

155

10.09
IND1-01

SFA

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com









A lire attentivement et à conserver à titre d'information • Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren
Da leggere attentamente e conservare a titolo di informazione • Dit document goed doorlezen en bewaren
To be read and kept for information • Leer atentamente y conservar a título de información
Leia atentamente este manual e guarde-o a título de informação
Внимательно прочитайте и сохранить в порядке информации
Do uważnego przeczytania i zachowania tytułem informacji.




F D I NL UK E P RUS PL

NOTICE D'INSTALLATION • INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN
INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
MANUAL DE INSTALAÇÃO • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ • INSTRUKCJA INSTALACJI

SANICOM® 2

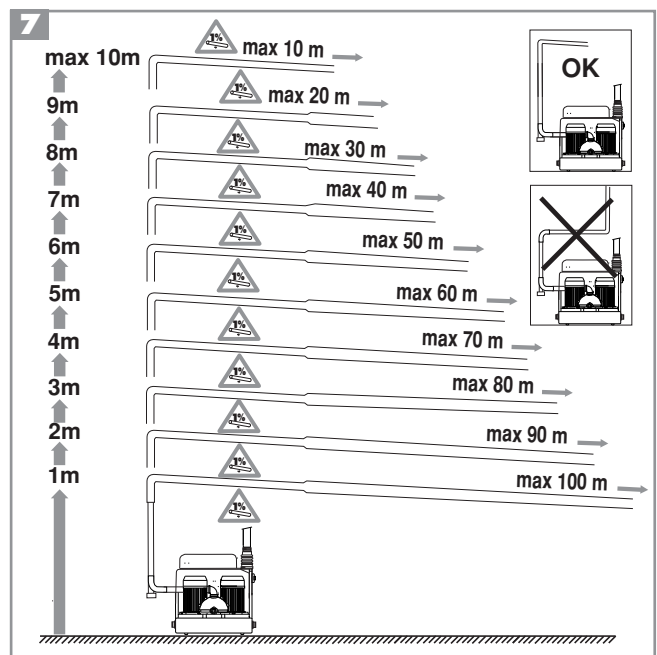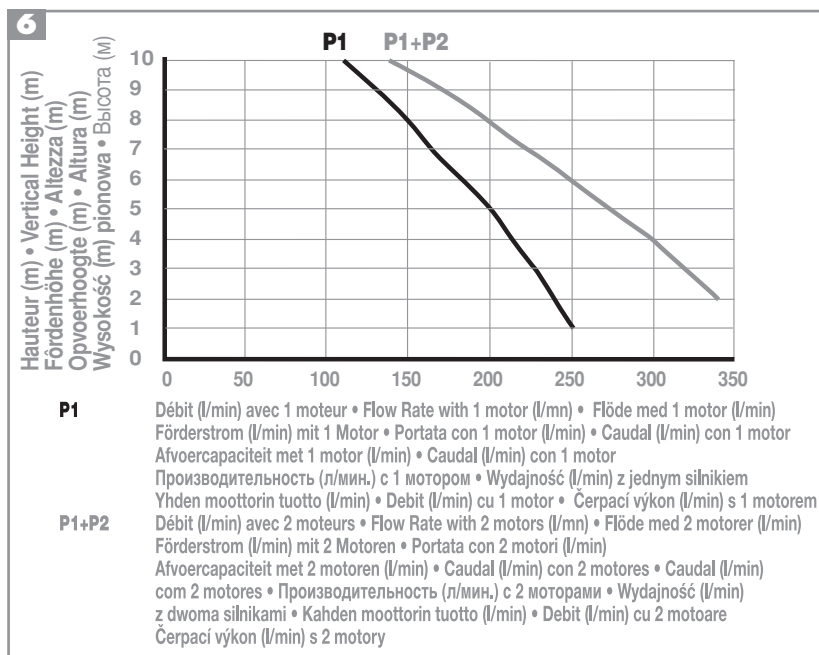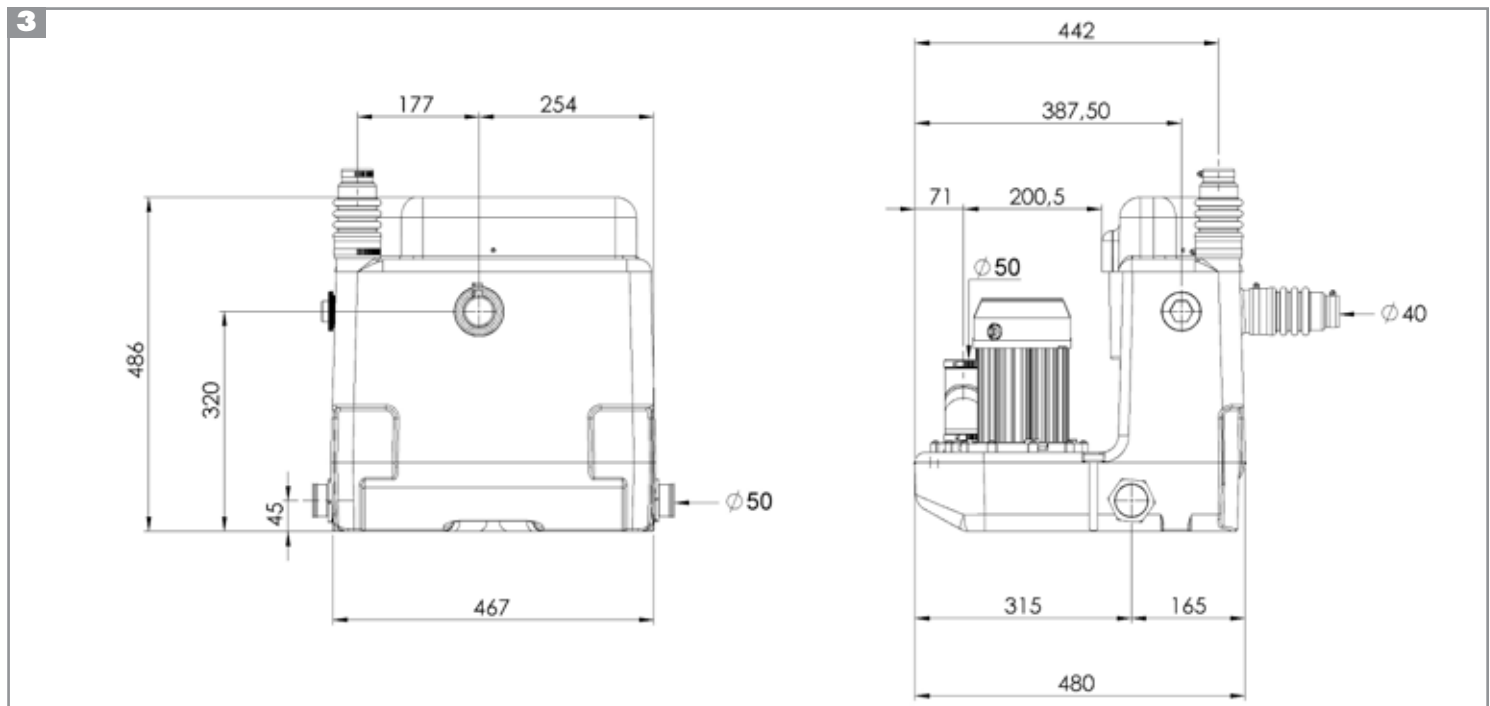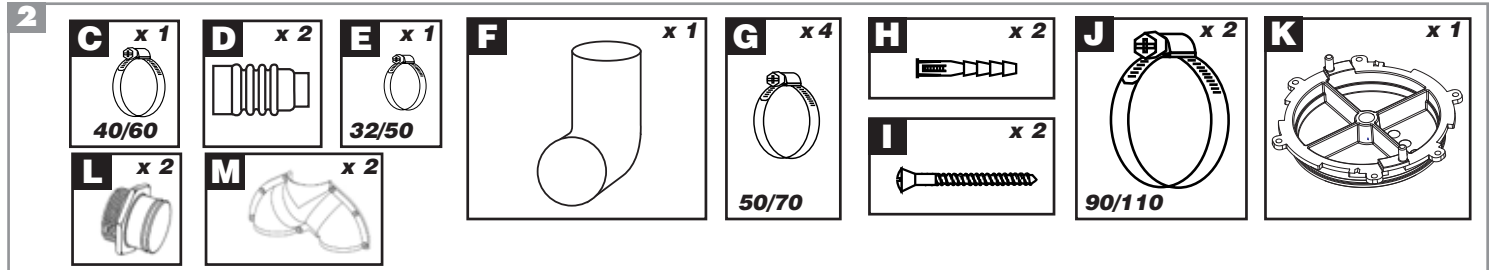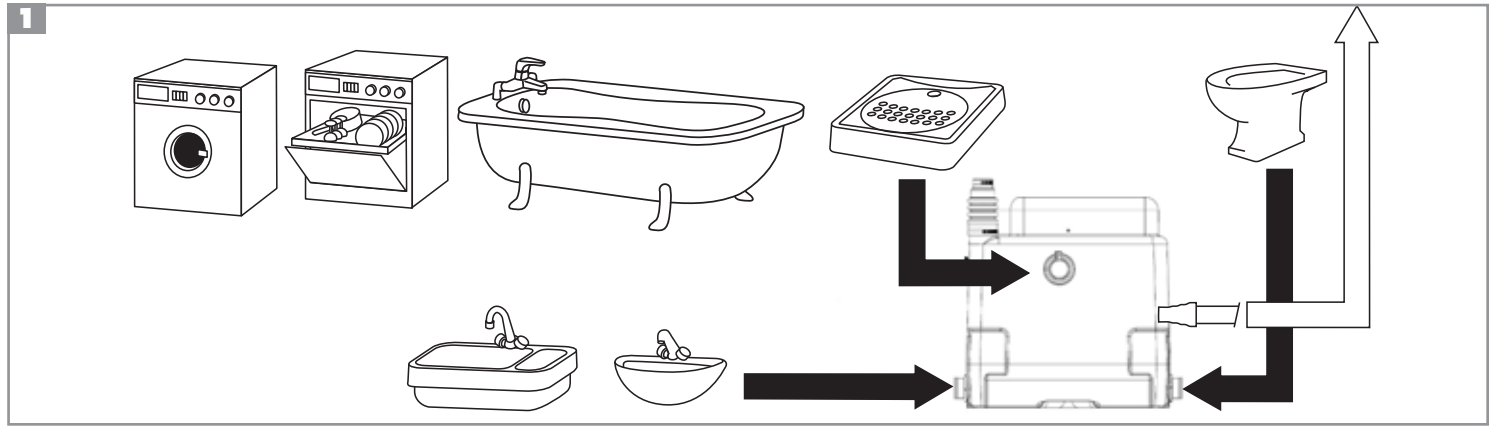

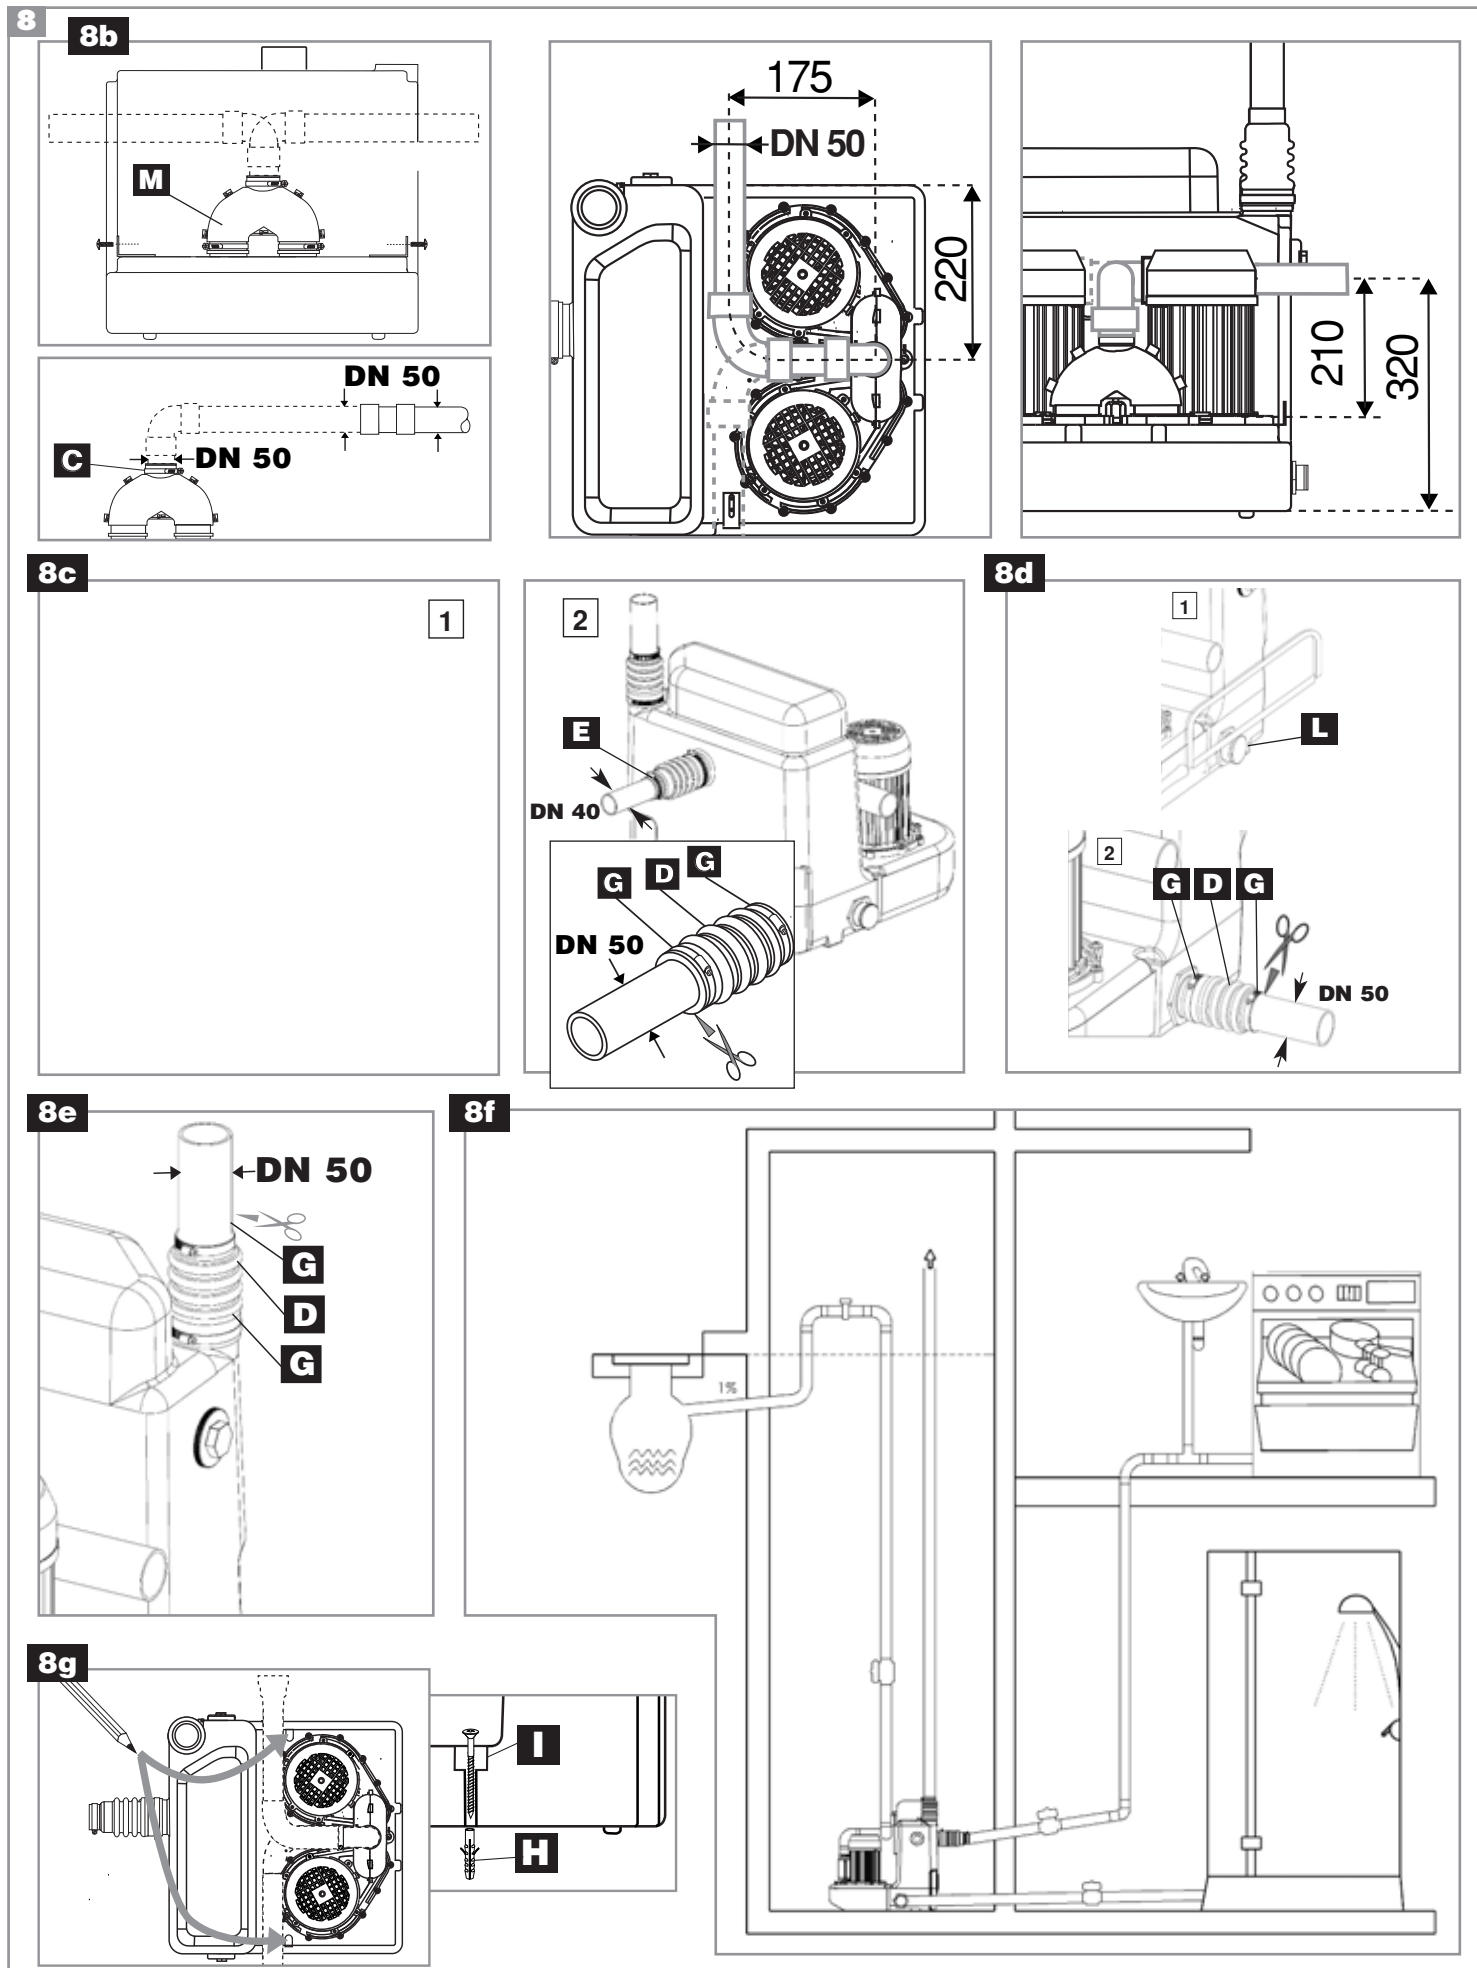

9 **SANICOM® 2**
 Société Française d'Assainissement
EN 12050-1

AI02-R100
 220-240 V - 50 Hz
 3000 W - ⚡



F




Les numéros renvoient aux schémas explicatifs

1 DESCRIPTIF

SANICOM® 2 est une station de relevage conçue pour évacuer les effluents de petites unités à usage privé ou commercial.

Respecter toutes les règles d'installation et d'entretien décrites dans cette notice.

En particulier les indications repérées par :

- "  " indication dont le non-respect pourrait entraîner des risques pour la sécurité des personnes,
- "  " indication avertissant de la présence d'un risque d'origine électrique,
- "  " instructions réservées exclusivement aux professionnels qualifiés,
- " **ATTENTION** " indication dont le non-respect pourrait entraîner des risques pour le fonctionnement de l'appareil.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à notre service clients.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

SANICOM® 2 contient 2 pompes indépendantes qui fonctionnent en alternance.

La cuve du **SANICOM® 2** est équipée de 2 tubes plongeurs qui commandent l'un la marche du moteur, l'autre le système d'alarme enclenchant le 2^{ème} moteur.

- **Tube plongeur long** (fonctionnement normal) : dès que les effluents atteignent le niveau d'enclenchement du tube long dans la cuve, le système de pompage (un seul moteur) se met en marche.
- **Tube plongeur court** (fonctionnement anormal) : si les effluents atteignent le niveau haut dans la cuve, un contact est établi, une marche forcée du système de pompage (2^{ème} moteur auxiliaire) est enclenchée. Ce contact peut enclencher en plus une alarme sonore ou lumineuse ou les deux selon l'installation désirée par le client (contact 230 V). Cf installation Raccordement alarme .


2 LISTE DES PIECES FOURNIES

3 DIMENSIONS

4 DONNEES TECHNIQUES SANICOM® 2

Type	AI02-R100
Hauteur de refoulement maximum	10 m
Tension	220-240V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée maximale	3000 W
Intensité absorbée maximale	13 A
Classe électrique	I
Température moyenne d'eau	35°C
Poids net (accessoires inclus)	26 KG

5 DOMAINE D'APPLICATION

Effluents de petites unités à usage privé ou commercial (les débits d'arrivées cumulés ne devant pas dépasser 80% de ceux indiqués sur le graphique .

6 COURBE DE PERFORMANCES

7 EQUIVALENCE HAUTEUR/ LONGUEUR EVACUATION

8 INSTALLATION

L'installation du **SANICOM® 2** doit être effectué dans le respect des normes EN12056. La mise en service et la maintenance de cet appareil doit être effectué par un professionnel qualifié.

8a RÉGLEMENTATION

- 1- Attention : le local technique où sera installé **SANICOM® 2** doit être de dimension suffisante pour aménager un espace de travail de 600 mm minimum autour et au-dessus de l'appareil de façon à faciliter une maintenance éventuelle. Ce local doit être éclairé, suffisamment ventilé, non immergeable et protégé contre le gel.
- 2- Des vannes d'isolement (non fournies) doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.
- 3- Cette conduite d'évacuation doit être conçue pour éviter tout reflux des égouts (voir exemples dessin ). Grâce à l'installation d'une boucle anti-retour située au dessus du niveau de reflux, le reflux est évité. Remarque : Sauf indications locales contraires, le niveau de reflux correspond au niveau de la voirie (routes, trottoirs...).
- 4- L'installation d'une pompe auxiliaire pour le drainage éventuel du local technique (en cas d'inondation) est recommandée.







8b RACCORDEMENT DE L'EVACUATION

La conduite d'évacuation peut être réalisée avec un tuyau **DN 50**.

Chaque pompe du **SANICOM® 2** est équipée d'un clapet anti-retour.


Pour vannes et reflux voir paragraphe .

8c RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE DN 50





- 1- Découper l'extrémité de l'entrée DN 50 avec une scie puis fixer le grand coté du manchon  avec un collier .
- 2- Le raccordement à l'entrée peut se faire en tube DN 40 ou DN 50. Pour un raccordement en DN 50, découper préalablement la petite extrémité du manchon .
- 3- Enfoncer le tube dans l'extrémité du manchon  et le fixer avec un collier  ou .

ATTENTION : fixer solidement la tuyauterie PVC \varnothing 40 ou \varnothing 50 à la sortie de l'appareil pour éviter les vibrations dues aux "coups de bélier".

8d RACCORDEMENT D'APPAREILS SANITAIRES AUX ENTRÉES BASSES



Introduire dans les trous taraudés du bord de la cuve les deux raccords DN50 filetés (montage définitif avec joint et pâte silicone). Découper ensuite l'extrémité de l'entrée basse choisie (ou des deux entrées si nécessaire) et opérer comme le paragraphe .

8e RACCORDEMENT DE L'EVENT

- 1- La station de relevage doit être aérée par dessus le toit via un tuyau de DN 50 minimum (colonne VMC).
- 2- Raccorder la grande extrémité du manchon  à la sortie d'évent de la cuve et la fixer avec un collier .
- 3- Découper l'autre extrémité du manchon  pour l'adapter au DN 50, enfoncer le tuyau DN 50 dans le manchon et le fixer avec un collier .

8f FIXATION AU SOL DE LA CUVE

SANICOM® 2 possède des dispositifs de fixation au sol l'empêchant de tourner ou de bouger.

- 1- Pointer au sol l'emplacement des trous de fixation.
- 2- Retirer la cuve, percer le sol avec un foret \varnothing 10 mm et insérer les chevilles .
- 3- Repositionner la cuve et la fixer avec les vis .

8g RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- 1- L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié en électrotechnique. L'installation électrique doit correspondre aux normes en vigueur dans le pays.
- 2- L'appareil doit être raccordé à un boîtier de connexion. Le circuit d'alimentation de l'appareil doit être protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité (calibré à 30mA maximum) comportant un conducteur de protection (terre). Le calibrage de protection doit être de 20A.

Ce raccordement doit servir exclusivement à l'alimentation du **SANICOM® 2**.

Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son SAV afin d'éviter tous dangers.

9 NORMES

Cet appareil répond à la norme EN 12050-2 (Station de relevage pour effluents exempts de matières fécales) et aux directives et normes Européennes sur la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

L'installation et l'utilisation de cet appareil doivent correspondre aux normes d'installations européennes EN12056 et aux exigences locales.

10 MISE EN SERVICE

- 1 - Une fois les raccordements hydrauliques et électriques effectués, vérifier l'étanchéité des raccordements en laissant couler de l'eau successivement par chaque entrée utilisée. S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil en effectuant un essai en eau de 2 cycles de démarrage au minimum.

11 UTILISATION

- 1- **SANICOM® 2** est conçu pour évacuer les eaux usées de petites unités à usage privé ou commercial. Toute autre application entraînerait l'annulation de la garantie. Ne jamais rejeter serviettes, préservatifs, articles d'hygiène, huiles, solvants, déchets, acides, bases, autres liquides potentiellement explosifs, corrosifs...
- 2- **ATTENTION : En cas de coupure de courant, arrêter tout écoulement d'eau sur les appareils reliés au SANICOM® 2.**
- 3- Ne pas installer/utiliser dans une zone à risque d'explosion.

12 MAINTENANCE (NORMES 12056-4)

Le bon fonctionnement de la station de relevage doit être vérifié visuellement une fois par mois et doit régulièrement être contrôlé par un personnel qualifié (annuellement). Si toutefois vous rencontriez des problèmes techniques, demandez conseil au service après-vente. Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente pour éviter tout danger.

13 GARANTIE

SANICOM® 2 est garanti 2 ans pièces et main-d'œuvre dans la mesure où l'installation et l'utilisation sont conformes à la présente notice.

D

Die Nummern verweisen auf die dazugehörigen Einbauskizzen




1 VORBEMERKUNGEN

SANICOM® 2 ist eine Hebeanlage, entwickelt für das Wegfördern von kleineren privaten oder gewerblichen Objekten.

Die im **SANICOM® 2** verarbeiteten Werkstoffe sind gegen alle Arten von Hausabwässern resistent.

Die Anlage weist ein hohes Niveau an Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit auf, sofern alle in der vorliegenden Anleitung beschriebenen Vorschriften für Installation und Wartung genauestens eingehalten werden.

Besonders zu beachten sind die wie folgt gekennzeichneten Hinweise:

- "  " Ein Hinweis, dessen Nichteinhaltung eine Gefahr für die Sicherheit von Personen zur Folge haben könnte.
 - "  " Ein Hinweis, der vor Gefahren durch Elektroanlagen warnt.
 - "  " Die nachfolgenden Informationen sind für qualifiziertes Fachpersonal,
- "**ACHTUNG**" Ein Hinweis, dessen Nichteinhaltung eine Gefahr für die Funktion der Anlage zur Folge haben könnte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

FUNKTIONSPRINZIP

SANICOM® 2 besteht aus zwei unabhängigen Pumpen, die nacheinander funktionieren.

Der **SANICOM® 2**-Behälter ist mit zwei Tauchrohren ausgestattet, die entweder den Motorbetrieb oder das Alarmsystem steuern bzw. den zweiten Motor zuschalten.

- **Langes Tauchrohr** (Normalbetrieb): sobald der Wasserstand das Auslöseniveau im langen Tauchrohr erreicht hat, wird die Abpumpfunktion (mit einem Motor) aktiviert.
- **Kurzes Tauchrohr** (Notbetrieb): wenn der Wasserstand im Gerät ein sehr hohes Niveau erreicht, schaltet sich ein 'Notbetrieb' ein, um die grossen Wassermengen durch Zuschalten des zweiten Motors so schnell wie möglich wegzupumpen. Beim Auslösen der Alarmschaltung kann zusätzlich über die Kontakte auf der Platine ein akustisches oder optisches Alarmsignal ausgelöst werden. Kontakt 230V. Für den Alarmschluss bitte Punkt **14** beachten.

2 LISTE DER GELIEFERTEN TEILE**3 MASSE****4 ANWENDUNGSGEBIETE UND TECHNISCHE DATEN SANICOM® 2**

Anwendung: Sämtliche Hausabwässer aus WC, Dusche, Badewanne, Bidet, Waschbecken, Spülmaschine, Waschmaschine, Spülbecken.

Typ	AI02-R100
Maximale Förderhöhe	10 m
Spannung	220-240V
Frequenz	50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	3000 W
Maximaler Stromverbrauch	13 A
Elektroklasse	I
Durchschnittliche Wassertemperatur	35°C
Nettogewicht (inkl. Zubehör)	26 KG

ACHTUNG: Die Anlage darf ausschließlich für die in der vorliegenden Anleitung beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden.

5 VERWENDUNGSZWECK / EINSATZBEREICH

Anfallendes Abwasser aus kleineren privaten oder gewerblichen Objekten. (die kumulierten einfließenden Abwassermengen dürfen 80% der in der Grafik angegebenen Mengen nicht überschreiten **6**).

6 LEISTUNGSKURVE**7 VERHÄLTNIS FÖRDERHÖHE / -WEITE****8 INSTALLATION**

Der Einbau des **SANICOM® 2** hat normkonform zur EN12056 zu erfolgen. Die Inbetriebnahme und Wartung haben durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen.

8a VORSCHRIFTEN

- 1- **ACHTUNG:** Der technische Raum, in dem **SANICOM® 2** installiert werden soll, muss groß genug sein, so dass ein Arbeitsbereich vom mindestens 600 mm um die Anlage herum frei bleibt, um spätere Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Der Raum muss ausreichend beleuchtet, belüftet und hochwasser- und frostgeschützt sein.
- 2- Am Abwassereinlauf und an den Ableitungsrohren müssen Trennschieber (nicht mitgeliefert) installiert werden.
- 3- Schutz gegen Wasser-Rücklauf: Das Ableitungsrohr muss so konzipiert sein, dass ein Rücklauf von Abwasser vollkommen ausgeschlossen ist (siehe Beispiele in Abbildung **8f**). Der Rückfluss von Wasser wird durch eine Rückstauschleife über der Rückstauenebene verhindert. Anmerkung: wenn nichts anderes bekannt gegeben wurde, wird die Rückstauenebene durch das Strassenniveau definiert.
- 4- Der Einsatz einer weiteren Pumpe zum Auspumpen des technischen Raums (im Falle einer Überschwemmung) wird empfohlen.

8b ANSCHLUSS DES ABLEITUNG-SROHRS

Ein Ableitungsrohr kann mit einem Durchmesser ab DN 50 aus Kunststoff-Druckrohren (PVC oder ABS) eingeplant werden.

Jede **SANICOM® 2**-Pumpe ist mit einer Rückschlagklappe ausgerüstet, so dass in der Druckleitung kein zusätzlicher Rückflussverhinderer installiert werden muss.

Schieber und Rücklauf siehe Abschnitt **8a**

8c ANSCHLUSS DES EINLAUFS DN 50

- 1- Das Ende des DN 50-Einlaufs mit einer Säge abschneiden und anschließend das weitere Ende der Verbindungsmuffe **D** mit einer Rohrschelle **G** befestigen.
- 2- Der Anschluss am Einlauf kann mit einem Rohr DN 40 oder DN 50 erfolgen. Für einen DN 50-Anschluss muss zuvor das kleine Ende der Verbindungsmuffe **D** zugeschnitten werden.

- 3- Rohr in das Ende der Verbindungsmuffe **D** einschieben und mit der Rohrschelle **G** oder **E** befestigen.

ACHTUNG: die Zulaufleitungen ø 40 oder ø 50 richtig am Auslauf der Anlage befestigen, um Schwingungen durch Druckstöße in den Rohren zu verhindern.

8d ANLEITUNG FÜR DEN ANSCHLUSS DER TIEFLIEGENDEN EINLÄUFE

Fügen Sie die zwei Metallverbinder (Nominaler Durchmesser 50 mm) in die Gewindebohrung am Behälter (zusätzliche Abdichtung mit Silikon). Dann öffnen sie die Enden der benötigten tiefliegenden Einläufe wie in der Anleitung beschrieben **8c**.

8e ANSCHLUSS DER LÜFTUNGSÖFFNUNG

- 1- Die Anlage muss über eine DN50 Leitung über dem Dach belüftet werden.
- 2- Das weitere Ende der Verbindungsmuffe **D** an den Ausgang der Behälter-Lüftungsöffnung anschließen und mit einer Rohrschelle **G** befestigen.
- 3- Das andere Ende der Verbindungsmuffe **D** entsprechend DN 50 zuschneiden, das Rohr in die Verbindungsmuffe einschieben und mit einer Rohrschelle **G** befestigen.

8f BEFESTIGUNG DES BEHÄLTERS AM BODEN

SANICOM® 2 ist mit Befestigungsvorrichtungen ausgerüstet, die ein Verdrehen oder Verrutschen verhindern.

- 1- Die Lage der Löcher für die Befestigung auf dem Boden anzeichnen.
- 2- Behälter wegschieben, Löcher mit einem Bohrer (ø 10 mm) in den Boden bohren und Dübel **I** einsetzen.
- 3- Behälter wieder in die richtige Position schieben und mit den Schrauben **I** befestigen.

8h ELEKTROANSCHLUSS

- 1- Der Elektroanschluss muss von einem Fachmann vorgenommen werden, und den jeweils lokal geltenden Normen entsprechen.
- 2- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und muss als ortsfeste Einrichtung über eine feste Anschlussleitung mit Erde an das Netz angeschlossen werden (nicht über eine Steckdose). Das Gerät muss über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30mA versorgt werden.

Weiterhin ist in die festverlegte Installation eine Vorrichtung zum allpoligen Trennen vom Netz mit mindestens 3mm Kontaktöffnung einzubauen.

Ein defektes Anschlusskabel muss unverzüglich vom Hersteller oder autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden.

9 NORMEN

Dieses Gerät entspricht der Norm EN 12050-2 (Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser) sowie den europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Kompatibilität.

Die Installation und Nutzung der Anlage hat in Übereinstimmung mit den Einbaunormen des jeweiligen Landes, in Europa EN12056, zu erfolgen.

10 INBETRIEBNAHME

- 1 - Nach beendeter Installation sind die Anschluss- und Abgangsleitungen auf Dichtigkeit zu überprüfen. Die einwandfreie Funktion der Anlage sollte mindestens durch einen zweimaligen Probelauf gewährleistet werden.

11 VERWENDUNG

- 1- **SANICOM® 2** ist eine Hebeanlage, entwickelt für das Wegfördern von kleineren privaten oder gewerblichen Objekten. Jede andere Verwendung ist untersagt und hätte das Erlöschen der Garantie zur Folge.

In keinem Falle dürfen Fremdstoffe wie Präservative, Hygieneartikel, Öle, Lösungen und ähnliches, Abfälle, Säuren, Basen oder ander explosionsgefährdete Stoffe in die Anlage eingeleitet werden.

- 2- **ACHTUNG : Im Fall eines Stromausfalls muss der Zulauf von Wasser in sämtliche an SANICOM® 2 angeschlossenen Geräte unterbrochen werden.**

- 3- Nicht in explosionsgefährdeten Räumen installieren

12 WARTUNG (NORMES 12056-4)

Die Überprüfung der Anlage sollte von Zeit zu Zeit (einmal pro Monat) durch eine Sichtkontrolle der Kontrolleuchten auf dem Display (kann durch den Betreiber überprüft werden) und eine wartungstechnische überprüft sollte einmal im Jahr durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Sollten wider Erwarten technische Probleme auftauchen, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Ein defektes Anschlusskabel muss unverzüglich vom Hersteller oder autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden.

13 GARANTIE

Der Hersteller gewährt für den **SANICOM® 2** eine Zweijahres-Garantie auf Teile und Verarbeitung, sofern Installation und Verwendung den in der vorliegenden Anleitung beschriebenen Vorschriften entsprechen.

I




I numeri rimandano agli schemi illustrativi

1 DESCRIZIONE

SANICOM® 2 è una stazione di sollevamento progettata per evacuare gli effluenti di piccole unità a uso privato o commerciale.

Rispettare le regole d'installazione e di manutenzione descritte nel presente manuale.

Rispettare in particolar modo le indicazioni precedute dai simboli seguenti:

- "  " l'inosservanza di questa indicazione potrebbe comportare dei rischi per la sicurezza delle persone.
- "  " indicazione di avvertimento della presenza di un rischio di origine elettrica,
- "  " Informazioni riservate esclusivamente a personale qualificato

"**ATTENZIONE**" l'inosservanza di questa indicazione potrebbe comportare dei rischi per il funzionamento dell'apparecchio.

Per qualsiasi informazione complementare, rivolgetevi al nostro servizio clienti.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

SANICOM® 2 contiene due pompe indipendenti che funzionano in alternanza.

SANICOM® 2 comprende 2 sensori di livello che comandano rispettivamente l'avviamento del motore e il sistema di allarme che avvia il 2° motore.

- **Tubo pescante lungo** (funzionamento normale): il sistema di pompaggio (un solo motore) si avvia non appena le acque di scarico raggiungono il livello di avvio del tubo lungo nella vaschetta.
- **Tubo pescante corto** ((funzionamento anomalo): se le acque di scarico raggiungono il livello alto nella vaschetta, viene stabilito un contatto che provocherà il funzionamento forzato del sistema di pompaggio (2° motore ausiliario). Tale contatto può anche far scattare un allarme sonoro o luminoso o entrambi, a seconda dell'installazione richiesta dal cliente (contatto 230 V). Cfr. installazione Raccordo dell'allarme **14**.

2 ELENCO DEI PEZZI A CORREDO**3 DIMENSIONI****4 CARATTERISTICHE TECNICHE SANICOM® 2**

Tipo	AI02-R100
Evacuazione verticale max	10 m
Tensione	220-240V
Frequenza	50 Hz
Max potenza assorbita	3000 W
Max intensità assorbita	13 A
Classe elettrica	I
Temperatura media dell'acqua	35°C
Peso netto (accessori compresi)	26 KG

5 CAMPO D'APPLICAZIONE

Effluenti di piccole unità a uso privato o commerciale (il cumulo delle portate non deve eccedere l'80% dei valori indicati sul grafico **6**).

6 CURVE DI PRESTAZIONI**7 EQUIVALENZA ALTEZZA / LUNGHEZZA SCARICO****8 INSTALLAZIONE**

Il **SANICOM® 2** va installato conformemente alle norme EN12056. La messa in servizio e la manutenzione di questo apparecchio vanno eseguite da un professionista qualificato.

8a REGOLAMENTAZIONE

- 1- Attenzione: il locale tecnico in cui verrà installato il **SANICOM® 2** deve essere di dimensioni tali da lasciare uno spazio di lavoro di almeno 60 cm attorno all'apparecchio, in modo da facilitare un eventuale intervento di manutenzione. Tale locale deve essere sufficientemente ventilato, disporre di un sistema d'illuminazione protetto dal gelo e non immerso.
- 2- Installare valvole di chiusura (non fornite) all'entrata delle acque di scarico e sul tubo di scarico.
- 3- Il tubo di scarico deve essere concepito in modo da evitare il riflusso dalle fognature (vedi esempi schema **8f**). Il riflusso è evitato grazie all'installazione di un tratto incurvato antiriflusso situato sopra il livello di riflusso stesso. Osservazione: Salvo indicazioni locali contrarie, il livello di riflusso corrisponde al livello della rete viaria (strade, marciapiedi; ecc.).
- 4- Si raccomanda di installare una pompa ausiliaria per l'eventuale drenaggio del locale tecnico (in caso di inondazione).

8b RACCORDO DELLO SCARICO

Il tubo di scarico può essere realizzato con tubi di plastica (PVC/ABS), con un diametro a partire da 50mm.

Tutte le pompe del **SANICOM® 2** sono equipaggiate di valvola non-ritorno.

Per quanto riguarda le valvole e il riflusso, vedi paragrafo **8a**.

8c RACCORDO DELL'ENTRATA DIAMETRO 50MM

- 1- Tagliare l'estremità dell'entrata da 50mm, poi fissare il lato grande del manicotto **D** con un collare **G**.

- 2- Il raccordo all'entrata può essere eseguito con un tubo di diametro 40mm o di diametro da 50mm. In caso di tubo con diametro da 50mm, prima di effettuare il raccordo, segare l'estremità più corta del manicotto **D**.

- 3- Spingere il tubo nell'estremità del manicotto **D** e fissare con un collare **G** o **E**.

ATTENZIONE: fissare solidamente i tubi PVC Ø 40 o 50 all'uscita dell'apparecchio, in modo da evitare le vibrazioni dovute ai "colpi d'ariete".

8d RACCORDO DI APPARECCHI SANITARI ALLE ENTRATE BASSE

Introdurre nei fori filettati del bordo del contenitore i due raccordi filettati DN 50 (montaggio definitivo con guarnizione e pasta di silicone). Tagliare poi l'estremità dell'entrata bassa prescelta (o delle due entrate se necessario) e procedere come indicato al paragrafo **8c**.


8e RACCORDO DELLO SFIATO

- 1- La stazione di sollevamento va aerata al di sopra del tetto per mezzo di un tubo DN 50 come minimo.
- 2- Raccordare l'estremità grande del manicotto **D** all'uscita dello sfiatoio dalla vaschetta e fissarla con un collare **G**.
- 3- Tagliare l'altra estremità del manicotto **D** per adattarlo al diametro 50mm; spingere il tubo DN50 nel manicotto e fissarlo con un collare **G**.

8f FISSAGGIO AL SUOLO

SANICOM® 2 è dotato di dispositivi di fissaggio al suolo che ne impediscono la rotazione o lo spostamento.

- 1- Servendosi di una matita, segnare al suolo i punti in corrispondenza dei fori di fissaggio.
- 2- Togliere l'apparecchio, forare il suolo con una punta Ø 10 mm e inserire i tasselli **F**.
- 3- Riposizionare la vaschetta e fissarla con le viti **I**.



811 INSTALLAZIONE ELETTRICA

1- L'installazione elettrica va eseguita da personale qualificato. L'installazione elettrica deve corrispondere alle norme in vigore nel paese.

2- L'apparecchio deve essere allacciato a un quadro di collegamento. Il circuito d'alimentazione dell'apparecchio deve essere protetto da un dispositivo differenziale ad alta sensibilità (tarato a 30 mA massimo) che comporti un conduttore di protezione (terra). La taratura di protezione deve essere di 20 A.

Tale collegamento deve servire esclusivamente all'alimentazione del **SANICOM® 2**.

Se il cavo di tale apparecchio è danneggiato, per evitare qualsiasi rischio farlo sostituire dal fabbricante o dal relativo servizio clienti.

13 GARANZIA

SANICOM® 2 è garantito due anni, a condizione che l'installazione e l'utilizzo siano conformi alle presenti istruzioni.

9 NORME

Questo apparecchio è conforme alla Normativa En 12050-2 (sistema di sollevamento per effluenti privi di materiale fecale) ed alle direttive e normative Europee in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

L'installazione e l'utilizzazione di tale apparecchio devono corrispondere alle norme d'installazione europee EN12056 e alle esigenze locali.

10 MESSA IN SERVIZIO

1 - Dopo aver realizzato i raccordi idraulici ed elettrici, verificare la tenuta stagna dei raccordi lasciando scorrere un po' d'acqua da ogni entrata utilizzata. Per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio, effettuare, in acqua, un test di almeno 2 cicli di avviamento.

11 UTILIZZO




1- **SANICOM® 2** è progettato per evacuare le acque reflue di piccole unità a uso privato o commerciale. Qualsiasi altra applicazione comporterà l'annullamento della garanzia. Non gettare mai assorbenti, profilattici, articoli d'igiene, oli, solventi, rifiuti, acidi, basi, altri liquidi potenzialmente esplosivi o corrosivi...

2- **ATTENZIONE: In caso di mancanza di corrente, interrompere lo scorrimento d'acqua sugli apparecchi collegati al SANICOM® 2.**

3- Non installare/utilizzare in una zona a rischio di esplosione.

12 MANUTENZIONE (NORME 12056-4)

Il corretto funzionamento della stazione di sollevamento va verificato visualmente una volta al mese e deve essere regolarmente controllato da personale qualificato (1 volta all'anno). In caso di problema tecnico, rivolgetevi al servizio clienti. Se il cavo dell'apparecchio è danneggiato, per evitare qualsiasi rischio farlo sostituire dal fabbricante o dal relativo servizio clienti.



NL




De nummers verwijzen naar de werkingsschema's

1 BESCHRIJVING

De **SANICOM® 2** is een vermaaler/vuilwaterpomp, ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater van kleine eenheden voor privé of bedrijfsmatig gebruik.

Respecteer de installatie- en onderhoudsvorschriften zoals uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing.

Let goed op de volgende aanwijzingen:

- "  " Aanwijzing waarvan het niet opvolgen zou kunnen leiden tot veiligheidsrisico's voor personen,
 - "  " Aanwijzing waarschuwt voor een risico van elektrische aard,
 - "  " Instructies uitsluitend voor de electricien,
- "**LET OP**" het niet opvolgen van deze waarschuwing kan er toe leiden dat er storingen in het apparaat optreden.

Raadpleeg voor verdere informatie de service-dienst

WERKING

De **SANICOM® 2** bestaat uit 2 aparte pompen die afwisselend werken.

Het reservoir van de **SANICOM® 2** is voorzien van 2 niveau schakelaars waarvan één het functioneren van de motoren bedient en de andere het alarmsysteem dat de 2^e motor inschakelt.

- **Lange dompelbuis** (normale werking): zodra het huishoudelijk afvalwater het niveau bereikt waarop de lange buis in de bak ingeschakeld wordt, zal het pompsysteem (één motor) gaan werken.
- **Korte dompelbuis** (abnormale werking): als het huishoudelijk afvalwater het hoge niveau in de bak bereikt, wordt er contact gemaakt en wordt een geforceerde werking van het pompsysteem (2^e hulpmotor) ingeschakeld. Dit contact kan bovendien een geluids- of lichtalarm of beide inschakelen, afhankelijk van de door de cliënt gewenste installatie (contact 230 V). Zie ook installatie Aansluiting alarm **14**.

2 LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN**3 AFMETINGEN****4 TECHNISCHE GEGEVENS SANICOM® 2**

Type	AI02-R100
Max. opvoerhoogte	10 m
Spanning	220-240V
Frequentie	50 Hz
Max. opgenomen vermogen	3000 W
Max. opgenomen stroom	13 A
Elektrische classificatie, Klasse	I
Gemiddelde watertemperatuur	90°C
Netto gewicht (incl. onderdelen)	26 KG

5 TOEPASSINGSGEBIED

Huishoudelijk afvalwater van kleine eenheden voor privé of bedrijfsmatig gebruik (de hoeveelheid aangevoerd water bedraagt niet meer dan 80% van de op de grafiek aangegeven hoeveelheden **13**).

6 PRESTATIECURVE**7 RELATIE OPVOERHOOGTE/ AFVOERCAPACITEIT****8 INSTALLATIE**

De **SANICOM® 2** moet volgens de normen EN12056 geïnstalleerd worden. Dit apparaat moet in bedrijf gesteld en onderhouden worden door een vakman.

8a VOORSCHRIFTEN

- 1- Let op: de ruimte waar het toestel geplaatst zal worden moet groot genoeg zijn (minimum 60 cm rondom het toestel) zodat er gemakkelijk aan gewerkt kan worden wanneer er een interventie nodig zou zijn. De ruimte moet voldoende verlicht en belucht en niet overstroombaar zijn en tegen vorst beschermd worden.
- 2- De (niet meegeleverde) afsluitkranen moeten op de ingangen van het huishoudelijk afvalwater en op de afvoerleiding geïnstalleerd worden.
- 3- Deze afvoerleiding moet zó geconstrueerd zijn dat terugstromen van afvalwater uitgesloten is. (zie voorbeeld afbeelding **11**). Door de installatie van een terugslaglus boven het terugstroomniveau wordt terugstromen voorkomen. Opmerking: Tenzij plaatselijk anders is voorgeschreven, komt het terugstroomniveau overeen met het niveau van het stratennet (wegen, trottoirs...).
- 4- De installatie van een hulppomp voor het eventueel draineren van de technische ruimte (in geval van overstroming) wordt aanbevolen.

8b AANSLUITING VAN DE AFVOER

Een afvoer is van Ø 50 mm PVC of ABS voldoende.

Ledere pomp van de **SANICOM® 2** is uitgerust met een terugslagklep.

Zie voor de kranen en terugstroming paragraaf **8a**.

8c AANSLUITING VAN DE INGANG Ø 50 mm

- 1- Zaag het uiteinde van de invoer van Ø 50 mm met een zaag af om de grootste kant van de manchet **D** eraan te bevestigen met slangklem **G**.
- 2- De aansluiting aan de ingang kan aangesloten worden op een Ø 40 of 50 mm leiding. Om een aansluiting op een Ø 50 mm leiding te creëren, dient u het kleine uiteinde van de manchet **D** vooraf op maat te zagen.

- 3- De leiding in de manchet brengen **D** en bevestigen met een slangklem **G** of **E**.

LET OP: de PVC leiding van Ø 40 of 50 mm zodanig aan het toestel bevestigen zodat vibraties door drukslagen vermeden worden.

8d AANSLUITING VAN SANITAIR OP DE ZIJ-INGANGEN

Bevestig in de schroefdraadaansluitingen op de zijkant van het reservoir de twee aansluitingen DN 50 (definitieve montage met afdichting en siliconenkit). Zaag vervolgens het uiteinde van de gekozen onderste toevoeropening (of indien nodig van beide openingen) en ga verder te werk als in paragraaf **8c**.

8e AANSLUITING VAN DE BELUCHTING

- 1- De vermaaler/vuilwaterpomp moet via de bovenzijde van het dak via een slang van minimaal DN 50 geventileerd worden.
- 2- Het grote uiteinde van de manchet **D** aan de afvoer van de beluchting op het reservoir aansluiten en het met een slangklem **G** bevestigen.
- 3- De andere kant van de manchet **D** op maat zagen om deze aan een Ø 50 mm slang in de manchet aan te brengen en deze met een slangklem **G** bevestigen.

8g VLOERBEVESTIGING

De **SANICOM® 2** is voorzien van een vloerbevestigingsset zodat hij niet kan draaien of bewegen.

- 1- De plaats van het toestel bepalen en aantekenen.
- 2- Verplaats het reservoir, boor de gaten van Ø 10 mm, en plaats pluggen in de boorgaten **11**.
- 3- Het reservoir terug plaatsen en bevestigen met de schroeven **11**.

8h ELEKTRISCHE AANSLUITING

- 1- De elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden door een bevoegd elektricien.
De elektrische installatie moet aan de in het land geldende normen beantwoorden.
- 2- Het apparaat moeten worden aangesloten op een verbindingkastje. De voedingskring van het apparaat moet beschermd worden door een zeer nauw luisterende differentiële voorziening (afgesteld op max. 30mA) die beschikt over een beveiligingsgeleider (aarde). De bescherming moet worden afgesteld op 20A.

Deze aansluiting mag enkel dienen voor de voeding van de **SANICOM® 2**.

Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door de fabrikant of zijn servicedienst vervangen worden, teneinde ieder gevaar uit te sluiten.

9 NORMEN

Het apparaat beantwoordt aan de normen zoals vastgelegd in EN 12050-2 (Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen – Eisen en beproevingsmethoden – Dl. 2: Pompen voor afvalwater zonder faecaliën) en aan de Europese richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van elektriciteit en elektromagnetische velden.

De installatie en het gebruik van dit apparaat moeten overeenkomen aan de Europese installatienormen EN12056 en de plaatselijk geldende vereisten.

10 IN BEDRIJF NEMEN

- 1 - Indien alle aansluitingen gedaan zijn, moet de waterdichtheid van de aansluitingen worden gecontroleerd door water te laten stromen door achtereenvolgens alle invoeren. Controleer of het apparaat goed werkt door een test met water en minstens 2 startcycli uit te voeren.

11 GEBRUIK

- 1- De **SANICOM® 2** is ontworpen voor de afvoer van afvalwater van kleine eenheden voor privé of bedrijfsmatig gebruik. Het gebruik van de **SANICOM® 2** voor andere doeleinden dan voorgeschreven, zal de garantie doen vervallen.

Nooit maandverbanden, condooms, hygiëne artikelen, olie, oplosmiddelen, afvalstoffen, zuren, bases, andere mogelijk ontplofbare of corrosieve vloeistoffen... doorspoelen.

- 2- **LET OP: in geval van stroomuitval, onmiddellijk de watertoevoeren van de aangesloten toestellen afsluiten.**

- 3- Niet in een explosiegevaarlijke zone installeren/gebruiken.

12 SERVICEONDERHOUD (NORMEN 12056-4)

De goede werking van de vermaler/vuilwaterpomp moet één keer per maand op het oog gecontroleerd worden en dient regelmatig door een vakman nagekeken te worden (eenmaal per jaar). Indien u echter technische problemen tegenkomt, vraag dan om advies aan de servicedienst. Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door de fabrikant of zijn servicedienst vervangen worden, teneinde ieder gevaar uit te sluiten.

13 GARANTIE

SANICOM® 2 biedt een garantie van 2 jaar op onderdelen en reparatie op voorwaarde dat het correct geïnstalleerd en gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.




UK

The numbers refer to the explanatory diagrams.

1 DESCRIPTION

SANICOM® 2 is a collection station designed to evacuate effluent from small private or commercial units.

Please follow all the installation and maintenance instructions given here, especially those indicated by:

- "  " Failure to comply with this instruction could endanger the safety of persons,
- "  " Indication that a risk of electrical origin exists,
- "  " Electrical installation must be carried out by a professional electrician.

"**ATTENTION**" Failure to comply with this instruction could endanger the safe functioning of the apparatus.


For any further information, please contact our customer service department.

HOW IT WORKS

SANICOM® 2 contains two independent pumps operating alternately.

The **SANICOM® 2** tank is equipped with two pressure tubes, one of which controls the activation of the motors and the other the alarm system starting the second motor.


- **Long pickup tube** (normal operation): when the effluents reaches the triggering level for the long tube in the tank, the pump system (one motor only) starts up.
- **Short pickup tube** (abnormal operation): if the effluents reaches the upper level in the tank, a contact is made, and the pump system (second auxiliary motor) is switched on in continuous mode.

The contact can also trigger an alarm buzzer or light, or both, according to the customer's wishes concerning the installation (230 V contact). Cf. Installing alarm connections .

2 LIST OF PARTS SUPPLIED**3 DIMENSIONS****4 TECHNICAL DATA ON SANICOM® 2**

Type	AI02-R100
Maximum vertical pumping	10 m
Voltage	220-240V
Frequency	50 Hz
Nominal Power Rating	3000 W
Maximum Power Consumption	13 A
Electrical category	I
Ave water temp for optimum performance	35°C
Net weight (accessories included)	26 KG


5 FIELD OF APPLICATION

Effluent from small private or commercial units (inflow rates not exceeding 80% of those shown in diagram .

6 PERFORMANCE CURVE**7 RATIO OF HEIGHT/LENGTH FOR DISCHARGE****8 INSTALLATION**

The **SANICOM® 2** installation must comply with EN12056 standards. All work to install the equipment, put it into service and carry out maintenance must be done by a qualified professional specialist.

8a FITTING

- 1- Warning: The space in which **SANICOM® 2** is installed must be large enough to leave at least 600mm around the unit for easy maintenance. This space must be well lit, ventilated, and must never be immersed in water and must be protected from frost.
- 2- Isolation valves should be fitted to the inlet pipework and discharge pipework to isolate the unit in case of the need for service.
- 3- This discharge pipe must be designed so as to prevent back-flow from the sewers (see examples, sketch ). Backflow is avoided by installing an anti-backflow loop located above the back-flow level.
Comment: Unless otherwise stated locally, the backflow level corresponds to the level of the roads or pavements, etc.
- 4- We recommend installing an auxiliary pump to drain the technical cubicle if necessary (e.g. in the event of flooding).







8b CONNECTING THE DISCHARGE PIPE

The diameter of the discharge pipe should be **50mm** plastic solvent weld pipes (PVC or ABS).

Each **SANICOM® 2** pipe is equipped with an anti-backflow pipe.


For valves and backflow see paragraph .

8c CONNECTING THE 50MM INLET





- 1- Cut off the end of the 50mm inlet with a saw, then secure the outside of the sleeve  using a clip .
- 2- The connection at the inlet may be made using 40mm or 50mm tubing. For a 50mm connection, cut off the small end of the sleeve  first.
- 3- Push the tube into the end of the sleeve  and fix using a jubilee clip  or .

WARNING: Secure the PVC pipe of 40mm or 50mm to the outlet from the unit, and secure it.

8d CONNECTING SANITARY EQUIPMENT TO THE LOWER INLETS



Put the two studded connectors (Nominal Diameter 50mm) into the threaded holes at the edge of the tank (seal with silicon sealant). Then cut off the end of the chosen lower inlet (or both inlets if necessary) and operate as described in paragraph .

8e CONNECTING THE OUTLET HOLE

- 1- The collection station must be ventilated up to above roof level using a pipe with an ND of at least 50 mm.
- 2- Connect the wide end of the sleeve  to the tank outlet point and fix it using a jubilee clip .
- 3- Cut off the other end of the sleeve  to adapt it for the 50mm. Push the tube into the sleeve and fix it using a jubilee clip .

8f FIXING THE TANK TO THE FLOOR

SANICOM® 2 comes with a floor-fixing system that prevents it from moving or turning.

- 1- Mark the position of the fixing holes on the floor.
- 2- Remove the tank, pierce the floor using a 10mm Ø drill and insert the pins .
- 3- Reposition the tank and fix it using the screws .

8h ELECTRICAL CONNECTION

- 1- The electrical connection must be made by a qualified professional electrician.
The electrical installation must comply with the standards in force in the country concerned.
- 2- The unit must be connected to a unswitched fused connector fitted with a 13 amp fuse. The power supply system for the unit should ideally be protected by an RCD set to 30mA.

The power supply to the **SANICOM® 2** appliance must be an independent supply and not taken from a ring main. If the power cable of the unit has been damaged, it should only be replaced by the manufacturer or an authorized after-sales services agent to avoid all danger.

9 STANDARDS

This piece of equipment complies with the EN 12050-2 standard (Lift station for effluents not containing faecal matter) and the directives and European standards on electric safety and electromagnetic compatibility.

The installation and use of this unit must comply with European installation standards EN12056 and with local requirements.

10 COMMISSIONING

- 1 - Once the hydraulic and electrical connections have been made, check that the connections are water-tight by allowing water to flow through each entry point used. Make sure the unit is operating correctly by carrying out at least 2 test pumping cycles with water.

11 USE

- 1- **SANICOM® 2** is designed to evacuate effluent from small private or commercial units. Any other application of the apparatus may render the guarantee void. Never use it for paper towels, condoms or sanitary items, oils, solvents, waste products, acids, bases, other liquids that could cause an explosion, corrosive products, etc.

- 2- **WARNING: In the event of a power failure, turn off all water flowing into appliances connected to SANICOM® 2.**

- 3- Do not install or use the unit in an area presenting risks of explosion.

12 MAINTENANCE (STANDARDS 12056-4)

It is necessary to make a visual inspection once a month to check that the collection station is operating correctly, and the station must be inspected regularly (once a year) by qualified personnel.

If the power cable of the unit has been damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized after-sales services agent.

13 GUARANTEE

SANICOM® 2 is guaranteed for two years for parts and labour provided it is both installed and used in accordance with the current instructions.

E




Los números indican los esquemas explicativos

1 DESCRIPCIÓN

SANICOM® 2 es una estación de elevación diseñada para evacuar los efluentes de pequeñas unidades de uso privado o comercial.

Observe todas las reglas de instalación y mantenimiento descritas en estas instrucciones.

En particular las indicaciones marcadas con:

- "  " indicación cuyo incumplimiento podría entrañar riesgos para la seguridad personal,
- "  " indicación que advierte de la presencia de un riesgo de tipo eléctrico,
- "  " Instrucciones reservadas exclusivamente a los profesionales cualificados,

"**ATENCIÓN**" indicación cuyo incumplimiento podría entrañar riesgos para el funcionamiento del dispositivo.

Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


SANICOM® 2 contiene 2 bombas independientes que funcionan en alternancia.

El depósito de **SANICOM® 2** está equipado con 2 tubos inmersores que controlan el funcionamiento de los motores y el sistema de alarma respectivamente que activan el segundo motor.

- Tubo de inmersión largo

(funcionamiento normal): en el momento en que los efluentes alcancen el nivel de puesta en marcha del tubo largo en la cubeta, el sistema de bombeo (un solo motor) se pone en marcha.

- Tubo de inmersión corto

(funcionamiento anormal): si los efluentes alcanzan el nivel superior de la cubeta, se activa una marcha forzada del sistema de bombeo (2º motor auxiliar). Este contacto puede activar una alarma sonora o luminosa o las dos en función de la instalación deseada por el cliente (contacto 230 V) Cf. instalación. Conexión de la alarma. .


2 LISTA DE PIEZAS SUMINISTRADAS

3 DIMENSIONES

4 DATOS TÉCNICOS SANICOM® 2

Tipo	AI02-R100
Presión de carga máxima	10 m
Tensión	220-240V
Frecuencia	50 Hz
Máxima potencia absorbida	3000 W
Máxima intensidad absorbida	13 A
Clase eléctrica	I
Temperatura media del agua	35°C
Peso neto (accesorios incluidos)	26 KG

5 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Efluentes de pequeñas unidades de uso privado o comercial (sin superar los caudales de llegada acumulados el 80% de los indicados en la gráfica .


6 CURVA DE RENDIMIENTOS

7 EQUIVALENCIA ALTURA/ LONGITUD DE EVACUACIÓN

8 INSTALACIÓN

La instalación de **SANICOM® 2** debe efectuarse conforme a las normas EN12056. La puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato deben ser realizados por un profesional cualificado.


8a REGLAMENTACIÓN

- 1- Atención: el local técnico donde se instale **SANICOM® 2** deberá tener la dimensión suficiente para permitir un espacio de trabajo de 600 mm como mínimo en torno al dispositivo para facilitar un posible mantenimiento. Este local debe estar iluminado y suficientemente ventilado y no sumergible y protegido contra la helada.
- 2- Deben instalarse válvulas de aislamiento (no suministradas) en las entradas de las aguas residuales así como en el conducto de evacuación.
- 3- El conducto de evacuación debe estar diseñado para evitar cualquier reflujo de los desagües (ver imagen de ejemplo ). El reflujo se evita gracias a la instalación de una válvula antirretorno situada encima del nivel del reflujo. Importante: A no ser que existan indicaciones locales que indiquen lo contrario, el nivel de reflujo corresponde al nivel de la vía (carreteras, aceras...).
- 4- Es recomendable instalar una bomba auxiliar para el posible drenaje del local técnico (en caso de inundación).



8b CONEXIÓN DE EVACUACIÓN





El conducto de evacuación puede ser realizado en un diámetro a partir de **DN 50** en tuberías plásticas (PVC O ABS).

Cada bomba de **SANICOM® 2** está equipada con una válvula de comprobación de fuga.

Para más información acerca de válvulas y reflujo, consulte el párrafo .


8c CONEXIÓN DE ENTRADA DN 50

- 1- Corte el extremo de entrada DN 50 con una sierra, a continuación fije el gran extremo del manguito  con una abrazadera .





- 2- La conexión de entrada puede hacerse con un tubo DN 40 o DN 50. Para una conexión en DN 50, corte previamente el pequeño extremo del manguito .
- 3- Introduzca el tubo en el extremo del manguito  y fíjelo con una abrazadera  o .

ATENCIÓN: fije sólidamente la tubería PVC \varnothing 40 o \varnothing 50 a la salida del dispositivo para evitar las vibraciones ocasionadas por los martillos de agua.

8d CONEXIÓN DE LOS APARATOS SANITARIOS A LAS ENTRADAS BAJAS



Introducir las 2 conexiones \varnothing 50 mm (pantalón) en las 2 salidas de la bomba situadas al borde del tanque (montaje definitivo con junta, manguitos y abrazaderas). A continuación cortar el extremo de la entrada baja seleccionada (o de las dos entradas, en caso necesario) y proceder como se indica en el párrafo .

8e CONEXIÓN DE ENTRADA DEL RESPIRADERO

- 1- La estación de recogida debe estar aireada por encima del techo mediante un tubo de DN 50, como mínimo.
- 2- Conecte el gran extremo del manguito  a la salida del respiradero del depósito y fíjelo con una abrazadera .
- 3- Para adaptarlo al DN 50, introduzca el tubo en el manguito  y fíjelo con una abrazadera .

8f FIJACIÓN AL SUELO DEL DEPÓSITO

SANICOM® 2 cuenta con dispositivos de fijación al suelo que impiden que caiga o se mueva.

- 1- Marque en el suelo el emplazamiento de los agujeros de fijación.
- 2- Retire el depósito, perfore el suelo con un taladro \varnothing 10 mm e inserte las clavijas .
- 3- Coloque el depósito en su lugar y fíjelo con los tornillos .

8h CONEXIÓN ELÉCTRICA

- 1- La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional cualificado en electrónica.
Asimismo, debe ser conforme a las normas en vigor del país en cuestión.
- 2- El dispositivo debe ser conectado a una caja de conexión.
El circuito de alimentación del dispositivo debe estar protegido por un diferencial de alta sensibilidad (calibrado a 30mA como máximo) con un conductor de protección (tierra). El calibrado de protección debe ser de 20A.

Esta conexión debe servir exclusivamente a la alimentación de **SANICOM® 2**.

Si el cable de este dispositivo resulta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su SAV para evitar cualquier peligro.

9 NORMAS

Este aparato responde a la norma EN 12050-2 (Estación de recogida de aguas residuales exentas de materias fecales) y a las directivas y normas europeas sobre seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

La instalación y utilización de este aparato deben ser conformes a las normas de instalaciones europeas EN12056 y a las exigencias locales.

10 PUESTA EN SERVICIO

- 1 - Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas y eléctricas, verifique la estanqueidad de las conexiones dejando fluir el agua sucesivamente por cada entrada utilizada. Asegúrese del buen funcionamiento del aparato efectuando una prueba de agua de 2 ciclos de arranque al mínimo.

11 UTILIZACIÓN

- 1- **SANICOM® 2** está diseñado para evacuar las aguas usadas de pequeñas unidades de uso privado o comercial.
Cualquier otra aplicación entrañaría la anulación de la garantía. Nunca arroje compresas, preservativos, artículos de higiene, aceites, disolventes, desechos, ácidos, bases, otros líquidos potencialmente explosivos, corrosivos...
- 2- **ATENCIÓN: En caso de corte de corriente, detenga cualquier fuga de agua sobre los dispositivos conectados a SANICOM® 2.**
- 3- No instalar ni utilizar en zonas de riesgo.

12 MANTENIMIENTO (NORMAS 12056-4)

El buen funcionamiento de la estación de recogida debe ser verificado visualmente una vez al mes y ser controlado por personal cualificado (anualmente). Si experimenta problemas técnicos, contacte con el servicio postventa.
Si el cable de este aparato resulta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio postventa para evitar cualquier peligro.

13 GARANTÍA

SANICOM® 2 está garantizado durante 2 años en piezas y mano de obra siempre y cuando la instalación y la utilización sean conformes a las presentes instrucciones.

P




Os números enviam para os esquemas explicativos

1 DESCRITIVO

A **SANICOM® 2** é uma estação de tiragem concebida para evacuar os efluentes de pequenas unidades para uso privado ou comercial.

Respeite todas as regras de instalação e de manutenção descritas neste manual.

Especialmente as indicações referenciadas por:

- "  " indicação cujo não cumprimento pode provocar riscos para a segurança das pessoas,
- "  " indicação avisando da presença de um risco de origem eléctrico,
- "  " Instruções reservadas exclusivamente aos profissionais qualificados.

"**AVISO**" indicação cujo não cumprimento pode provocar riscos para o funcionamento do aparelho.

Para qualquer informação adicional, é favor contactar o nosso serviço clientes.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A **SANICOM® 2** contém 2 bombas independentes que funcionam alternadamente.

A cuba do **SANICOM® 2** está equipada de 2 tubos mergulhadores, um comanda o funcionamento dos motores, e o outro o sistema do alarme activando o 2º motor.

- **Tubo mergulhador comprido** (funcionamento normal): quando os efluentes atingem o nível de activação do tubo comprido na cuba, o sistema de bombagem (apenas um motor) põe-se em funcionamento.

- **Tubo mergulhador curto** (funcionamento anormal): quando os efluentes atingem o nível alto da cuba, um contacto é estabelecido, um funcionamento forçado do sistema de bombagem (2º motor auxiliar) é activado. Este contacto pode activar além disso um alarme sonoro ou luminoso ou os dois consoante a instalação desejada pelo cliente (contacto 230 V). Ver instalação Ligação alarme **14**.

2 LISTA DAS PEÇAS FORNECIDAS**3 DIMENSÕES****4 DADOS TÉCNICOS SANICOM® 2**

Tipo	AI02-R100
Altura de descarga máxima	10 m
Tensão	220-240V
Frequência	50 Hz
Potência absorvida máxima	3000 W
Intensidade absorvida máxima	13 A
Classe eléctrica	I
Temperatura média da água	35°C
Peso líquido (acessórios incluídos)	26 KG

5 ÁREA DE APLICAÇÃO

Efluentes de pequenas unidades para uso privado ou comercial (sin superar los caudales de llegada acumulados el 80% de los indicados en la gráfica **6**).

6 CURVA DE PERFORMANCES**7 EQUIVALÊNCIA ALTURA/ COMPRIMENTO EVACUAÇÃO****8 INSTALAÇÃO**

A instalação do **SANICOM® 2** deve ser efectuada no respeito das normas EN12056. A colocação em serviço e a manutenção deste aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado.

8a REGULAMENTAÇÃO

- 1- Aviso: o local técnico onde ficará instalado a **SANICOM® 2** deve ser de dimensão suficiente para dispor de um espaço de trabalho de 600 mm no mínimo à volta do aparelho de forma a facilitar uma eventual manutenção. Este local deve ser iluminado e suficientemente ventilado e não imergível e protegido contra o gelo.
- 2- As válvulas de isolamento (não fornecidas) devem ser instaladas nas entradas de efluentes bem como na conduta de evacuação.
- 3- Esta conduta de evacuação deve ser concebida para evitar qualquer refluxo dos esgotos (ver exemplos desenho **8f**). Graças à instalação de uma argola anti-retorno situada acima do nível de refluxo, o refluxo é evitado. Observação: Excepto indicações locais em contrário, o nível de refluxo corresponde ao nível da via pública (estradas, passeios...).
- 4- Recomenda-se a instalação de uma bomba auxiliar para a eventual drenagem do local técnico (em caso de inundação).

8b LIGAÇÃO DO SISTEMA DE EVACUAÇÃO

A conduta de evacuação pode ser realizada em diâmetro a partir de **DN 50** em tubos de plásticos (PVC OU ABS).

Cada bomba da **SANICOM® 2** está equipada de válvula anti-retorno.

Para válvulas e refluxo, ver parágrafo **8a**.

8c LIGAÇÃO DA ENTRADA DN 50

- 1- Corte a extremidade da entrada DN 50 com uma serra e a seguir fixe o lado grande da manga **D** com um anel **G**.
- 2- A ligação à entrada pode efectuar-se com o tubo DN 40 ou DN 50. Para uma ligação em DN 50, corte previamente a pequena extremidade da manga **D**.

- 3- Empurre o tubo na extremidade da manga **D** e fixe-o com um anel **G** o **E**.

AVISO: fixe solidamente os tubos de PVC Ø 40 ou Ø 50 à saída do aparelho para evitar as vibrações provocadas pelos "golpes de aríete".

8d LIGAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS ÀS ENTRADAS BAIXAS

Introduzir as 2 ligações diam. 50mm nos orifícios com rosca na borda do depósito (montagem definitiva com junta e tubo e abraçadeiras). Cortar depois a extremidade da ligação baixa escolhida (ou das 2 se necessário) e proceder conforme indicado no parágrafo **8e**.

8e LIGAÇÃO DO RESPIRADOURO

- 1- A estação de levantamento deve ser ventilada por cima do tecto via um tubo de DN 50, no mínimo.
- 2- Ligue a grande extremidade da manga **D** à saída do respiradouro da cuba e fixe-a com um anel **G**.
- 3- Corte a outra extremidade da manga **D** para a adaptar ao DN 50, empurre o tubo na manga e fixe-o com um anel **G**.

8f FIXAÇÃO AO SOLO DA CUBA

A **SANICOM® 2** possui dispositivos de fixação ao solo que a impede de rodar ou de se mexer.

- 1- Marque no solo a localização dos orifícios de fixação.
- 2- Remova a cuba, fure o solo com uma broca de Ø 10 mm e insira as cavilhas **I**.
- 3- Volte a posicionar a cuba e a fixar com os parafusos **I**.

8h LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- 1- A instalação eléctrica deve ser realizada por um profissional qualificado em electrotécnica. A instalação eléctrica deve corresponder às normas em vigor no país.
- 2- O aparelho deve ser ligado a uma caixa de ligação. O circuito de alimentação do aparelho deve ser protegido por um dispositivo diferencial de elevada sensibilidade (calibrado a 30mA no máximo) com um condutor de protecção (terra). A calibragem de protecção deve ser de 20A.

Esta ligação deve exclusivamente servir para a alimentação da **SANICOM® 2**.

Se o cabo deste aparelho estiver danificado, terá de ser substituído por o fabricante ou o seu Serviço Pós Venda de forma a evitar quaisquer perigos.

9 NORMAS

Este aparelho responde à norma EN 12050-2 (Estações elevatórias para águas residuais isentas de matérias fecais) e às directivas e normas europeias sobre a segurança eléctrica e a compatibilidade electromagnética.

A instalação e a utilização deste aparelho devem corresponder às normas de instalações europeias EN12056 e às exigências locais.

10 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

- 1 - Quando tiver efectuado as ligações hidráulicas e eléctricas, verifique a impermeabilização das ligações deixando correr água sucessivamente por cada entrada utilizada. Verifique o bom funcionamento do aparelho efectuando um ensaio em água de 2 ciclos de arranque no mínimo.

11 UTILIZAÇÃO

- 1- A **SANICOM® 2** foi concebida para evacuar as águas usadas de pequenas unidades para uso privado ou comercial. Qualquer outra aplicação provocaria a anulação da garantia.
Nunca deite pensos higiénicos, preservativos, artigos de higiene, óleos, solventes, resíduos, ácidos bases, outros líquidos potencialmente explosivos, corrosivos...
- 2- **AVISO: Em caso de falha eléctrica, pare o escoamento da *gua nos aparelhos ligados à SANICOM® 2.**
- 3- Não instale/utilize numa zona com risco de explosão.

**12 MANUTENÇÃO
(NORMAS 12056-4)**

O bom funcionamento da estação de elevação deve ser verificado visualmente uma vez por mês e deve regularmente ser controlado por um pessoal qualificado (anualmente). Se no entanto encontrar problemas técnicos, peça conselho ao serviço pós venda. Se o cabo deste aparelho estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço pós venda para evitar qualquer perigo.

13 GARANTIA

A **SANICOM® 2** tem uma garantia de 2 anos que cobre as peças e a mão-de-obra se a instalação e a utilização estiverem conformes ao presente manual.

RUS

Номера дают ссылку на прилагаемые схемы.

1 Описание

SANICOM® 2 это насосная станция, созданная для откачивания стоков из небольших частных домов или мест общественного пользования (см. пункт **5** «Область применения»).

Соблюдайте все правила установки и эксплуатации, описанные в этой инструкции.

Данные знаки обозначают:

- "⚠" указание, несоблюдение, которого может подвергнуть риску безопасность людей,
- "⚡" указание об опасности поражения электрическим током,
- "⚙" инструкции, предназначенные исключительно для квалифицированных специалистов.

"**Внимание**" указание, несоблюдение которого может привести к отказу в работе насоса.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами, тел. (095) 921 69 20.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

SANICOM® 2 имеет две независимые помпы, которые работают поочередно.

SANICOM® 2 оснащен 2 плунжерными трубками, одна из которых включает мотор, другая систему сигнализации и второй мотор.

- **Длинная погружная трубка** (нормальная работа): как только стоки достигают уровень включения длинной трубки, включается система откачивания (один мотор).
- **Короткая погружная трубка** (аномальная работа): если стоки достигают уровня включения в короткой трубке, на контакты электронной карты подается напряжение 230 V и включается вторая помпа. К этим контактам можно подключить звуковую или световую сигнализацию, как отдельно, так и вместе по желанию клиента. См. подключение сигнализации **14**.

2 Поставляемые детали**3 Размеры****4 Технические данные SANICOM® 2**

Тип	AI02-R100
Максимальная вертикальная откачка	10 м
Напряжение	220-240 V
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность max	3000 W
Потребляемый ток	13 A
Электрический класс	I
Средняя температура воды	35 °C
Нетто (включая аксессуары)	26 кг

5 Область применения

Откачивание стоков из небольших частных домов или мест общественного пользования (объем поступающих в насос стоков не должен превышать 80% от производительности, указанной на графике **6**).

6 График производительности**7 Соотношение высоты и длины откачивания****8 Установка**

Установка **SANICOM® 2** должна осуществляться в соответствии с нормами ПУЭ. Подключение и уход за аппаратом должен проводиться квалифицированным специалистом.

8a Обязательные условия

- 1- **Внимание:** место, где будет установлен **SANICOM® 2**, должно иметь достаточные размеры для обеспечения необходимого рабочего пространства (600 мм минимум вокруг аппарата для легкого доступа при контроле и обслуживании). Это место должно быть освещено и проветриваться, и гарантированно от затопления и защищено от замерзания.
- 2- На входе стоков, а также на трубопроводе откачивания должен быть установлен запорный вентиль (не входит в комплект поставки).
- 3- Трубопровод откачивания должен проходить таким образом, чтобы избежать любого оттока из канализации (см. пример на рисунке **8a**). Во избежание оттока из канализации необходимо смонтировать петлю на напорном трубопроводе выше уровня входа в канализацию.
Примечание: кроме случаев, когда **SANICOM® 2** установлен выше уровня входа в канализацию.
- 4- Рекомендуется установка дополнительной помпы для дренажа технического помещения (в случае затопления).

8b Подсоединение к стоку

Благодаря системе измельчения, которая установлена на каждой помпе, диаметр трубопровода откачивания из пластиковых труб (ПВХ или ABS) должен быть \varnothing 50 мм.

Каждая помпа **SANICOM® 2** уже оборудована обратным клапаном.

По вентилям и оттоку см. параграф **8a**.

8c Подключение к входу \varnothing 50 мм.

- 1- При помощи пилы срежьте заглушку входа \varnothing 50 мм, затем зафиксируйте муфту **D** со стороны большего диаметра хомутом **G**.
- 2- Подсоединение к входу может осуществляться трубой \varnothing 40 или 50 мм. Для подсоединения трубы 50 мм, предварительно срежьте часть муфты **D**.

- 3- Вставьте трубу в муфту **D** и закрепите ее хомутом **G** или **E**.

ВНИМАНИЕ: во избежание вибрации при "гидравлических ударах" крепко закрепите трубу ПВХ \varnothing 40 или 50 мм на стене сразу после аппарата.

8d Подключение сантехники к нижним входам

- 1- Отрежьте конец входа \varnothing 100, затем зафиксируйте патрубок **F** хомутом **I**.
- 2- Вставьте трубку \varnothing 100 в выход патрубка **F** и зафиксируйте его другим хомутом **I**.

8e Подсоединение к вентиляции

- 1- Аппарат должен быть обязательно подключен к вентиляции.
- 2- Подсоедините больший диаметр муфты **D** к вентиляционному выходу на корпусе и закрепите его хомутом **G**.
- 3- Срежьте муфту **D** для подсоединения к диаметру 50, вставьте трубку в муфту и закрепите его хомутом **G**.

8f Крепление корпуса к полу

SANICOM® 2 имеет места крепления, которое не позволяет ему перемещаться.

- 1- Отметьте карандашом на полу места через отверстия крепления.
- 2- Отодвиньте аппарат, просверлите пол сверлом \varnothing 10 мм и вставьте дюбели **J**.
- 3- Поставьте аппарат на место и закрепите его саморезами **K**.

8h Электроподключение

- 1- Электроподключение должно осуществляться профессионально. Электроподключение должно соответствовать действующим нормам ПУЭ.
- 2- Аппарат должен подключаться через соединительную коробку и через дифференциальный выключатель на 30 мА (максимум) и должен быть защищен автоматическим выключателем на 20 А.
Электрическая линия должна служить питанием только **SANICOM® 2**.
Если кабель этого аппарата поврежден, он должен быть заменен сервис-центром, во избежание любой опасности поражения электротоком.

9 Нормы

Это устройство соответствует норме EN 12050-2 (Установка для отвода стоков без фекалий), а также директивам и европейским нормам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости.

Подключение и использование данного аппарата должны соответствовать европейским нормам EN 12056 и местным требованиям.

10 Ввод в эксплуатацию

- 1 - После монтажа трубопроводов и электроподключения проверьте герметичность соединений, поочередно спустив воду через каждый подключенный вход. Убедитесь в правильной работе аппарата, включив минимум 2 цикла работы с чистой водой.

11 Использование

- 1- **SANICOM® 2** создан для откачивания стоков из небольшого частного дома или мест общественного пользования. Любое другое применение приводит к аннулированию гарантии. Никогда не бросайте полотенца, презервативы, предметы гигиены отходы, не сливайте масла, растворители, кислоты, другие взрывоопасные жидкости, или жидкости, которые могут вызвать коррозию...

- 2- **Внимание: В случае отключения электроэнергии перекройте слив воды из всех, подключенных к SANICOM® 2 аппаратов.**

- 3- Не устанавливайте / не используйте в помещениях с риском взрыва.

12 Уход (СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ 12056-4)

Правильная работа станции должна зрительно проверяться один раз в месяц и должна регулярно контролироваться квалифицированным специалистом (ежегодно). Однако если возникли технические проблемы, проконсультируйтесь в сервис-центре.

13 Гарантия

Срок гарантии деталей и работы аппарата **SANICOM® 2** 30 месяцев при условии его установки и использовании в соответствии с настоящей инструкцией.

PL

Numery odnoszą się do załączonych schematów

1 OPIS

SANICOM® 2 jest stacją zbierającą z małych jednostek zaprojektowaną do odprowadzania ścieków w każdej postaci do użytku domowego i komercyjnego.

W SZEGÓLNOŚCI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OZNACZONYCH ZNAKAMI:

- "⚠" oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla użytkowników,
 - "⚡" oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem elektrycznym
 - "⚙" Instalacja elektryczna musi być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka,
- "**UWAGA**" oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może spowodować wadliwe działanie urządzenia.

JAK TO DZIAŁA

SANICOM® 2 posiada dwie niezależne pompy, funkcjonujące przemiennie.

Zbiornik **SANICOM® 2** wyposażony jest w dwie rury ciśnieniowe, z których jedna steruje uaktywnianiem silnika a druga system alarmowy włączający drugi silnik.

- **Długa rura czujnika poziomu** (funkcja normalna): Gdy ścieki osiągną poziom załączania w tej rurze w zbiorniku – zostaje załączony system sterowania pompą (jeden silnik).
- **Krótką rurą czujnika poziomu** (funkcja alarmowa): Gdy ścieki osiągną wysoki poziom w zbiorniku, zostaje uruchomiony wymuszony system sterowania pompą (drugi silnik pomocniczy). Ta sytuacja załącza alarm dźwiękowy albo świetlny (lub oba), zależnie od tego, jaki jest zamontowany (wyprowadzenie 230V). (patrz: instalacja podłączania alarmu 14).

2 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH**3 WYMIARY****4 DANE TECHNICZNE**

Typ	AI02-R100
Maksymalne wypompowywanie pionowe	10 m
Napięcie zasilania	220-240V
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Moc znamionowa	3000 W
Maksymalny pobór prądu	13 A
Klasa elektryczna	I
Maksymalna temperatura czasowego działania	35°C
Waga (akcesoria są załączone do urządzenia)	26 KG

5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Wszystkie formy ścieków z domów prywatnych oraz pomieszczeń i budynków komercyjnych (wartości dla ilości wpływających ścieków nie powinny przekraczać 80% wartości podanych na schemacie 3).

6 WYKRESY WYDAJNOŚCIOWE**7 ZALEŻNOŚĆ WYSOKOŚCI I ODLEGŁOŚCI WYPOMPOWYWANIA****8 INSTALACJA**

Instalacja **SANICOM® 2**, jak również jego konserwacja musi być wykonana zgodnie z normą EN 12056 i przez wykwalifikowanego instalatora. **SANICOM® 2** wyposażony jest w system mocowania do podłogi, który chroni przed przesuwaniem i obracaniem.

8a MOCOWANIE

- Ostrzeżenie: Powierzchnia, na której instalowany jest **SANICOM® 2** musi być wystarczająco duża tak, aby dookoła zespołu pozostać odległość 600mm ułatwiająca konserwację. Przestrzeń musi być dobrze oświetlona, wentylowana, nie może być zalewana wodą, a także musi być chroniona przed przemarzaniem.
- Na wlocie oraz wylocie z urządzenia należy zainstalować zawory, które w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy pozwolą łatwo je odłączyć.
- Dzięki instalacji zaworu zwrotnego umieszczonego na wyjściu z urządzenia, unikamy cofania się ścieków.
Uwaga: z wyjątkiem kiedy zarządzenie lokalne mówi inaczej, poziom odpływu odpowiada poziomowi dróg i chodników.
- Zalecana jest instalacja pompy wspomagającej dla ewentualnego wypompowania wody z pomieszczenia technicznego (w przypadku zalania).

8b PODŁĄCZENIE DO RURKI ODPRÓWADZAJĄCEJ

Ze względu na podwójny system rozdrabniania występujący w każdej z pomp średnica rurki odprowadzającej może wynosić od 50 mm w górę przy rurkach z tworzywa sztucznego (PCV oraz ABS).

Każda z rur **SANICOM® 2** wyposażona w zawór zwrotny.

W celu uniknięcia efektu syfonu należy w najwyższym punkcie instalacji zastosować zawór odpowietrzający (patrz przykład na rysunku 3a). Zawory oraz przeciwdziałanie powrotowi ścieków opisano w paragrafie 3a.

8c PODŁĄCZENIE WLOTU 50MM

- Za pomocą piłki odciąć końcówkę wlotu 50 mm, a następnie za pomocą opaski 3 zamocować tulejkę D.
- Podłączenie do wlotu należy wykonać za pomocą rury 40mm lub 50mm. W przypadku podłączenia 50 mm najpierw odciąć małą końcówkę rurki D.
- Za pomocą piłki odetnij końcówkę wlotu 50 mm, a następnie za pomocą opaski 3 lub 3 zamocować tulejkę D.

OSTRZEŻENIE: Zabezpiecz rurkę PCV 40 mm lub 50 mm na wylocie z urządzenia w celu uniknięcia wibracji powstających na skutek efektu młota wodnego.

8d PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH DO DOLNYCH WEJŚĆ

Nałóż karbowane łączówki (średnica nominalna 50 mm) na zaznaczone otwory na krawędzi zbiornika (uszczelnij silikonem). Następnie odetnij odetnij końcówkę wybranego dolnego wejścia (lub obu, jeśli taka konieczność) i podłącz jak opisano w paragrafie 3d.

8e PODŁĄCZENIE DO OTWORU Z TYŁU

- Stacja zbierająca musi być przewentylowana powyżej poziomu dachu przy pomocy rury o średnicy co najmniej 50 mm (kolumna VMC).
- Podłączyć szeroki koniec tulejki D do punktu wylotowego zbiornika i zamocować za pomocą kołnierza 4.
- Odciać drugi koniec tulejki D dostosowując ją dla 50 mm. Wepchnąć rurkę w tulejkę i zamocować ją stosując kołnierz 4.

8f MOCOWANIE ZBIORNIKA DO PODŁOGI

SANICOM® 2 powinien być zamocowany do podłoża, aby zapobiec jego poruszaniu się czy obracaniu.

- Oznaczyć pozycję otworów mocowania na podłodze.
- Usunąć zbiornik i nawiercić otwory w podłodze stosując wiertło 10 mm, po czym wprowadzić trzpienie 1.
- Ustawić zbiornik i zamocować go stosując śruby 1.

8g PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez profesjonalnego elektryka. Instalacja elektryczna musi odpowiadać obowiązującym normom państwowym.
- Urządzenie musi być podłączone do skrzynki połączeniowej. Obwód zasilania musi być chroniony przez wyłącznik różnicowy o wysokiej czułości (kalibracja na 30mA), zawierający przewód ochronny (uziemiaenie). Kalibracja ochronna 20A. bezpiecznikiem.

SANICOM® 2 musi być zasilany z niezależnego źródła, zasilanie to nie może być pobierane z przewodów ogólnego przeznaczenia.

Jeśli kabel tego urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub serwis aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.

9 NORMY

Urządzenie jest zgodne z normą EN 12050-2 (Przepompownie ścieków wolnych od fekalii) oraz z dyrektywami i Normami Europejskim dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej.

Instalacja i użytkowanie tego urządzenia muszą odpowiadać normom instalacji europejskich EN 12056 i normom lokalnym.

10 URUCHOMIENIE

1 - Po wykonaniu podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych, należy sprawdzić ich szczelność poprzez puszczanie wody przez każdy punkt wejścia. Upewnić się, że każda pompa pracuje prawidłowo. Upewnić się czy urządzenie dobrze działa wykonując próbę wody w minimum 2 cyklach rozruchowych.

11 UŻYCIE

1- **SANICOM® 2** został zaprojektowany do odprowadzania ścieków z urządzeń w zastosowaniu komercyjnym. Jakikolwiek inne stosowanie tego zestawu może spowodować utratę gwarancji. Nigdy nie wrzucać ręczników papierowych, kondomów, artykułów higienicznych, oleju, rozpuszczalników, odpadków, kwasów, innych cieczy potencjalnie wybuchowych, żrących.

2- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku przerwy w zasilaniu należy niezwłocznie przerwać przepływ wody do urządzeń podłączonych do **SANICOM® 2**.

3- Nie instalować/używać w strefie zagrożonej wybuchem.

12 KONSERWACJA (NORMY 12056-4)

Dobre funkcjonowanie stacji zbierającej musi być sprawdzane wizualnie raz na miesiąc i kontrolowane przez wykwalifikowany personel raz na rok. Jeśli jednak zdarzą się problemy techniczne, należy zgłosić to w serwisie. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub serwis, aby uniknąć ryzyka porażenia.

13 GWARANCJA

SANICOM® 2 posiada dwuletnią gwarancję pod warunkiem przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.

