

---

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE**  
**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE**  
**INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE**  
**INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANLEITUNGEN**  
**INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN ONDERHOUD**  
**INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO**  
**INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR**  
**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE**  
**INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI**

**E1GI / E1+P GI**

**E2GI / E2+P GI**

**E3GI / E3+P GI**



E1GI 3 T  
E1GI 4 T  
E1GI 5,5 T  
E1GI 7,5 T  
E1GI 9,2 T SD  
E1GI 11 T SD  
E1GI 15 T SD  
E1GI 18,5 T SD  
E1GI 22 T SD  
E1GI 30 T SD

E2GI 6 T  
E2GI 8 T  
E2GI 11 T  
E2GI 15 T  
E2GI 18,4 T SD  
E2GI 22 T SD  
E2GI 30 T SD  
E2GI 37 T SD  
E2GI 44 T SD  
E2GI 60 T SD

E3GI 9 T  
E3GI 12 T  
E3GI 16,5 T  
E3GI 22,5 T  
E3GI 27,6 T SD  
E3GI 33 T SD  
E3GI 45 T SD  
E3GI 55,5 T SD  
E3GI 66 T SD  
E3GI 90 T SD

E1+P GI 4 T  
E1+P GI 5 T  
E1+P GI 6,5 T  
E1+P GI 9,7 T  
E1+P GI 11,4 T SD  
E1+P GI 13,2 T SD  
E1+P GI 17,2 T SD  
E1+P GI 20,7 T SD  
E1+P GI 24,2 T SD  
E1+P GI 32,2 T SD

E2+P GI 7 T  
E2+P GI 9 T  
E2+P GI 12 T  
E2+P GI 17,2 T  
E2+P GI 20,6 T SD  
E2+P GI 24,2 T SD  
E2+P GI 32,2 T SD  
E2+P GI 39,2 T SD  
E2+P GI 46,2 T SD  
E2+P GI 62,2 T SD

E3+P GI 10 T  
E3+P GI 13 T  
E3+P GI 15,5 T  
E3+P GI 24,7 T  
E3+P GI 29,8 T SD  
E3+P GI 35,2 T SD  
E3+P GI 47,2 T SD  
E3+P GI 57,7 T SD  
E3+P GI 68,2 T SD  
E3+P GI 92,2 T SD

|            |       |     |
|------------|-------|-----|
| ITALIANO   | pag   | 1   |
| FRANÇAIS   | page  | 18  |
| ENGLISH    | page  | 35  |
| DEUTSCH    | Seite | 52  |
| NEDERLANDS | bladz | 69  |
| ESPAÑOL    | pág   | 86  |
| SVENSKA    | sid.  | 103 |
| РУССКИЙ    | стр.  | 120 |
| ROMANA     | pag.  | 137 |
| POLSKI     | str.  | 154 |

|                                                                                                                     | pag. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>INDICE</b>                                                                                                       |      |
| 1. <b>GENERALITA'</b>                                                                                               | 1    |
| 2. <b>AVVERTENZE</b>                                                                                                | 1    |
| 2.1 <b>Personale specializzato</b>                                                                                  | 1    |
| 2.2 <b>Sicurezza</b>                                                                                                | 1    |
| 2.3 <b>Responsabilità</b>                                                                                           | 1    |
| 3. <b>TRASPORTO</b>                                                                                                 | 2    |
| 4. <b>INTRODUZIONE</b>                                                                                              | 2    |
| 5. <b>INATTIVITA' DEL GRUPPO</b>                                                                                    | 2    |
| 6. <b>INSTALLAZIONE</b>                                                                                             | 2    |
| 7. <b>DATI TECNICI</b>                                                                                              | 2    |
| 8. <b>RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO: Caratteristiche ed interpretazioni.</b>                                   | 2    |
| 8.1. <b>RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO: Leggenda e funzioni.</b>                                                | 3    |
| 9. <b>COLLEGAMENTI ELETTRICI</b>                                                                                    | 5    |
| 10. <b>ALIMENTAZIONE DEL QUADRO</b>                                                                                 | 5    |
| 11. <b>AVVIAMENTO DEL QUADRO</b>                                                                                    | 5    |
| 12. <b>FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO TRAMITE CENTRALINA ELET. "PUMPS CONTROLLER"</b>                                     | 5    |
| 13. <b>PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALINA ELETTRONICA "PUMPS CONTROLLER"</b>                                           | 6    |
| 14. <b>TAB. VISUALIZZAZIONE PAGINE E PARAMETRI CENTRALINA ELET. "PUMPS CONTROLLER"</b>                              | 8    |
| 15. <b>TAB. LEGGENDA ALLARMI VISUALIZZATI NELLA CENTRALINA ELET. "PUMPS CONTROLLER"</b>                             | 9    |
| 16. <b>TAB. PARAMETRI DA IMPOSTARE NELLA CENTRALINA ELET. "PUMPS CONTROLLER" SOLO PER SERVICE DAB</b>               | 10   |
| 17. <b>TAB. PARAMETRI DA IMPOSTARE NELLA CENTRALINA ELET. "PUMPS CONTROLLER" SOLO PER PROGRAMMAZIONE ESTESA DAB</b> | 12   |
| 18. <b>ESEMPIO DI TARATURA PRESSIONE DI SETPOINT</b>                                                                | 16   |
| 19. <b>RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI</b>                                                                        | 17   |
| <b>LIST OF SPARE PARTS</b>                                                                                          | 171  |

## 1. GENERALITA'

**Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.**



L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

## 2. AVVERTENZE

### 2.1 Personale specializzato



**E' consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia. Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni, provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 60634)**

### 2.2 Sicurezza

L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l'Italia CEI 64/2).

Verificare che il quadro non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. In particolare occorre controllare che l'involucro esterno sia perfettamente integro ed in ottime condizioni e che tutte le parti interne del quadro (componenti, conduttori, ecc.) risultino completamente prive di tracce di umidità, ossido o sporco: procedere eventualmente ad una accurata pulizia e verificare l'efficienza di tutti i componenti contenuti nel quadro; se necessario sostituire le parti che non risultassero in perfetta efficienza. E' indispensabile verificare che tutti i conduttori del quadro risultino correttamente serrati nei relativi morsetti.

In caso di lungo magazzinaggio (o comunque in caso di sostituzione di qualche componente) è opportuno eseguire sul quadro tutte le prove indicate dalle norme EN 60204-1.

### 2.3 Responsabilità



**Il costruttore non risponde del buon funzionamento del Quadro o di eventuali danni da questo provocati, qualora lo stesso venga manomesso, modificato e/o fatto funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.**

**Declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.**

**3. TRASPORTO**

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

**4. INTRODUZIONE**

La presente documentazione fornisce le indicazioni generali per l'installazione e l'uso dei quadri elettrici E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Le apparecchiature sono state studiate e realizzate per il comando e la protezione dei Gruppi Industriali.

**5. INATTIVITA' DEL GRUPPO**

Un lungo periodo di inattività in condizioni precarie, può provocare danni alle nostre apparecchiature, facendole diventare pericolose nei confronti del personale addetto all'installazione, ai controlli ed alla manutenzione.

E' buona regola, innanzitutto, procedere ad un corretto stoccaggio del gruppo, avendo particolare cura di osservare le seguenti indicazioni:

- Il quadro elettrico deve essere riposto in un luogo completamente asciutto e lontano da fonti di calore.
- Il quadro elettrico deve essere perfettamente chiuso ed isolato dall'ambiente esterno, al fine di evitare l'ingresso di insetti, umidità e polveri che potrebbero danneggiare i componenti elettrici, compromettendone il regolare funzionamento.

**6. INSTALLAZIONE**

**Rispettare rigorosamente i valori di alimentazione elettrica indicati in targhetta dati elettrici a fronte quadro.**

Il quadro elettrico viene fornito già montato e cablato al gruppo su cui è previsto. Pur avendo un grado di protezione IP55, non è consigliabile l'utilizzo in atmosfera carica di gas ossidanti ne tantomeno corrosivi.

Se installati all'aperto, i gruppi devono essere il più possibile protetti dall'irraggiamento diretto. E' necessario, provvedendo con opportuni accorgimenti, mantenere la temperatura interna del quadro compresa nei "limiti di impiego temperatura ambiente" di seguito elencati. Le temperature elevate portano ad un invecchiamento accelerato di tutti i componenti, determinando disfunzioni più o meno gravi.

E' inoltre opportuno garantire la chiusura dei pressacavi da parte di chi fa l'installazione.

Serrare accuratamente i pressacavi di entrata del cavo di alimentazione del quadro e degli eventuali comandi esterni, collegati dall'installatore, in maniera da evitare lo sfilamento dei cavi dai pressacavi stessi.

**7. DATI TECNICI**

- |                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| - <b>Tensione nominale di alimentazione :</b>      | 400V +/- 10%                 |
| - <b>Fasi:</b>                                     | 3                            |
| - <b>Frequenza:</b>                                | 50-60 Hz                     |
| - <b>Potenza nominale massima di impiego (kW):</b> | Vedi targhetta fronte quadro |
| - <b>Corrente nominale massima di impiego (A):</b> | Vedi targhetta fronte quadro |
| - <b>Limiti di impiego temperatura ambiente:</b>   | 4°C +40°C                    |
| - <b>Umidità relativa (senza condensazione):</b>   | 50% a 40°C MAX (90% a 20°C)  |
| - <b>Grado di protezione:</b>                      | IP55                         |
| - <b>Costruzione dei quadri:</b>                   | secondo EN 60204-1           |

**8. RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO.****Caratteristiche ed interpretazioni**

Il quadro è autoprotetto e protegge le elettropompe contro i **sovraccarichi, cortocircuiti, mancanza di fase e sovratemperatura a riarmo manuale**. Predisposto per l'inversione dell'ordine di partenza delle elettropompe ad ogni avviamento, per il funzionamento in simultanea e per l'inserimento di una delle pompe in caso di avaria delle altre ( con i commutatori in automatico).

Fornito di serie con:


- morsetti per il collegamento del motore, morsetti per il collegamento dei comandi, morsetti per i contatti d'allarme, morsetti per consentire la segnalazione di funzionamento pompe, morsetti per il collegamento del pressostato di minimo livello (o sensore induttivo).

Provvisto di:

- commutatore per il funzionamento MAN-0-AUT per ogni elettropompa;
- spie di segnalazione funzionamento pompe e allarmi;

## 8.1 RIFERIMENTI SCHEMA DI COLLEGAMENTO.

### Leggenda e funzioni

| Rif.                                                                                                        | Funzione (vedere riferimenti su schemi elettrici)                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicazioni luminose</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | <b>Indicazione luminosa bianca</b> che segnala il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari.                                                                                                   |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | <b>Indicazione luminosa arancione (generica)</b> che segnala l'allarme in caso di: sovrappressione, sottopressione, minimo livello e intervento della protezione amperometrica delle elettropompe. |
| <b>HL3</b><br>             | <b>Indicazione luminosa verde</b> che segnala l'alimentazione dell'elettropompa P1 o elettropompa pilota.                                                                                          |
| <b>HL5</b><br>             | <b>Indicazione luminosa verde</b> che segnala l'alimentazione dell'elettropompa P2.                                                                                                                |
| <b>HL7</b><br>             | <b>Indicazione luminosa verde</b> che segnala l'alimentazione dell'elettropompa P3.                                                                                                                |
| <b>HL9</b><br>            | <b>Indicazione luminosa verde</b> che segnala l'alimentazione dell'elettropompa P4.                                                                                                                |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | <b>Indicazione luminosa arancione</b> che segnala l'intervento della protezione amperometrica dell'elettropompa <b>P1</b> o dell'elettropompa pilota.                                              |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | <b>Indicazione luminosa arancione</b> che segnala l'intervento della protezione amperometrica dell'elettropompa <b>P2</b>                                                                          |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | <b>Indicazione luminosa arancione</b> che segnala l'intervento della protezione amperometrica dell'elettropompa <b>P3</b>                                                                          |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | <b>Indicazione luminosa arancione</b> che segnala l'intervento della protezione amperometrica dell'elettropompa <b>P4</b>                                                                          |
| <b>Commutatore</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | <b>Commutatore</b> per il funzionamento MANUALE-0-AUTOMATICO di ogni elettropompa dove:                                                                                                            |
| - MANUALE                                                                                                   |  = le elettropompe sono comandate manualmente dall'operatore finché esiste l'impulso.                           |
| - AUTOMATICO                                                                                                |  = le elettropompe sono comandate in automatico.                                                                |

continua a pagina successiva

| continua da pagina precedente                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rif.                                                                                                          | Funzione (vedere riferimenti su schemi elettrici)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Interruttori automatici e sezionatori</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QM1                                                                                                           | <b>Interruttore automatico</b> magnetotermico per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti della linea di alimentazione del motore P1 o dell'elettropompa pilota, a riarmo manuale.                                                            |
| QM2                                                                                                           | <b>Interruttore automatico</b> magnetotermico per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti della linea di alimentazione del motore P2, a riarmo manuale.                                                                                       |
| QM3                                                                                                           | <b>Interruttore automatico</b> magnetotermico per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti della linea di alimentazione del motore P3, a riarmo manuale.                                                                                       |
| QM4                                                                                                           | <b>Interruttore automatico</b> magnetotermico per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti della linea di alimentazione del motore P4, a riarmo manuale.                                                                                       |
| QS1                                                                                                           | <b>Interruttore sezionatore</b> della linea di alimentazione con maniglia di blocco porta lucchettabile.                                                                                                                                             |
| <b>Morsetti di collegamento comandi esterni – rif. 1-6</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 - 2                                                                                                         | <b>Morsetti di collegamento</b> per comando a distanza.<br>Nel caso di utilizzo togliere il ponticello di by-pass previsto di serie tra i morsetti n.1 e n.2.<br>Caratteristiche di contatto: 24V a.c. 40mA.                                         |
| 3 - 4                                                                                                         | <b>Morsetti di collegamento</b> per sensore di pressione.<br>Caratteristiche di contatto: 15V a.c. 4-20mA.                                                                                                                                           |
| 5 - 6                                                                                                         | <b>Morsetti di collegamento</b> per pressostato di pressione minima P. MIN. o sensore induttivo.<br>Nel caso di utilizzo togliere il ponticello di by-pass previsto di serie tra i morsetti n.5 e n.6<br>Caratteristiche di contatto: 24V a.c. 40mA. |
| <b>Morsetti di collegamento allarmi a distanza – rif. 31-38</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 - 32                                                                                                       | <b>Morsetti di collegamento allarme</b> avaria sensore di pressione.<br>Caratteristiche di contatto: senza potenziale, N.A., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                        |
| 33 - 34                                                                                                       | <b>Morsetti di collegamento allarme</b> generico: sovrappressione, sottopressione, minimo livello, intervento della protezione amperometrica dell'elettropompa.<br>Caratteristiche di contatto: senza potenziale, N.A., ≤ 250V a.c. ≤ 5A             |
| 35 - 36                                                                                                       | <b>Morsetti di collegamento allarme</b> marcia a secco.<br>Caratteristiche di contatto: senza potenziale, N.A., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                     |
| 37 - 38                                                                                                       | <b>Morsetti di collegamento allarme</b> anomalia circuiti ausiliari.<br>Caratteristiche di contatto: senza potenziale, N.A., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                        |
| <b>Morsetti di collegamento per segnalazione funzioni – rif. 39-40</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39 - 40                                                                                                       | <b>Morsetti di collegamento</b> elettropompe in marcia.<br>Caratteristiche di contatto: senza potenziale, N.A., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                     |
| <b>Cavi di collegamento</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br>   | <b>Cavi di collegamento</b> elettropompa P1 o elettropompa pilota.<br><b>Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista.</b>                                                                                                                    |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br>   | <b>Cavi di collegamento</b> elettropompa P2.<br><b>Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista.</b>                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br>   | <b>Cavi di collegamento</b> elettropompa P3.<br><b>Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista.</b>                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br>   | <b>Cavi di collegamento</b> elettropompa P4.<br><b>Rispettare rigorosamente la corrispondenza prevista.</b>                                                                                                                                          |
| <b>Fusibili di protezione</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FU1                                                                                                           | <b>Fusibili di protezione</b> del trasformatore contro cortocircuito del circuito primario e della linea di alimentazione dello stesso (vedi schemi elettrici).                                                                                      |
| FU2                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FU3                                                                                                           | <b>Fusibili di protezione</b> del secondario del trasformatore (vedi schemi elettrici).                                                                                                                                                              |
| <b>Centralina elettronica</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pumps Controller (KL1)   Centralina elettronica</b> per comando, controllo e rotazione delle elettropompe. |                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 9. COLLEGAMENTI ELETTRICI

**9.1** Assicurarsi che l'interruttore generale del quadro di distribuzione di energia sia in posizione OFF (0) e che nessuno ne possa ripristinare accidentalmente il funzionamento, prima di procedere al collegamento dei cavi di alimentazione ai morsetti L1 - L2 - L3 del sezionatore.

**9.2** Osservare scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

**9.3**  **Assicurarsi che tutti i morsetti siano completamente serrati, facendo particolare attenzione a quello di terra.**

**9.4** Eseguire i collegamenti dei cavi in morsettiera in accordo agli schemi elettrici riportati nel libretto istruzione.

**9.5** Controllare che tutti i cavi di collegamento risultino in ottime condizioni e con la guaina esterna integra.

**9.6**  **Controllare che l'interruttore differenziale a protezione dell'impianto risulti correttamente dimensionato. Prevedere la protezione automatica da cortocircuiti della linea di alimentazione.**

**9.7**  **Si raccomanda un corretto e sicuro collegamento a terra dell'impianto come richiesto dalle normative vigenti in materia.**

**9.8** Eseguire le verifiche di sicurezza in accordo con la normativa EN 60204-1.

## 10. ALIMENTAZIONE DEL QUADRO

Dopo aver correttamente eseguito quanto precedentemente descritto, posizionare i commutatori rif. SA1, SA2, SA3 e SA4 nella posizione 0, chiudere la porta del quadro. Alimentare il quadro chiudendo l'interruttore generale del quadro di distribuzione. Chiudere l'interruttore sezionatore rif. QS1 posto sulla porta del quadro.

Le elettropompe non vengono alimentate.

## 11. AVVIAMENTO DEL GRUPPO

1. Portare il commutatore rif. SA1 in posizione MAN. L'elettropompa P1 (o l'elettropompa pilota) viene alimentata finché esiste l'impulso manuale.

Ripetere l'operazione con i rimanenti commutatori rif. SA2, SA3 e SA4, finché esiste l'impulso manuale.

**2.**  **ATTENZIONE:** qualora il senso di rotazione del motore sia inverso a quello corretto, è necessario invertire tra loro i fili dei morsetti L2 e L3 della linea di alimentazione.

**Togliere tensione dal quadro di distribuzione prima di eseguire l'operazione.**

**3.**  **Evitare di avviare l'impianto agendo sull'interruttore sezionatore blocco porta (rif. QS1) con i commutatori per il funzionamento MANUALE-0-AUTOMATICO (rif. SA1-SA2-SA3-SA4) in posizione automatico (  ).**

4. Posizionare i commutatori rif. SA1, SA2, SA3 e SA4 in AUTOMATICO e controllarne il funzionamento come da parametri impostati nella centralina "Pumps Controller".

## 12. FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO TRAMITE LA CENTRALINA ELETTRONICA "PUMPS CONTROLLER"

La centralina elettronica "Pumps Controller", posizionando i commutatori rif. SA1, SA2, SA3 e SA4 in posizione AUTOMATICO, predispone il funzionamento del gruppo come segue:

- Avviamento e rotazione delle elettropompe.
- Visualizzazione, tramite display, della funzionalità del gruppo e dei parametri impostati (vedi tab.n. 14).
- Protezione delle elettropompe con indicazione nella lista degli allarmi e segnalazione a distanza in caso di:
  - mancanza acqua,
  - sovrappressione,
  - mancanza segnale dal trasmettitore di pressione,
  - sovraccarico motori.
- Controllo delle ore di funzionamento di ogni elettropompa con segnalazione a distanza della manutenzione.
- Predisposizione, tramite l'impostazione dei parametri (vedi tab.n.17), di 4 tipologie di funzionamento del gruppo:
  - 1 elettropompa pilota + 3 elettropompe (1P.P. + 3P.),
  - 1 elettropompa pilota + 2 elettropompe + 1 elettropompa di soccorso (1P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 elettropompe (4P.),
  - 3 elettropompe + 1 elettropompa di soccorso (3P. + 1P.S.).

La centralina "Pumps Controller", può essere programmata secondo due diverse "chiavi", cioè due diversi codici numerici che corrispondono ad una programmazione STANDARD DAB (chiave standard Dab) oppure ad una programmazione ESTESA DAB (chiave estesa Dab) come indicato nelle tabelle n.16 e n.17.

**13. PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALINA ELETTRONICA “PUMPS CONTROLLER”**

La centralina prevede di serie quattro tasti per la programmazione:

- Tasto  per confermare il dato modificato.
- Tasto  per scegliere la cifra da modificare.
- Tasto  per incrementare il numero da modificare o passare alla riga superiore dei parametri.
- Tasto  per diminuire il numero da modificare o passare alla riga inferiore dei parametri.
- Tasti   premuti contemporaneamente (per circa 40 sec.) per abilitare o disabilitare le funzioni della centralina elettronica “Pumps Controller”.

**Per accedere alla programmazione, procedere come segue  
(vedi tabella 14 “Visualizzazione pagine e parametri nella Centralina Elettronica “Pumps Controller”)**


- ⇒ Disabilitare la centralina “Pumps Controller”, premendo contemporaneamente (per circa 40 sec.) i tasti   **INCREASE** **DECREASE**
- ⇒ Sul display si visualizzerà la scritta OFF.
- ⇒ Sul display comparirà la pagina principale.
- ⇒ Premere il tasto  **DECREASE** fino alla riga più in basso di tutti i parametri, comparirà la scritta **“inserire chiave”**.
- ⇒ Premere il tasto  **SHIFT** : lampeggerà lo 0 più a destra.
- ⇒ Inserire con il tasto  **INCREASE** la CHIAVE STANDARD DAB oppure la CHIAVE ESTESA DAB (vedi tab.n.16 e n.17), collocando i numeri **da destra verso sinistra**, spostandosi con il tasto  **SHIFT** .
- ⇒ Dopo aver inserito la “chiave” , premere il tasto  **ENTER** per confermarla e passare alla lista di programmazione scelta.
- ⇒ Nel caso sia inserita una chiave di accesso errata, la centralina segnerà: PASSWORD ERRATA...
- ⇒ Ripetere l’operazione sopra descritta, inserendo la chiave corretta.
- ⇒ Si entra nella lista dei parametri.
- 1° Parametro da impostare:**
- ⇒ Premere il tasto  **DECREASE** per selezionare la lingua. 0=ITALIANO

Per continuare la programmazione seguire quanto indicato nella tabella n.16 PROGRAMMAZIONE CHIAVE STANDARD DAB oppure nella tabella n.17 PROGRAMMAZIONE ESTESA DAB, a seconda della scelta effettuata.

Al termine della programmazione premere i tasti   contemporaneamente (per circa 40 sec.) per uscire

dalla programmazione stessa e attivare la centralina elettronica “Pumps Controller”, ottenendo la visualizzazione della prima pagina

DISPLAY CENTRALINA ELETTRONICA “PUMPS CONTROLLER”

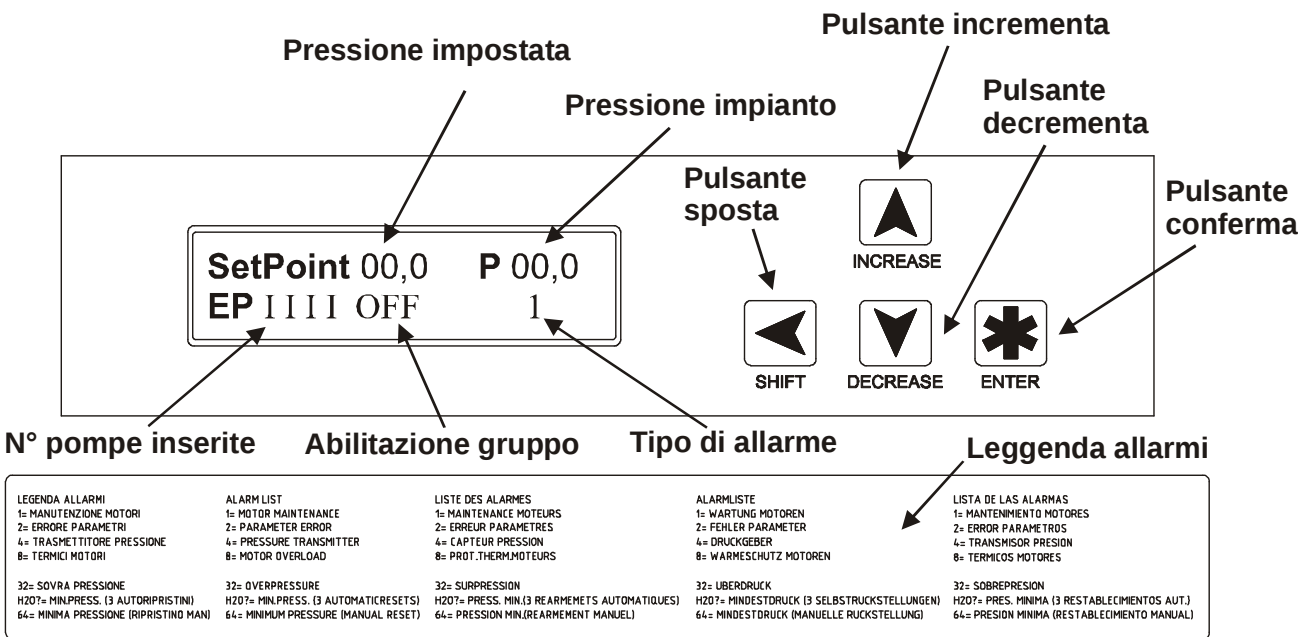

14. **TABELLA VISUALIZZAZIONE PAGINE E PARAMETRI  
NELLA CENTRALINA ELETTRONICA “PUMPS CONTROLLER”**

| Pagine Visualizzate                                                                                                                     | Descrizione Parametri                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina principale con visualizzati:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                               | <b>SetPoint</b> = Pressione di taratura<br><b>P</b> = Pressione di impianto<br><b>EP xxxx ON</b> = le pompe non sono abilitate dai commutatori del quadro<br><b>OFF EXT</b> = comando remoto disabilitato |
| Pagina principale con visualizzati:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                              | <b>SetPoint</b> = Pressione di taratura<br><b>P</b> = Pressione di impianto<br><b>EP xxxx OFF</b> = consenso ad entrare in tutti i parametri con password<br><b>OFF EXT</b> = comando remoto disabilitato |
| Pagina principale con visualizzati:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> III ON                                           | <b>SetPoint</b> = Pressione di taratura<br><b>P</b> = Pressione di impianto<br><b>EP III ON</b> = le pompe sono abilitate dai commutatori del quadro                                                      |
| 2 pagina con visualizzati:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> :   000(L)                                                            | <b>Q</b> = portata istantanea (*)<br><b>QT</b> = totalizzazione della portata (*)                                                                                                                         |
| 3 pagina con visualizzati:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> : 0.0                                                                   | <b>kW</b> = potenza istantanea assorbita dal gruppo (*)<br><b>kWh</b> = totalizzazione della potenza assorbita dal gruppo (*)                                                                             |
| 4 pagina con visualizzati:<br><b>P1h</b> :   0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> : 0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> : 0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> : 0 MAN OFF | <b>h</b> = ore di lavoro della pompa<br><b>MAN OFF</b> = segnala che la pompa non ha superato le ore di manutenzione<br><b>MAN ON</b> = segnala che la pompa ha superato le ore di manutenzione           |
| 5 pagina con visualizzati:<br><b>Software vers.</b><br>DAB 001059052                                                                    | Software personalizzato DAB                                                                                                                                                                               |
| 6 pagina con visualizzati:<br><b>Inserire Chiave</b><br>(chiave Standard Dab)<br>oppure<br>(chiave Estesa Dab)                          | <b>10009</b><br><br><b>contattare il Service Dab</b>                                                                                                                                                      |

(\*) = solo predisposizione. E' necessario collegare dei sensori di portata – corrente – tensione (vedi tabella n.17)

15.

**TABELLA LEGGENDA ALLARMI VISUALIZZATI  
NELLA CENTRALINA ELETTRONICA “PUMPS CONTROLLER”**

La leggenda degli allarmi, visualizzati nel display della centralina elettronica “Pumps Controller”, è inserita anche nella targhetta adesiva posta sulla centralina stessa (come indicato nella figura a pag.7).

| <b>Elenco allarmi</b>                                        |                                                                                    | <b>Descrizione tipo di allarme</b>                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b>                                                  | Allarme manutenzione pompe                                                         | Compare quando sono state superate le ore impostate nel parametro: <b>Intervento Manutenzione Pompe</b> .                                     |
| <b>AL 2</b>                                                  | Allarme errore parametri                                                           | Compare quando nel parametro Pressione di SetPoint viene impostato un valore maggiore di quello inserito nel parametro Pressione di Pericolo. |
| <b>AL 4</b>                                                  | Allarme generale sensore rotto                                                     | Compare quando il sensore è assente, non più collegato.                                                                                       |
| <b>AL8P1</b><br><b>AL8P2</b><br><b>AL8P3</b><br><b>AL8P4</b> | Allarme termico pompe<br>(AL8xx, dove in xx si indica la pompa in allarme termico) | Compare quando intervengono i termici dei motori delle pompe.                                                                                 |
| <b>AL 32</b>                                                 | Allarme pressione pericolo                                                         | Compare quando la pressione dell'impianto supera la pressione impostata nel parametro: <b>Pressione Pericolo</b> .                            |
| <b>AL 64</b>                                                 | Allarme livello minimo                                                             | Compare quando il pressostato di minima o galleggiante, collegato ai morsetti 5 – 6, interviene.                                              |

| <b>Elenco preallarmi</b> |                              | <b>Descrizione tipo di preallarme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b>             | Preallarme di mancanza acqua | Compare quando la pressione va ad un valore inferiore al valore impostato nel parametro: <b>Pressione Minima H2O</b> .<br>La centralina effettua 3 tentativi di autoripristino della protezione con blocco al quarto tentativo con ripristino manuale.<br>I tempi di intervento della protezione sono di 1 minuto ciascuno.<br>Nei primi 3 interventi della protezione compare la scritta H2O ?, al quarto tentativo compare la scritta AL 64. |
| <b>WAIT</b>              |                              | Compare quando il tempo di avviamento della pompa è minore a quanto impostato nei parametri:<br><b>Cont.Avv.Pilota / Cont.Avv.P2P3P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Attenzione: più allarmi presenti vengono segnalati uno per volta.**

16. Tabella PARAMETRI da impostare nella CENTRALINA "PUMPS CONTROLLER"  
SOLO PER SERVICE DAB (CHIAVE STANDARD DAB)

| Numero Pagine Parametro             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Campo       | Unità misura | SetUp Standard DAB |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Inserire chiave                     | Inserire CHIAVE STANDARD DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999   | dato         | 10009              |
| 1. Lingua                           | Lingue con cui sono scritti i parametri:<br>Italiano = 0<br>Inglese = 2<br>Francese = 3<br>Tedesco = 4<br>Spagnolo = 5                                                                                                                                                                                                         | 0-:-5       | dato         | 0:Italiano         |
| 5. Antibloc.Pompe<br>1: ON / 2: OFF | Scelta esclusione o inserimento del ciclo test antibloccaggio pompe.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-:-2       | dato         | 2                  |
| 6. Tempo antibloc.                  | Impostazione del tempo di fermo pompa dopo il quale si deve prevedere il test di antibloccaggio della pompa stessa.                                                                                                                                                                                                            | 1-:-255     | day          | 7                  |
| 8. Pres.Nom.pompa                   | Pressione nominale della pompa con il circuito a portata zero.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00-:-25,5 | bar          | 0,00               |
| 9. Pres. di SetPoint                | Pressione media da mantenere nell'impianto.<br><b>L'aumento o la diminuzione della pressione di SetPoint modifica tutti di valori di start e stop di ciascuna pompa verso l'alto o verso il basso (vedi grafico rif.18).</b>                                                                                                   | 0,00-:-25,5 | bar          | 0,00               |
| 10. Dif. Start/Stop P1              | Differenza di pressione ammessa tra la partenza e l'arresto della pompa PILOTA o pompa di ALIMENTAZIONE P1.                                                                                                                                                                                                                    | 0,00-:-2,00 | bar          | 1,00               |
| 11. Dif.Start P2P3P4                | Differenziale inferiore di pressione per la partenza tra la prima pompa e la seconda pompa, tra la seconda e la terza, tra la terza e la quarta (siano esse pilota, alimentazione o di soccorso).                                                                                                                              | 0,00-:-1,00 | bar          | 0,3                |
| 12. Dif.Stop P2P3P4                 | Differenziale superiore di pressione per l'arresto tra la prima pompa e la seconda pompa, tra la seconda e la terza, tra la terza e la quarta (siano esse pilota, alimentazione o di soccorso)                                                                                                                                 | 0,00-:-1,00 | bar          | 0,2                |
| 13. Rit.Start P1                    | Tempo di ritardo alla partenza della pompa PILOTA o pompa di ALIMENTAZIONE P1, quando la pressione è inferiore al parametro impostato in <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                              | 0-:-20      | sec.         | 0                  |
| 14. Rit.Start P2P3P4                | Tempo di ritardo alla partenza delle pompe di ALIMENTAZIONE P2, P3, P4 quando la pressione è inferiore al parametro impostato in <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                      | 0-:-20      | sec.         | 1                  |
| 15. Min.Funz. Pilota                | Scelta del tempo minimo di permanenza in marcia della pompa PILOTA o pompa di ALIMENTAZIONE P1.                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-20      | sec.         | 0                  |
| 16. Min.Funz. P2P3P4                | Scelta del tempo minimo di permanenza in marcia delle pompe di ALIMENTAZIONE P2, P3, P4 o della pompa di SOCCORSO.                                                                                                                                                                                                             | 0-:-20      | sec.         | 2                  |
| 17. Cont.Avv.Pilota                 | Scelta del tempo minimo entro cui NON è ammesso il secondo avviamento, successivo al primo, per la pompa PILOTA o la pompa di ALIMENTAZIONE P1. L'eventuale intervento mantiene bloccata la pompa fino al termine del tempo impostato. In questo intervallo di tempo si segnala il ritardo di avvio pompa con la scritta WAIT. | 0-:-600     | sec.         | 10                 |

continua a pagina successiva

continua da pagina precedente

| Numero Pagine<br>Parametro  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Campo       | Unità<br>misura | SetUp<br>Standard<br>DAB |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| <b>18. Cont.Avv.P2P3P4</b>  | Scelta del tempo minimo entro cui NON è ammesso il secondo avviamento, successivo al primo, per la pompa di ALIMENTAZIONE P2, P3, P4 o la pompa di SOCCORSO.<br>L'eventuale intervento mantiene bloccata la pompa fino al termine del tempo impostato.<br>In questo intervallo di tempo si segnala il ritardo di avvio pompa con la scritta WAIT.                                                               | 0-:-600     | sec.            | 10                       |
| <b>19. Press. Pericolo</b>  | Valore di pressione per il quale la centralina va in allarme per sovrappressione.<br>La centralina blocca l'impianto se la pressione rimane per più di 5 secondi oltre il valore impostato.<br>Appena la pressione rientra, l'impianto viene abilitato (solo dopo 5 secondi).<br>La protezione viene segnalata a distanza.                                                                                      | 0,00-:-30   | bar             | 10,00                    |
| <b>20. Pres.Min.AL.H2O</b>  | Set pressione da impostare in base alla pressione sul circuito di mandata.<br>L'impianto viene arrestato se la pressione scende al di sotto del set impostato per più di 1 minuto: viene visualizzato <b>AL H2O</b> .<br>Tentativo di ripristino automatico per 3 volte dopo un minuto e blocco totale con ripristino manuale al quarto intervento. A questo punto la centralina segnala AL 64: mancanza acqua. | 0,00-:-25,5 | bar             | 0,5                      |
| <b>26. Interv.Man.Pompe</b> | Impostazione delle ore di manutenzione pompe.<br>Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man.P3, Interv.Man. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999   | ore             | 4500                     |
| <b>27. Ore Funz.P1</b>      | Ore lavorate pompa P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999   | ore             |                          |
| <b>28. Ore Funz.P2</b>      | Ore lavorate pompa P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999   | ore             |                          |
| <b>29. Ore Funz.P3</b>      | Ore lavorate pompa P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999   | ore             |                          |
| <b>30. Ore Funz.P4</b>      | Ore lavorate pompa P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999   | ore             |                          |

17. **Tabella PARAMETRI da impostare nella CENTRALINA "PUMPS CONTROLLER"**  
**SOLO PER PROGRAMMAZIONE ESTESA DAB (CHIAVE ESTESA DAB)**

| Numero Pagine Parametro                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Campo     | Unità misura | SetUp Estesa DAB       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| Inserire chiave                                                                              | Inserire CHIAVE ESTESA DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999 | dato         | Contattare Service Dab |
| <b>1. Lingua</b>                                                                             | Lingue con cui sono scritti i parametri:<br>Italiano = 0<br>Inglese = 2<br>Francese = 3<br>Tedesco = 4<br>Spagnolo = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-:-5     | dato         | 0:Italiano             |
| <b>2. Tipo di impianto</b><br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | <p>Scelta del tipo di installazione idraulica:</p> <p style="text-align: center;"><b>1 = P.P.+3P.</b></p> <p><b>1 pompa pilota di compensazione</b><br/> <b>+ 3 pompe di alimentazione</b></p> <p>Funzioni:</p> <p>⇒ Pompa pilota: compensa piccole portate.</p> <p>⇒ Pompe di alimentazione: funzionano su pressioni di impianto impostate in SetPoint di riferimento e Differenziali.</p> <p>⇒ Rotazione ordine di partenza delle pompe di alimentazione (la prima pompa che parte è la prima pompa che si arresta).</p> <p>⇒ Test settimanale antibloccaggio delle pompe di alimentazione con 15 sec. cadauna di marcia forzata (se abilitato il parametro 5).<br/>Indicato con: P1TEST, P2TEST, P3TEST.</p> <p>⇒ Allarmi termici con blocco delle rispettive pompe e segnalazione a distanza.<br/>Indicati con: AL8P1, AL8P2, AL8P3.</p> <p style="text-align: center;"><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b></p> <p><b>1 pompa pilota di compensazione</b><br/> <b>+ 2 pompe di alimentazione</b><br/> <b>+ 1 pompa di soccorso</b></p> <p>Funzioni:</p> <p>⇒ Pompa pilota: compensa piccole portate.</p> <p>⇒ Pompe di alimentazione: funzionano su pressioni di impianto impostate in SetPoint di riferimento e Differenziali.</p> <p>⇒ Rotazione ordine di partenza delle pompe di alimentazione (la prima pompa che parte è la prima pompa che si arresta).</p> <p>⇒ Partenza automatica della pompa di soccorso PS in caso di allarme AL8P1 o AL8P2.</p> <p>⇒ Test settimanale antibloccaggio <b>solo della pompa di soccorso</b> (se abilitato il parametro 5). La pompa di soccorso entra in funzione secondo quanto impostato nel parametro 6 (tempo antibloccaggio) e rimane abilitata al funzionamento da un minimo di 1 min. ad un massimo di 30 min.<br/>Sul display comparirà la scritta PS.TEST.</p> |           |              |                        |

continua a pagina successiva

continua da pagina precedente

| Numero Pagine<br>Parametro                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Campo   | Unità<br>misura | SetUp<br>Estesa<br>DAB |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|
|                                                                  | <p>⇒ Allarmi termici con blocco delle rispettive pompe e segnalazione a distanza.<br/>Indicati con: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 pompe di alimentazione</b><br/>Funzioni:</p> <p>⇒ Tutte le pompe di alimentazione funzionano su pressioni di impianto impostate in SetPoint di riferimento e Differenziali.</p> <p>⇒ Rotazione ordine di partenza delle pompe di alimentazione (la prima pompa che parte è la prima pompa che si arresta).</p> <p>⇒ Test settimanale antibloccaggio delle pompe di alimentazione con 15 sec. cadauna di marcia forzata (se abilitato il parametro 5). Indicato con: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Allarmi termici con blocco delle rispettive pompe e segnalazione a distanza.<br/>Indicati con: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 pompe di alimentazione</b><br/><b>+ 1 pompa di soccorso</b><br/>Funzioni:</p> <p>⇒ Tutte le pompe di alimentazione funzionano su pressioni di impianto impostate in SetPoint di riferimento e Differenziali.</p> <p>⇒ Rotazione ordine di partenza delle pompe di alimentazione (la prima pompa che parte è la prima pompa che si arresta).</p> <p>⇒ Test settimanale antibloccaggio <b>solo della pompa di soccorso</b> (se abilitato il parametro 5). La pompa di soccorso entra in funzione secondo quanto impostato nel parametro 6 (tempo antibloccaggio) e rimane abilitata al funzionamento da un minimo di 1 min. ad un massimo di 30 min. Sul display comparirà la scritta PS.TEST.</p> <p>⇒ Allarmi termici con blocco delle rispettive pompe e segnalazione a distanza.<br/>Indicati con: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                 |                        |
| <b>3. Tipo di sensore</b><br>1: P.RELATIVA<br>2: P.DIFFERENZIALE | 1 : Trasmettitore di pressione relativa.<br>2 : Trasmettitore di pressione differenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-:-2   | dato            | 1                      |
| <b>4. Numero pompe</b>                                           | Scelta del numero di pompe di alimentazione che compone l'impianto:<br><b>max due</b> per tipo impianto 2<br><b>max tre</b> per tipo impianto 1<br><b>max quattro</b> per tipo impianto 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-:-4   | dato            | 2                      |
| <b>5. Antibloc.pompe</b><br>1: ON<br>2: OFF                      | Scelta esclusione o inserimento del ciclo test antibloccaggio pompe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-:-2   | dato            | 2                      |
| <b>6. Tempo antibloc.</b>                                        | Impostazione del tempo di fermo pompa dopo il quale si deve prevedere il test di antibloccaggio della pompa stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-:-255 | day             | 7                      |

continua a pagina successiva

continua da pagina precedente


| Numero Pagine Parametro | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Campo        | Unità misura | SetUp Estesa DAB |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 7. Press. Sensore       | Scelta del fondo scala del sensore installato.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4-:-25,5     | bar          | 10,0             |
| 8. Press.Nom.pompa      | Pressione nominale della pompa con il circuito a portata zero.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00-:-25,5  | bar          | 0,00             |
| 9. Pres. di SetPoint    | Pressione media da mantenere nell'impianto.<br><b>L'aumento o la diminuzione della pressione di SetPoint modifica tutti di valori di start e stop di ciascuna pompa verso l'alto o verso il basso (vedi grafico rif.18).</b>                                                                                                                 | 0,00-:- 25,5 | bar          | 0,00             |
| 10. Dif.Start/Stop P1   | Differenza di pressione ammessa tra la partenza e l'arresto della pompa PILOTA o pompa di ALIMENTAZIONE P1.                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00-:-2,00  | bar          | 1,00             |
| 11. Dif.Start P2P3P4    | Differenziale inferiore di pressione per la partenza tra la prima pompa e la seconda pompa, tra la seconda e la terza, tra la terza e la quarta (siano esse pilota, alimentazione o di soccorso).                                                                                                                                            | 0,00-:-1,00  | bar          | 0,3              |
| 12. Dif.Stop P2P3P4     | Differenziale superiore di pressione per l'arresto tra la prima pompa e la seconda pompa, tra la seconda e la terza, tra la terza e la quarta (siano esse pilota, alimentazione o di soccorso).                                                                                                                                              | 0,00-:-1,00  | bar          | 0,2              |
| 13. Rit.Start P1        | Tempo di ritardo alla partenza della pompa PILOTA o pompa di ALIMENTAZIONE P1 quando la pressione è inferiore al parametro impostato in <b>Dif.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                                           | 0-:-20       | sec.         | 0                |
| 14. Rit.Start P2P3P4    | Tempo di ritardo alla partenza delle pompe di ALIMENTAZIONE P2, P3, P4 quando la pressione è inferiore al parametro impostato in <b>Dif.Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                   | 0-:-20       | sec.         | 1                |
| 15. Min.Funz.Pilota     | Scelta del tempo minimo di permanenza in marcia della pompa PILOTA o pompa di ALIMENTAZIONE P1.                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-20       | sec.         | 0                |
| 16. Min.Funz.P2P3P4     | Scelta del tempo minimo di permanenza in marcia delle pompe di ALIMENTAZIONE P2, P3, P4 o della pompa di SOCCORSO.                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-20       | sec.         | 2                |
| 17. Cont.Avv.Pilota     | Scelta del tempo minimo entro cui NON è ammesso il secondo avviamento, successivo al primo, per la pompa PILOTA o la pompa di ALIMENTAZIONE P1. L'eventuale intervento mantiene bloccata la pompa, fino al termine del tempo impostato. In questo intervallo di tempo si segnala il ritardo di avvio pompa con la scritta WAIT.              | 0-:-600      | sec.         | 10               |
| 18. Cont.Avv.P2P3P4     | Scelta del tempo minimo entro cui NON è ammesso il secondo avviamento, successivo al primo, per la pompa di ALIMENTAZIONE P2, P3, P4 o la pompa di SOCCORSO. L'eventuale intervento mantiene bloccata la pompa, fino al termine del tempo impostato. In questo intervallo di tempo si segnala il ritardo di avvio pompa con la scritta WAIT. | 0-:-600      | sec.         | 10               |
| 19. Press.Pericolo      | Valore di pressione per il quale la centralina va in allarme per sovrappressione. La centralina blocca l'impianto se la pressione rimane per più di 5 secondi oltre il valore impostato. Appena la pressione rientra, l'impianto viene abilitato (solo dopo 5 secondi). La protezione viene segnalata a distanza.                            | 0,00-:-30    | bar          | 10               |

continua a pagina successiva

continua da pagina precedente

| Numero Pagine<br>Parametro     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Campo                    | Unità<br>misura          | SetUp<br>Estesa<br>DAB |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>20. Pres.Min.AL.H2O</b>     | Set pressione da impostare in base alla pressione sul circuito di mandata.<br>L'impianto viene arrestato se la pressione scende al di sotto del set impostato per più di 1 minuto: viene visualizzato <b>AL H2O</b> .<br>Tentativo di ripristino automatico per 3 volte dopo un minuto e blocco totale con ripristino manuale al quarto intervento. A questo punto la centralina segnala AL 64: mancanza acqua. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                    |
| <b>21.Unit.Mis.Portata</b>     | Scelta dell'unità di misura del misuratore di portata: L/sec. – L/min. – M³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | M³h.                   |
| <b>22. F.s.sensore Portata</b> | Scelta del fondo scala del misuratore di portata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | 00                     |
| <b>23. Fatt.taratura TA</b>    | Coefficiente per taratura del trasformatore amperometrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          | 00                     |
| <b>24. Fatt.taratura TV</b>    | Coefficiente per taratura del trasformatore voltmetrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | 00                     |
| <b>26. Interv. Man.Pompe</b>   | Impostazione delle ore di manutenzione pompe.<br>Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man. P3, Interv.Man. P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                | ore                      | 4500                   |
| <b>27. Ore funzion. P1</b>     | Ore lavorate pompa P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | ore                      |                        |
| <b>28. Ore funzion. P2</b>     | Ore lavorate pompa P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | ore                      |                        |
| <b>29. Ore funzion. P3</b>     | Ore lavorate pompa P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | ore                      |                        |
| <b>30. Ore funzion. P4</b>     | Ore lavorate pompa P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | ore                      |                        |

18. ESEMPIO DI TARATURA PRESSIONE DI SETPOINT

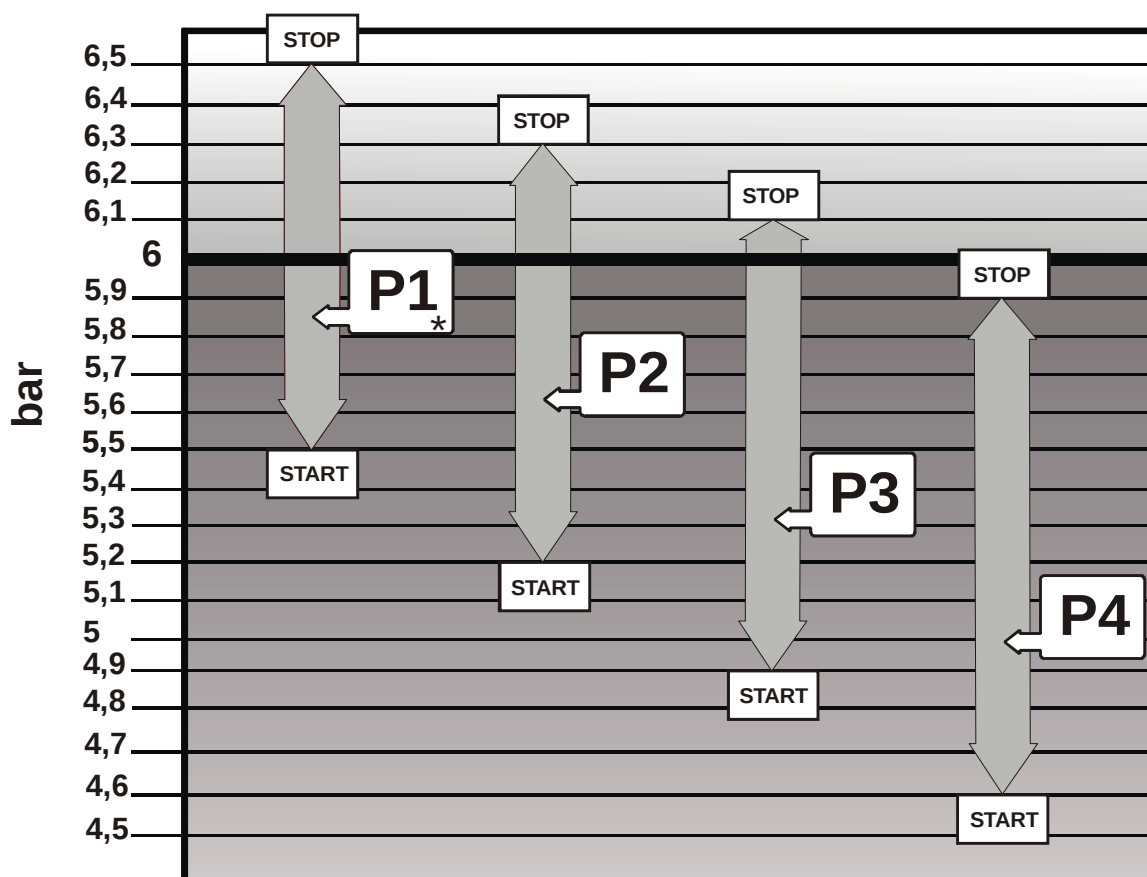

\*Elettropompa P1 o elettropompa Pilota

**Pressione di SetPoint (rif. 9 tabella 16/17) : impostata a 6 bar**

**Dif. Start/Stop P1 (rif. 10 tabella 16/17) : impostata ad 1 bar**

**Dif. Start P2P3P4 (rif. 11 tabella 16/17) : impostata a 0,3 bar**

**Dif. Stop P2P3P4 (rif. 12 tabella 16/17) : impostata a 0,2 bar**

**19. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI**

| INCONVENIENTI                                                                                | VERIFICHE (POSSIBILI CAUSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DI INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. I motori P1 (o Pilota) e/o P2 e/o P3 e/o P4 non si alimentano.                            | <p>A. L'interruttore magnetotermico del quadro (rif. QM1 e/o QM2 e/o QM3 e/o QM4) o l'interruttore automatico differenziale del quadro di distribuzione sono intervenuti.</p> <p>B. Non è presente la tensione sui morsetti L1-L2-L3.</p> <p>C. Sono intervenuti i fusibili di protezione FU2 e/o FU3 e la segnalazione (rif. HL1) è spenta.</p> <p>D. I contattori rif. KM1 e/o KM2 e/o KM3 e/o KM4 vibrano.</p> | <p>A. Controllare gli isolamenti dei cavi dell'elettropompa. Riarmare l'interruttore magnetotermico posto all'interno del quadro (rif. QM1-QM2-QM3-QM4) o quello differenziale del quadro di distribuzione.</p> <p>B. Verificare i cavi di collegamento del quadro ed eventuali interruttori o sezionatori intervenuti nell'impianto.</p> <p>C. Individuare eventuali cortocircuiti e sostituire i fusibili intervenuti. Se il guasto permane contattare il Service Dab.</p> <p>D. La tensione di alimentazione è insufficiente.</p> |
| 2. La pompa P1 (o Pilota) e/o P2 e/o P3 e/o P4 seguita ad erogare e non risponde ai comandi. | <p>A. Il trasduttore di pressione è in avaria e la centralina elettronica "Pumps Controller" indica <b>SENSORE ROTTO</b>.</p> <p>B. I contattori KM1 e/o KM2 e/o KM3 e/o KM4 sono guasti (contatti incollati).</p> <p>C. La centralina elettronica "Pumps Controller" è guasta.</p> <p>D. La centralina elettronica "Pumps Controller" indica <b>ERRORE</b> parametri.</p>                                        | <p>A. Controllare i collegamenti o sostituire gli elementi.</p> <p>B. Sostituire il/i componente/i.</p> <p>C. Sostituire la centralina.</p> <p>D. Rivedere la taratura dei parametri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Manca la pressione nell'impianto                                                          | <p>A. La centralina elettronica "Pumps Controller" è disabilitata. Il morsetto di collegamento per il comando a distanza (rif. 1-2) è aperto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>A. Chiudere il collegamento del morsetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      | TABLE DES MATIÈRES                                                                                               | page |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | GÉNÉRALITÉS                                                                                                      | 18   |
| 2.   | AVERTISSEMENTS                                                                                                   | 18   |
| 2.1  | Personnel spécialisé                                                                                             | 18   |
| 2.2  | Sécurité                                                                                                         | 18   |
| 2.3  | Responsabilités                                                                                                  | 18   |
| 3.   | TRANSPORT                                                                                                        | 19   |
| 4.   | INTRODUCTION                                                                                                     | 19   |
| 5.   | INACTIVITÉ DU GROUPE                                                                                             | 19   |
| 6.   | INSTALLATION                                                                                                     | 19   |
| 7.   | DONNÉES TECHNIQUES                                                                                               | 19   |
| 8.   | RÉFÉRENCES SCHÉMA DE CONNEXION : Caractéristiques et interprétations.                                            | 19   |
| 8.1. | RÉFÉRENCES SCHÉMA DE CONNEXION : Légende et fonctions.                                                           | 20   |
| 9.   | BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES                                                                                         | 22   |
| 10.  | ALIMENTATION DU COFFRET                                                                                          | 22   |
| 11.  | MISE EN SERVICE DU COFFRET                                                                                       | 22   |
| 12.  | FONCTIONNEMENT DU GROUPE GÉRÉ PAR LE COFFRET ÉLECTRONIQUE<br>"PUMPS CONTROLLER"                                  | 22   |
| 13.  | PROGRAMMATION DU COFFRET ÉLECTRONIQUE "PUMPS CONTROLLER"                                                         | 23   |
| 14.  | TAB. AFFICHAGE PAGES ET PARAMÈTRES COFFRET ÉLECT. "PUMPS CONTROLLER"                                             | 25   |
| 15.  | TAB. LÉGENDE ALARMES AFFICHÉES DANS LE COFFRET ÉLECT. "PUMPS CONTROLLER"                                         | 26   |
| 16.  | TAB. PARAMÈTRES À CONFIGURER DANS LE COFFRET ÉLECT. "PUMPS CONTROLLER"<br>RÉSERVÉ AU SERVICE DAB                 | 27   |
| 17.  | TAB. PARAMÈTRES À CONFIGURER DANS LE COFFRET ÉLECT. "PUMPS CONTROLLER"<br>RÉSERVÉ À LA PROGRAMMATION ÉTENDUE DAB | 29   |
| 18.  | EXEMPLE DE RÉGLAGE PRESSION DE CONSIGNE                                                                          | 33   |
| 19.  | RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNES                                                                                 | 34   |
|      | LIST OF SPARE PARTS                                                                                              | 171  |

## 1. GÉNÉRALITÉS

**Avant de procéder à l'installation lire attentivement cette documentation.**



L'installation et le fonctionnement devront être conformes aux normes de sécurité du pays d'installation du produit. Toute l'opération devra être exécutée dans les règles de l'art.

Le non-respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour la sécurité des personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

## 2. AVERTISSEMENTS

### 2.1 Personnel spécialisé



**Il est vivement conseillé de confier l'installation à du personnel compétent et qualifié, possédant les caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matière. Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui par leur formation, leur expérience, leur instruction et leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de l'installation à effectuer n'importe quelle activité nécessaire et durant celle-ci, sont en mesure de connaître et d'éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique IEC 60634)**

### 2.2 Sécurité

L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les normes en vigueur dans le pays d'installation du produit (pour l'Italie CEI 64/2).

Vérifier que le coffret n'a pas subi de dommages dus au transport ou au stockage. En particulier, il faut contrôler que le boîtier est parfaitement intact et en excellentes conditions et que toutes les parties internes du coffret (composants, conducteurs etc.) sont totalement exemptes de traces d'humidité, d'oxydation ou de saleté : procéder éventuellement à un nettoyage approfondi et vérifier le bon fonctionnement de tous les composants contenus dans le coffret ; si nécessaire, remplacer les parties présentant des problèmes de fonctionnement. Il est indispensable de vérifier que tous les conducteurs du coffret sont correctement serrés dans les bornes correspondantes.

Après une longue période d'inactivité (ou dans tous les cas, en cas de remplacement d'un composant quelconque), il est bon d'effectuer sur le coffret tous les essais prescrits par les normes EN 60204-1.

### 2.3 Responsabilités



**Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du Coffret ou d'éventuels dommages provoqués par ce dernier si celui-ci a été manipulé, modifié ou si on l'a fait fonctionner au-delà des valeurs de fonctionnement conseillées ou en contraste avec d'autres dispositions contenues dans ce manuel.**

**Il décline également toute responsabilité concernant les éventuelles inexactitudes contenues dans ce livret, si elles sont dues à des erreurs d'imprimerie ou de transcription. Il se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'il jugera nécessaires ou utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.**

### 3. TRANSPORT

Éviter de soumettre les produits à des chocs et collisions inutiles.

### 4. INTRODUCTION

Cette documentation fournit les indications générales pour l'installation et l'utilisation des coffrets électriques E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Les appareils ont été conçus et réalisés pour la commande et la protection des Groupes Industriels.

### 5. INACTIVITÉ DU GROUPE

Une longue période d'inactivité dans des conditions de stockage précaires peut endommager nos appareils en créant ainsi un danger potentiel pour le personnel chargé de l'installation, des contrôles et de la maintenance. Il est bon, avant tout, de procéder à un stockage correct du groupe, en observant scrupuleusement les indications suivantes :

- Le coffret électrique doit être stocké dans un endroit parfaitement sec et loin de sources de chaleur.
- le coffret électrique doit être parfaitement fermé et isolé par rapport à l'environnement extérieur afin d'éviter la pénétration d'insectes, d'humidité et de poussière qui pourraient endommager les composants électriques en compromettant le fonctionnement régulier de l'appareil.

### 6. INSTALLATION



**Respecter rigoureusement les valeurs d'alimentation électrique indiquées sur la plaquette des données électriques sur la façade du coffret.**

Le coffret électrique est fourni déjà monté et câblé au groupe sur lequel il est prévu. Bien que possédant un indice de protection IP55, il n'est pas conseillé de l'utiliser dans une atmosphère chargée de gaz oxydants ou corrosifs.

S'ils sont installés en plein air, les groupes doivent être le plus possible protégés contre l'ensoleillement direct. Il faut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la température à l'intérieur du coffret dans les « limites d'utilisation température ambiante » énumérées ci-après. Les températures élevées provoquent un vieillissement prématuré de tous les composants entraînant des problèmes de fonctionnement plus ou moins graves.

Il est bon, en outre, que l'installateur garantisse la fermeture des presse-étoupe.

Serrer soigneusement les presse-étoupe d'entrée du câble d'alimentation du coffret et des câbles d'éventuelles commandes extérieures connectées par l'installateur, de manière à éviter l'extraction accidentelle des conducteurs.

### 7. DONNÉES TECHNIQUES

- |                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - Tension nominale d'alimentation :               | 400V +/- 10%                      |
| - Phases :                                        | 3                                 |
| - Fréquence :                                     | 50-60 Hz                          |
| - Puissance nominale maximum d'utilisation (kW) : | Voir plaquette sur façade coffret |
| - Courant nominal maximum d'utilisation (A) :     | Voir plaquette sur façade coffret |
| - Limites d'utilisation température ambiante :    | 4°C +40°C                         |
| - Humidité relative (sans condensation) :         | 50% à 40°C MAX (90% à 20°C)       |
| - Indice de protection :                          | IP55                              |
| - Construction des coffrets :                     | selon EN 60204-1                  |

### 8. RÉFÉRENCES SCHÉMA DE CONNEXION.

#### Caractéristiques et interprétations.

Le coffret est autoprotégé et protège les électropompes contre **les surcharges, les courts-circuits, l'absence de phase et la surtempérature, à réarmement manuel**. Prévu pour l'inversion de l'ordre de départ des électropompes à chaque démarrage, pour le fonctionnement en simultané et pour la mise en marche de l'une des pompes en cas d'avarie des autres (avec les commutateurs en automatique) ;

Fourni de série avec :

- bornes pour la connexion du moteur, bornes pour la connexion des commandes, bornes pour les contacts d'alarme, bornes pour la signalisation du fonctionnement des pompes, bornes pour la connexion du pressostat de niveau minimum (ou capteur inductif).

Muni de :

- commutateur pour le fonctionnement MAN-0-AUT pour chaque électropompe ;
- voyants de signalisation fonctionnement pompes et alarmes ;

**8.1 RÉFÉRENCES SCHÉMA DE CONNEXION.**  
**Légende et fonctions.**

| Réf.                                                                                                        | Fonction (voir références sur schémas électriques)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indications lumineuses</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | <b>Indication lumineuse blanche</b> qui signale le fonctionnement correct des circuits auxiliaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | <b>Indication lumineuse orange (générale)</b> qui signale l'alarme en cas de : surpression, sous-pression, niveau minimum et intervention de la protection ampèremétrique des électropompes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HL3</b><br>             | <b>Indication lumineuse verte</b> qui signale l'alimentation de l'électropompe P1 ou de l'électropompe pilote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HL5</b><br>             | <b>Indication lumineuse verte</b> qui signale l'alimentation de l'électropompe P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HL7</b><br>             | <b>Indication lumineuse verte</b> qui signale l'alimentation de l'électropompe P3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HL9</b><br>           | <b>Indication lumineuse verte</b> qui signale l'alimentation de l'électropompe P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | <b>Indication lumineuse orange</b> qui signale l'intervention de la protection ampèremétrique de l'électropompe <b>P1</b> ou de l'électropompe pilote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | <b>Indication lumineuse orange</b> qui signale l'intervention de la protection ampèremétrique de l'électropompe <b>P2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | <b>Indication lumineuse orange</b> qui signale l'intervention de la protection ampèremétrique de l'électropompe <b>P3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | <b>Indication lumineuse orange</b> qui signale l'intervention de la protection ampèremétrique de l'électropompe <b>P4</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Commutateur</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | <p><b>Commutateur</b> pour le fonctionnement MANUEL-0-AUTOMATIQUE pour chaque électropompe où ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MANUEL  = les électropompes sont commandées manuellement par l'opérateur tant qu'il y a l'impulsion.</li> <li>– AUTOMATIQUE  = les électropompes sont commandées en automatique.</li> </ul> |

| suite de la page précédente                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                                                                                                        | Fonction (voir références sur schémas électriques)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interrupteurs automatiques et sectionneurs</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| QM1                                                                                                         | <b>Interrupteur automatique</b> magnétothermique pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la ligne d'alimentation du moteur P1 ou de l'électropompe pilote, à réarmement manuel.                                        |
| QM2                                                                                                         | <b>Interrupteur automatique</b> magnétothermique pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la ligne d'alimentation du moteur P2, à réarmement manuel.                                                                    |
| QM3                                                                                                         | <b>Interrupteur automatique</b> magnétothermique pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la ligne d'alimentation du moteur P3, à réarmement manuel.                                                                    |
| QM4                                                                                                         | <b>Interrupteur automatique</b> magnétothermique pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la ligne d'alimentation du moteur P4, à réarmement manuel.                                                                    |
| QS1                                                                                                         | <b>Interrupteur sectionneur</b> de la ligne d'alimentation avec poignée de blocage porte cadenassable.                                                                                                                                            |
| <b>Bornes de connexion commandes extérieures – réf. 1-6</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 - 2                                                                                                       | <b>Bornes de connexion</b> pour commande à distance.<br>En cas d'utilisation, enlever le cavalier de by-pass prévu de série entre les bornes n.1 et n.2.<br>Caractéristiques de contact : 24 V.c.a. 40 mA.                                        |
| 3 - 4                                                                                                       | <b>Bornes de connexion</b> pour capteur de pression.<br>Caractéristiques de contact : 15 V.c.a. 4-20 mA.                                                                                                                                          |
| 5 - 6                                                                                                       | <b>Bornes de connexion</b> pour pressostat de pression minimum P. MIN. ou capteur inductif.<br>En cas d'utilisation, enlever le cavalier de by-pass prévu de série entre les bornes n.5 et n.6.<br>Caractéristiques de contact : 24 V.c.a. 40 mA. |
| <b>Bornes de connexion alarmes à distance – réf. 31-38</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 - 32                                                                                                     | <b>Bornes de connexion alarme</b> panne capteur de pression.<br>Caractéristiques de contact : sans potentiel, N.O., ≤ 250 V c.a. ≤ 5 A                                                                                                            |
| 33 - 34                                                                                                     | <b>Bornes de connexion alarme</b> générale : surpression, sous-pression, niveau minimum et intervention de la protection ampèremétrique de l'électropompe.<br>Caractéristiques de contact : sans potentiel, N.O., ≤ 250 V c.a. ≤ 5 A              |
| 35 - 36                                                                                                     | <b>Bornes de connexion alarme</b> marche à sec.<br>Caractéristiques de contact : sans potentiel, N.O., ≤ 250 V c.a. ≤ 5 A                                                                                                                         |
| 37 - 38                                                                                                     | <b>Bornes de connexion alarme</b> anomalie circuits auxiliaires.<br>Caractéristiques de contact : sans potentiel, N.O., ≤ 250 V c.a. ≤ 5 A                                                                                                        |
| <b>Bornes de connexion pour signalisation fonctions – réf. 39-40</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39 - 40                                                                                                     | <b>Bornes de connexion</b> électropompes en marche.<br>Caractéristiques de contact : sans potentiel, N.O., ≤ 250 V c.a. ≤ 5 A                                                                                                                     |
| <b>Câbles de connexion</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | <b>Câbles de connexion</b> électropompe P1 ou électropompe pilote.<br><b>Respecter rigoureusement la correspondance prévue.</b>                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | <b>Câbles de connexion</b> électropompe P2.<br><b>Respecter rigoureusement la correspondance prévue.</b>                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | <b>Câbles de connexion</b> électropompe P3.<br><b>Respecter rigoureusement la correspondance prévue.</b>                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | <b>Câbles de connexion</b> électropompe P4.<br><b>Respecter rigoureusement la correspondance prévue.</b>                                                                                                                                          |
| <b>Fusibles de protection</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FU1                                                                                                         | <b>Fusibles de protection</b> du transformateur contre court-circuit du circuit primaire et de la ligne d'alimentation de ce dernier (voir schémas électriques).                                                                                  |
| FU2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FU3                                                                                                         | <b>Fusibles de protection</b> du secondaire du transformateur (voir schémas électriques).                                                                                                                                                         |
| <b>Coffret électronique</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pumps Controller (KL1)   Coffret électronique</b> pour commande, contrôle et rotation des électropompes. |                                                                                                                                                                                                                                                   |

**9. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**

**9.1** S'assurer que l'interrupteur général du tableau de distribution de l'énergie est sur OFF (0), et que personne ne peut rétablir accidentellement le fonctionnement, avant de procéder à la connexion des câbles d'alimentation aux bornes L1 - L2 - L3 du sectionneur.

**9.2** Respecter scrupuleusement toutes les normes en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.

**9.3**  **S'assurer que toutes les bornes sont complètement serrées en faisant particulièrement attention à la borne de mise à la terre.**

**9.4** Connecter les conducteurs dans le bornier conformément aux schémas électriques figurant dans le manuel.

**9.5** Contrôler que tous les câbles de connexion sont en bon état et que leur gaine de protection est intacte.

**9.6**  **Contrôler que l'interrupteur différentiel protégeant l'installation est correctement dimensionné. Prévoir la protection automatique de la ligne d'alimentation contre les courts-circuits.**

**9.7**  **Attention ! effectuer une mise à la terre correcte et sûre de l'installation comme l'exigent les normes en vigueur en la matière.**

**9.8** Effectuer les contrôles de sécurité conformément à la norme EN 60204-1.

**10. ALIMENTATION DU COFFRET**

Après avoir effectué correctement les opérations décrites plus haut, positionner les commutateurs réf. SA1, SA2, SA3 et SA4 dans la position 0, fermer la porte du coffret. Alimenter le coffret en fermant l'interrupteur général du tableau de distribution. Fermer l'interrupteur sectionneur réf. QS1 situé sur la porte du coffret.

Les électropompes ne sont pas alimentées.

**11. DÉMARRAGE DU GROUPE**

1. Mettre le commutateur réf. SA1 sur MAN. L'électropompe P1 (ou l'électropompe pilote) est alimentée tant qu'il y a l'impulsion manuelle.

Répéter l'opération avec les autres commutateurs réf. SA2, SA3 et SA4, tant qu'il y a l'impulsion manuelle.

2.  **ATTENTION :** si le moteur tourne dans le sens contraire par rapport au sens correct, il faut intervertir les fils des bornes L2 et L3 de la ligne d'alimentation.  
**Couper la tension du tableau de distribution avant d'effectuer l'opération.**

3.  **Éviter de démarrer l'installation en agissant sur l'interrupteur sectionneur bloque-porte (réf. QS1) si les commutateurs pour le fonctionnement MANUEL-0-AUTOMATIQUE (réf. SA1-SA2-SA3-SA4) sont en position automatique (☺).**

4. Positionner les commutateurs réf. SA1, SA2, SA3 et SA4 en AUTOMATIQUE et en contrôler le fonctionnement conformément aux paramètres configurés dans le coffret "Pumps Controller".

**12. FONCTIONNEMENT DU GROUPE GÉRÉ PAR LE COFFRET ÉLECTRONIQUE "PUMPS CONTROLLER"**

Le coffret électronique "Pumps Controller", en positionnant les commutateurs réf. SA1, SA2, SA3 et SA4 en position AUTOMATIQUE, prépare le groupe à fonctionner comme suit :

- Démarrage et rotation des électropompes.
- Visualisation, sur afficheur, de la fonctionnalité du groupe et des paramètres programmés (voir tab. n. 14).
- Protection des électropompes avec indication dans la liste des alarmes et signalisation à distance en cas de :
  - manque d'eau,
  - surpression,
  - absence de signal du capteur de pression,
  - surcharge moteurs.
- Contrôle des heures de fonctionnement de chaque électropompe avec signalisation à distance de la maintenance.
- Préparation, à travers la configuration des paramètres (voir tab.n.17), de 4 typologies de fonctionnement du groupe :
  - 1 électropompe pilote + 3 électropompes (1P.P. + 3P.),
  - 1 électropompe pilote + 2 électropompes + 1 électropompe de secours (1P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 électropompes (4P.),
  - 3 électropompes + 1 électropompe de secours (3P. + 1P.S.).

**Le coffret "Pumps Controller" peut être programmé suivant deux « clés » différentes, c'est-à-dire avec deux codes numériques différents qui correspondent à une programmation STANDARD DAB (clé standard Dab) ou à une programmation ÉTENDUE DAB (clé étendue Dab) conformément aux indications des tableaux n.16 et n.17.**

### 13. PROGRAMMATION DU COFFRET ÉLECTRONIQUE "PUMPS CONTROLLER"

Le coffret prévoit de série quatre touches pour la programmation :

|         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touche  |                                                                                       | pour confirmer la donnée modifiée.                                                                                                 |
| Touche  |                                                                                       | pour choisir le chiffre à modifier.                                                                                                |
| Touche  |                                                                                       | pour augmenter le nombre à modifier ou passer à la ligne supérieure des paramètres.                                                |
| Touche  |                                                                                       | pour diminuer le nombre à modifier ou passer à la ligne inférieure des paramètres.                                                 |
| Touches | <br> | pressées simultanément (pendant environ 40 s) pour activer ou désactiver les fonctions du coffret électronique "Pumps Controller". |

**Pour accéder à la programmation, procéder comme suit (voir tableau 14 « Affichage pages et paramètres dans le coffret électronique "Pumps Controller")**

- ⇒ Désactiver le coffret "Pumps Controller" en pressant simultaném  ent les touches (pendant environ 40 s) 
- ⇒ Le message OFF s'affiche.
- ⇒ La page principale s'affiche.
- ⇒ Presser la touche  jusqu'à la dernière ligne des paramètres, le message « **introduire clé** » s'affiche.
- ⇒ Presser la touche  : le dernier 0 à droite clignote.
- ⇒ Introduire avec la touche  la CLÉ STANDARD DAB ou la CLÉ ÉTENDUE DAB (voir tab.n.16 et n.17), en plaçant les nombres **de droite à gauche**, en se déplaçant avec la touche .
- ⇒ Après avoir introduit la « clé », presser la touche  pour la confirmer et passer à la liste de programmation choisie.
- ⇒ Si la clé d'accès introduite est erronée, le coffret signale : MOT DE PASSE ERRONÉ...
- ⇒ Répéter l'opération décrite plus haut en introduisant la clé correcte.
- ⇒ On entre dans la liste des paramètres.
- 1° Paramètre à configurer :**
- ⇒ Presser la touche  pour sélectionner la langue. 3=FRANÇAIS

Pour continuer la programmation suivre les indications du tableau n.16 PROGRAMMATION CLÉ STANDARD DAB ou du tableau n.17 PROGRAMMATION ÉTENDUE DAB, suivant le choix effectué.


À la fin de la programmation presser simultanément les touches



(pendant environ 40 s) pour sortir

de la programmation et activer le coffret électronique “Pumps Controller”, en visualisant ainsi la première page.

AFFICHEUR COFFRET ÉLECTRONIQUE “PUMPS CONTROLLER”

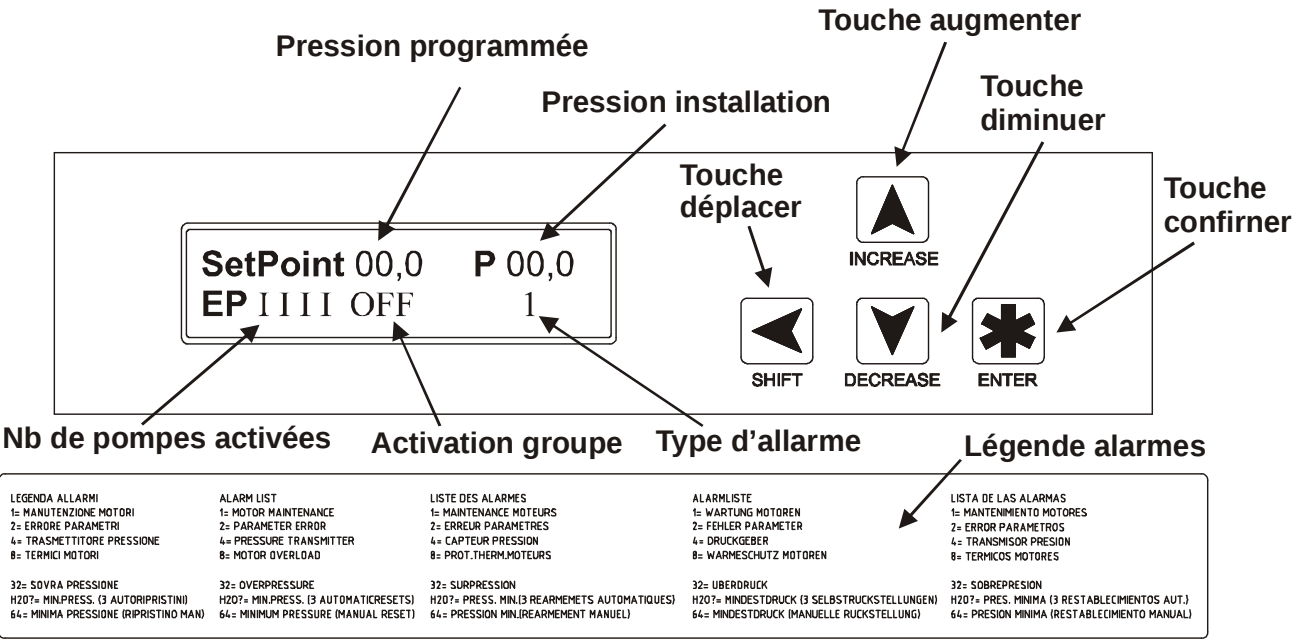

14.

**TABLEAU AFFICHAGE PAGES ET PARAMÈTRES  
DANS LE COFFRET ÉLECTRONIQUE “PUMPS CONTROLLER”**

| <b>Pages affichées</b>                                                                                                                                         | <b>Description Paramètres</b>                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page principale avec affichage de :<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                                      | <b>SetPoint</b> = Pression de consigne<br><b>P</b> = Pression de l'installation<br><b>EP xxxx ON</b> = les pompes ne sont pas activées par les commutateurs du coffret<br><b>OFF EXT</b> = commande à distance désactivée   |
| Page principale avec affichage de :<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                                     | <b>SetPoint</b> = Pression de consigne<br><b>P</b> = Pression de l'installation<br><b>EP xxxx OFF</b> = autorisation à entrer dans tous les paramètres avec mot de passe<br><b>OFF EXT</b> = commande à distance désactivée |
| Page principale avec affichage de :<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> IIII ON                                                                 | <b>SetPoint</b> = Pression de consigne<br><b>P</b> = Pression de l'installation<br><b>EP IIII ON</b> = les pompes sont activées par les commutateurs du coffret                                                             |
| 2 <sup>e</sup> page avec affichage de :<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> : 000(L)                                                                        | <b>Q</b> = débit instantané (*)<br><b>QT</b> = totalisation du débit (*)                                                                                                                                                    |
| 3 <sup>e</sup> page avec affichage de :<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> : 0.0                                                                             | <b>kW</b> = puissance instantanée absorbée par le groupe (*)<br><b>kWh</b> = totalisation de la puissance absorbée par le groupe (*)                                                                                        |
| 4 <sup>e</sup> page avec affichage de :<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> :    0 MAN OFF | <b>h</b> = heures de travail de la pompe<br><b>MAN OFF</b> = signale que la pompe n'a pas dépassé les heures de maintenance<br><b>MAN ON</b> = signale que la pompe a dépassé les heures de maintenance                     |
| 5 <sup>e</sup> page avec affichage de :<br><b>Software vers.</b><br>DAB 001059052                                                                              | Logiciel personnalisé DAB                                                                                                                                                                                                   |
| 6 <sup>e</sup> page avec affichage de :<br><b>Introduire Clé</b><br>(clé standard Dab)<br>ou<br>(clé étendue Dab)                                              | <b>10009</b><br><br><b>contacter le Service Dab</b>                                                                                                                                                                         |

(\*) = fonction seulement prévue Il faut connecter les capteurs de débit – courant – tension (voir tableau n.17)

15.

**TABLEAU LÉGENDE ALARMES AFFICHÉES  
DANS LE COFFRET ÉLECTRONIQUE “PUMPS CONTROLLER”**

La légende des alarmes, affichées sur le coffret électronique “Pumps Controller”, figure également sur la plaquette adhésive présente sur le coffret (comme l’indique la figure page 24).

| Liste alarmes                                                                                                                                 | Description type d’alarme                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b> Alarme maintenance pompes                                                                                                         | Apparaît au dépassement des heures programmées dans le paramètre : <b>Intervention Maintenance Pompes</b> .                        |
| <b>AL 2</b> Alarme erreur paramètres                                                                                                          | Apparaît quand dans le paramètre Pression de consigne la valeur programmée est supérieure à celle du paramètre Pression de danger. |
| <b>AL 4</b> Alarme générale de panne du capteur                                                                                               | Apparaît quand le capteur est absent, n’est plus connecté.                                                                         |
| <b>AL8P1</b> Alarme thermique pompes<br><b>AL8P2</b> (AL8xx, où xx correspond à<br><b>AL8P3</b> la pompe en alarme<br><b>AL8P4</b> thermique) | Apparaît quand les relais thermiques des moteurs des pompes interviennent.                                                         |
| <b>AL 32</b> Alarme pression danger                                                                                                           | Apparaît quand la pression de l’installation dépasse la pression programmée dans le paramètre : <b>Pression Danger</b> .           |
| <b>AL 64</b> Alarme niveau minimum                                                                                                            | Apparaît quand le pressostat de minimum ou flotteur, connecté aux bornes 5 – 6, intervient.                                        |

| Liste préalarmes                       | Description type de préalarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b> Préalarme de manque d’eau | Apparaît quand la pression descend en dessous de la valeur programmée dans le paramètre : <b>Pression Minimum H2O</b> .<br>Le coffret effectue 3 tentatives d’autoréarmement de la protection avec blocage à la quatrième tentative avec réarmement manuel.<br>L’intervalle entre chaque intervention de la protection est d’une minute.<br>Lors des trois premières interventions de la protection on a le message H2O ?, à la quatrième tentative on a le message AL 64. |
| <b>WAIT</b>                            | Apparaît quand le temps de démarrage de la pompe est inférieur à ce qui est programmé dans les paramètres :<br><b>Compt.Dém.Pilote / Compt.Dém.P2P3P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Attention : en présence de plusieurs alarmes, celles-ci sont signalées une à la fois.**

16. **Tableau PARAMÈTRES à configurer dans le COFFRET ÉLECT. "PUMPS CONTROLLER"**  
**RÉSERVÉ AU SERVICE DAB (CLÉ STANDARD DAB)**

| Numéro Pages Paramètre                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plage de réglage | Unité de mesure | Prog. standard Dab |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Introduire Clé</b>                       | <b>Introduire CLÉ STANDARD DAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-:-99999        | donnée          | <b>10009</b>       |
| <b>1. Langue</b>                            | Langues dans lesquelles les paramètres sont écrits :<br>Italien = 0<br>Anglais = 2<br>Français = 3<br>Allemand = 4<br>Espagnol = 5                                                                                                                                                                                                                       | 0-:-5            | donnée          | 3: Français        |
| <b>5. Antibloc.Pompes</b><br>1: ON / 2: OFF | Choix exclusion ou insertion du cycle test antiblocage pompes.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-:-2            | donnée          | 2                  |
| <b>6. Temps antibloc.</b>                   | Programmation du temps d'arrêt pompe après lequel il faut prévoir le test d'antiblocage de cette dernière.                                                                                                                                                                                                                                               | 1-:-255          | jour            | 7                  |
| <b>8. Pres.Nom.pompe</b>                    | Pression nominale de la pompe avec le circuit à débit nul.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00-:-25,5      | bar             | 0,00               |
| <b>9. Press. de Consigne</b>                | Pression moyenne à maintenir dans l'installation.<br><b>L'augmentation ou la diminution de la pression de consigne modifie toutes les valeurs de start et de stop de chaque pompe vers le haut ou vers le bas (voir graphique réf.18).</b>                                                                                                               | 0,00-:-25,5      | bar             | 0,00               |
| <b>10. Dif. Start/Stop P1</b>               | Différence de pression admise entre le démarrage et l'arrêt de la pompe PILOTE ou pompe d'ALIMENTATION P1.                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00-:-2,00      | bar             | 1,00               |
| <b>11. Dif. Start P2P3P4</b>                | Différentiel inférieur de pression pour le démarrage entre la première pompe et la deuxième pompe, entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième (qu'il s'agisse de la pompe pilote, d'alimentation ou de secours).                                                                                                              | 0,00-:-1,00      | bar             | 0,3                |
| <b>12. Dif. Stop P2P3P4</b>                 | Différentiel supérieur de pression pour l'arrêt entre la première pompe et la deuxième pompe, entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième (qu'il s'agisse de la pompe pilote, d'alimentation ou de secours).                                                                                                                   | 0,00-:-1,00      | bar             | 0,2                |
| <b>13. Ret.Start P1</b>                     | Temps de retard au démarrage de la pompe PILOTE ou pompe d'ALIMENTATION P1, quand la pression est inférieure au paramètre programmé dans <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                                                        | 0-:-20           | s               | 0                  |
| <b>14. Ret.Start P2P3P4</b>                 | Temps de retard au démarrage des pompes d'ALIMENTATION P2, P3, P4 quand la pression est inférieure au paramètre programmé dans <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                  | 0-:-20           | s               | 1                  |
| <b>15. Min.Fonct. Pilote</b>                | Choix du temps minimum de permanence en fonctionnement de la pompe PILOTE ou pompe d'ALIMENTATION P1.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-:-20           | s               | 0                  |
| <b>16. Min.Fonct. P2P3P4</b>                | Choix du temps minimum de permanence en fonctionnement des pompes d'ALIMENTATION P2, P3, P4 ou de la pompe de SECOURS.                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-20           | s               | 2                  |
| <b>17. Compt.Dém.Pilote</b>                 | Choix du temps minimum qui doit obligatoirement s'écouler entre le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>e</sup> démarrage, pour la pompe PILOTE ou la pompe d'ALIMENTATION P1. L'éventuelle intervention maintient la pompe bloquée jusqu'à la fin du temps programmé. Durant cet intervalle, le retard de démarrage de la pompe est signalé par le message WAIT | 0-:-600          | s               | 10                 |

continue page suivante

suite de la page précédente

| Numéro Pages<br>Paramètre     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plage de<br>réglage | Unité<br>de<br>mesure | Prog.<br>standard<br>DAB |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>18. Compt.Dém.P2P3P4</b>   | Choix du temps minimum qui doit obligatoirement s'écouler entre le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>e</sup> démarrage, pour la pompe d'ALIMENTATION P2, P3, P4 ou la pompe de SECOURS.<br>L'éventuelle intervention maintient la pompe bloquée jusqu'à la fin du temps programmé.<br>Durant cet intervalle, le retard de démarrage de la pompe est signalé par le message WAIT                                                                   | 0-:-600             | s                     | 10                       |
| <b>19. Press. Danger.</b>     | Valeur de pression provoquant l'état d'alarme du coffret pour surpression.<br>Le coffret bloque l'installation si la pression reste pendant plus de 5 secondes supérieure à la valeur programmée.<br>Dès que la pression rentre dans les limites admises, l'installation est activée (seulement au bout de 5 secondes).<br>La protection est signalée à distance.                                                                            | 0,00-:-30           | bar                   | 10,00                    |
| <b>20. Pres.Min.AL.H2O</b>    | Réglage de pression à effectuer suivant la pression sur le circuit de refoulement.<br>L'installation est arrêtée si la pression descend en dessous de la valeur programmée pendant plus d'1 minute : le message affiché est <b>AL. H2O</b> .<br>3 tentatives de réarmement automatique à une minute d'intervalle chacune et blocage total avec réarmement manuel à la quatrième intervention. Le coffret signale alors AL.64 : manque d'eau. | 0,00-:-25,5         | bar                   | 0,5                      |
| <b>26. Interv.Main.Pompes</b> | Programmation des heures de maintenance pompes.<br>Interv.Main.P1, Interv.Main.P2, Interv.Main.P3, Interv.Main.P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999           | heures                | 4500                     |
| <b>27. H. Fonct. P1</b>       | Heures de fonctionnement pompe P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999           | heures                |                          |
| <b>28. H. Fonct. P2</b>       | Heures de fonctionnement pompe P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999           | heures                |                          |
| <b>29. H. Fonct. P3</b>       | Heures de fonctionnement pompe P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999           | heures                |                          |
| <b>30. H. Fonct. P4</b>       | Heures de fonctionnement pompe P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999           | heures                |                          |

17. **Tableau PARAMÈTRES à configurer dans le COFFRET ÉLECT. "PUMPS CONTROLLER"  
POUR PROGRAMMATION ÉTENDUE DAB (CLÉ ÉTENDUE DAB)**

| Numéro Pages Paramètre                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plage de réglage | Unité de mesure | Prog. étendue Dab      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Introduire Clé                                                                           | Introduire CLÉ ÉTENDUE DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-;-99999        | donnée          | Contacteur Service Dab |
| 1. Langue                                                                                | Langues dans lesquelles les paramètres sont écrits :<br>Italien = 0<br>Anglais = 2<br>Français = 3<br>Allemand = 4<br>Espagnol = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-;-5            | donnée          | 3: Français            |
| 2. Type d'installation<br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | <p>Choix du type d'installation hydraulique :</p> <p><b>1 = P.P.+3P.</b><br/> <b>1 pompe pilote de compensation</b><br/> <b>+ 3 pompes d'alimentation</b><br/> Fonctions :<br/> ⇒ Pompe pilote : compense les petits débits.<br/> ⇒ Pompes d'alimentation : fonctionnent avec les pressions d'installation programmées dans Pression de consigne et Différentiels.<br/> ⇒ Rotation ordre de démarrage des pompes d'alimentation (la première pompe qui démarre est la première pompe qui s'arrête).<br/> ⇒ Test hebdomadaire antiblocage des pompes d'alimentation avec 15 s chacune de marche forcée (si le paramètre 5 est activé).<br/> Signalé par : P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br/> ⇒ Alarmes thermiques avec blocage des pompes respectives et signalisation à distance.<br/> Signalées par : AL8P1, AL8P2, AL8P3.</p> <p><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br/> <b>1 pompe pilote de compensation</b><br/> <b>+ 2 pompes d'alimentation</b><br/> <b>+ 1 pompe de secours</b><br/> Fonctions :<br/> ⇒ Pompe pilote : compense les petits débits.<br/> ⇒ Pompes d'alimentation : fonctionnent avec les pressions d'installation programmées dans Pression de consigne et Différentiels.<br/> ⇒ Rotation ordre de démarrage des pompes d'alimentation (la première pompe qui démarre est la première pompe qui s'arrête).<br/> ⇒ Démarrage automatique de la pompe de secours PS en cas d'alarme AL8P1 ou AL8P2.<br/> ⇒ Test hebdomadaire antiblocage <b>uniquement de la pompe de secours</b> (si le paramètre 5 est activé). La pompe de secours se met en marche suivant la configuration du paramètre 6 (temps antiblocage) et reste activée d'un minimum d'1 min. à un maximum de 30 min.<br/> Le message PS.TEST s'affiche.</p> |                  |                 |                        |

continue page suivante

suite de la page précédente

| Numéro Pages<br>Paramètre                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plage de<br>réglage | Unité<br>de<br>mesure | Prog.<br>étendue<br>Dab |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                   | <p>⇒ Alarmes thermiques avec blocage des pompes respectives et signalisation à distance.<br/>Signalées par : AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 pompes d'alimentation</b><br/>Fonctions :</p> <p>⇒ Toutes les pompes d'alimentation fonctionnent avec les pressions d'installation programmées dans Pression de consigne et Différentiels.</p> <p>⇒ Rotation ordre de démarrage des pompes d'alimentation (la première pompe qui démarre est la première pompe qui s'arrête).</p> <p>⇒ Test hebdomadaire antiblocage des pompes d'alimentation avec 15 s chacune de marche forcée (si le paramètre 5 est activé). Signalé par : P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Alarmes thermiques avec blocage des pompes respectives et signalisation à distance.<br/>Signalées par : AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 pompes d'alimentation</b><br/><b>+ 1 pompe de secours</b><br/>Fonctions :</p> <p>⇒ Toutes les pompes d'alimentation fonctionnent avec les pressions d'installation programmées dans Pression de consigne et Différentiels.</p> <p>⇒ Rotation ordre de démarrage des pompes d'alimentation (la première pompe qui démarre est la première pompe qui s'arrête).</p> <p>⇒ Test hebdomadaire antiblocage <b>uniquement de la pompe de secours</b> (si le paramètre 5 est activé). La pompe de secours se met en marche suivant la configuration du paramètre 6 (temps antiblocage) et reste activée d'un minimum d'1 min. à un maximum de 30 min. Le message PS.TEST s'affiche.</p> <p>⇒ Alarmes thermiques avec blocage des pompes respectives et signalisation à distance.<br/>Signalées par : AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |                     |                       |                         |
| <b>3. Type de capteur</b><br>1: P.RELATIVE<br>2: P.DIFFÉRENTIELLE | <p>1 : Capteur de pression relative.</p> <p>2 : Capteur de pression différentielle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-:-2               | donnée                | 1                       |
| <b>4. Nombre pompes</b>                                           | <p>Choix du nombre de pompes d'alimentation qui composent l'installation :</p> <p><b>max. deux</b> pour type installation 2</p> <p><b>max. trois</b> pour type installation 1</p> <p><b>max. quatre</b> pour type installation 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-:-4               | donnée                | 2                       |
| <b>5. Antibloc.pompes</b><br>1: ON<br>2: OFF                      | <p>Choix exclusion ou insertion du cycle test antiblocage pompes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-:-2               | donnée                | 2                       |
| <b>6. Temps antibloc.</b>                                         | <p>Programmation du temps d'arrêt pompe après lequel il faut prévoir le test d'antiblocage de cette dernière.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-:-255             | jour                  | 7                       |

continue page suivante

suite de la page précédente


| Numéro Pages Paramètre | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plage de réglage | Unité de mesure | Prog. étendue DAB |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 7. Press. Capteur      | Choix du fond d'échelle du capteur installé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-:-25,5         | bar             | 10,0              |
| 8. Press.Nom.pompe     | Pression nominale de la pompe avec le circuit à débit nul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00-:-25,5      | bar             | 0,00              |
| 9. Press. de Consigne  | Pression moyenne à maintenir dans l'installation.<br><b>L'augmentation ou la diminution de la pression de consigne modifie toutes les valeurs de start et de stop de chaque pompe vers le haut ou vers le bas (voir graphique réf. 18)</b>                                                                                                                           | 0,00-:- 25,5     | bar             | 0,00              |
| 10. Dif. Start/Stop P1 | Différence de pression admise entre le départ et l'arrêt de la pompe PILOTE ou pompe d'ALIMENTATION P1.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00-:-2,00      | bar             | 1,00              |
| 11. Dif. Start P2P3P4  | Différentiel inférieur de pression pour le départ entre la première pompe et la deuxième pompe, entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième (qu'il s'agisse de la pompe pilote, d'alimentation ou de secours).                                                                                                                             | 0,00-:-1,00      | bar             | 0,3               |
| 12. Dif. Stop P2P3P4   | Différentiel supérieur de pression pour l'arrêt entre la première pompe et la deuxième pompe, entre la deuxième et la troisième, entre la troisième et la quatrième (qu'il s'agisse de la pompe pilote, d'alimentation ou de secours).                                                                                                                               | 0,00-:-1,00      | bar             | 0,2               |
| 13. Ret.Start P1       | Temps de retard au démarrage de la pompe PILOTE ou pompe d'ALIMENTATION P1, quand la pression est inférieure au paramètre programmé dans <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                                                                    | 0-:-20           | s               | 0                 |
| 14. Ret.Start P2P3P4   | Temps de retard au démarrage des pompes d'ALIMENTATION P2, P3, P4 quand la pression est inférieure au paramètre programmé dans <b>Dif. Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20           | s               | 1                 |
| 15. Min.Fonct. Pilote  | Choix du temps minimum de permanence en fonctionnement de la pompe PILOTE ou pompe d'ALIMENTATION P1.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-20           | s               | 0                 |
| 16. Min.Fonct.P2P3P4   | Choix du temps minimum de permanence en fonctionnement des pompes d'ALIMENTATION P2, P3, P4 ou de la pompe de SECOURS.                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-20           | s               | 2                 |
| 17. Compt.Dém.Pilote   | Choix du temps minimum qui doit obligatoirement s'écouler entre le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>e</sup> démarrage, pour la pompe PILOTE ou la pompe d'ALIMENTATION P1. L'éventuelle intervention maintient la pompe bloquée jusqu'à la fin du temps programmé. Durant cet intervalle, le retard de démarrage de la pompe est signalé par le message WAIT             | 0-:-600          | s               | 10                |
| 18. Compt.Dém.P2P3P4   | Choix du temps minimum qui doit obligatoirement s'écouler entre le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>e</sup> démarrage, pour la pompe d'ALIMENTATION P2, P3, P4 ou la pompe de SECOURS. L'éventuelle intervention maintient la pompe bloquée jusqu'à la fin du temps programmé. Durant cet intervalle, le retard de démarrage de la pompe est signalé par le message WAIT | 0-:-600          | s               | 10                |
| 19. Press. Danger      | Valeur de pression provoquant l'état d'alarme du coffret pour surpression. Le coffret bloque l'installation si la pression reste pendant plus de 5 secondes supérieure à la valeur programmée. Dès que la pression rentre dans les limites admises, l'installation est activée (seulement au bout de 5 secondes).<br>La protection est signalée à distance.          | 0,00-:-30        | bar             | 10                |

continue page suivante

suite de la page précédente

| Numéro Pages<br>Paramètre          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plage de<br>réglage  | Unité<br>de<br>mesure | Prog.<br>étendue<br>Dab |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>20. Press.Min.AL.H2O</b>        | Réglage de pression à effectuer suivant la pression sur le circuit de refoulement.<br>L'installation est arrêtée si la pression descend en dessous de la valeur programmée pendant plus d'1 minute : le message affiché est <b>AL. H2O</b> .<br>3 tentatives de réarmement automatique à une minute d'intervalle chacune et blocage total avec réarmement manuel à la quatrième intervention. Le coffret signale alors AL.64 : manque d'eau. | 0,00-;-25,5          | bar                   | 0,5                     |
| <b>21.Unit.Mes.Débit</b>           | Choix de l'unité de mesure du débitmètre : L/s – L/min. – m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L/s<br>L/min<br>m³/h | L/s<br>L/min<br>m³/h  | m³/h                    |
| <b>22. F.E. Capteur Débit</b>      | Choix du fond d'échelle du débitmètre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       | 00                      |
| <b>23. Fact.étalon. TA</b>         | Coefficient pour étalonnage du transformateur ampèremétrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       | 00                      |
| <b>24. Fact.étalon. TV</b>         | Coefficient pour étalonnage du transformateur voltmétrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       | 00                      |
| <b>26. Interv.<br/>Main.Pompes</b> | Programmation des heures de maintenance pompes.<br>Interv.Main.P1, Interv.Main.P2, Interv.Main.P3,<br>Interv. Main. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-;-99999            | heures                | 4500                    |
| <b>27. H fonct. P1</b>             | Heures de fonctionnement pompe P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-;-99999            | heures                |                         |
| <b>28. H fonct. P2</b>             | Heures de fonctionnement pompe P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-;-99999            | heures                |                         |
| <b>29. H fonct. P3</b>             | Heures de fonctionnement pompe P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-;-99999            | heures                |                         |
| <b>30. H fonct. P4</b>             | Heures de fonctionnement pompe P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-;-99999            | heures                |                         |

18. EXEMPLE DE RÉGLAGE PRESSION DE CONSIGNE

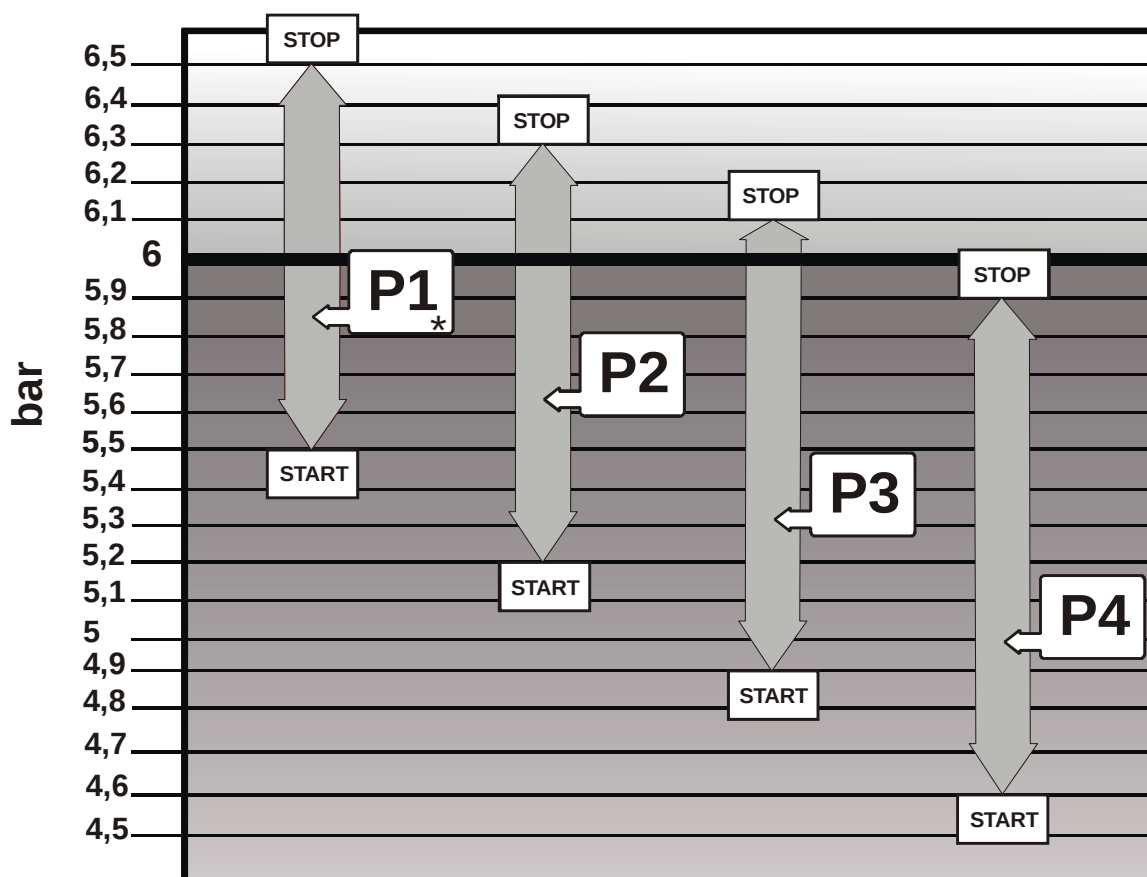

\*Électropompe P1 ou électropompe Pilote

**Pression de Consigne** (réf. 9 tableau 16/17) : réglée à 6 bar

**Dif. Start/Stop P1** (réf. 10 tableau 16/17) : réglée à 1 bar

**Dif. Start/Stop P2P3P4** (réf. 11 tableau 16/17) : réglée à 0,3 bar

**Dif. Stop P2P3P4** (réf. 12 tableau 16/17) : réglée à 0,2 bar

## 19. RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNES

| INCONVÉNIENTS                                                                                             | VÉRIFICATIONS<br>(CAUSES POSSIBLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TYPE D'INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Les moteurs P1 (ou Pilote) et/ou P2 et/ou P3 et/ou P4 ne s'alimentent pas.                             | <p>A. L'interrupteur magnétothermique du coffret (réf. QM1 et/ou QM2 et/ou QM3 et/ou QM4) ou l'interrupteur automatique différentiel du tableau de distribution sont intervenus.</p> <p>B. Il n'y a pas de tension sur les bornes L1-L2-L3.</p> <p>C. Les fusibles de protection FU2 et/ou FU3 sont intervenus et la signalisation (réf. HL1) est éteinte.</p> <p>D. Les contacteurs réf. KM1 et/ou KM2 et/ou KM3 et/ou KM4 vibrent.</p> | <p>A. Contrôler l'isolation des câbles de l'électropompe. Réarmer l'interrupteur magnétothermique situé à l'intérieur du coffret (réf. QM1-QM2-QM3-QM4) ou l'interrupteur différentiel du tableau de distribution.</p> <p>B. Vérifier les câbles de connexion du tableau et les éventuels interrupteurs ou sectionneurs intervenus dans l'installation.</p> <p>C. Identifier les éventuels court-circuits et remplacer les fusibles grillés. Si la panne persiste, contacter le Service Dab.</p> <p>D. La tension d'alimentation est insuffisante.</p> |
| 2. La pompe P1 (ou Pilote) et/ou P2 et/ou P3 et/ou P4 continue à refouler et ne répond pas aux commandes. | <p>A. Le capteur de pression est en panne et le coffret électronique "Pumps Controller" signale <b>PANNE CAPTEUR</b>.</p> <p>B. Les contacteurs KM1 et/ou KM2 et/ou KM3 et/ou KM4 sont en panne (contacts collés).</p> <p>C. Le coffret électronique "Pumps Controller" est en panne.</p> <p>D. Le coffret électronique "Pumps Controller" signale <b>ERREUR paramètres</b>.</p>                                                         | <p>A. Contrôler les connexions ou remplacer les composants.</p> <p>B. Remplacer le/les composant/s.</p> <p>C. Remplacer le coffret.</p> <p>D. Revoir la configuration des paramètres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Pas de pression dans l'installation                                                                    | <p>A. Le coffret électronique "Pumps Controller" est désactivé. La borne de connexion pour la commande à distance (réf. 1-2) est ouverte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>A. Fermer la connexion de la borne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      | INDEX                                                                                                             | page |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | GENERAL                                                                                                           | 35   |
| 2.   | WARNINGS                                                                                                          | 35   |
| 2.1  | Skilled personnel                                                                                                 | 35   |
| 2.2  | Safety                                                                                                            | 35   |
| 2.3  | Responsibility                                                                                                    | 35   |
| 3.   | TRANSPORT                                                                                                         | 36   |
| 4.   | INTRODUCTION                                                                                                      | 36   |
| 5.   | INACTIVITY OF THE SET                                                                                             | 36   |
| 6.   | INSTALLATION                                                                                                      | 36   |
| 7.   | TECHNICAL DATA                                                                                                    | 36   |
| 8.   | CONNECTION DIAGRAM REFERENCES: Characteristics and interpretations                                                | 36   |
| 8.1. | CONNECTION DIAGRAM REFERENCES: Key and functions                                                                  | 37   |
| 9.   | ELECTRICAL CONNECTIONS                                                                                            | 39   |
| 10.  | SUPPLYING POWER TO THE CONTROL PANEL                                                                              | 39   |
| 11.  | STARTING THE PANEL                                                                                                | 39   |
| 12.  | OPERATION OF THE SET WITH THE "PUMPS CONTROLLER" ELECTRONIC CONTROL UNIT                                          | 39   |
| 13.  | PROGRAMMING THE "PUMPS CONTROLLER" ELECTRONIC CONTROL UNIT                                                        | 40   |
| 14.  | TABLE DISPLAYING PAGES AND PARAMETERS OF THE "PUMPS CONTROLLER" ELECTRONIC CONTROL UNIT                           | 42   |
| 15.  | TABLE WITH KEY OF ALARMS DISPLAYED IN THE ELECTRIC CONTROL UNIT "PUMPS CONTROLLER"                                | 43   |
| 16.  | TABLE OF PARAMETERS TO BE SET IN THE "PUMPS CONTROLLER" ELECTRONIC CONTROL UNIT ONLY FOR DAB SERVICE              | 44   |
| 17.  | TABLE OF PARAMETERS TO BE SET IN THE "PUMPS CONTROLLER" ELECTRONIC CONTROL UNIT ONLY FOR DAB EXTENDED PROGRAMMING | 46   |
| 18.  | EXAMPLE OF CALIBRATING SETPOINT PRESSURE                                                                          | 50   |
| 19.  | TROUBLESHOOTING                                                                                                   | 51   |
|      | LIST OF SPARE PARTS                                                                                               | 171  |

## 1. GENERAL

**Read this documentation carefully before installation.**



Installation and operation must comply with the local safety regulations in force in the country in which the product is installed. Everything must be done in a workmanlike manner.

Failure to respect the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.

## 2. WARNINGS

### 2.1 Skilled personnel



**It is advisable that installation be carried out by competent, skilled personnel in possession of the technical qualifications required by the specific legislation in force.** The term **skilled personnel** means persons whose training, experience and instruction, as well as their knowledge of the respective standards and requirements for accident prevention and working conditions, have been approved by the person in charge of plant safety, authorizing them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid all dangers. (Definition for technical personnel IEC 60634)

### 2.2 Safety

Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the regulations in force in the country where the product is installed (for Italy CEI 64/2).

Ensure that the control panel has not suffered any damage during transport or storage. In particular, check that the outer casing is unbroken and in excellent conditions and that all the internal parts of the panel (components, leads, etc.) are completely free from traces of humidity, oxide or dirt: if needed, clean accurately and check the efficiency of all the components in the panel; if necessary, replace any parts that are not perfectly efficient. It is indispensable to check that all the panel leads are correctly tightened in the respective clamps.

In the event of a long storage period (or when any component has been replaced), it is advisable to perform on the panel all the checks indicated by standards EN 60204-1.

### 2.3 Responsibility



**The Manufacturer does not vouch for correct operation of the panel or for any damage that it may cause if it has been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.**

**The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions manual, if due to misprints or errors in copying. The Manufacturer reserves the right to make any modifications to products that it may consider necessary or useful, without affecting their essential characteristics**

### 3. TRANSPORT

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions.

### 4. INTRODUCTION

This documentation supplies the general indications for the installation and use of E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI electric panels. The appliances have been designed and made for the control and protection of Industrial Sets.

### 5. INACTIVITY OF THE SET

A long period of inactivity in precarious conditions may cause damage to our appliances, making them become dangerous for the personnel in charge of installation, checking and maintenance.

It is good practice, above all, to store the set correctly, taking particular care to comply with the following indications:

- The electric panel must be kept in a completely dry place, far from sources of heat.
- The electric panel must be perfectly closed and isolated from the outside environment, so as to avoid the entry of insects, humidity and dust which could damage the electrical components, jeopardising their regular operation.

### 6. INSTALLATION



**Scrupulously respect the electric power values indicated on the electrical data plate on the front of the panel.**

The electric panel is supplied already fitted and wired to the set on which it is provided. Although it has a grade of protection IP55, it is not advisable to use it in an atmosphere charged with oxidising or corrosive gases.

If installed outdoors, the sets must be protected as much as possible against the direct rays of the sun. It is necessary to take suitable steps to keep the temperature inside the panel within the "limits of environment temperature use" listed below. High temperatures can lead to accelerated ageing of all the components, resulting in more or less severe malfunctions.

It is also recommended that the person carrying out installation should ensure the cable clamps are closed.

Accurately tighten the cable clamps where the power cable enters the panel and those of any external controls, connected by the installer, so as to ensure that the cables cannot work loose from the clamps.

### 7. TECHNICAL DATA

- |                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| - <b>Rated supply voltage:</b>                     | 400V +/- 10%                  |
| - <b>Phases:</b>                                   | 3                             |
| - <b>Frequency:</b>                                | 50-60 Hz                      |
| - <b>Maximum using rated power (kW):</b>           | See plate on front of panel   |
| - <b>Maximum using rated current (A):</b>          | See plate on front of panel   |
| - <b>Environment temperature using limits:</b>     | 4°C +40°C                     |
| - <b>Relative humidity (without condensation):</b> | 50% at 40°C MAX (90% at 20°C) |
| - <b>Grade of protection:</b>                      | IP55                          |
| - <b>Panel construction:</b>                       | according to EN 60204-1       |

### 8. CONNECTION DIAGRAM REFERENCES

#### Characteristics and interpretations

The panel is self-protected and protects the electropumps against **overloads, short circuits, lack of phase and excess temperature, with manual reset**. It is arranged to invert the starting order of the electropumps at each start, for simultaneous operation and for switching on one of the pumps in the case of breakdown of the others (with the switches in automatic mode).

Supplied standard with:

- terminals for connecting the motor, terminals for connecting the controls, terminals for the alarm contacts, terminals to allow the signalling of pump operation, terminals for connecting the minimum level pressure switch (or inductive sensor).

Provided with:

- switch for MAN-0-AUT operation of each electropump;
- warning lights for the operation of pumps and alarms.

8.1 CONNECTION DIAGRAM REFERENCES  
Key and functions

| Ref.                                                                                                        | Function (see references on the wiring diagrams)                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warning lights</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | <b>White warning light</b> indicating correct operation of the auxiliary circuits.                                                                                                     |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | <b>Orange warning light (general)</b> indicating an alarm in the event of: overpressure, underpressure, minimum level and intervention of the overload protection of the electropumps. |
| <b>HL3</b><br>             | <b>Green warning light</b> indicating that the electropump P1 or pilot electropump is being fed.                                                                                       |
| <b>HL5</b><br>             | <b>Green warning light</b> indicating that the electropump P2 is being fed.                                                                                                            |
| <b>HL7</b><br>             | <b>Green warning light</b> indicating that the electropump P3 is being fed.                                                                                                            |
| <b>HL9</b><br>           | <b>Green warning light</b> indicating that the electropump P4 is being fed.                                                                                                            |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | <b>Orange warning light</b> indicating intervention of the overload protection of the electropump <b>P1</b> or of the pilot electropump.                                               |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | <b>Orange warning light</b> indicating intervention of the overload protection of the electropump <b>P2</b> .                                                                          |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | <b>Orange warning light</b> indicating intervention of the overload protection of the electropump <b>P3</b> .                                                                          |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | <b>Orange warning light</b> indicating intervention of the overload protection of the electropump <b>P4</b> .                                                                          |
| <b>Switch</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | <b>Switch</b> for MANUAL-0-AUTOMATIC operation of each electropump where:                                                                                                              |
| - MANUAL                                                                                                    |  = the electropumps are manually controlled by the operator as long as the impulse lasts.           |
| - AUTOMATIC                                                                                                 |  = the electropumps are automatically controlled.                                                   |

continued on the next page

| continued from the previous page                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref.                                                                                                                                                                    | Function (see references on the wiring diagrams)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Automatic switches and isolating switches</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| QM1                                                                                                                                                                     | Magnetothermal <b>automatic switch</b> for the protection against overloads and short circuits of the supply line of the motor P1 or of the pilot electropump, with manual reset.                                                       |
| QM2                                                                                                                                                                     | Magnetothermal <b>automatic switch</b> for the protection against overloads and short circuits of the supply line of the motor P2, with manual reset.                                                                                   |
| QM3                                                                                                                                                                     | Magnetothermal <b>automatic switch</b> for the protection against overloads and short circuits of the supply line of the motor P3, with manual reset.                                                                                   |
| QM4                                                                                                                                                                     | Magnetothermal <b>automatic switch</b> for the protection against overloads and short circuits of the supply line of the motor P4, with manual reset.                                                                                   |
| QS1                                                                                                                                                                     | Supply line <b>insulating switch</b> with door locking handle which may be padlocked.                                                                                                                                                   |
| <b>External controls connection terminals – ref. 1-6</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 - 2                                                                                                                                                                   | <b>Connection terminals</b> for remote control.<br>If used, remove the by-pass jumper supplied as a standard feature between terminals 1 and 2.<br>Contact characteristics: 24V a.c. 40mA.                                              |
| 3 - 4                                                                                                                                                                   | <b>Connection terminals</b> for pressure sensor.<br>Contact characteristics: 15V a.c. 4-20mA.                                                                                                                                           |
| 5 - 6                                                                                                                                                                   | <b>Connection terminals</b> for minimum pressure switch P.MIN. or inductive sensor.<br>If used, remove the by-pass jumper supplied as a standard feature between terminals 5 and 6.<br>Contact characteristics: 24V a.c. 40mA.          |
| <b>Connection terminals for remote alarms – ref. 31-38</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31 - 32                                                                                                                                                                 | <b>Alarm connection terminals</b> for pressure sensor fault.<br>Contact characteristics: without potential, N.O., $\leq 250V$ a.c. $\leq 5A$                                                                                            |
| 33 - 34                                                                                                                                                                 | General <b>alarm connection terminals</b> : overpressure, underpressure, minimum level and intervention of the overload protection of the electropumps.<br>Contact characteristics: without potential, N.O., $\leq 250V$ a.c. $\leq 5A$ |
| 35 - 36                                                                                                                                                                 | Dry operation <b>alarm connection terminals</b> .<br>Contact characteristics: without potential, N.O., $\leq 250V$ a.c. $\leq 5A$                                                                                                       |
| 37 - 38                                                                                                                                                                 | <b>Alarm connection terminals</b> for fault in the auxiliary circuits.<br>Contact characteristics: without potential, N.O., $\leq 250V$ a.c. $\leq 5A$                                                                                  |
| <b>Connection terminals for function indication – ref. 39-40</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39 - 40                                                                                                                                                                 | Electropumps running <b>connection terminals</b> .<br>Contact characteristics: without potential, N.O., $\leq 250V$ a.c. $\leq 5A$                                                                                                      |
| <b>Connecting cables</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                                                                                    | <b>Connecting cables</b> for electropump P1 or pilot electropump.                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Strictly respect the correspondence provided.</b>                                                                                                                                                                                    |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                                                                                    | <b>Connecting cables</b> for electropump P2.                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Strictly respect the correspondence provided.</b>                                                                                                                                                                                    |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                                                                                    | <b>Connecting cables</b> for electropump P3.                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Strictly respect the correspondence provided.</b>                                                                                                                                                                                    |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                                                                                    | <b>Connecting cables</b> for electropump P4.                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Strictly respect the correspondence provided.</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Protection fuses</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| FU1                                                                                                                                                                     | <b>Protection fuses</b> for the transformer against short circuiting of the primary circuit and of its supply line (see wiring diagrams).                                                                                               |
| FU2                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| FU3                                                                                                                                                                     | <b>Protection fuses</b> of the secondary circuit of the transformer (see wiring diagrams).                                                                                                                                              |
| <b>Electronic control unit</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pumps Controller (KL1)   Electric control unit</b> for the command, control and rotation of the electropumps.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |

**9. ELECTRICAL CONNECTIONS**

**9.1** Before connecting the power cables to the terminals L1 - L2 - L3 of the insulating switch, ensure that the main switch on the power distribution panel is in OFF position (0) and that no one can switch on the power accidentally.

**9.2** Scrupulously observe all the regulations in force concerning safety and accident prevention.

**9.3**  **Ensure that all the terminals are fully tightened, paying particular attention to the earth terminal.**

**9.4** Connect the cables to the terminal board as indicated in the wiring diagrams in the instructions manual.

**9.5** Check that all the connecting cables are in excellent condition, with the external sheathing unbroken.

**9.6**  **Check that the differential switch that protects the system is of the correct dimensions. Provide automatic protection against short circuits of the supply line.**

**9.7**  **The system must be correctly and safely earthed as required by the regulations in force.**

**9.8** Make the safety checks in compliance with standard EN 60204-1.

**10. SUPPLYING POWER TO THE CONTROL PANEL**

After having correctly performed the steps described above, turn the switches ref. SA1, SA2, SA3 and SA4 to position 0 and close the door of the control panel. Supply power to the control panel, switching on the main switch on the distribution panel. Turn on the isolating switch ref. QS1 located on the panel door.

The electropumps are not fed.

**11. STARTING THE SET**

1. Turn the switch ref. SA1 to MAN position. The electropump P1 (or the pilot electropump) is fed as long as the manual impulse lasts.

Repeat the operation with the remaining switches ref. SA2, SA3 and SA4, as long as the manual impulse lasts.

**2.**  **ATTENTION:** if the motor is turning contrary to the correct direction, it is necessary to invert the leads of the terminals L2 and L3 of the supply line.  
**Switch off the power to the distribution panel before performing the operation.**

**3.**  **Avoid starting the system by turning the door blocking isolating switch (ref. QS1) with the MANUAL-0-AUTOMATIC operation switches (ref. SA1-SA2-SA3-SA4) in automatic position (  ).**

4. Turn the switches ref. SA1, SA2, SA3 and SA4 to AUTOMATIC position and check their operation according to the parameters set in the control unit "Pumps Controller".

**12. OPERATION OF THE SET WITH THE "PUMPS CONTROLLER"****ELECTRONIC CONTROL UNIT**

When the switches ref. SA1, SA2, SA3 and SA4 are turned to AUTOMATIC position, the electronic control unit "Pumps Controller" prepares the operation of the set as follows:

- Starting and rotation of the electropumps.
- The functionality of the unit and the set parameters are shown on the display (see tab. 14).
- Protection of the electropumps with indication in the list of alarms and remote signalling in the event of:
  - lack of water,
  - overpressure,
  - lack of signal from the pressure transmitter,
  - motor overload.
- Checking of the operating hours of each electropump with remote signalling of maintenance.
- By setting the parameters (see tab. 17), provision of 4 types of set operation:
  - 1 pilot electropump + 3 electropumps (1.P.P. + 3P),
  - 1 pilot electropump + 2 electropumps + 1 backup electropump (1P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 electropumps (4P),
  - 3 electropumps + 1 backup electropump (3P. + 1P.S.).

The "Pumps Controller" control unit may be programmed according to two different "keys", that is two different numerical codes, which correspond to DAB STANDARD programming (Dab standard key) or DAB EXTENDED programming (Dab extended key) as indicated in tables 16 and 17.

### 13. PROGRAMMING THE “PUMPS CONTROLLER” ELECTRONIC CONTROL UNIT

The control unit has four standard keys for programming:

- Key  to confirm the modified value.  
ENTER
- Key  to choose the number to be modified.  
SHIFT
- Key  to increase the number to be modified or move on to the upper line of parameters.  
INCREASE
- Key  to decrease the number to be modified or move on to the lower line of parameters.  
DECREASE
- Keys  pressed simultaneously (for about 40 sec.) to enable or disable the functions of the “Pumps Controller” electronic control unit.  
 DECREASE

**To access programming, proceed as follows**

**(see table 14 “Display of pages and parameters in the “Pumps Controller” Electronic Control Unit”)**

- ⇒ Disable the “Pumps Controller” control unit, pressing simultaneously (for about 40 sec.) the keys  INCREASE  DECREASE
- ⇒ The word OFF will appear on the display.
- ⇒ The main page will appear on the display.
- ⇒ Press the  DECREASE key until the bottom line of all the parameters is shown, the words “**insert key**” will appear.
- ⇒ Press the  SHIFT key: the 0 farthest to the right will blink.
- ⇒ Using the key  INCREASE insert the DAB STANDARD KEY or the DAB EXTENDED KEY (see tab. 16 and 17), placing the numbers **from right to left**, moving with the key  SHIFT .
- ⇒ After having inserted the “key”, press the  ENTER key to confirm it and move on to the chosen programming list.
- ⇒ If an incorrect access key has been inserted, the control unit will give the signal: WRONG PASSWORD...
- ⇒ Repeat the operation described above, inserting the correct key.
- ⇒ This gives access to the list of parameters.

**1<sup>st</sup> parameter to set:**


- ⇒ Press the  DECREASE key to select the language. 2=ENGLISH

To continue programming, follow the indications in table 16 PROGRAMMING DAB STANDARD KEY or in table 17 DAB EXTENDED PROGRAMMING, depending on which you have chosen.

At the end of programming press the  INCREASE  DECREASE keys simultaneously (for about 40 sec.) to quit

programming and activate the “Pumps Controller” electronic control unit, obtaining the display of the first page.

“PUMPS CONTROLLER” ELECTRONIC CONTROL UNIT DISPLAY

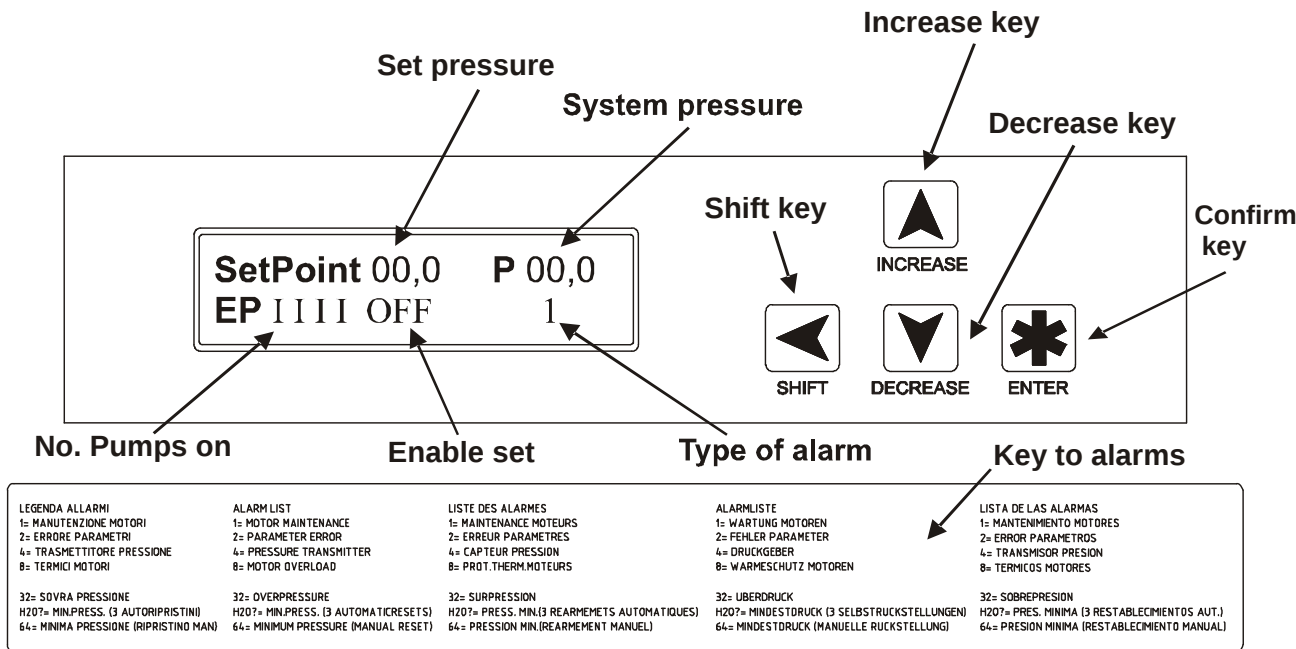

**14. TABLE DISPLAYING PAGES AND PARAMETERS IN THE “PUMPS CONTROLLER”  
ELECTRONIC CONTROL UNIT**

| <b>Pages Displayed</b>                                                                                                                  | <b>Description of Parameters</b>                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main page displaying:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                             | <b>SetPoint</b> = Calibration pressure<br><b>P</b> = System pressure<br><b>EP xxxx ON</b> = the pumps are not enabled by the panel switches<br><b>OFF EXT</b> = remote control disabled     |
| Main page displaying:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                            | <b>SetPoint</b> = Calibration pressure<br><b>P</b> = System pressure<br><b>EP xxxx OFF</b> = consent to access all the parameters with password<br><b>OFF EXT</b> = remote control disabled |
| Main page displaying:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> IIII ON                                                        | <b>SetPoint</b> = Calibration pressure<br><b>P</b> = System pressure<br><b>EP xxxx ON</b> = the pumps are enabled by the panel switches                                                     |
| 2 pages displaying:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> : 000(L)                                                                     | <b>Q</b> = instantaneous flow rate (*)<br><b>QT</b> = total flow rate (*)                                                                                                                   |
| 3 pages displaying:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> : 0.0                                                                          | <b>kW</b> = instantaneous power absorbed by the set (*)<br><b>kWh</b> = total power absorbed by the set (*)                                                                                 |
| 4 pages displaying:<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P3h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P4h</b> :    0 MAN OFF | <b>h</b> = pump work hours<br><b>MAN OFF</b> = indicates that the pump has not exceeded the maintenance hours<br><b>MAN ON</b> = indicates that the pump has exceeded the maintenance hours |
| 5 pages displaying:<br><b>Software vers.</b><br>DAB 001059052                                                                           | DAB customised software                                                                                                                                                                     |
| 6 pages displaying:<br><b>Insert Key</b><br>(Dab Standard key)<br>or<br>(Dab Extended key)                                              | <b>10009</b><br><br><b>contact Dab Service</b>                                                                                                                                              |

(\*) = only contemplated. It is necessary to connect the flow rate – current – voltage sensors (see table 17).

# 15. TABLE WITH KEY OF ALARMS DISPLAYED IN THE “PUMPS CONTROLLER” ELECTRONIC CONTROL UNIT

The key to the alarms, shown on the display of the “Pumps Controller” electronic control unit, is also included in the adhesive plate affixed to the control unit (as indicated in the figure on page 41).

| List of alarms                                                                                                                                | Description of type of alarm                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b> Pumps maintenance alarm                                                                                                           | Appears on exceeding the hours set in the parameter: <b>Pumps Maintenance Intervention.</b>                                             |
| <b>AL 2</b> Parameters error alarm                                                                                                            | Appears when, in the SetPoint Pressure parameter, a value is set that is higher than the one inserted in the Danger Pressure parameter. |
| <b>AL 4</b> Broken sensor general alarm                                                                                                       | Appears when the sensor is absent, no longer connected.                                                                                 |
| <b>AL8P1</b> Pumps thermal alarm<br><b>AL8P2</b> (AL8xx, where xx indicates<br><b>AL8P3</b> the pump in thermal alarm<br><b>AL8P4</b> status) | Appears when the thermal protectors of the pump motors intervene.                                                                       |
| <b>AL 32</b> Danger pressure alarm                                                                                                            | Appears when the system pressure exceeds the pressure set in the parameter: <b>Danger Pressure.</b>                                     |
| <b>AL 64</b> Minimum level alarm                                                                                                              | Appears when the minimum pressure switch or the float, connected to terminals 5 – 6, intervenes.                                        |

| List of pre-alarms                | Description of type of pre-alarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b> Water lack pre-alarm | Appears when the pressure falls to a value lower than the value set in the parameter: <b>Minimum H2O Pressure.</b><br>The control unit makes 3 attempts to self-reset the protection and blocks at the fourth attempt with manual reset.<br>The protection intervention times are 1 minute each.<br>In the first 3 interventions of the protection the message H2O ? appears, at the fourth attempt the message AL 64 appears. |
| <b>WAIT</b>                       | Appears when the pump starting time is shorter than that set in the parameters:<br><b>Cnt.Strt.Pilot / Cnt.Strt.P2P3P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Attention: several alarms present are indicated one at a time.**

16. Table of PARAMETERS to be set in the “PUMPS CONTROLLER” CONTROL UNIT ONLY  
FOR DAB SERVICE (DAB STANDARD KEY)

| Number of Pages<br>Parameter               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Field       | Unit of<br>measure | DAB<br>Standard<br>SetUp |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Insert Key</b>                          | <b>Insert DAB STANDARD KEY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999   | value              | <b>10009</b>             |
| <b>1. Language</b>                         | Languages in which the parameters are written:<br>Italian = 0<br>English = 2<br>French = 3<br>German = 4<br>Spanish = 5                                                                                                                                                                      | 0-:-5       | value              | 2: English               |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON / 2: OFF | Choice whether to exclude or insert the pump anti-blocking test cycle.                                                                                                                                                                                                                       | 1-:-2       | value              | 2                        |
| <b>6. AntiblockTime</b>                    | Setting of the pump stopped time after which the pump anti-blocking test must be carried out.                                                                                                                                                                                                | 1-:-255     | day                | 7                        |
| <b>8. Rtd.Pump Pres.</b>                   | Rated pump pressure with the circuit at flow-rate zero.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00-:-25,5 | bar                | 0,00                     |
| <b>9. SetPoint Pres.</b>                   | Mean pressure to be maintained in the system.<br><b>The increase or decrease of the SetPoint pressure modifies all the start and stop values of each pump making them higher or lower (see graph ref.18).</b>                                                                                | 0,00-:-25,5 | bar                | 0,00                     |
| <b>10. Dif. Start/Stop P1</b>              | Pressure difference allowed between the start and stop of the PILOT pump or P1 SUPPLY pump.                                                                                                                                                                                                  | 0,00-:-2,00 | bar                | 1,00                     |
| <b>11. Dif.Start P2P3P4</b>                | Lower pressure differential for starting between the first pump and the second pump, between the second and the third, between the third and the fourth (whether they are pilot, supply or backup).                                                                                          | 0,00-:-1,00 | bar                | 0,3                      |
| <b>12. Dif.Stop P2P3P4</b>                 | Upper pressure differential for stopping between the first pump and the second pump, between the second and the third, between the third and the fourth (whether they are pilot, supply or backup).                                                                                          | 0,00-:-1,00 | bar                | 0,2                      |
| <b>13. DelayStart P1</b>                   | Delay time at start of the PILOT pump or P1 SUPPLY pump, when the pressure is lower than the parameter set in <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                       | 0-:-20      | sec.               | 0                        |
| <b>14. DelayStart P2P3P4</b>               | Delay time at start of the SUPPLY pumps P2, P3, P4 when the pressure is lower than the parameter set in <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                             | 0-:-20      | sec.               | 1                        |
| <b>15. Min.Run Pilot</b>                   | Choice of the minimum running time of the PILOT pump or SUPPLY pump P1.                                                                                                                                                                                                                      | 0-:-20      | sec.               | 0                        |
| <b>16. Min.Run P2P3P4</b>                  | Choice of the minimum running time of the SUPPLY pumps P2, P3, P4 or of the BACKUP pump.                                                                                                                                                                                                     | 0-:-20      | sec.               | 2                        |
| <b>17. Cnt.Strt.Pilot</b>                  | Choice of the minimum time within which the second start, after the first, is NOT allowed for the PILOT pump or the SUPPLY pump P1. Any intervention keeps the pump blocked until the end of the set time. In this interval of time the pump start delay is indicated with the message WAIT. | 0-:-600     | sec.               | 10                       |

continued on the next page

continued from the previous page

| Number of Pages<br>Parameter | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Field       | Unit of<br>measure | DAB<br>Standard<br>SetUp |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| <b>18. Cnt.Strt.P2P3P4</b>   | Choice of the minimum time within which the second start, after the first, is NOT allowed for the SUPPLY pump P2, P3, P4 or the BACKUP pump.<br>Any intervention keeps the pump blocked until the end of the set time.<br>In this interval of time the pump start delay is indicated with the message WAIT.                                                                              | 0-:-600     | sec.               | 10                       |
| <b>19. Danger Pres.</b>      | Pressure value for which the control unit goes into alarm status for overpressure.<br>The control unit blocks the system if the pressure remains above the set value for more than 5 seconds.<br>As soon as the pressure returns to normal, the system is enabled (only after 5 seconds).<br>The protection is indicated in remote mode.                                                 | 0,00-:-30   | bar                | 10,00                    |
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>   | Pressure set point to be set based on the pressure in the delivery circuit.<br>The system is stopped if the pressure falls below the set point for more than 1 minute: the display shows <b>AL H2O</b> .<br>Attempted automatic reset 3 times after one minute and total block with manual reset at the fourth intervention. At this point the control unit indicates AL 64: water lack. | 0,00-:-25,5 | bar                | 0,5                      |
| <b>26. Pump Mnt.Interv.</b>  | Setting of the pump maintenance hours.<br>Mnt.Interv. P1, Mnt.Interv. P2, Mnt.Interv.P3, Mnt.Interv. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999   | hours              | 4500                     |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Hours worked by pump P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999   | hours              |                          |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Hours worked by pump P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999   | hours              |                          |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Hours worked by pump P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999   | hours              |                          |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Hours worked by pump P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999   | hours              |                          |

17. Table of PARAMETERS to be set in the “PUMPS CONTROLLER” CONTROL UNIT ONLY  
FOR DAB EXTENDED PROGRAMMING (DAB EXTENDED KEY)

| Number of Pages<br>Parameter                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Field     | Unit of<br>measure | DAB<br>Extende<br>d SetUp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| Insert Key                                                                          | Insert DAB EXTENDED KEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999 | value              | Contact<br>Dab<br>Service |
| 1. Language                                                                         | Languages in which the parameters are written:<br>Italian = 0<br>English = 2<br>French = 3<br>German = 4<br>Spanish = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-5     | value              | 2:<br>English             |
| 2. Type of system<br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | Choice of type of hydraulic installation:<br><br><b>1 = P.P.+3P.</b><br><b>1 compensating pilot pump</b><br><b>+ 3 supply pumps</b><br>Functions:<br>⇒ Pilot pump: compensates small flow rates.<br>⇒ Supply pumps: work on system pressures set in the reference SetPoint and Differentials.<br>⇒ Rotation of the starting order of the supply pumps (the first pump to start is the first pump to stop).<br>⇒ Weekly anti-blocking test of the supply pumps with 15 sec. forced operation each (if parameter 5 is enabled).<br>Indicated with: P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br>⇒ Thermal alarms with block of the respective pumps and remote signalling.<br>Indicated with: AL8PI, AL8P2, AL8P3.<br><br><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br><b>1 compensating pilot pump</b><br><b>+2 supply pumps</b><br><b>+ 1 backup pump</b><br>Functions:<br>⇒ Pilot pump: compensates small flow rates.<br>⇒ Supply pumps: work on system pressures set in the reference SetPoint and Differentials.<br>⇒ Rotation of the starting order of the supply pumps (the first pump to start is the first pump to stop).<br>⇒ Automatic start of the backup pump PS in the event of AL8P1 or AL8P2 alarm.<br>⇒ Weekly anti-blocking test of <b>only the backup pump</b> (if parameter 5 is enabled). The backup pump starts up according to the setting in parameter 6 (anti-blocking time) and remains enabled to operate from a minimum of 1 min. to a maximum of 30 min.<br>The message PS.TEST will appear on the display. |           |                    |                           |

continued on the next page

continued from the previous page

| Number of Pages<br>Parameter                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Field   | Unit of<br>measure | DAB<br>Extended<br>SetUp |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
|                                                                | <p>⇒ Thermal alarms with block of the respective pumps and remote signalling.<br/>Indicated with: AL8PI, AL8P2, AL8PS.</p> <p><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 supply pumps</b><br/>Functions:<br/>           ⇒ All the supply pumps work on system pressures set in the reference SetPoint and Differentials.<br/>           ⇒ Rotation of the starting order of the supply pumps (the first pump to start is the first pump to stop).<br/>           ⇒ Weekly anti-blocking test of the supply pumps with 15 sec. forced operation each (if parameter 5 is enabled). Indicated with: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.<br/>           ⇒ Thermal alarms with block of the respective pumps and remote signalling.<br/>           Indicated with: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p><b>4 = 3P. + 1P.S.),</b></p> <p><b>3 supply pumps<br/>+ 1 backup pump</b><br/>Functions:<br/>           ⇒ All the supply pumps work on system pressures set in the reference SetPoint and Differentials.<br/>           ⇒ Rotation of the starting order of the supply pumps (the first pump to start is the first pump to stop).<br/>           ⇒ Weekly anti-blocking test of <b>only the backup pump</b> (if parameter 5 is enabled). The backup pump starts up according to the setting in parameter 6 (anti-blocking time) and remains enabled to operate from a minimum of 1 min. to a maximum of 30 min. The message PS.TEST will appear on the display.<br/>           ⇒ Thermal alarms with block of the respective pumps and remote signalling.<br/>           Indicated with: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                    |                          |
| <b>3. Type of sensor</b><br>1: P.RELATIVE<br>2: P.DIFFERENTIAL | 1 : Relative pressure transmitter<br>2 : Differential pressure transmitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-:-2   | value              | 1                        |
| <b>4. Number of pumps</b>                                      | Choice of the number of supply pumps that make up the system:<br><b>max two</b> for system type 2<br><b>max three</b> for system type 1<br><b>max four</b> for system type 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-:-4   | value              | 2                        |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON<br>2: OFF                    | Choice whether to exclude or insert the pump anti-blocking test cycle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-:-2   | value              | 2                        |
| <b>6. AntiblockTime</b>                                        | Setting of the pump stopped time after which the pump anti-blocking test must be carried out.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-:-255 | day                | 7                        |

continued on the next page

continued from the previous page


| Number of Pages<br>Parameter | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Field        | Unit of<br>measure | DAB<br>Extended<br>SetUp |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 7. Sensor Pres.              | Choice of the full-scale value of the installed sensor.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-:-25,5     | bar                | 10,0                     |
| 8. Rtd.Pump Pres.            | Rated pump pressure with the circuit at flow-rate zero.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00-:-25,5  | bar                | 0,00                     |
| 9. SetPoint Pres.            | Mean pressure to be maintained in the system.<br><b>The increase or decrease of the SetPoint pressure modifies all the start and stop values of each pump making them higher or lower (see graph ref.18).</b>                                                                                                                      | 0,00-:- 25,5 | bar                | 0,00                     |
| 10. Dif.Start/Stop P1        | Pressure difference allowed between the start and stop of the PILOT pump or P1 SUPPLY pump.                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00-:-2,00  | bar                | 1,00                     |
| 11. Dif.Start P2P3P4         | Lower pressure differential for starting between the first pump and the second pump, between the second and the third, between the third and the fourth (whether they are pilot, supply or backup).                                                                                                                                | 0,00-:-1,00  | bar                | 0,3                      |
| 12. Dif.Stop P2P3P4          | Upper pressure differential for stopping between the first pump and the second pump, between the second and the third, between the third and the fourth (whether they are pilot, supply or backup).                                                                                                                                | 0,00-:-1,00  | bar                | 0,2                      |
| 13. DelayStart P1            | Delay time at start of the PILOT pump or P1 SUPPLY pump, when the pressure is lower than the parameter set in <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                                                             | 0-:-20       | sec.               | 0                        |
| 14. DelayStart P2P3P4        | Delay time at start of the SUPPLY pumps P2, P3, P4 when the pressure is lower than the parameter set in <b>Dif.Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                  | 0-:-20       | sec.               | 1                        |
| 15. Min.Run Pilot            | Choice of the minimum running time of the PILOT pump or SUPPLY pump P1.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20       | sec.               | 0                        |
| 16. Min.Run P2P3P4           | Choice of the minimum running time of the SUPPLY pumps P2, P3, P4 or of the BACKUP pump.                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-20       | sec.               | 2                        |
| 17. Cnt.Strt.Pilot           | Choice of the minimum time within which the second start, after the first, is NOT allowed for the PILOT pump or the SUPPLY pump P1. Any intervention keeps the pump blocked until the end of the set time. In this interval of time the pump start delay is indicated with the message WAIT.                                       | 0-:-600      | sec.               | 10                       |
| 18. Cnt.Strt.P2P3P4          | Choice of the minimum time within which the second start, after the first, is NOT allowed for the SUPPLY pump P2, P3, P4 or the BACKUP pump. Any intervention keeps the pump blocked until the end of the set time. In this interval of time the pump start delay is indicated with the message WAIT.                              | 0-:-600      | sec.               | 10                       |
| 19. Danger Pres.             | Pressure value for which the control unit goes into alarm status for overpressure. The control unit blocks the system if the pressure remains above the set value for more than 5 seconds. As soon as the pressure returns to normal, the system is enabled (only after 5 seconds).<br>The protection is indicated in remote mode. | 0,00-:-30    | bar                | 10                       |

continued on the next page

continued from the previous page

| Number of Pages<br>Parameter | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Field                    | Unit of<br>measure       | DAB<br>Extended<br>SetUp |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>   | Pressure set point to be set based on the pressure in the delivery circuit.<br>The system is stopped if the pressure falls below the set point for more than 1 minute: the display shows <b>AL H2O</b> .<br>Attempted automatic reset 3 times after one minute and total block with manual reset at the fourth intervention. At this point the control unit indicates AL 64: water lack. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                      |
| <b>21.Flow.Unit.Meas.</b>    | Choice of the unit of measure of the flow meter:<br>L/sec. – L/min. – M³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | M³h.                     |
| <b>22. Flow sensor f.s.</b>  | Choice of the full-scale value of the flow meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | 00                       |
| <b>23. TA calib.factor</b>   | Coefficient for calibrating the amperometric transformer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          | 00                       |
| <b>24. TV calib.factor</b>   | Coefficient for calibrating the voltmetric transformer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          | 00                       |
| <b>26. Pumps Mnt.Interv.</b> | Setting of the pump maintenance hours.<br>Mnt.Interv. P1, Mnt.Interv. P2, Mnt.Interv.P3,<br>Mnt.Interv. P4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999                | hours                    | 4500                     |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Hours worked by pump P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999                | hours                    |                          |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Hours worked by pump P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999                | hours                    |                          |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Hours worked by pump P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999                | hours                    |                          |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Hours worked by pump P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999                | hours                    |                          |

18. EXAMPLE OF CALIBRATING SETPOINT PRESSURE

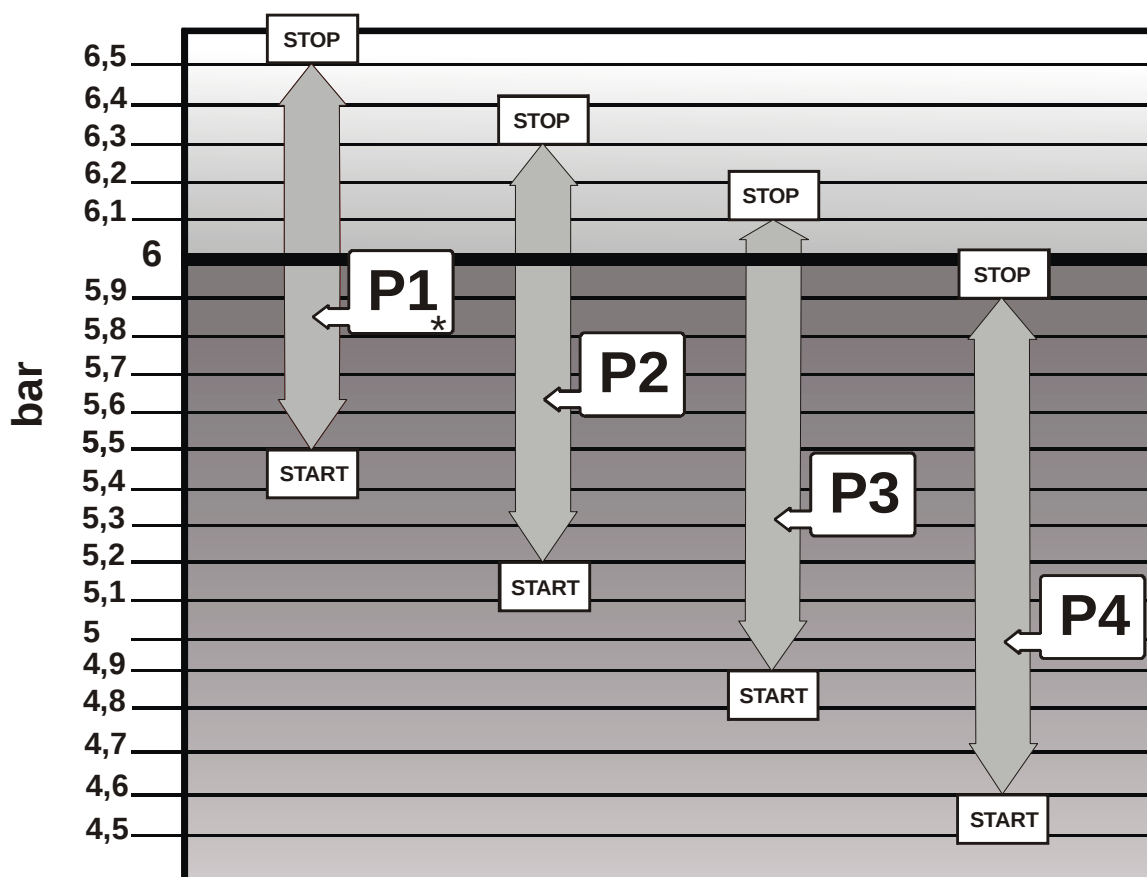

\*Electropump P1 or Pilot electropump

**SetPoint Pressure** (ref. 9 table 16/17): **set at 6 bar**

**Dif. Start/Stop P1** (ref. 10 table 16/17): **set at 1 bar**

**Dif. Start P2P3P4** (ref. 11 table 16/17): **set at 0.3 bar**

**Dif. Stop P2P3P4** (ref. 12 table 16/17): **set at 0.2 bar**

## 19. TROUBLESHOOTING

| FAULTS                                                                                                         | CHECKS (POSSIBLE CAUSES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TYPE OF INTERVENTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The motors P1 (or Pilot) and/or P2 and/or P3 and/or P4 are not fed.                                         | <p>A. The magnetothermal switch of the control panel (ref. QM1 and/or QM2 and/or QM3 and/or QM4) or the differential automatic switch of the distribution panel have tripped.</p> <p>B. No voltage on terminals L1-L2-L3.</p> <p>C. The protection fuses FU2 and/or FU3 have tripped and the warning light (ref. HL1) is off.</p> <p>D. The contactors ref. KM1 and/or KM2 and/or KM3 and/or KM4 vibrate.</p> | <p>A. Check the insulation of the pump cables. Reset the magnetothermal switch inside the control panel (ref. QM1-QM2-QM3-QM4) or the differential switch on the distribution panel.</p> <p>B. Check the panel connecting cables and any switches or isolating switches that may have tripped in the system.</p> <p>C. Find any short circuits and change the fuses that have tripped. If the fault remains, contact Dab Service.</p> <p>D. The supply voltage is insufficient.</p> |
| 2. The pump P1 (or Pilot) and/or P2 and/or P3 and/or P4 continues delivering and does not respond to commands. | <p>A. The pressure transducer is faulty and the "Pumps Controller" electronic control unit indicates <b>BROKEN SENSOR</b>.</p> <p>B. The contactors KM1 and/or KM2 and/or KM3 and/or KM4 are faulty (contacts stuck).</p> <p>C. The "Pumps Controller" electronic control unit is faulty.</p> <p>D. The "Pumps Controller" electronic control unit indicates parameters ERROR.</p>                            | <p>A. Check the connections or replace the parts.</p> <p>B. Change the component(s).</p> <p>C. Replace the control unit.</p> <p>D. Check the calibration of the parameters.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. No pressure in the system.                                                                                  | A. The "Pumps Controller" electronic control unit is disabled. The connection terminal for the remote control (ref. 1-2) is open.                                                                                                                                                                                                                                                                             | A. Close the connection of the terminal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | INHALT                                                                                                                     | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | ALLGEMEINES                                                                                                                | 52    |
| 2.   | HINWEISE                                                                                                                   | 52    |
| 2.1  | Fachpersonal                                                                                                               | 52    |
| 2.2  | Sicherheit                                                                                                                 | 52    |
| 2.3  | Haftung                                                                                                                    | 52    |
| 3.   | TRANSPORT                                                                                                                  | 53    |
| 4.   | VORWORT                                                                                                                    | 53    |
| 5.   | NICHTGEBRAUCH DER GRUPPE                                                                                                   | 53    |
| 6.   | INSTALLATION                                                                                                               | 53    |
| 7.   | TECHNISCHE DATEN                                                                                                           | 53    |
| 8.   | SCHALTPLANBEZÜGE: Charakteristiken und Interpretationen.                                                                   | 53    |
| 8.1. | SCHALTPLANBEZÜGE: Legende und Funktionen.                                                                                  | 54    |
| 9.   | ELEKTROANSCHLÜSSE                                                                                                          | 56    |
| 10.  | SPEISUNG DER SCHALTТАFEL                                                                                                   | 56    |
| 11.  | EINSCHALTEN DER SCHALTТАFEL                                                                                                | 56    |
| 12.  | FUNKTION DER GRUPPE MIT ELEKTRONISCHEM STEUERGERÄT "PUMPS CONTROLLER"                                                      | 56    |
| 13.  | PROGRAMMIERUNG DES ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄTS "PUMPS CONTROLLER"                                                          | 57    |
| 14.  | TABELLE VISUALISIERUNG DER SEITEN UND PARAMETER DES ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄTS "PUMPS CONTROLLER"                         | 59    |
| 15.  | TABELLE MIT DER LEGENDE DER AM ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄT "PUMPS CONTROLLER" SICHTBAREN ALARME                             | 60    |
| 16.  | TABELLE DER AM ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄT EINZUGEBENDEN PARAMETER "PUMPS CONTROLLER" NUR FÜR DEN DAB-SERVICE               | 61    |
| 17.  | TABELLE DER AM ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄT EINZUGEBENDEN PARAMETER "PUMPS CONTROLLER" NUR FÜR ERWEITERTE DAB-PROGRAMMIERUNG | 63    |
| 18.  | BEISPIEL FÜR DIE SETPOINT-DRUCKEINSTELLUNG                                                                                 | 67    |
| 19.  | STÖRUNGSSUCHE UND LÖSUNGEN                                                                                                 | 68    |
|      | LIST OF SPARE PARTS                                                                                                        | 171   |

## 1. ALLGEMEINES



**Bevor mit der Installation begonnen wird muss diese Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.**

Installation und Funktion müssen den Sicherheitsvorschriften des Anwenderlands entsprechen. Alle Operationen müssen kunstgerecht durchgeführt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften stellt nicht nur eine Gefahr für Personen dar und kann Sachschäden verursachen, sondern lässt außerdem auch jeden Garantieanspruch verfallen.

## 2. HINWEISE

### 2.1 Fachpersonal



**Die Installation sollte durch kompetentes und qualifiziertes Personal erfolgen, das im Besitz der in den einschlägigen Normen vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen ist. Unter Fachpersonal werden jene Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie die Kenntnis der betreffenden Normen, Vorschriften und Maßnahmen für den Unfallschutz und die Betriebsbedingungen von der für die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle erforderlichen Arbeiten auszuführen, und die außerdem in der Lage sind, jede Art von Risiko zu erkennen und zu vermeiden. (Definition des technischen Personals IEC 60634)**

### 2.2 Sicherheit

Der Gebrauch ist nur dann zulässig, wenn die Elektrik unter Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden Normen des Anwenderlandes erstellt wurde (für Italien CEI 64/2).

Sicherstellen, dass die Schalttafel keine Transport- oder Lagerungsschäden aufweist. Im Besonderen sicherstellen, dass die Ummantelung unbeschädigt ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet, sowie dass alle Innenteile der Schalttafel (Komponenten, Leiter, usw.) keinerlei Spuren von Feuchtigkeit, Oxid oder Schmutz aufweisen: gegebenenfalls gründlich reinigen und die Leistungsfähigkeit aller Komponenten der Schalttafel kontrollieren und nicht einwandfreie Teile ersetzen. Außerdem muss unbedingt kontrolliert werden, ob alle Leiter der Schalttafel korrekt an die entsprechenden Klemmen angeschlossen sind.

Im Falle der längeren Einlagerung (oder jedenfalls nachdem irgendeine Komponente ausgewechselt wurde) empfiehlt es sich an der Schalttafel alle in den Normen EN 60204-1 vorgesehenen Prüfungen durchzuführen.

### 2.3 Haftung



**Der Hersteller haftet nicht für die mangelhafte Funktion der Schalttafel und eventuelle Folgeschäden, wenn diese manipuliert, verändert oder über die Daten des Geräteschildes hinaus betrieben wurde, oder andere in diesem Handbuch enthaltene Anweisungen nicht befolgt wurden.**

**Außerdem wird keine Haftung für eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Übertragungs- oder Druckfehler übernommen. Der Hersteller behält sich vor, an den Produkten alle erforderlichen oder nützlichen Änderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu beeinträchtigen.**

### 3. TRANSPORT

Die Geräte gegen unnötige Schlageinwirkungen und Kollisionen schützen.

### 4. VORWORT

Die vorliegenden Unterlagen geben allgemeine Hinweise zu Installation und Gebrauch der elektrischen Schalttafeln E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Die Geräte wurden zur Steuerung und zum Schutz von industriellen Gruppen entwickelt und konstruiert.

### 5. NICHTGEBRAUCH DER GRUPPE

Längerer Nichtgebrauch unter prekären Bedingungen kann unsere Geräte beschädigen, so dass für das mit der Installation, der Kontrolle und der Wartung beauftragte Personal gefährdet werden kann.

Vor allem empfiehlt es sich, die Gruppe korrekt zu lagern und die folgenden Anweisungen sorgfältig zu beachten:

- die Schalttafel muss an einem vollkommen trockenen Ort und fern von Wärmequellen aufbewahrt werden.
- Die Schalttafel muss perfekt verschlossen und isoliert sein, damit keine Insekten, Feuchtigkeit und Staub eindringen können, welche die Elektrokomponenten beschädigen und die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten.

### 6. INSTALLATION



**Rigoros die Werte der Spannungsversorgung einhalten, die am Schild der elektrischen Daten an der Schalttafel front angegeben sind.**

Die Schalttafel wird bereits an der betreffenden Gruppe montiert und verkabelt geliefert. Trotz einem Schutzgrad von IP55, sollte sie nicht in Atmosphären mit oxidierenden oder gar korrosiven Gasen eingesetzt werden.

Bei der Installation im Freien müssen die Gruppen so weit wie möglich gegen direkte Sonnenbestrahlung geschützt werden. Die Temperatur im Innern der Schalttafel muss mit Hilfe geeigneter Maßnahmen innerhalb der "Grenzwerte der Umgebungstemperatur" gehalten werden, die nachstehend angeführt werden. Zu hohe Temperaturen lassen die Komponenten vorzeitig altern und verursachen so mehr oder weniger schwerwiegende Funktionsstörungen.

Daneben empfiehlt es sich, von der installierenden Person die Garantie der hermetischen Dichtigkeit der Kabelklemmen zu verlangen.

Die Kabelklemmen am Eintritt des Stromkabels der Schalttafel und der eventuellen vom Installateur angeschlossenen externen Steuerungen sorgfältig festziehen, damit sie nicht aus den Kabelklemmen gezogen werden können.

### 7. TECHNISCHE DATEN

- |                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| – Nennversorgungsspannung:                         | 400V +/- 10%                          |
| – Phasen:                                          | 3                                     |
| – Frequenz:                                        | 50-60 Hz                              |
| – Max. Nennbetriebsleistung (kW):                  | Siehe Schild an der Schalttafel front |
| – Max. Nennbetriebsstrom (A):                      | Siehe Schild an der Schalttafel front |
| – Grenzwerte Umgebungstemperatur:                  | 4°C +40°C                             |
| – Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensbildung): | 50% bei 40°C max. (90% bei 20°C)      |
| – Schutzgrad:                                      | IP55                                  |
| – Bauweise der Schalttafeln:                       | gemäß EN 60204-1                      |

### 8. SCHALTPLANBEZÜGE

#### Charakteristiken und Interpretationen

Die Schalttafel ist selbstgeschützt und schützt die Elektropumpe gegen **Überlastungen, Kurzschlüsse Phasenmangel und Übertemperaturen mit manueller Rückstellung**. Vorbereitung für die Umkehrung der Anlaufreihenfolge der Elektropumpen bei jedem Start, für die gleichzeitige Funktion und für das Einschalten von einer der Pumpen, wenn die anderen ausfallen (bei Umschalten auf automatisch).

Serienmäßig mit:

- Klemmen für den Anschluss des Motors, Klemmen für den Anschluss der Steuerungen, Klemmen für die Alarmkontakte, Klemmen für die Anzeige der Pumpenfunktion, Klemmen für den Anschluss des Mindestdruckwächters (oder des induktiven Sensors).

Komplett mit:

- Umschalter für den MAN-0-AUT Modus der einzelnen Elektropumpen;
- Kontrolllampen für die Pumpenfunktion und die Alarmer.

## 8.1 SCHALTPLANBEZÜGE Legende und Funktionen

| Bez.                                                                                                        | Funktion (siehe Schaltplanbezüge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtanzeigen</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | <b>Weißer Leuchtanzeige</b> , welche die korrekte Funktion der Hilfskreise anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | <b>Orangefarbene Leuchtanzeige (allgemein)</b> , welche den Alarm gibt im Falle von: Überdruck, Unterdruck, Mindeststand und Auslösen des Überstromschutzes der Elektropumpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HL3</b><br>             | <b>Grüne Leuchtanzeige</b> , welche die Speisung der Elektropumpe P1 oder der Pilotpumpe anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>HL5</b><br>             | <b>Grüne Leuchtanzeige</b> , welche die Speisung der Elektropumpe P2 anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HL7</b><br>             | <b>Grüne Leuchtanzeige</b> , welche die Speisung der Elektropumpe P3 anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HL9</b><br>            | <b>Grüne Leuchtanzeige</b> , welche die Speisung der Elektropumpe P4 anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | <b>Orangefarbene Leuchtanzeige</b> , welche das Auslösen des Überstromschutzes der Elektropumpe <b>P1</b> oder der Pilotpumpe anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | <b>Orangefarbene Leuchtanzeige</b> , welche das Auslösen des Überstromschutzes der Elektropumpe <b>P2</b> anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | <b>Orangefarbene Leuchtanzeige</b> , welche das Auslösen des Überstromschutzes der Elektropumpe <b>P3</b> anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | <b>Orangefarbene Leuchtanzeige</b> , welche das Auslösen des Überstromschutzes der Elektropumpe <b>P4</b> anzeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Umschalter</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | <b>Umschalter</b> für den MAN-0-AUT Modus der einzelnen Elektropumpen, wobei: <ul style="list-style-type: none"> <li>– MANUELL  = die Elektropumpen werden manuell gesteuert, solange der Impuls vorhanden ist.</li> <li>– AUTOMATISCH  = die Elektropumpen werden automatisch gesteuert.</li> </ul> |

weiter auf der nächsten Seite

| Fortsetzung von der vorherigen Seite                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez.                                                                                | Funktion (siehe Schaltplanbezüge)                                                                                                                                                                                |
| <b>Automatische Schutzschalter und Trennschalter</b>                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| QM1                                                                                 | <b>Automatischer Wärmeschutzschalter</b> zum Schutz gegen Überlastung und Kurzschlüsse der Versorgungsleitung des Motors P1 oder der Pilotpumpe mit manueller Rückstellung.                                      |
| QM2                                                                                 | <b>Automatischer Wärmeschutzschalter</b> zum Schutz gegen Überlastung und Kurzschlüsse der Versorgungsleitung des Motors P2 mit manueller Rückstellung.                                                          |
| QM3                                                                                 | <b>Automatischer Wärmeschutzschalter</b> zum Schutz gegen Überlastung und Kurzschlüsse der Versorgungsleitung des Motors P3 mit manueller Rückstellung.                                                          |
| QM4                                                                                 | <b>Automatischer Wärmeschutzschalter</b> zum Schutz gegen Überlastung und Kurzschlüsse der Versorgungsleitung des Motors P4 mit manueller Rückstellung.                                                          |
| QS1                                                                                 | <b>Trennschalter</b> der Versorgungsleitung mit verriegelbarem Türblockgriff.                                                                                                                                    |
| <b>Anschlussklemmen der externen Steuerungen – Bez. 1-6</b>                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 - 2                                                                               | <b>Anschlussklemmen</b> für Fernbedienung.<br>Im Bedarfsfall die serienmäßig zwischen den Klemmen 1 und 2 vorgesehene Bypass-Brücke entfernen.<br>Kontaktmerkmale: 24V ac 40mA.                                  |
| 3 - 4                                                                               | <b>Anschlussklemmen</b> für Drucksensor.<br>Kontaktmerkmale: 15V ac 4-20mA.                                                                                                                                      |
| 5 - 6                                                                               | <b>Anschlussklemmen</b> für Mindestdruckwächter P. MIN oder Induktivsensor.<br>Im Bedarfsfall die serienmäßig zwischen den Klemmen 5 und 6 vorgesehene Bypass-Brücke entfernen.<br>Kontaktmerkmale: 24V ac 40mA. |
| <b>Anschlussklemmen für Fernealarme – Bez. 31-38</b>                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 - 32                                                                             | <b>Anschlussklemmen Alarm</b> für Defekt am Drucksensor.<br>Kontaktmerkmale: potentialfrei, N.O., ≤ 250V ac ≤ 5A                                                                                                 |
| 33 - 34                                                                             | <b>Anschlussklemmen allgemeiner Alarm:</b> Überdruck, Unterdruck, Mindeststand und Auslösen des Überstromschutzes der Elektropumpe.<br>Kontaktmerkmale: potentialfrei, N.O., ≤ 250V ac ≤ 5A                      |
| 35 - 36                                                                             | <b>Anschlussklemmen Alarm</b> wegen Trockenlauf.<br>Kontaktmerkmale: potentialfrei, N.O., ≤ 250V ac ≤ 5A                                                                                                         |
| 37 - 38                                                                             | <b>Anschlussklemmen Alarm</b> wegen Anomalien der Hilfskreise.<br>Kontaktmerkmale: potentialfrei, N.O., ≤ 250V ac ≤ 5A                                                                                           |
| <b>Anschlussklemmen für Funktionsnazeige – Bez. 39-40</b>                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 39 - 40                                                                             | <b>Anschlussklemmen</b> für Elektropumpen in Betrieb:<br>Kontaktmerkmale: potentialfrei, N.O., ≤ 250V ac ≤ 5A                                                                                                    |
| <b>Anschlusskabel</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                | <b>Anschlusskabel</b> Elektropumpe P1 oder Pilotpumpe.                                                                                                                                                           |
|  | <b>Die vorgesehene Übereinstimmung genau einhalten.</b>                                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                | <b>Anschlusskabel</b> Elektropumpe P2.                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Die vorgesehene Übereinstimmung genau einhalten.</b>                                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                | <b>Anschlusskabel</b> Elektropumpe P3.                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Die vorgesehene Übereinstimmung genau einhalten.</b>                                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                | <b>Anschlusskabel</b> Elektropumpe P4.                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Die vorgesehene Übereinstimmung genau einhalten.</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Sicherungen</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| FU1                                                                                 | <b>Sicherungen</b> des Transformators gegen Kurzschluss des Primärkreises und dessen Versorgungsleitung (siehe Schaltpläne).                                                                                     |
| FU2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| FU3                                                                                 | <b>Sicherungen</b> des Sekundärkreises des Transformators (siehe Schaltpläne).                                                                                                                                   |
| <b>Elektronisches Steuergerät</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |

Pumps Controller (KL1) | Elektronisches Steuergerät zur Steuerung, Kontrolle und Wechselbetrieb der Elektropumpen.

## 9. ELEKTROANSCHLÜSSE

9.1 Sicherstellen, dass sich der Hauptschalter der Verteilertafel auf der Position OFF (0) befindet und niemand die Funktion unerwartet wiederherstellen kann, bevor die Versorgungsdrähte an die Anschlussklemmen L1 - L2 - L3 des Trennschalters angeschlossen werden.

9.2 Alle einschlägigen Vorschriften zu Sicherheit und Unfallverhütung streng einhalten.

9.3  **Sicherstellen, dass alle Klemmen, besonders die Erdklemme, vollkommen angezogen sind.**

9.4 Die Kabel gemäß den beigelegten Schaltplänen an die Klemmenleiste anschließen.

9.5 Kontrollieren, ob sich alle Anschlusskabel in einwandfreiem Zustand befinden und die äußere Ummantelung unversehrt ist.

9.6  **Sicherstellen, dass der Fehlerstromschutzschalter der Anlage korrekt bemessen ist. Den automatischen Schutz gegen Kurzschlüsse der Versorgungsleitung vorsehen.**

9.7  **Die vorschriftsmäßige und sichere Erdung sicherstellen.**

9.8 **Die Sicherheitskontrollen gemäß EN 60204-1 durchführen.**

## 10. SPEISUNG DER SCHALTТАFEL

Nachdem die zuvor beschriebenen Operationen korrekt ausgeführt wurden, die Umschalter Bez. SA1, SA2, SA3 und SA4 auf 0 stellen und die Tür der Schalttafel schließen. Die Schalttafel durch Schließen des Hauptschalters der Verteilertafel unter Spannung setzen. Den Trennschalter Bez. QS1 an der Tür der Schalttafel schließen.

Die Elektropumpen werden nicht gespeist.

## 11. EINSCHALTEN DER GRUPPE

1. Den Umschalter Bez. SA1 auf MAN stellen. Die Elektropumpe P1 (oder die Pilotpumpe) wird gespeist, solange der manuelle Impuls vorliegt. Diese Operation auch mit den übrigen Umschaltern Bez. SA2, SA3 und SA4 wiederholen, solange der manuelle Impuls vorliegt.

2.  **ACHTUNG:** falls die Drehrichtung des Motors falsch ist, müssen die Drähte der Klemmen L2 und L3 der Versorgungsleitungen vertauscht werden.  
**Vor dieser Operation die Verteilertafel spannungslos machen.**

3.  **Die Anlage nicht mit dem Türblock-Trennschalter (Bez. QS1) einschalten, während die Umschalter für die Funktion in MANUELL-0-AUTOMATISCH (Bez. SA1-SA2-SA3-SA4) auf die Position für Automatisch gestellt sind (  ).**

4. Die Umschalter Bez. SA1, SA2, SA3 und SA4 auf AUTOMATISCH stellen und die Funktion gemäß der am Steuergerät "Pumps Controller" eingegebenen Parameter kontrollieren.

## 12. FUNKTION DER GRUPPE MIT ELEKTRONISCHEM STEUERGERÄT "PUMPS CONTROLLER"

Das elektronische Steuergerät "Pumps Controller" bereitet die Gruppe durch Positionieren der Umschalter Bez. SA1, SA2, SA3 und SA4 auf AUTOMATISCH wie folgt vor:

- Einschalten und Wechselfolge der Elektropumpen.
- Sichtbarmachung am Display der Funktionalität der Gruppe und der eingegebenen Parameter (siehe Tab. Nr. 14).
- Schutz der Elektropumpen mit Anführung in der Liste der Alarmer und Fernanzeigen im Falle von:
  - Wassermangel,
  - Überdruck,
  - Fehlen des Druckgebersignals,
  - Überlastung der Motoren.
- Kontrolle der Betriebsstunden der einzelnen Elektropumpen mit Fernanzeige der Wartung.
- Vorbereitung von 4 Funktionstypologien der Gruppe mittels Parametereinstellung (siehe Tab. Nr. 17):
  - 1 Pilotpumpe + 3 Elektropumpen (1P.P. + 3P.),
  - 1 Pilotpumpe + 2 Elektropumpen + 1 Hilfspumpe (1P.P. + 2P + 1P.S.),
  - 4 Elektropumpen (4P.),
  - 3 Elektropumpen + 1 Hilfspumpe (3P. + 1P.S.).

Das Steuergerät "Pumps Controller" kann nach zwei verschiedenen "Schlüsseln" programmiert werden, das heißt zwei verschiedene Nummerncodes, die einer DAB STANDARD-Programmierung (DAB Standard-Schlüssel), oder einer DAB ERWEITERTEN Programmierung (DAB erweiterter Schlüssel) entsprechen, wie in den Tabellen Nr. 16 und Nr. 17 angegeben.

### 13. PROGRAMMIERUNG DES ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄTS “PUMPS CONTROLLER”

Das Steuergerät ist serienmäßig mit vier Programmier Tasten ausgestattet:

- |        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taste  |                                                                                       | um den veränderten Wert zu bestätigen.                                                                                                |
| Taste  |                                                                                       | um die zu verändernde Ziffer zu selektieren.                                                                                          |
| Taste  |                                                                                       | um die zu verändernde Zahl zu steigern oder zur oberen Zeile der Parameter zu wechseln.                                               |
| Taste  |                                                                                       | um die zu verändernde Zahl zu vermindern oder zur unteren Zeile der Parameter zu wechseln.                                            |
| Tasten | <br> | gleichzeitig gedrückt (zirka 40 sec. lang), um die Funktionen des Steuergeräts “Pumps Controller” zu aktivieren oder zu deaktivieren. |

**Für den Zugriff auf die Programmierung wie folgt vorgehen  
(siehe Tabelle 14 “Visualisierung der Seiten und Parameter am elektronischen Steuergerät “Pumps Controller”)**

- ⇒ Das Steuergerät “Pumps Controller” deaktivieren, indem gleichzeitig (zirka 40 sec. lang) die Tasten  gedrückt werden
- ⇒ Am Display erscheint die Aufschrift OFF.
- ⇒ Am Display erscheint die Hauptseite.
- ⇒ Die Taste  drücken, bis zur untersten Zeile aller Parameter; es erscheint die Aufschrift “**Schlüssel eingeben**”.
- ⇒ Die Taste  drücken: die 0 ganz rechts blinkt.
- ⇒ Mit der Taste  den DAB STANDARD-SCHLÜSSEL oder den DAB ERWEITERTEN SCHLÜSSEL eingeben (siehe Tab. 16 und 17), indem die Zahlen mit Hilfe der Taste  **von rechts nach links** eingegeben werden.
- ⇒ Nachdem der “Schlüssel” eingegeben wurde, mit der Taste  bestätigen und zu der gewünschten Programmierliste übergehen.
- ⇒ Wurde ein falscher Zugriffsschlüssel eingegeben, meldet das Steuergerät: PASSWORT FALSCH...
- ⇒ Die vorstehend beschriebene Operation mit dem korrekten Schlüssel wiederholen.
- ⇒ Es erfolgt der Zugriff auf die Parameterliste.

#### 1. einzugebender Parameter:


- ⇒ Mit Hilfe der Taste  die Sprache wählen. 4=DEUTSCH

Für die weitere Programmierung je nach der getroffenen Wahl die Anweisungen der Tabelle 16 PROGRAMMIERUNG DAB STANDARD-SCHLÜSSEL oder der Tabelle 17 DAB ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG befolgen.

Nach abgeschlossener Programmierung gleichzeitig die Tasten  INCREASE (zirka 40 sec. lang) drücken, um die  DECREASE

Programmierung zu verlassen und das elektronische Steuergerät "Pumps Controller" einzuschalten, so dass die erste Seite sichtbar wird.

## DISPLAY DES ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄTS "PUMPS CONTROLLER"

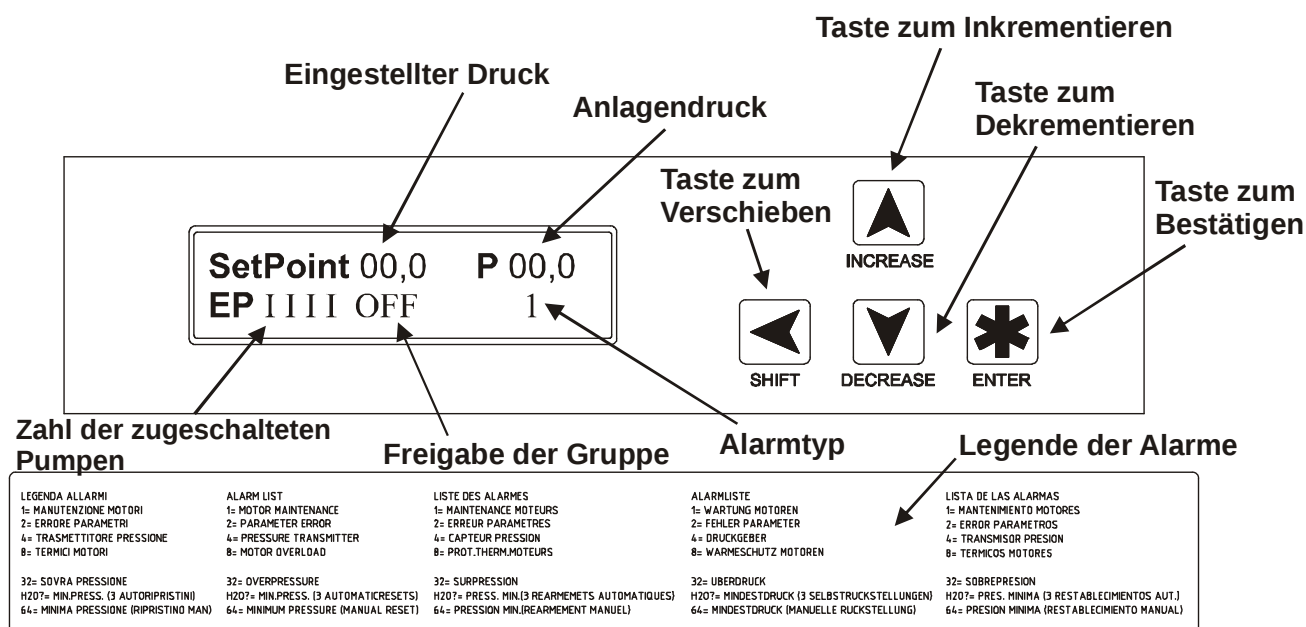

**14. TABELLE DER VISUALISIERUNG DER SEITEN UND PARAMETER  
AM ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄT “PUMPS CONTROLLER”**

| <b>Sichtbare Seiten</b>                                                                                                                                        | <b>Beschreibung der Parameter</b>                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptseite mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                               | <b>SetPoint</b> = Einstelldruck<br><b>P</b> = Anlagendruck<br><b>EP xxxx ON</b> = die Pumpen sind nicht von den Umschaltern der Tafel freigegeben<br><b>OFF EXT</b> = Fernbedienung deaktiviert                       |
| Hauptseite mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                              | <b>SetPoint</b> = Einstelldruck<br><b>P</b> = Anlagendruck<br><b>EP xxxx OFF</b> = Freigabe des Zugriffs auf alle Parameter mit Passwort<br><b>OFF EXT</b> = Fernbedienung deaktiviert                                |
| Hauptseite mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> III ON                                                           | <b>SetPoint</b> = Einstelldruck<br><b>P</b> = Anlagendruck<br><b>EP III ON</b> = die Pumpen sind von den Umschaltern der Tafel freigegeben                                                                            |
| Seite 2 mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> : 000(L)                                                                        | <b>Q</b> = Augenblicksfördermenge (*)<br><b>QT</b> = Totalisierung der Fördermenge (*)                                                                                                                                |
| Seite 3 mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh</b> : 0.0                                                                              | <b>kW</b> = Augenblicks-Leistungsaufnahme der Gruppe (*)<br><b>kWh</b> = Totalisierung der Leistungsaufnahme der Gruppe (*)                                                                                           |
| Seite 4 mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> :    0 MAN OFF | <b>h</b> = Betriebsstunden der Pumpe<br><b>MAN OFF</b> = zeigt an, dass die Pumpe die Wartungsintervalle nicht überschritten hat<br><b>MAN ON</b> = zeigt an, dass die Pumpe die Wartungsintervalle überschritten hat |
| Seite 5 mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>Softwareversion</b><br>DAB 001059052                                                                             | Personalisierte Software von DAB                                                                                                                                                                                      |
| Seite 6 mit den folgenden Anzeigen:<br><br><b>Schlüssel eingeben</b><br>(DAB Standard-Schlüssel)<br>oder<br>(Erweiterter DAB-Schlüssel)                        | <b>10009</b><br><br><b>Den DAB-Service kontaktieren</b>                                                                                                                                                               |

(\*) = nur Vorbereitung. Es müssen Sensoren für Fördermenge – Strom – Spannung angeschlossen werden (siehe Tabelle Nr. 17)

# 15. TABELLE MIT DER LEGENDE DER AM ELEKTRONISCHEN STEUERGERÄT “PUMPS CONTROLLER” SICHTBAREN ALARME

Die Legende der am Display des elektronischen Steuergeräts “Pumps Controller” sichtbaren Alarmer ist auch am Aufkleber am Steuergerät selbst angegeben (wie aus der Abbildung auf Seite 58 hervorgeht).

| Liste der Alarmer                                                                                                                          | Beschreibung des Alarmtyps                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b> Alarm wegen Pumpenwartung                                                                                                      | Erscheint nur wenn die im Parameter eingegebenen Stunden überschritten wurden: <b>Pumpenwartung</b>                  |
| <b>AL 2</b> Alarm wegen Parameterfehler                                                                                                    | Erscheint, wenn im Parameter SetPoint-Druck ein höherer Wert eingegeben wurde, als jener des Parameters Risikodruck. |
| <b>AL 4</b> Allgemeiner Alarm wegen defektem Sensor                                                                                        | Erscheint wenn der Sensor fehlt, oder nicht mehr angeschlossen ist.                                                  |
| <b>AL8P1</b><br><b>AL8P2</b> Alarm Thermorelais der Pumpen<br><b>AL8P3</b> (AL8xx, wobei xx für Pumpe in<br><b>AL8P4</b> Wärmealarm steht) | Erscheint wenn die Thermorelais der Pumpenmotoren ausgelöst werden.                                                  |
| <b>AL 32</b> Alarm Risikodruck                                                                                                             | Erscheint, wenn der Anlagendruck den im Parameter eingestellten Druck übersteigt: <b>Risikodruck</b> .               |
| <b>AL 64</b> Alarm wegen Mindeststand                                                                                                      | Erscheint, wenn der an die Klemmen 5 – 6 angeschlossene Mindestdruckwächter oder Schwimmer ausgelöst wird.           |

| Liste der Voralarme                      | Beschreibung des Voralarmtyps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b> Voralarm wegen Wassermangel | Erscheint, wenn der Druck den im Parameter eingestellten Wert unterschreitet: <b>Minstdruck H2O</b> .<br>Das Steuergerät führt 3 automatische Rücksetzungsversuche der Schutzvorrichtung durch, mit Blockierung beim 4. Versuch mit manueller Rücksetzung.<br>Die Auslösezeit der Schutzvorrichtung beträgt jeweils 1 Minute.<br>Bei den ersten 3 Auslösungen der Schutzvorrichtung erscheint die Aufschrift H2O ?, beim vierten Versuch erscheint die Aufschrift AL 64. |
| <b>WAIT</b>                              | Erscheint, wenn die Anlaufzeit der Pumpe geringer ist, als in den Parametern eingestellt:<br><b>Zählung Pilotpumpenanlauf / Zählung Anlauf P2P3P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Achtung:** wenn mehrere Alarmer vorliegen, werden diese einer nach dem anderen angezeigt.

16. **Tabelle der am STEUERGERÄT "PUMPS CONTROLLER" NUR FÜR DAB-SERVICE einzugebenden PARAMETER (DAB STANDARD-SCHLÜSSEL)**

| Seitenzahl<br>Parameter                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feld        | Mess-<br>einheit | DAB<br>Standard<br>SetUp |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| <b>Schlüssel eingeben</b>                       | <b>DAB STANDARD-SCHLÜSSEL eingeben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | Wert             | <b>10009</b>             |
| <b>1. Sprache</b>                               | Sprachen, in denen die Parameter geschrieben sind:<br>Italienisch = 0<br>Englisch = 2<br>Französisch = 3<br>Deutsch = 4<br>Spanisch = 5                                                                                                                                                                                    | 0-:-5       | Wert             | 4: Deutsch               |
| <b>5. Block.schutz Pumpen</b><br>1: ON / 2: OFF | Wahl von Ein- oder Ausschließen des Blockierungsschutz-Testzyklus der Pumpen.                                                                                                                                                                                                                                              | 1-:-2       | Wert             | 2                        |
| <b>6. Zeit Block.schutz</b>                     | Eingabe der Haltezeit der Pumpe, über die hinaus der Test für Blockierungsschutz vorgesehen werden muss.                                                                                                                                                                                                                   | 1-:-255     | Tag              | 7                        |
| <b>8. Nenndruck Pumpe</b>                       | Nenndruck der Pumpe bei Kreis mit Fördermenge Null.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,00                     |
| <b>9. SetPoint-Druck</b>                        | In der Anlage aufrecht zu erhaltender Durchschnittsdruck.<br><b>Die Erhöhung oder Minderung des SetPoint-Drucks verändert alle Werte für Start und Stopp jeder einzelnen Pumpe nach oben oder nach unten (siehe Graphik Bez. 18).</b>                                                                                      | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,00                     |
| <b>10. Dif. Start/Stopp P1</b>                  | Zulässige Druckdifferenz zwischen Start und Stopp der PILOTPUMPE oder SPEISEPUMPE P1.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00-:-2,00 | bar              | 1,00                     |
| <b>11. Dif.Start P2P3P4</b>                     | Unteres Druckdifferential für den Anlauf zwischen der ersten und der zweiten Pumpe, der zweiten und der dritten Pumpe, der dritten und der vierten Pumpe (egal ob diese Pilotpumpen, Speise- oder Hilfspumpen sind).                                                                                                       | 0,00-:-1,00 | bar              | 0,3                      |
| <b>12. Dif.Stopp P2P3P4</b>                     | Oberes Druckdifferential für das Anhalten zwischen der ersten und der zweiten Pumpe, der zweiten und der dritten Pumpe, der dritten und der vierten Pumpe (egal ob diese Pilotpumpen, Speise- oder Hilfspumpen sind).                                                                                                      | 0,00-:-1,00 | bar              | 0,2                      |
| <b>13. Verz.Start P1</b>                        | Verzögerungszeit des Anlaufs der PILOTPUMPE oder der SPEISEPUMPE P1, wenn der Druck unter dem unter <b>Dif.Start/Stopp P1</b> eingegebenen Parameter liegt.                                                                                                                                                                | 0-:-20      | sec.             | 0                        |
| <b>14. Verz.Start P2P3P4</b>                    | Verzögerungszeit des Anlaufs der SPEISEPUMPEN P2, P3, P4 wenn der Druck unter dem unter <b>Dif.StartP2P3P4</b> eingegebenen Parameter liegt.                                                                                                                                                                               | 0-:-20      | sec.             | 1                        |
| <b>15. Min.Betr. Pilotpumpe</b>                 | Wahl der Mindestbetriebszeit der PILOTPUMPE oder der SPEISEPUMPE P1.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-:-20      | sec.             | 0                        |
| <b>16. Min.Betr. P2P3P4</b>                     | Wahl der Mindestbetriebszeit der SPEISEPUMPEN P2, P3, P4 oder der HILFSPUMPE.                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-20      | sec.             | 2                        |
| <b>17. Zähl.Start Pilotpumpe</b>                | Wahl der Mindestzeit, innerhalb der ein zweites Anlaufen nach dem ersten für die PILOTPUMPE oder die SPEISEPUMPE P1 NICHT zulässig ist. Das eventuelle Auslösen hält die Pumpe bis zum Ablauf der eingegebenen Zeit blockiert. In dieser Zeitspanne wird die Startverzögerung der Pumpe mit der Aufschrift WAIT angezeigt. | 0-:-600     | sec.             | 10                       |

weiter auf der nächsten Seite

Fortsetzung von der vorherigen Seite

| Seitenzahl<br>Parameter       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feld        | Mess-<br>einheit | DAB<br>Standard<br>SetUp |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| <b>18. Zähl.Start P2P3P4</b>  | Wahl der Mindestzeit, innerhalb der ein zweites Anlaufen nach dem ersten für die SPEISEPUMPE P2, P3, P4 oder die HILFSPUMPE NICHT zulässig ist.<br>Das eventuelle Auslösen hält die Pumpe bis zum Ablauf der eingegebenen Zeit blockiert.<br>In diese Zeitspanne wird die Startverzögerung der Pumpe mit der Aufschrift WAIT angezeigt.                                                    | 0-:-600     | sec.             | 10                       |
| <b>19. Risikodruck</b>        | Druck, innerhalb dessen das Steuergerät wegen Überdruck in Alarm tritt.<br>Das Steuergerät blockiert die Anlage, sobald der Druck länger als 5 Sekunden über dem eingestellten Wert bleibt.<br>Sobald der Druck wieder normale Werte annimmt, wird die Anlage wieder freigegeben (erst nach 5 Sekunden).<br>Der Schutz wird fernangezeigt.                                                 | 0,00-:-30   | bar              | 10,00                    |
| <b>20. Min.Druck ALH2O</b>    | Gemäß dem Vorlaufkreis einzustellender Druck.<br>Die Anlage wird angehalten, sobald der Druck länger als 1 Minute bis unter den Einstellwert absinkt: Es erscheint <b>AL H2O</b> .<br>3 maliger Versuch der automatischen Rücksetzung nach einer Minute, und totale Blockierung mit manueller Rücksetzung beim vierten Versuch. In diesem Fall meldet das Steuergerät AL 64: Wassermangel. | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,5                      |
| <b>26. Wart.interv.Pumpen</b> | Eingabe des Wartungsintervalls der Pumpen.<br>Wartung P1, Wartung P2, Wartung P3,<br>Wartung P4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999   | Stunden          | 4500                     |
| <b>27. Betr.st.P1</b>         | Betriebsstunden Pumpe P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999   | Stunden          |                          |
| <b>28. Betr.st.P2</b>         | Betriebsstunden Pumpe P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999   | Stunden          |                          |
| <b>29. Betr.st.P3</b>         | Betriebsstunden Pumpe P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999   | Stunden          |                          |
| <b>30. Betr.st.P4</b>         | Betriebsstunden Pumpe P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999   | Stunden          |                          |

17. **Tabelle der am STEUERGERÄT “PUMPS CONTROLLER” für die ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG einzugebenden PARAMETER (DAB ERWEITERTER SCHLÜSSEL)**

| Seitenzahl<br>Parameter                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feld      | Mess-<br>einheit | DAB<br>erweitertes<br>SetUp       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Schlüssel eingeben                                                                      | ERWEITERTEN DAB SCHLÜSSEL eingeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999 | Wert             | Den DAB-Kundendienst kontaktieren |
| <b>1. Sprache</b>                                                                       | Sprachen, in denen die Parameter geschrieben sind:<br>Italienisch = 0<br>Englisch = 2<br>Französisch = 3<br>Deutsch = 4<br>Spanisch = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-5     | Wert             | 4: Deutsch                        |
| <b>2. Anlagentyp:</b><br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | Wahl des Typs der Hydraulikinstallation:<br><br><b>1 = P.P.+3P.</b><br><b>1 Kompensations-Pilotpumpe</b><br><b>+ 3 Speisepumpen</b><br>Funktionen:<br>⇒ Pilotpumpe: kompensiert kleine Fördermengen.<br>⇒ Speisepumpen: funktionieren mit Anlagendrücken, die unter Referenz- und Differential-SetPoint eingegeben sind.<br>⇒ Wechsel der Anlaufreihenfolge der Speisepumpen (die zuerst gestartete Pumpe wird als erste angehalten).<br>⇒ Wöchentlicher Antiabblockierungs-Test der Speisepumpen mit je 15 sec. forcierten Laufs (sofern der Parameter 5 aktiviert ist).<br>Angezeigt mit: P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br>⇒ Wärmealarme mit Blockierung der entsprechenden Pumpen und Fernanzeige.<br>Angabe als: AL8P1, AL8P2, AL8P3.<br><br><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br><b>1 Kompensations-Pilotpumpe</b><br><b>+2 Speisepumpen</b><br><b>+1 Hilfspumpe</b><br>Funktionen:<br>⇒ Pilotpumpe: kompensiert kleine Fördermengen.<br>⇒ Speisepumpen: funktionieren mit Anlagendrücken, die unter Referenz- und Differential-SetPoint eingegeben sind.<br>⇒ Wechsel der Anlaufreihenfolge der Speisepumpen (die zuerst gestartete Pumpe wird als erste angehalten).<br>⇒ Automatischer Anlauf der Hilfspumpe PS im Falle eines Alarms AL8P1 oder AL8P2.<br>⇒ Wöchentlicher Antiblockierungstest <b>an nur der Hilfspumpe</b> (wenn Parameter 5 aktiviert). Die Hilfspumpe schaltet sich gemäß der Einstellung des Parameters 6 (Antiblockierzeit) ein und bleibt mindestens 1 min und höchstens 30 min lang funktionsbereit.<br>Am Display erscheint die Aufschrift PS.TEST. |           |                  |                                   |

weiter auf der nächsten Seite

Fortsetzung von der vorherigen Seite

| Seitenzahl<br>Parameter                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Feld    | Mess-<br>einheit | DAB<br>erweitertes<br>SetUp |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|
|                                                                   | <p>⇒ Wärmealarme mit Blockierung der jeweiligen Pumpen und Fernanzeige.<br/>Angezeigt mit: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p style="text-align: center;"><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 Speisepumpen</b><br/>Funktionen:</p> <p>⇒ Alle Speisepumpen funktionieren mit Anlagendrücken, die unter Referenz- und Differential-SetPoint eingegeben sind.</p> <p>⇒ Wechsel der Anlaufreihenfolge der Speisepumpen (die zuerst gestartete Pumpe wird als erste angehalten).</p> <p>⇒ Wöchentlicher Antiblockierungstest der Speisepumpen mit je 15 sec. forcierten Laufs (sofern der Parameter 5 aktiviert ist). Angezeigt mit: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Wärmealarme mit Blockierung der jeweiligen Pumpen und Fernanzeige.<br/>Angezeigt mit: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p style="text-align: center;"><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 Speisepumpen<br/>+1 Hilfspumpe</b><br/>Funktionen:</p> <p>⇒ Alle Pumpen funktionieren mit Anlagendrücken, die unter Referenz- und Differential-SetPoint eingegeben sind.</p> <p>⇒ Wechsel der Anlaufreihenfolge der Speisepumpen (die zuerst gestartete Pumpe wird als erste angehalten).</p> <p>⇒ Wöchentlicher Antiblockierungstest <b>an nur der Hilfspumpe</b> (wenn Parameter 5 aktiviert). Die Hilfspumpe schaltet sich gemäß der Einstellung des Parameters 6 (Antiblockierzeit) ein und bleibt mindestens 1 min und höchstens 30 min lang funktionsbereit. Am Display erscheint die Aufschrift PS.TEST.</p> <p>⇒ Wärmealarme mit Blockierung der jeweiligen Pumpen und Fernanzeige.<br/>Angezeigt mit: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                  |                             |
| <b>3. Sensorentyp:</b><br>1: RELATIVDRUCK<br>2: DIFFERENZIALDRUCK | 1 : Relativdruckgeber.<br>2 : Differenzialdruckgeber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-;-2   | Wert             | 1                           |
| <b>4. Zahl der Pumpen</b>                                         | Wahl der Speisepumpenzahl, welche die Anlage bilden:<br><b>Max. zwei</b> pro Anlagentyp 2<br><b>max. drei</b> pro Anlagentyp 1<br><b>max. vier</b> pro Anlagentyp 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-;-4   | Wert             | 2                           |
| <b>5. Pumpen-Block.schutz</b><br>1: ON<br>2: OFF                  | Wahl von Ein- oder Ausschließen des Blockierungsschutz-Testzyklus der Pumpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-;-2   | Wert             | 2                           |
| <b>6. Zeit Block.schutz</b>                                       | Eingabe der Haltezeit der Pumpe, über die hinaus der Test für Blockierungsschutz vorgesehen werden muss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-;-255 | Tag              | 7                           |

weiter auf der nächsten Seite

Fortsetzung von der vorherigen Seite


| Seitenzahl<br>Parameter | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Feld        | Mess-<br>einheit | DAB<br>erweitertes<br>SetUp |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 7. Druck Sensor         | Wahl des Vollausschlags des installierten Sensors.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-:-25,5    | bar              | 10,0                        |
| 8. Nenndruck Pumpe      | Nenndruck der Pumpe bei Kreis mit Fördermenge Null.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,00                        |
| 9. SetPoint-Druck       | In der Anlage aufrecht zu erhaltender Durchschnittsdruck.<br><b>Die Erhöhung oder Minderung des SetPoint-Drucks verändert alle Werte für Start und Stopp jeder einzelnen Pumpe nach oben oder unten (siehe Graphik Bez. 18).</b>                                                                                                        | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,00                        |
| 10. Dif.Start/Stopp P1  | Zulässige Druckdifferenz zwischen Start und Stopp der PILOTPUMPE oder der SPEISEPUMPE P1.                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00-:-2,00 | bar              | 1,00                        |
| 11. Dif.Start P2P3P4    | Unteres Druckdifferential für den Anlauf zwischen der ersten und der zweiten Pumpe, der zweiten und der dritten Pumpe, der dritten und der vierten Pumpe (egal ob diese Pilotpumpen, Speise- oder Hilfspumpen sind).                                                                                                                    | 0,00-:-1,00 | bar              | 0,3                         |
| 12. Dif.Stopp P2P3P4    | Oberes Druckdifferential für das Anhalten zwischen der ersten und der zweiten Pumpe, der zweiten und der dritten Pumpe, der dritten und der vierten Pumpe (egal ob diese Pilotpumpen, Speise- oder Hilfspumpen sind).                                                                                                                   | 0,00-:-1,00 | bar              | 0,2                         |
| 13. Verz.Start P1       | Verzögerungszeit des Anlaufs der PILOTPUMPE oder der SPEISEPUMPE P1, wenn der Druck unter dem unter <b>Dif.Start/Stopp P1</b> eingegebenen Parameter liegt.                                                                                                                                                                             | 0-:-20      | sec.             | 0                           |
| 14. Verz.Start P2P3P4   | Verzögerungszeit des Anlaufs der SPEISEPUMPEN P2, P3, P4 wenn der Druck unter dem unter <b>Dif.Start P2P3P4</b> eingegebenen Parameter liegt                                                                                                                                                                                            | 0-:-20      | sec.             | 1                           |
| 15. Min.Betr.Pilotpumpe | Wahl der Mindestbetriebszeit der PILOTPUMPE oder der SPEISEPUMPE P1.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-:-20      | sec.             | 0                           |
| 16. Min.Betr.P2P3P4     | Wahl der Mindestbetriebszeit der SPEISEPUMPEN P2, P3, P4 oder der HILFSPUMPE.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-20      | sec.             | 2                           |
| 17. Zähl.Start Pilotp.  | Wahl der Mindestzeit, innerhalb der ein zweites Anlaufen nach dem ersten für die PILOTPUMPE oder die SPEISEPUMPE P1 NICHT zulässig ist. Das eventuelle Auslösen hält die Pumpe bis zum Ablauf der eingegebenen Zeit blockiert.<br>In dieser Zeitspanne wird die Startverzögerung der Pumpe mit der Aufschrift WAIT angezeigt.           | 0-:-600     | sec.             | 10                          |
| 18. Zähl.Start P2P3P4   | Wahl der Mindestzeit, innerhalb der ein zweites Anlaufen nach dem ersten für die SPEISEPUMPE P2, P3, P4 oder die HILFSPUMPE NICHT zulässig ist. Das eventuelle Auslösen hält die Pumpe bis zum Ablauf der eingegebenen Zeit blockiert.<br>In dieser Zeitspanne wird die Startverzögerung der Pumpe mit der Aufschrift WAIT angezeigt.   | 0-:-600     | sec.             | 10                          |
| 19. Risikodruck         | Druck, innerhalb dessen das Steuergerät wegen Überdruck in Alarmzustand eintritt. Das Steuergerät blockiert die Anlage, sobald der Druck länger als 5 Sekunden über dem eingestellten Wert bleibt. Sobald der Druck wieder normale Werte annimmt, wird die Anlage freigegeben (erst nach 5 Sekunden).<br>Der Schutz wird fernangezeigt. | 0,00-:-30   | bar              | 10                          |

weiter auf der nächsten Seite

Fortsetzung von der vorherigen Seite

| Seitenzahl<br>Parameter              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feld                     | Mess-<br>einheit         | DAB<br>erweitertes<br>SetUp |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>20. Min.Druck AL.H2O</b>          | Gemäß dem Vorlaufkreis einzustellender Druck.<br>Die Anlage wird angehalten, sobald der Druck länger als 1 Minute bis unter den Einstellwert absinkt: Es erscheint <b>AL H2O</b> .<br>3 maliger Versuch der automatischen Rücksetzung nach einer Minute, und totale Blockierung mit manueller Rücksetzung beim vierten Versuch. In diesem Fall meldet das Steuergerät AL 64: Wassermangel. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                         |
| <b>21.Messeinheit Fördermenge</b>    | Wahl der Messeinheit des Fördermengenmessers: l/sec – l/min – m³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l/sec.<br>l/min.<br>m³h. | l/sec.<br>l/min.<br>m³h. | m³h.                        |
| <b>22. VA Sensor der Fördermenge</b> | Wahl des Vollausschlags des Fördermengenmessers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          | 00                          |
| <b>23. Justierfaktor STRW</b>        | Justierfaktor Stromwandler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          | 00                          |
| <b>24. Justierfaktor SPW</b>         | Justierfaktor Spannungswandler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          | 00                          |
| <b>26. Interv. Pumpenwartung</b>     | Eingabe des Wartungsintervalls der Pumpen.<br>Wartung P1, Wartung P2, Wartung P3,<br>Wartung P4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999                | Stunden                  | 4500                        |
| <b>27. Betr.st. P1</b>               | Betriebsstunden Pumpe P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999                | Stunden                  |                             |
| <b>28. Betr.st. P2</b>               | Betriebsstunden Pumpe P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999                | Stunden                  |                             |
| <b>29. Betr.st. P3</b>               | Betriebsstunden Pumpe P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999                | Stunden                  |                             |
| <b>30. Betr.st. P4</b>               | Betriebsstunden Pumpe P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999                | Stunden                  |                             |

18. BEISPIEL FÜR DIE SETPOINT-DRUCKEINSTELLUNG

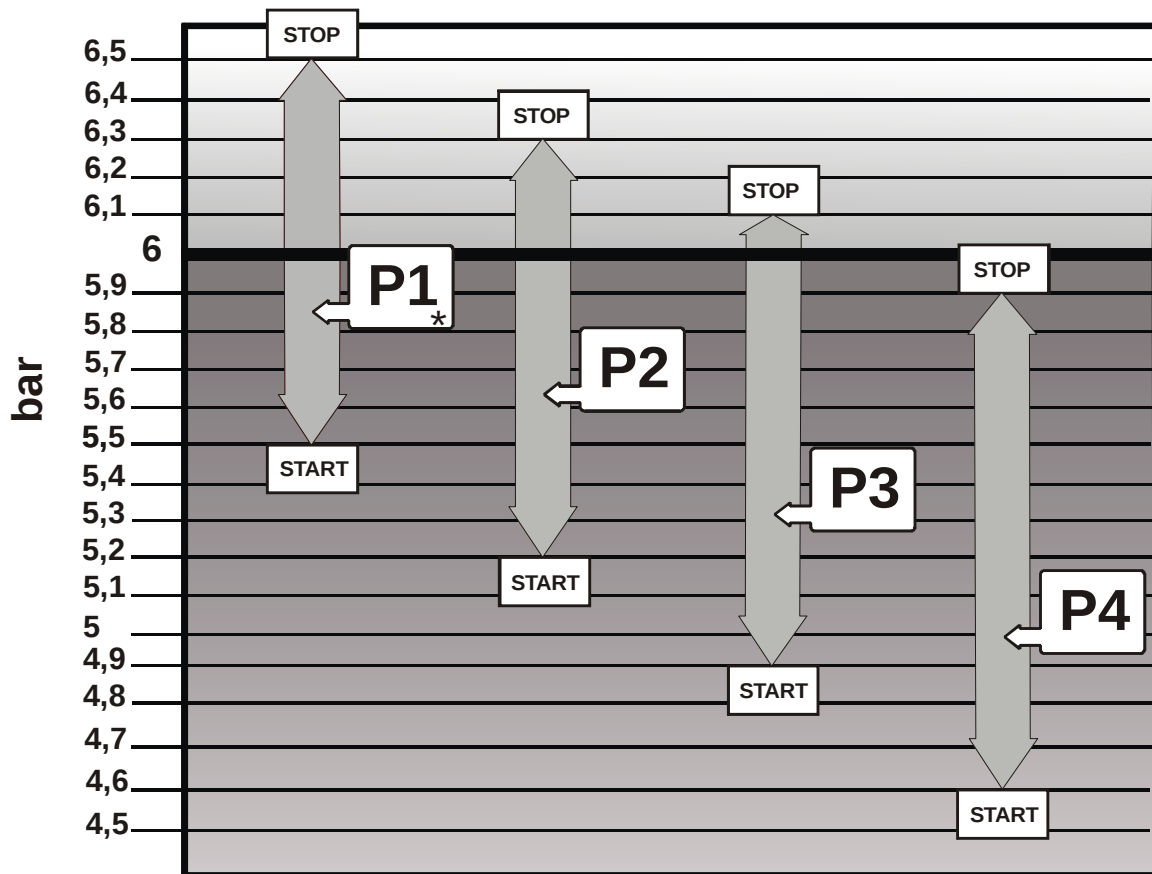

\*Elektropumpe P1 oder Pilotpumpe

**SetPoint-Druck (SetPoint Pressure) (Bez. 9 Tabelle 16/17) : auf 6 bar eingestellt**

**Dif. Start/Stopp P1 (Bez. 10 Tabelle 16/17) : auf 1 bar eingestellt**

**Dif. Start P2P3P4 (Bez. 11 Tabelle 16/17) : auf 0,3 bar eingestellt**

**Dif. Stopp P2P3P4 (Bez. 12 Tabelle 16/17) : auf 0,2 bar eingestellt**

**19. STÖRUNGSSUCHE UND LÖSUNGEN**

| STÖRUNGEN                                                                                                                   | KONTROLLEN<br>(MÖGLICHE URSACHEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ABHILFEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Die Motoren P1 (oder Pilotpumpe) und/oder P2 und/oder P3 und/oder P4 werden nicht gespeist.                              | <p>A. Der Wärmeschutzschalter der Tafel (Bez. QM1 und/oder QM2 und/oder QM3 und/oder QM4) oder der automatische Schutzschalter der Verteilertafel wurden ausgelöst.</p> <p>B. An den Klemmen L1-L2-L3 ist keine Spannung vorhanden.</p> <p>C. Die Sicherungen FU2 und/oder FU3 wurden ausgelöst und die Anzeige (Bez. HL1) ist abgestellt.</p> <p>D. Die Fernschalter Bez. KM1 und/oder KM2 und/oder KM3 und/oder KM4 vibrieren.</p> | <p>A. Die Isolierung der Kabel der Elektropumpe kontrollieren. Den Wärmeschutzschalter im Innern der Tafel (Bez. QM1-QM2-QM3-QM4) oder den Schutzschalter der Verteilertafel zurücksetzen.</p> <p>B. Die Anschlusskabel der Tafel und eventuell in der Anlage enthaltene Schalter oder Trennschalter kontrollieren.</p> <p>C. Nach eventuellen Kurschlüssen suchen und ausgelöste Sicherungen ersetzen. Falls die Störung weiterhin bestehen bleibt, den DAB-Kundendienst kontaktieren.</p> <p>D. Die Versorgungsspannung ist unzureichend.</p> |
| 2. Die Pumpe P1 (oder Pilotpumpe) und/oder P2 und/oder P3 und/oder P4 fördert weiter und die Steuerungen sprechen nicht an. | <p>A. Der Druckgeber ist defekt und das elektronische Steuergerät "Pumps Controller" meldet <b>SENSOR DEFECT</b>.</p> <p>B. Die Fernschalter KM1 und/oder KM2 und/oder KM3 und/oder KM4 sind defekt (Kontakte verklebt).</p> <p>C. Das elektronische Steuergerät "Pumps Controller" ist defekt.</p> <p>D. Das elektronische Steuergerät "Pumps Controller" meldet Parameter FEHLER.</p>                                              | <p>A. Die Anschlüsse kontrollieren und die Elemente ersetzen.</p> <p>B. Die Komponente(n) ersetzen.</p> <p>C. Das Steuergerät ersetzen.</p> <p>D. Die Parametereinstellung überprüfen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Kein Druck in der Anlage                                                                                                 | <p>A. Das elektronische Steuergerät "Pumps Controller" ist deaktiviert. Die Anschlussklemme der Fernbedienung (Bez. 1-2) ist offen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>A. Den Anschluss der Klemme schließen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                      | pag. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>INHOUDSOPGAVE</b>                                                                                                                 |      |
| 1. <b>ALGEMENE INFORMATIE</b>                                                                                                        | 69   |
| 2. <b>BELANGRIJKE OPMERKINGEN</b>                                                                                                    | 69   |
| 2.1 <b>Gespecialiseerd personeel</b>                                                                                                 | 69   |
| 2.2 <b>Veiligheid</b>                                                                                                                | 69   |
| 2.3 <b>Verantwoordelijkheid</b>                                                                                                      | 69   |
| 3. <b>TRANSPORT</b>                                                                                                                  | 70   |
| 4. <b>INLEIDING</b>                                                                                                                  | 70   |
| 5. <b>INACTIVITEIT VAN DE GROEP</b>                                                                                                  | 70   |
| 6. <b>INSTALLATIE</b>                                                                                                                | 70   |
| 7. <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>                                                                                                        | 70   |
| 8. <b>REFERENTIES SCHAKELSCHEMA Kenmerken en interpretaties</b>                                                                      | 70   |
| 8.1. <b>REFERENTIES SCHAKELSCHEMA: Legenda en functies</b>                                                                           | 71   |
| 9. <b>ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN</b>                                                                                                  | 73   |
| 10. <b>VOEDING VAN HET SCHAKELPANEEL</b>                                                                                             | 73   |
| 11. <b>ACTIVEREN VAN HET SCHAKELPANEEL</b>                                                                                           | 73   |
| 12. <b>WERKING VAN DE GROEP DOOR MIDDEL VAN ELEKTRONISCHE REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”</b>                                        | 73   |
| 13. <b>PROGRAMMERING VAN DE ELEKTRONISCHE REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”</b>                                                        | 74   |
| 14. <b>TAB. WEERGAVE PAGINA’S EN PARAMETERS ELEKTR. REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”</b>                                              | 76   |
| 15. <b>TAB. LEGENDA OP ELEKTR. REGELEENHEID WEERGEGEVEN ALARMEN “PUMPS CONTROLLER”</b>                                               | 77   |
| 16. <b>TAB. IN DE ELEKTR. REGELEENHEID IN TE STELLEN PARAMETERS “PUMPS CONTROLLER” ALLEEN VOOR DAB-SERVICE</b>                       | 78   |
| 17. <b>TAB. IN DE ELEKTR. REGELEENHEID IN TE STELLEN PARAMETERS “PUMPS CONTROLLER” ALLEEN VOOR PROGRAMMERING VAN UITGEBREIDE DAB</b> | 80   |
| 18. <b>VOORBEELD VAN KALIBRATIE DRUK VAN SETPOINT</b>                                                                                | 84   |
| 19. <b>OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN</b>                                                                                        | 85   |
| <b>LIST OF SPARE PARTS</b>                                                                                                           | 171  |

## 1. ALGEMENE INFORMATIE

**Alvorens tot installeren over te gaan deze documentatie aandachtig lezen.**



De installatie en de werking moeten in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften van het land waar het product wordt geïnstalleerd. Alle handelingen moeten volgens de regels der kunst worden uitgevoerd. Het niet naleven van de veiligheidsnormen zal, naast het creëren van gevaren voor de veiligheid van personen en schade aan de apparatuur, ieder recht op ingrepen onder garantie laten vervallen.

## 2. BELANGRIJKE OPMERKINGEN

### 2.1 Gespecialiseerd personeel



**Geadviseerd wordt om de installatie te laten uitvoeren door deskundig en gekwalificeerd personeel, dat in het bezit is van de technische kwalificaties die vereist worden door de geldende regelgeving op dit gebied. Onder gekwalificeerd personeel wordt verstaan die personen die vanwege hun vorming, ervaring en opleiding, alsook op grond van kennis van de betreffende normen, voorschriften, maatregelen voor ongevallenpreventie en bedrijfsomstandigheden, door de verantwoordelijke voor de veiligheid van de installatie de bevoegdheid hebben gekregen om iedere willekeurige noodzakelijke handeling te verrichten en daarbij tevens in staat zijn de gevaren hierbij te onderkennen en ze te vermijden. (Definitie voor technisch personeel IEC 60634)**

### 2.2 Veiligheid

Het gebruik is uitsluitend toegestaan indien de elektrische installatie gekenmerkt wordt door veiligheidsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften van het land waarin het product is geïnstalleerd (voor Italië CEI - Italiaans Elektrotechnisch Comité- 64/2). Ga na of de schakelkast tijdens het transport of gedurende de opslag geen schade heeft ondervonden. In het bijzonder moet gecontroleerd worden of de externe hoes helemaal intact is en in een optimale staat verkeert en of alle onderdelen binnen in het schakelpaneel (componenten, geleiders, etc.) absoluut geen vochtsporen, oxide of vuil vertonen: reinig eventueel de componenten nauwkeurig en controleer of alle componenten in het schakelpaneel efficiënt werken; vervang indien nodig de onderdelen die niet optimaal functioneren. Het is absoluut noodzakelijk dat gecontroleerd wordt of alle geleiders van het schakelpaneel correct in de desbetreffende aansluitklemmen zijn bevestigd. Als het apparaat gedurende langere tijd is opgeslagen geweest (of hoe dan ook bij vervanging van een component) is het goed om alle door de normen EN 60204-1 aangegeven testen uit te voeren.

### 2.3 Verantwoordelijkheid



**De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de goede werking van het Schakelpaneel, of eventuele schade die hierdoor is teweeggebracht, indien ermee geknoeid is en/of als deze buiten het aanbevolen werkbereik, of niet in overeenstemming met de andere voorschriften in deze handleiding heeft gefunctioneerd.**

**De fabrikant wijst daarenboven alle aansprakelijkheid af voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze instructiehandleiding die het gevolg zijn van druk- of bewerkingfouten. Hierbij wordt het recht voorbehouden om aan de producten die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk of nuttig gevonden worden, zonder afbreuk te doen aan de essentiële kenmerken ervan.**

**3. TRANSPORT**

Voorkom onnodige botsingen met of het stoten tegen de producten.

**4. INLEIDING**

Deze documentatie bevat de algemene aanwijzingen voor installatie en gebruik van de elektrische schakelpanelen E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. De apparatuur is ontworpen en vervaardigd voor de bediening en beveiliging van industriële groepen.

**5. INACTIVITEIT VAN DE GROEP**

Een langdurige periode van inactiviteit onder precare omstandigheden kan schade aan onze apparatuur teweegbrengen waardoor het gevaarlijk kan worden voor het personeel dat met de installatie, de controles en het onderhoud is belast. Het is een goede regel om, in de eerste plaats, te zorgen voor een correcte installatie van de groep, en daarbij speciale aandacht aan de volgende aanwijzingen te besteden:

- Het schakelpaneel moet op een volledig droge plaats en niet in de buurt van warmtebronnen worden geïnstalleerd.
- Het schakelpaneel moet volledig gesloten en van de omgeving geïsoleerd worden, om te voorkomen dat er insecten, vochtigheid en stofdeeltjes in kunnen komen, die de elektrische componenten kunnen beschadigen waardoor de normale werking op het spel kan worden gezet.

**6. INSTALLATIE**

**Houd u strikt aan de voedingswaarden die op het elektrische gegevensplaatje aan de voorzijde van het schakelpaneel zijn vermeld.**

Het schakelpaneel is bij levering al gemonteerd en voorzien van de bedrading voor de groep waarvoor hij is bestemd. Ondanks het feit dat het product een beschermingsgraad van IP55 heeft, wordt het gebruik in een atmosfeer die met oxidatie en corrosie veroorzakende gassen is gevuld, afgeraden.

Wanneer het buiten wordt geïnstalleerd, moeten de groepen zoveel mogelijk tegen directe zonnestrallen beschermd worden. Het is noodzakelijk dat, met daarvoor geschikte maatregelen, de binnentemperatuur van het schakelpaneel binnen de hierna opgesomde “gebruikslimieten van de omgevingstemperatuur” wordt gehouden. Hoge temperaturen kunnen tot een snellere veroudering van alle componenten leiden, en daardoor geringe of ernstige storingen teweegbrengen.

Bovendien dient de installateur zorg te dragen voor de sluiting van de kabelklemmen.

Draai de kabelklemmen bij de ingang van de voedingskabel in het schakelpaneel en van de eventuele externe door de installateur aangesloten bedieningen zorgvuldig vast, zodat de kabels hieruit niet kunnen losraken of kunnen uitrafelen.

**7. TECHNISCHE GEGEVENS**

- |                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| - <b>Nominale voedingsspanning:</b>                  | 400V +/- 10%                       |
| - <b>Fasen:</b>                                      | 3                                  |
| - <b>Frequentie:</b>                                 | 50-60 Hz                           |
| - <b>Nominaal maximaal gebruiksvormogen (kW):</b>    | Zie plaatje op front schakelpaneel |
| - <b>Nominale maximale gebruiksspanning (Amp.):</b>  | Zie plaatje op front schakelpaneel |
| - <b>Gebruikslimieten omgevingstemperatuur:</b>      | 4°C + 40°C                         |
| - <b>Relatieve vochtigheid (zonder condensatie):</b> | 50% bij 40°C MAX (90% bij 20°C)    |
| - <b>Beschermingsgraad:</b>                          | IP55                               |
| - <b>Constructie van de schakelpanelen:</b>          | volgens EN 60204-1                 |

**8. REFERENTIES SCHAKELSCHEMA****Kenmerken en verklaringen**

Het schakelpaneel is veilig falend en beschermt de elektropompen tegen **overbelasting, kortsluiting, ontbreken van fase en overtemperatuur met handmatige reset**. Uitgerust om de vertrekvolgorde van de elektropompen bij iedere start om te keren, voor simultane werking en voor invoer van één van de pompen bij een defect van een andere pomp (met de omschakelaars in automatisch).

Standaard geleverd met:

- klemmen voor aansluiting op de motor, klemmen voor aansluiting van de bedieningen, klemmen voor alarmcontacten, klemmen voor mogelijke signalering van de pompwerking, klemmen voor aansluiting van de drukregelaar van het minimumniveau (of inductieve sensor).

Voorzien van:

- omschakelaar voor de MAN-0-AUT werking voor elke elektropomp;
- indicators die de werking van de pompen en de alarmen signaleren.

8.1 REFERENTIES SCHAKELSCHEMA  
Legenda en functies

| Ref.                                                                                                        | Functies (zie de referenties op de schakelschema's)                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verlichte indicators</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | Wit verlichte indicator die de correcte werking van de hulpcircuits signaleert.                                                                                                        |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | Verlichte oranje indicator (algemeen) die een alarm signaleert in geval van overdruk, onderdruk, minimumniveau en bij ingreep van de amperometrische beveiliging van de elektropompen. |
| <b>HL3</b><br>             | Verlichte groene indicator die de voeding naar de elektropomp P1 of elektronische hoofdpomp signaleert.                                                                                |
| <b>HL5</b><br>             | Verlichte groene indicator die de voeding naar de elektropomp P2 signaleert.                                                                                                           |
| <b>HL7</b><br>             | Verlichte groene indicator die de voeding naar de elektropomp P3 signaleert.                                                                                                           |
| <b>HL9</b><br>            | Verlichte groene indicator die de voeding naar de elektropomp P4 signaleert.                                                                                                           |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | Verlichte oranje indicator die de ingreep van de amperometrische beveiliging van de elektropomp P1 of van de hoofdpomp signaleert.                                                     |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | Verlichte oranje indicator die de ingreep van de amperometrische beveiliging van de elektropomp P2 signaleert.                                                                         |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | Verlichte oranje indicator die de ingreep van de amperometrische beveiliging van de elektropomp P3 signaleert.                                                                         |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | Verlichte oranje indicator die de ingreep van de amperometrische beveiliging van de elektropomp P4 signaleert.                                                                         |
| <b>Omschakelaar</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | Omschakelaar voor de MANUELE-0-AUTOMATISCHE werking van iedere elektropomp waar:                                                                                                       |
| - HANDMATIG                                                                                                 |  = de elektropompen handmatig door de operator bestuurd worden totdat er een impuls aanwezig is.    |
| - AUTOMATISCH                                                                                               |  = de elektropompen automatisch worden bestuurd.                                                    |

wordt op de volgende pagina vervolgd

| vervolg van voorgaande pagina                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref.                                                                                                     | Functie (zie referenties op de schakelschema's)                                                                                                                                                                  |
| <b>Automatische schakelaars en stroomonderbrekers</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| QM1                                                                                                      | <b>Automatische thermische magneetschakelaar</b> als beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting van de voedingslijn van de motor P1 of van de hoofdpomp, met handmatige reset.                              |
| QM2                                                                                                      | <b>Automatische thermische magneetschakelaar</b> voor beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting van de voedingslijn van de motor P2, met handmatige reset.                                                 |
| QM3                                                                                                      | <b>Automatische thermische magneetschakelaar</b> voor beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting van de voedingslijn van de motor P3, met handmatige reset.                                                 |
| QM4                                                                                                      | <b>Automatische thermische magneetschakelaar</b> voor beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting van de voedingslijn van de motor P4, met handmatige reset.                                                 |
| QS1                                                                                                      | <b>Stroomonderbreker</b> van de voedingslijn met handgreep voor deurvergrendeling, afsluitbaar met hangslot.                                                                                                     |
| <b>Aansluitklemmen externe bedieningen – ref. 1-6</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 - 2                                                                                                    | <b>Aansluitklemmen</b> voor afstandsbediening.<br>Bij gebruik de standaard jumper weghalen die zich tussen de klemmen nr. 1 en 2 bevindt.<br>Elektrische kenmerken: 24V a.c. 40mA.                               |
| 3 - 4                                                                                                    | <b>Aansluitklemmen</b> voor druksensors.<br>Elektrische kenmerken: 15V a.c. 4-20mA.                                                                                                                              |
| 5 - 6                                                                                                    | <b>Aansluitklemmen</b> voor lagedrukschakelaar P. MIN. of inductieve sensor.<br>Bij gebruik de standaard jumper weghalen die zich tussen de klemmen nr. 5 en 6 bevindt.<br>Elektrische kenmerken: 24V a.c. 40mA. |
| <b>Aansluitklemmen voor alarm op afstand - ref. 31-38</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 - 32                                                                                                  | <b>Aansluitklemmen alarm</b> Druksensor defect.<br>Elektrische kenmerken: zonder potentieel, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                              |
| 33 - 34                                                                                                  | <b>Aansluitklemmen algemene alarmen:</b> overdruk, onderdruk, minimumniveau, ingreep van de amperometrische beveiliging van de elektropomp.<br>Elektrische kenmerken: zonder potentieel, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A  |
| 35 - 36                                                                                                  | <b>Aansluitklemmen alarm</b> bij droogloop.<br>Elektrische kenmerken: zonder potentieel, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                  |
| 37 - 38                                                                                                  | <b>Aansluitklemmen alarm</b> Storing in hulpcircuits.<br>Elektrische kenmerken: zonder potentieel, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                        |
| <b>Aansluitklemmen voor functiesignalering – ref. 39-40</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 39 - 40                                                                                                  | <b>Aansluitklemmen alarm</b> Elektropompen in gang.<br>Elektrische kenmerken: zonder potentieel, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                          |
| <b>Aansluitkabels</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                     | <b>Aansluitkabels</b> elektropomp P1 of hoofdpomp.<br> <b>Houd u strikt aan de voorziene combinatie.</b>                      |
|  U1-V1-W1<br>U2-V2-W2 | <b>Aansluitkabels</b> elektropomp P2.<br> <b>Houd u strikt aan de voorziene combinatie.</b>                                   |
|  U1-V1-W1<br>U2-V2-W2 | <b>Aansluitkabels</b> elektropomp P3.<br> <b>Houd u strikt aan de voorziene combinatie.</b>                                   |
|  U1-V1-W1<br>U2-V2-W2 | <b>Aansluitkabels</b> elektropomp P4.<br> <b>Houd u strikt aan de voorziene combinatie.</b>                                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Veiligheidszekeringen</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| FU1                                                                                                      | <b>Veiligheidszekering</b> van de transformator tegen kortsluiting van het primaire circuit en van de voedingslijn daarvan (zie schakelschema's).                                                                |
| FU2                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| FU3                                                                                                      | <b>Veiligheidszekeringen</b> van de secundaire spoel van de transformator (zie schakelschema's).                                                                                                                 |
| <b>Elektronische regelenheid</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Pumps Controller (KL1)                                                                                   | <b>Elektronische regelenheid</b> voor besturing, controle en rotatie van de elektropompen.                                                                                                                       |

## 9. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

**9.1** Verzeker u ervan dat de hoofdschakelaar van de elektrotechnische verdeelinrichting op de stand OFF (0) staat en dat niemand per ongeluk de werking hiervan kan herstellen, alvorens over te gaan tot het aansluiten van de voedingskabels naar de klemmen L1 - L2 - L3 van de stroomonderbreker.

**9.2** Neem scrupuleus alle geldende voorschriften op het gebied van de veiligheid en ongevallenpreventie in acht.

**9.3**



**Verzeker u er van dat alle klemmen volledig gesloten zijn en speciaal die van de aardklem.**

**9.4** Sluit de kabels aan op het klemmenbord volgens de schakelschema's in deze handleiding.

**9.5** Controleer of alle aansluitkabels in een optimale staat verkeren en of de kabelmantel intact is.

**9.6**



**Controleer of de differentiaalschakelaar voor de beveiliging van de installatie het juiste vermogensbereik heeft. Zorg voor een automatische kortsluitingsbeveiliging van de voedingslijn.**

**9.7**



**Geadviseerd wordt om de installatie op een correcte en veilige wijze te aarden zoals door de geldende regelgeving op dit gebied wordt geëist.**

**9.8** Voer de veiligheidscontroles uit volgens de norm EN 60204-1.

## 10. VOEDING VAN HET SCHAKELPANEEL

Na de hierboven beschreven punten op correcte wijze te hebben uitgevoerd, de omschakelaars met ref. SA1, SA2, SA3 en SA4 op de stand 0 zetten, en de deur van het schakelpaneel sluiten. Het paneel voeding geven door de hoofdschakelaar van de verdeelinrichting te sluiten. Sluit de stroomonderbreker ref. QS1 die zich op de deur van het schakelpaneel bevindt.

De elektropompen worden niet gevoed.

## 11. STARTEN VAN DE GROEP

1. Zet de omschakelaar ref. SA1 op de stand MAN. De elektropomp P1 (of de hoofdpomp) wordt gevoed zolang er een handmatige impuls is.

Herhaal de handeling met de overige omschakelaars ref. SA2, SA3 e SA4, zolang er een handmatige impuls is.

2.



**LET OP:** indien de motor in de tegenovergestelde richting draait, is het noodzakelijk dat de draden van de klemmen L2 en L3 van de voedingslijn omgedraaid worden.

**Haal de spanning van de verdeelinrichting alvorens deze handeling uit te voeren.**

3.



**Voorkom dat de installatie gestart wordt via de stroomonderbreker van de deurvergrendeling (ref. QS1) met de omschakelaars voor de MANUELE-0-**

**AUTOMATISCHE werking (ref. SA1-SA2-SA3-SA4) op de automatische stand (☺)..**

4. Zet de omschakelaars ref. SA1, SA2, SA3 e SA4 op AUTOMATISCH en controleer de werking volgens de in de regeleenheid ingestelde parameters "Pumps Controller".

## 12. WERKING VAN DE GROEP DOOR MIDDEL VAN DE ELEKTRONISCHE REGELEENHEID "PUMPS CONTROLLER"

Elektronische regeleenheid "Pumps Controller", zet de omschakelaars ref. SA1, SA2, SA3 en SA4 op de AUTOMATISCHE stand, wat de werking van de groep als volgt regelt:

- Start en rotatie van de elektropompen.
- Weergave op het display van de functionaliteit van de groep en van de ingestelde parameters (zie tab. nr. 14).
- Beveiliging van de elektropompen met indicatie van de lijst van alarmen en signalering op afstand in geval van:
  - het ontbreken van water,
  - overdruk,
  - ontbreken van signaal van de druksensor,
  - overbelasting van de motoren.
- Controle van de bedrijfsuren van iedere elektropomp met signalering op afstand voor onderhoud.
- Voorbereiding, door middel van instelling van de parameters (zie tab. nr. 17) voor de 4 werkingstypologieën van de groep.
  - 1 hoofdpomp + 3 elektropompen (1 P.P. + 3P.),
  - 1 elektronische hoofdpomp + 2 elektropompen + 1 elektronische noodpomp (1 P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 elektropompen (4P.),
  - 3 elektropompen + 1 elektronische noodpomp (3P. + 1P.S.).

De regeleenheid "Pumps Controller" kan volgens twee verschillende "sleutels" geprogrammeerd worden, d.w.z. twee verschillende numerieke codes die horen bij een STANDARD DAB programmering (sleutel DAB-standaard) of bij een UITGEBREIDE DAB programmering (uitgebreide-DAB sleutel) zoals in de tabellen nr. 16 en 17 is aangeduid.

### 13. PROGRAMMERING VAN DE ELEKTRONISCHE REGELEENHEID "PUMPS CONTROLLER"

De regeleenheid heeft voor de programmering vier toetsenreeksen:

Toets  om het gewijzigde gegeven te bevestigen.

Toets  om het te wijzigen cijfer te selecteren.

Toets  om het te wijzigen nummer te verhogen of naar de parameterregel erboven te gaan.

Toets  om het te wijzigen nummer te verlagen of naar de parameterregel eronder te gaan.

Toets en  Tegelijkertijd indrukken (gedurende ongeveer 40 sec.) om de functies van de regeleenheid "Pumps Controller" in- of uit te schakelen.

**Om toegang tot de programmering te verkrijgen als volgt te werk gaan (zie tabel 14 "Weergave van de pagina's en parameters op de Elektronische Regeleenheid "Pumps Controller")**

⇒ Om de regeleenheid "Pumps Controller" uit te schakelen, tegelijkertijd (gedurende ongeveer 40 sec.) drukken op de toetsen



⇒ Op het display verschijnt de tekst OFF.

⇒ Op het display verschijnt de hoofdpagina.

⇒ Druk op de toets  tot de allerlaatste regel van alle parameters, de tekst "**sleutel invoeren**" verschijnt.

⇒ Druk op de toets  : de meest rechtse 0 zal gaan knipperen.

⇒ Met de toets  de STANDAARD-DAB sleutel invoeren ofwel de UITGEBREIDE-DAB SLEUTEL invoeren (zie tab.nr.16 en nr.17), door de nummers **van rechts naar links** in te voeren, door de cursor met de toets

 te verplaatsen.

⇒ Na de "sleutel" te hebben ingevoerd, op de toets  drukken om deze te bevestigen en door te gaan naar de geselecteerde programmeringslijst.

⇒ Als er een foutief toegangssleutel is ingevoerd, zal op de regeleenheid FOUTIEF PASWOORD verschijnen.

⇒ Herhaal de hierboven beschreven handeling door de correcte sleutel in te voeren.

⇒ U krijgt toegang tot de parameterlijst.

**1° In te stellen parameter:**

⇒ Druk op toets  om de taal te selecteren. 2=ENGELS

Ga met de programmering door de aanwijzingen in tabel nr. 16 PROGRAMMERING STANDAARD-DAB SLEUTEL of in de tabel nr. 17 UITGEBREIDE-DAB PROGRAMMERING te volgen, afhankelijk van de gemaakte keuze.


Na de programmering te hebben beëindigd tegelijkertijd op de toetsen om dezelfde programmering te verlaten



drukken (ongeveer 40 sec.)

En de elektronische regeleenheid “Pumps Controller” te activeren, en zo de beginpagina te laten weergeven.

## ELEKTRONISCHE REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”

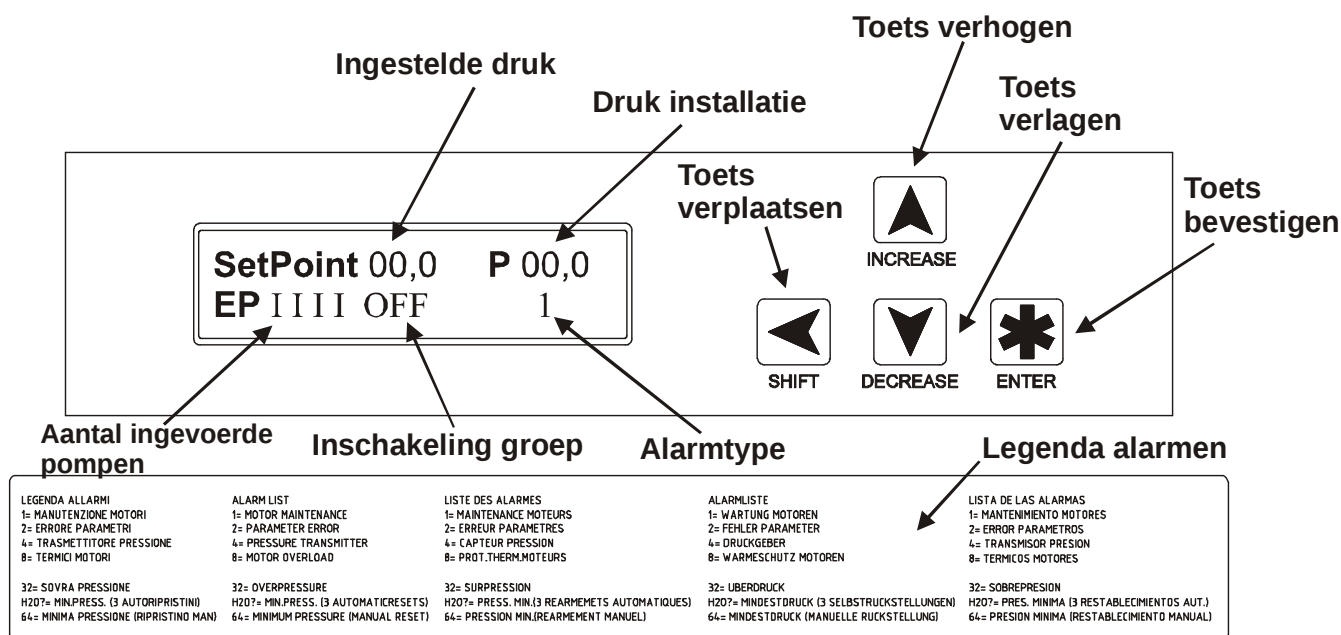

14. **TABEL GEVISUALISEERDE PAGINA'S EN PARAMETERS  
IN DE ELEKTRONISCHE REGELEENHEID "PUMPS CONTROLLER"**

| Gevisualiseerde pagina's                                                                                                                        | Beschrijving parameters                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beginpagina met weergave van:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                             | <b>SetPoint</b> = Kalibratiedruk<br><b>P</b> = Druk van installatie<br><b>EP xxxx ON</b> = de pompen zijn door de omschakelaars van het schakelpaneel niet vrijgegeven<br><b>OFF EXT</b> = afstandsbediening niet vrijgegeven |
| Beginpagina met weergave van:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON OFF EXT                                                | <b>SetPoint</b> = Kalibratiedruk<br><b>P</b> = Druk van installatie<br><b>EP xxxx OFF</b> = toestemming voor toegang tot alle parameters met paswoord<br><b>OFF EXT</b> = afstandsbediening niet vrijgegeven                  |
| Beginpagina met weergave van:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> III ON                                                         | <b>SetPoint</b> = Kalibratiedruk<br><b>P</b> = Druk van installatie<br><b>EP ON</b> = de pompen zijn door de omschakelaars van het schakelpaneel vrijgegeven                                                                  |
| 2e pagina met weergave van:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> :   000(L)                                                                   | <b>Q</b> = momentaan debiet (*)<br><b>QT</b> = totalisering van het debiet (*)                                                                                                                                                |
| 3e pagina met weergave van:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> :   0.0                                                                        | <b>kW</b> = door de groep opgenomen momentaan vermogen (*)<br><b>kWh</b> = totalisering van het door de groep opgenomen vermogen (*)                                                                                          |
| 4e pagina met weergave van:<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> :   0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> :   0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> :   0 MAN OFF | <b>h</b> = werkuren van de pomp<br><b>MAN OFF</b> = geeft aan dat de pomp niet de uren vóór onderhoud heeft overschreden<br><b>MAN ON</b> = geeft aan dat de pomp de uren vóór onderhoud heeft overschreden                   |
| 5e pagina met weergave van:<br><b>Software vers.</b><br>DAB 001059052                                                                           | Gepersonaliseerde DAB software                                                                                                                                                                                                |
| 6e pagina met weergave van:<br><b>Insert key</b><br>(standaard DAB-sleutel)<br>ofwel<br>(uitgebreide-DAB sleutel)                               | <b>10009</b><br><br><b>Neem contact op met de DAB-servicedienst</b>                                                                                                                                                           |

(\*) = alleen voorbereiding. Aansluiting van sensoren voor debiet – stroom – spanning zijn vereist (zie tabel nr. 17)

15.

**TABEL LEGENDA WEERGEGEVEN ALARMEN**

**IN DE ELEKTRONISCHE REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”**

De legenda van de alarmen, die op het display van de elektronische regeleenheid “Pumps Controller” worden weergegeven, bevindt zich ook op het zelfklevende plaatje op de regeleenheid zelf (zoals op de figuur op pag. 75 is aangeduid).

| <b>Lijst van alarmen</b>                                     |                                                                                                                   | <b>Beschrijving van het type alarm</b>                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b>                                                  | Alarm onderhoud pompen                                                                                            | Verschijnt wanneer de in de parameter <b>Onderhoudsingreep Pompen (Pumps Maintenance Intervention )</b> ingestelde uren verstreken zijn.                                                  |
| <b>AL 2</b>                                                  | Alarm fout parameters                                                                                             | Verschijnt wanneer in de parameter Druk van SetPoint (SetPoint Pressure) een waarde wordt ingesteld die hoger is dan die in de parameter Gevaarlijke druk is ingesteld (Danger Pressure). |
| <b>AL 4</b>                                                  | Algemeen alarm Sensor defect                                                                                      | Verschijnt wanneer de sensor afwezig, niet meer aangesloten, is                                                                                                                           |
| <b>AL8P1</b><br><b>AL8P2</b><br><b>AL8P3</b><br><b>AL8P4</b> | Thermisch alarm pompen (AL8xx, waar in xx de pomp wordt aangegeven, die in een thermische alarmtoestand verkeert) | Verschijnt wanneer de thermoschakelaars van de motoren van de pompen ingrijpt.                                                                                                            |
| <b>AL 32</b>                                                 | Alarm gevaarlijke druk                                                                                            | Verschijnt wanneer de druk van de installatie de in de parameter <b>Gevaarlijke druk (Danger Pressure)</b> overschrijdt.                                                                  |
| <b>AL 64</b>                                                 | Alarm minimumniveau                                                                                               | Verschijnt bij een ingreep van de drukschakelaar van het minimumniveau of de vlotter, die aangesloten is op de klemmen 5 - 6.                                                             |

| <b>Lijst van vooralarmen</b> |                           | <b>Beschrijving van het type alarm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b>                 | Vooralarm water ontbreekt | Verschijnt wanneer de druk een waarde bereikt die lager is dan de waarde die ingesteld is in de parameter <b>Minimumdruk H2O (Minimum H2O Pressure)</b> .<br>De regeleenheid voert 3 pogingen tot autoherstel van de beveiliging uit met blokkering na de vierde poging met handmatige reset.<br>De ingreeptijden van de beveiliging zijn 1 minuut per keer.<br>Bij de eerste 3 ingrepen van de beveiliging verschijnt de tekst H2O ?, bij de vierde poging verschijnt de tekst AL64. |
| <b>WAIT</b>                  |                           | Verschijnt wanneer de starttijd van de pomp korter is dan die in de parameters is ingesteld:<br><b>Relais Start.Hoofdp / Relais Start.P2P3P4 (Cnt.Strt.Pilot / Cnt.Strt.P2P3P4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Let op: bij meerdere alarmen worden ze één voor één gevisualiseerd.**

16. **Tabel IN DE ELEKTR. REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”  
in te stellen PARAMETERS, ALLEEN VOOR DAB-SERVICE  
(STANDAARD DAB-SLEUTEL)**

| Aantal pagina's<br>Parameter               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bereik      | Meet-<br>eenheid | Set-up<br>Standaard DAB-<br>sleutel |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| Voer sleutel in                            | Voer STANDAARD DAB-sleutel in                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-:-99999   | gegeven          | <b>10009</b>                        |
| <b>1. Language</b>                         | Talen waarin de parameters zijn geschreven:<br>Italiaans = 0<br>Engels = 2<br>Frans = 3<br>Duits = 4<br>Spaans = 5                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-5       | gegeven          | 2:Engels                            |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON / 2: OFF | Keuze uitsluiting of inschakeling van de testcyclus antiblokkering pompen.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-:-2       | gegeven          | 2                                   |
| <b>6. AntiblockTime</b>                    | Instelling van stilstandtijd van de pomp waarna de test van antiblokkering van de pomp moet worden voorzien.                                                                                                                                                                                                                       | 1-:-255     | dag              | 7                                   |
| <b>8. Rtd.Pumps Pres.</b>                  | Nominale pompdruk bij een circuit met nuldebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,00                                |
| <b>9. SetPoint Pres.</b>                   | Gemiddelde in de installatie te handhaven druk<br><b>Het verhogen of verlagen van het setpoint van de druk wijzigt van iedere pomp alle start- en stopwaarden in op- of neergaande zin.<br/>(zie grafiek ref. 18).</b>                                                                                                             | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,00                                |
| <b>10. Dif. Start/Stop P1</b>              | Toegestaan drukverschil tussen het starten en stoppen van de HOOFPOMP of VOEDINGSPOMP P1.                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00-:-2,00 | bar              | 1,00                                |
| <b>11. Dif.Start P2P3P4</b>                | Onderste drukdifferentiaal voor de start tussen de eerste en de tweede pomp, tussen de tweede en de derde, tussen de derde en de vierde (ongeacht of het om een hoofdpomp, voedingspomp of noodpomp gaat),                                                                                                                         | 0,00-:-1,00 | bar              | 0,3                                 |
| <b>12. Dif.Stop P2P3P4</b>                 | Bovenste drukdifferentiaal voor de stop tussen de eerste en de tweede pomp, tussen de tweede en de derde, tussen de derde en de vierde (ongeacht of het om een hoofd-, voedings- of noodpomp gaat)                                                                                                                                 | 0,00-:-1,00 | bar              | 0,2                                 |
| <b>13. DelayStart P1</b>                   | Startvertragingstijd van de HOOFPOMP of VOEDINGSPOMP P1, wanneer de druk lager is dan de in <b>Dif.Start/Stop P1</b> ingestelde parameter                                                                                                                                                                                          | 0-:-20      | sec.             | 0                                   |
| <b>14. DelayStart P2P3P4</b>               | Startvertragingstijd van de VOEDINGSPOMPEN P2, P3, P4 wanneer de druk lager is dan de in <b>Dif.StartP2P3P4</b> ingestelde parameter                                                                                                                                                                                               | 0-:-20      | sec.             | 1                                   |
| <b>15. Min.Run Pilot</b>                   | Keuze van de tijd die de HOOFPOMP of VOEDINGSPOMP P1 minimaal functioneert.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-20      | sec.             | 0                                   |
| <b>16. Min.Run P2P3P4</b>                  | Keuze van de minimumtijd gedurende welke de VOEDINGSPOMPEN P2, P3, P4 of de NOODPOMP functioneert.                                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-20      | sec.             | 2                                   |
| <b>17. Cnt.Strt.Pilot</b>                  | Keuze van de minimumtijd waarin het NIET is toegestaan dat op een eerste start van de HOOFPOMP of de VOEDINGSPOMP P1 nog een tweede start volgt. Een eventuele ingreep houdt de pomp geblokkeerd totdat de ingestelde tijd verstreken is. In dit tijdsinterval wordt de startvertraging van de pomp weergegeven met de tekst WAIT. | 0-:-600     | sec.             | 10                                  |

wordt op de volgende pagina vervolgd

vervolg van voorgaande pagina

| Aantal pagina's<br>Parameter | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bereik      | Meet-<br>eenheid | Set-up<br>Standaard<br>DAB |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|
| <b>18. Cnt.Strt.P2P3P4</b>   | Keuze van de minimumtijd waarin het NIET is toegestaan dat na een eerste start van VOEDINGSPOMPEN P2, P3 of P4 of de NOODPOMP nog een tweede start volgt.<br>Een eventuele ingreep houdt de pomp geblokkeerd totdat de ingestelde tijd verstreken is.<br>In dit tijdsinterval wordt de startvertraging van de pomp weergegeven met de tekst WAIT.                                                            | 0-:-600     | sec.             | 10                         |
| <b>19. Danger Pres.</b>      | Drukwaarde waarop de regeleenheid wegens overdruk een alarm afgeeft.<br>De regeleenheid blokkeert de installatie als de druk meer dan 5 seconden boven de ingestelde waarde blijft.<br>Gelijk nadat de druk weer binnen het bereik komt, wordt de installatie ingeschakeld (pas na 5 seconden).<br>De beveiligingsingreep wordt op afstand gesignaleerd.                                                     | 0,00-:-30   | bar              | 10,00                      |
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>   | Drukreeks in te stellen op grond van de druk in het aanvoercircuit.<br>De installatie wordt stilgelegd als de druk gedurende meer dan 1 minuut onder de ingestelde reeks daalt en <b>AL H2O</b> wordt weergegeven.<br>Drie automatische herstpogingen gedurende een minuut en een totale blokkering met handmatig herstel na de vierde ingreep. Op dit punt signaleert de regeleenheid AL64 Water ontbreekt. | 0,00-:-25,5 | bar              | 0,5                        |
| <b>26. Pump Mnt.Interv.</b>  | Instelling van de uren vóór pomponderhoud<br>Manuele ingreep P1, Manuele ingreep. P2, Manuele ingreep.P3,<br>Manuele ingreep P4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999   | uren             | 4500                       |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Bedrijfsuren pomp P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999   | uren             |                            |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Bedrijfsuren pomp P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999   | uren             |                            |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Bedrijfsuren pomp P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999   | uren             |                            |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Bedrijfsuren pomp P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999   | uren             |                            |

17.

**Tabel IN DE ELEKTR. REGELEENHEID “PUMPS CONTROLLER”  
in te stellen PARAMETERS, ALLEEN VOOR UITGEBREIDE DAB-PROGRAMMERING  
(UITGEBREIDE DAB-SLEUTEL)**

| Aantal pagina's<br>Parameter                                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bereik    | Meet-<br>eenheid | Set-up<br>(uitgebrei-<br>de DAB)                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|
| Voer sleutel in                                                                            | Voer de UITGEBREIDE DAB-sleutel in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999 | gegeven          | Contact<br>opnemen met<br>DAB-<br>servicedienst |
| <b>1. Language</b>                                                                         | Talen waarin de parameters zijn geschreven:<br>Italiaans = 0<br>Engels = 2<br>Frans = 3<br>Duits = 4<br>Spaans = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-5     | gegeven          | 2: Engels                                       |
| <b>2. Type of system</b><br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | <p>Keuze van het type hydraulische installatie</p> <p><b>1 = P.P.+3P.</b><br/><b>1 hoofdpomp ter compensatie</b><br/><b>+ 3 voedingspompen</b><br/>Functies:<br/>⇒ Hoofdpomp compenseert kleine debieten.<br/>⇒ Voedingspompen: werken bij de installatiedrukken die ingesteld zijn in de Setpoint referentiewaarden en differentialen.<br/>⇒ Wisselende startvolgorde van de voedingspompen (de eerste pomp die start is de eerste pomp die stopt)<br/>⇒ Wekelijks antiblokkeringstest van de voedingspompen waarbij iedere pomp 15 sec. geforceerd moet lopen (indien parameter 5 is vrijgegeven).<br/>Weergegeven als : P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br/>⇒ Thermische alarmen met blokkering van de betreffende pompen met signalering op afstand.<br/>Weergegeven als : AL8P1, AL8P2, AL8P3.</p> <p><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br/><b>1 hoofdpomp ter compensatie</b><br/><b>+ 2 voedingspompen</b><br/><b>+ 1 noodpomp</b><br/>Functies:<br/>⇒ Hoofdpomp: compenseert kleine debieten.<br/>⇒ Voedingspompen: werken bij de drukken van de installatie die ingesteld zijn in de Setpoint referentiewaarden en differentialen.<br/>⇒ Wisselende startvolgorde van de voedingspompen (de eerste pomp die start is de eerste pomp die stopt)<br/>⇒ Automatische start van de noodpomp PS bij een AL8P1 of AL8P2 alarm.<br/>⇒ Wekelijks antiblokkeringstest <b>alleen van de noodpomp</b> (mits parameter 5 is vrijgegeven). De noodpomp treedt in werking volgens de instelling van parameter 6 (antiblokkeringstijd) en is vrijgegeven voor een minimale werkingsduur van 1 min. met een maximum van 30 min.<br/>Op het display verschijnt de tekst PS.TEST.</p> |           |                  |                                                 |

wordt op de volgende pagina vervolgd

vervolg van voorgaande pagina

| Aantal pagina's<br>Parameter                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bereik  | Meet-<br>eenheid | Set-up<br>Uitge-<br>breide<br>DAB |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                | <p>⇒ Thermische alarmen met blokkering van de betreffende pompen en signalering op afstand.<br/>Weergegeven als: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p style="text-align: center;"><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 voedingspompen</b><br/>Functies:</p> <p>⇒ Alle voedingspompen: werken bij de installatiedrukken die ingesteld zijn in de Setpoint referentiewaarden en differentiaal.</p> <p>⇒ Wisselende startvolgorde van de voedingspompen (de eerste pomp die start is de eerste pomp die stopt)</p> <p>⇒ Wekelijks antiblokkeringstest van de voedingspompen waarbij iedere pomp 15 sec. geforceerd moet lopen (indien parameter 5 is vrijgegeven). Weergegeven als: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Thermische alarmen met blokkering van de betreffende pompen met signalering op afstand.<br/>Weergegeven als: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p style="text-align: center;"><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 voedingspompen<br/>+ 1 noodpomp</b><br/>Functies:</p> <p>⇒ alle voedingspompen: werken bij de installatiedrukken die ingesteld zijn in de Setpoint referentiewaarden en differentiaal.</p> <p>⇒ Wisselende startvolgorde van de voedingspompen (de eerste pomp die start is de eerste pomp die stopt)</p> <p>⇒ Wekelijks antiblokkeringstest <b>alleen van de noodpomp</b> (mits parameter 5 is vrijgegeven). De noodpomp treedt in werking volgens de instelling van parameter 6 (antiblokkeringstijd) en is vrijgegeven voor een minimale werkingsduur van 1 min. met een maximum van 30 min. Op het display verschijnt de tekst PS.TEST.</p> <p>⇒ Thermische alarmen met blokkering van de betreffende pompen en signalering op afstand.<br/>Weergegeven als: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                  |                                   |
| <b>3. Type of sensor</b><br>1: P.RELATIVE<br>2: P.DIFFERENTIAL | 1 : Zender van relatieve druk.<br>2 : Zender van differentiale druk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-;-2   | gegeven          | 1                                 |
| <b>4. Number of pumps</b>                                      | Keuze van het aantal voedingspompen waaruit de installatie is samengesteld:<br><b>Max. twee</b> voor type installatie 2<br><b>max. drie</b> voor type installatie 1<br><b>max. vier</b> voor type installatie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-;-4   | gegeven          | 2                                 |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON<br>2: OFF                    | Keuze uitsluiting of inschakeling van de testcyclus antiblokkering pompen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-;-2   | gegeven          | 2                                 |
| <b>6. AntiblockTime</b>                                        | Instelling van stilstandtijd van de pomp waarna de test van antiblokkering van de pomp moet worden voorzien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-;-255 | dag              | 7                                 |

wordt op de volgende pagina vervolgd

vervolg van voorgaande pagina


| Aantal pagina's<br>Parameter | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bereik       | Meet-<br>eenheid | Set-up<br>Uitge-<br>breide<br>DAB |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| 7. Sensor Pres.              | Keuze van de grenswaarden van de geïnstalleerde sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-:-25,5     | bar              | 10,0                              |
| 8. Rtd.Pump Pres.            | Nominale pompdruk bij een circuit met nuldebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00-:-25,5  | bar              | 0,00                              |
| 9. SetPoint Pres.            | Gemiddelde in de installatie te handhaven druk.<br><b>Het verhogen of verlagen van het setpoint van de druk wijzigt van iedere pomp alle start- en stopwaarden in op- of neergaande zin (zie grafiek ref. 18).</b>                                                                                                                              | 0,00-:- 25,5 | bar              | 0,00                              |
| 10. Dif.Start/Stop P1        | Toegestaan drukverschil tussen de start en de stop van de HOOFPOMP of VOEDINGSPOMP P1.                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00-:-2,00  | bar              | 1,00                              |
| 11. Dif.Start P2P3P4         | Onderste drukdifferentiaal voor de start tussen de eerste en de tweede pomp, tussen de tweede en de derde, tussen de derde en de vierde (ongeacht of het om een hoofdpomp, voedingspomp of noodpomp gaat).                                                                                                                                      | 0,00-:-1,00  | bar              | 0,3                               |
| 12. Dif.Stop P2P3P4          | Bovenste drukdifferentiaal voor de stop tussen de eerste en de tweede pomp, tussen de tweede en de derde, tussen de derde en de vierde (ongeacht of het om een hoofd-, voedings- of noodpomp gaat).                                                                                                                                             | 0,00-:-1,00  | bar              | 0,2                               |
| 13. DelayStart P1            | Startvertragingstijd van de HOOFPOMP of VOEDINGSPOMP P1, wanneer de druk lager is dan de in <b>Dif.Start/Stop P1</b> ingestelde parameter.                                                                                                                                                                                                      | 0-:-20       | sec.             | 0                                 |
| 14. DelayStart P2P3P4        | Startvertragingstijd van de VOEDINGSPOMPEN P2, P3, P4 wanneer de druk lager is dan de in <b>Dif.Start P2P3P4</b> ingestelde parameter.                                                                                                                                                                                                          | 0-:-20       | sec.             | 1                                 |
| 15. Min.Run Pilot            | Keuze van de minimumtijd gedurende welke de HOOFPOMP of VOEDINGSPOMP P1 functioneert.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-20       | sec.             | 0                                 |
| 16. Min.Run P2P3P4           | Keuze van de minimumtijd gedurende welke de VOEDINGSPOMPEN P2, P3, P4 of de NOODPOMP functioneert.                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-20       | sec.             | 2                                 |
| 17. Cnt.Strt.Pilot           | Keuze van de minimumtijd waarin het NIET is toegestaan dat op een eerste start van de HOOFPOMP of de VOEDINGSPOMP P1 nog een tweede start volgt. Een eventuele ingreep houdt de pomp geblokkeerd totdat de ingestelde tijd verstreken is. In dit tijdsinterval wordt de startvertraging van de pomp weergegeven met de tekst WAIT.              | 0-:-600      | sec.             | 10                                |
| 18. Cnt.Strt.P2P3P4          | Keuze van de minimumtijd waarin het NIET is toegestaan dat na een eerste start van VOEDINGSPOMP P2, P3 P4 of de NOODPOMP nog een tweede start volgt. Een eventuele ingreep houdt de pomp geblokkeerd totdat de ingestelde tijd verstreken is. In dit tijdsinterval wordt de startvertraging van de pomp weergegeven met de tekst WAIT.          | 0-:-600      | sec.             | 10                                |
| 19. Danger Pres.             | Drukwaarde waarop de regeleenheid wegens overdruk een alarm afgeeft. De regeleenheid blokkeert de installatie als de druk meer dan 5 seconden boven de ingestelde waarde blijft. Gelijk nadat de druk weer binnen het bereik komt, wordt de installatie ingeschakeld (pas na 5 seconden). De beveiligingsingreep wordt op afstand gesignaleerd. | 0,00-:-30    | bar              | 10                                |

wordt op de volgende pagina vervolgd

vervolg van voorgaande pagina

| Aantal pagina's<br>Parameter | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereik                   | Meet-<br>eenheid         | Setup<br>Uitge-<br>breide<br>DAB |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>   | Drukreeks in te stellen op grond van de druk in het aanvoercircuit.<br>De installatie wordt stilgelegd als de druk gedurende meer dan 1 minuut onder de ingestelde reeks daalt en <b>AL H2O</b> wordt weergegeven.<br>Drie automatische herstelpogingen gedurende een minuut en een totale blokkering met handmatig herstel na de vierde ingreep. Op dit punt signaleert de regeleenheid AL64 Water ontbreekt. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                              |
| <b>21.Flow.Unit.Meas.</b>    | Keuze van de meeteenheid van de debietmeter: L/sec. – L/min. – M³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | M³h.                             |
| <b>22. Flow sensor f.s.</b>  | Keuze van de grenswaarden van de debietmeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          | 00                               |
| <b>23. TA calib.factor</b>   | Kalibratiecoëfficiënt van amperometrische transformator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | 00                               |
| <b>24. TV calib.factor</b>   | Kalibratiecoëfficiënt van volumetrische transformator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          | 00                               |
| <b>26. Pumps Mnt.Interv.</b> | Instelling van de uren vóór pomponderhoud<br>Man. ingreep P1, Man. ingreep P2, Man. ingreep P3, Man. ingreep P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999                | uren                     | 4500                             |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Bedrijfsuren pomp P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | uren                     |                                  |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Bedrijfsuren pomp P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | uren                     |                                  |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Bedrijfsuren pomp P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | uren                     |                                  |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Bedrijfsuren pomp P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999                | uren                     |                                  |

18. VOORBEELD VAN KALIBRATIE DRUK VAN SETPOINT

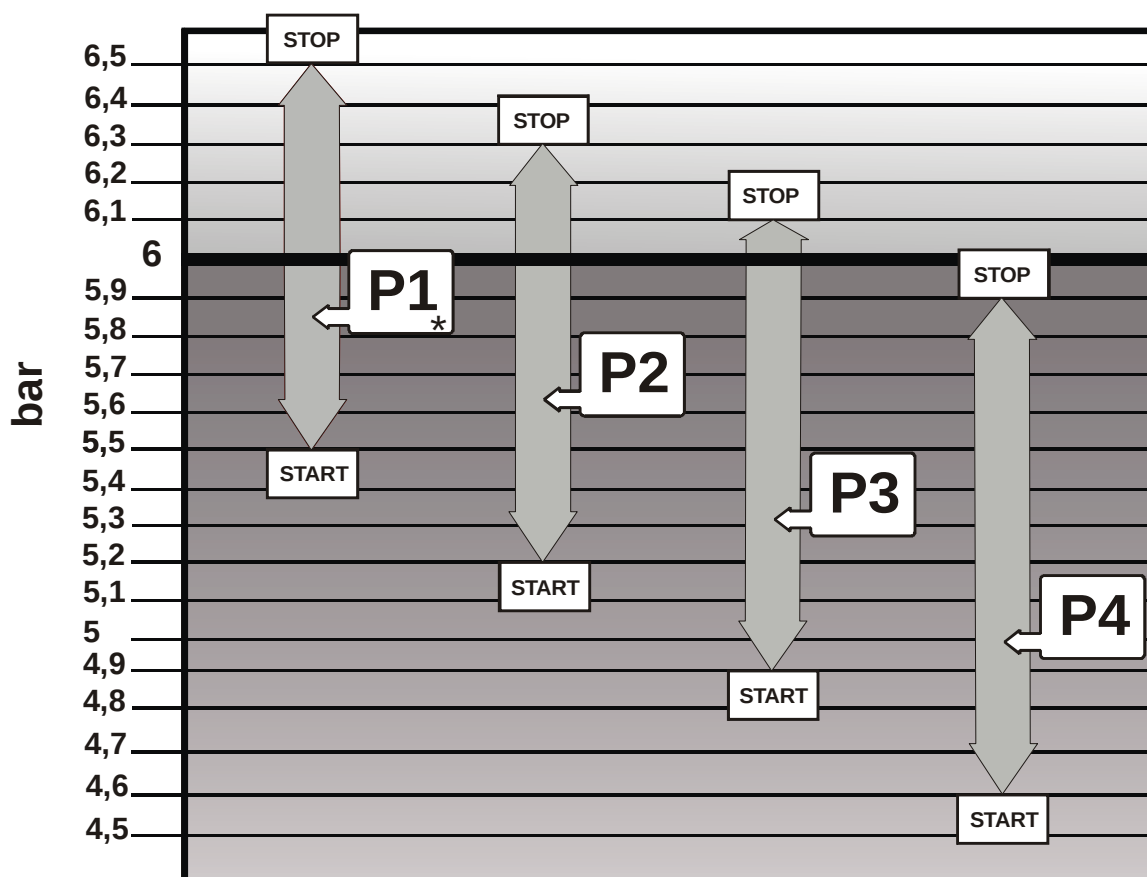

\*Elektropomp P1 of Hoofdpomp

**Druk van SetPoint (SetPoint Pressure) (ref. 9 tabel 16/17) : ingesteld op 6 bar**

**Dif. Start/Stop P1 (ref. 10 tabel 16/17) : ingesteld op 1 bar**

**Dif. Start P2P3P4 (ref. 11 tabel 16/17) : ingesteld op 0,3 bar**

**Dif. Stop P2P3P4 (ref. 12 tabel 16/17) : ingesteld op 0,2 bar**

**19. OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN**

| PROBLEMEN                                                                                                  | CONTROLES<br>(MOGELIJKE OORZAKEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TYPE INGREEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. De motoren P1 (of Hoofdm.) en/of P2 en/of P3 en/of P4 krijgen geen voeding.                             | <p>A. De thermische magneetschakelaar van het schakelpaneel (ref. QM1 en/of QM2 en/of QM3 en/of QM4) of de automatische differentiaalschakelaar van de verdeelinrichting heeft ingegrepen.</p> <p>B. Er is geen spanning op de klemmen L1-L2-L3.</p> <p>C. De veiligheidszekeringen FU2 en/of FU3 hebben ingegrepen en het controlelampje (ref. HL1) brandt niet.</p> <p>D. De relais ref. KM1 en/of KM2 en/of KM3 en/of KM4 trillen.</p> | <p>A. Controleer de isolatie van de kabels van de elektropomp. Voer een reset uit van de thermische magneetschakelaar binnen in het schakelpaneel (ref. QM1-QM2-QM3-QM4) of van de differentiaalschakelaar van de verdeelinrichting.</p> <p>B. Controleer de aansluitkabels van het schakelpaneel en schakelaars of stroomonderbrekers die in de installatie hebben ingegrepen.</p> <p>C. Identificeer een eventuele kortsluiting en vervang de zekeringen die ingegrepen hebben. Als de storing aanhoudt contact opnemen met de DAB-servicedienst.</p> <p>D. De voedingsspanning is ontoereikend.</p> |
| 2. De pomp P1 (of Hoofdp.) en/of P2 en/of P3 en/of P4 blijft afleveren en reageert niet op de bedieningen. | <p>A. De druktransducer is defect en de elektronische regeleenheid "Pumps Controller" signaleert SENSOR DEFECT (BROKEN SENSOR).</p> <p>B. De relais KM1 en/of KM2 en/of KM3 en/of KM4 zijn defect (contacten vastgesmolten).</p> <p>C. De elektronische regeleenheid "Pumps Controller" is defect.</p> <p>D. De elektronische regeleenheid "Pumps Controller" signaleert FOUT (ERROR) parameters.</p>                                     | <p>A. Controleer de aansluitingen of vervang de elementen.</p> <p>B. Vervang de component(en).</p> <p>C. Vervang de regeleenheid.</p> <p>D. Herzie de kalibratie van de parameters.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Er is geen druk in de installatie.                                                                      | <p>A. De elektronische regeleenheid "Pumps Controller" is niet ingeschakeld. De aansluitklem voor de afstandsbediening (ref. 1-2) staat open.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>A. Sluit de aansluiting van de klem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | ÍNDICE                                                                                                       | pág. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | DATOS GENERALES                                                                                              | 86   |
| 2.   | ADVERTENCIAS                                                                                                 | 86   |
| 2.1  | Personal especializado                                                                                       | 86   |
| 2.2  | Seguridad                                                                                                    | 86   |
| 2.3  | Responsabilidad                                                                                              | 86   |
| 3.   | TRANSPORTE                                                                                                   | 87   |
| 4.   | INTRODUCCIÓN                                                                                                 | 87   |
| 5.   | INACTIVIDAD DEL GRUPO                                                                                        | 87   |
| 6.   | INSTALACIÓN                                                                                                  | 87   |
| 7.   | DATOS TÉCNICOS                                                                                               | 87   |
| 8.   | REFERENCIAS ESQUEMA DE CONEXIÓN: Características e interpretaciones.                                         | 87   |
| 8.1. | REFERENCIAS ESQUEMA DE CONEXIÓN: Leyenda y funciones.                                                        | 88   |
| 9.   | CONEXIONES ELÉCTRICAS                                                                                        | 90   |
| 10.  | ALIMENTACIÓN DEL CUADRO                                                                                      | 90   |
| 11.  | ARRANQUE DEL CUADRO                                                                                          | 90   |
| 12.  | FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO MEDIANTE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA<br>"PUMPS CONTROLLER"                            | 90   |
| 13.  | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA "PUMPS CONTROLLER"                                                 | 91   |
| 14.  | TABLA DE VISUALIZACIÓN PÁGINAS Y PARÁMETROS CENTRALITA ELET.<br>"PUMPS CONTROLLER"                           | 93   |
| 15.  | TABLA LEYENDA ALARMAS VISUALIZADAS EN LA CENTRALITA ELET.<br>"PUMPS CONTROLLER"                              | 94   |
| 16.  | TABLA PARÁMETROS A PROGRAMAR EN LA CENTRALITA ELET.<br>"PUMPS CONTROLLER" SÓLO PARA SERVICE DAB              | 95   |
| 17.  | TABLA PARÁMETROS A PROGRAMAR EN LA CENTRALITA ELET.<br>"PUMPS CONTROLLER" SÓLO PARA PROGRAMACIÓN EXTENSA DAB | 97   |
| 18.  | EJEMPLO DE CALIBRADO PRESIÓN DE SETPOINT                                                                     | 101  |
| 19.  | BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES                                                                    | 102  |
|      | LIST OF SPARE PARTS                                                                                          | 171  |

## 1. DATOS GENERALES

**Antes de llevar a cabo la instalación, leer detenidamente esta documentación.**



Tanto la instalación como el funcionamiento deberán cumplir las reglas de seguridad del país donde se instale el producto. Las operaciones se realizarán con las normas del bien hacer.

La no observancia de las normas de seguridad, además de crear peligro para la incolumidad de las personas y dañar los aparatos, invalidará todo derecho a las intervenciones bajo garantía.

## 2. ADVERTENCIAS

### 2.1 Personal especializado



**Es conveniente que la instalación sea realizada por personal competente y cualificado, que cuente con los requisitos técnicos exigidos en las normativas específicas en materia.**

**Por personal cualificado** se entiende aquellas personas que, gracias a su formación, experiencia e instrucción, además de conocer las normas correspondientes, prescripciones y disposiciones para prevenir accidentes y sobre las condiciones de servicio, han sido autorizados por el responsable de la seguridad de la instalación, a realizar cualquier actividad necesaria de la cual conozcan todos los peligros y la forma de evitarlos. (Definición para el personal técnico IEC 60634)

### 2.2 Seguridad

Se permitirá su empleo única y exclusivamente si la instalación eléctrica cuenta con las medidas de seguridad según las normas vigentes locales (para Italia CEI 64/2).

Verificar que el cuadro no se haya dañado durante el transporte o el almacenaje. En particular, hay que controlar que el embalaje exterior esté íntegro y en perfectas condiciones y que todas las partes interiores del cuadro (componentes, conductores, etc.) estén totalmente exentos de trazas de humedad, óxido o suciedad: de ser necesario, realizar una limpieza a fondo y verificar la eficiencia de todos los componentes incorporados en el cuadro y, si fuera necesario, sustituir las partes no perfectamente eficientes. Es imprescindible comprobar que todos los conductores del cuadro estén bien apretados en los respectivos bornes.

En caso de largo almacenaje (o, de cualquier modo, en caso de sustitución de algún componente), es conveniente realizar en el cuadro todas las pruebas indicadas en las normas EN 60204-1.

### 2.3 Responsabilidad



**El fabricante no responde del funcionamiento correcto del cuadro ni de los posibles daños causados en éste en el caso de manipulación indebida o de modificaciones, o si se utiliza sin cumplir los datos de trabajo aconsejados o en contraste con las otras disposiciones que figuran en este manual.**

**El Fabricante declina toda responsabilidad por las inexactitudes que pudiera recoger esta guía, debidas a errores tanto de impresión como de transcripción. Se reserva el derecho de aportar a los productos las modificaciones que considerara necesarias o útiles, sin perjuicio de las características esenciales.**

**3. TRANSPORTE**

Evitar someter los productos a inútiles golpes o choques.

**4. INTRODUCCIÓN**

La presente documentación facilita las indicaciones generales para la instalación y empleo de los cuadros eléctricos E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Se han estudiado y realizado los aparatos para el accionamiento y protección de grupos industriales.

**5. INACTIVIDAD DEL GRUPO**

Un largo periodo de inactividad en condiciones precarias puede ocasionar daños a nuestros aparatos, con lo que pueden resultar peligrosos para el personal encargado de la instalación, de los controles y del mantenimiento.

Es una buena norma, sobre todo, almacenar correctamente el grupo prestando particular atención a las siguientes indicaciones:

- hay que depositar el cuadro eléctrico en un lugar completamente seco y lejos de fuentes de calor;
- el cuadro eléctrico estará perfectamente cerrado y aislado del ambiente exterior con el fin de evitar que entren insectos, humedad o polvos, dado que podrían dañar los componentes eléctricos, poniendo en peligro su funcionamiento correcto.

**6. INSTALACIÓN**

**Respetar estrictamente los valores de alimentación eléctrica indicados en la placa de datos eléctricos puesta en el frente del cuadro.**

El cuadro eléctrico se suministra ya montado y cableado en el grupo en que está previsto. Aunque disponga de un grado de protección IP55, no es conveniente utilizarlo en atmósfera llena de gases oxidantes y, menos aún, de gases corrosivos.

Si se instalan al aire libre, hay que proteger los grupos lo más posible contra los rayos directos del sol. Con el auxilio de soluciones acertadas, hay que mantener la temperatura interna del cuadro dentro de los "límites de empleo temperatura ambiente" que se indican a continuación. Las temperaturas elevadas ocasionan el envejecimiento acelerado de todos los componentes, determinando malfuncionamientos más o menos graves.

Es además conveniente garantizar el cierre de los sujeta-cables por parte del instalador.

Apretar a fondo los sujeta-cables de entrada del cable de alimentación del cuadro y de los eventuales mandos exteriores conectados por el instalador, con la finalidad de impedir que los cables se salgan de los sujeta-cables.

**7. DATOS TÉCNICOS**

- |                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - <b>Tensión nominal de alimentación:</b>        | 400V +/- 10%                                  |
| - <b>Fases:</b>                                  | 3                                             |
| - <b>Frecuencia:</b>                             | 50-60 Hz                                      |
| - <b>Potencia nominal máxima de empleo (kW):</b> | Véase la placa puesta en el frente del cuadro |
| - <b>Corriente nominal máxima de empleo (A):</b> | Véase la placa puesta en el frente del cuadro |
| - <b>Límites de empleo temperatura ambiente:</b> | 4°C +40°C                                     |
| - <b>Humedad relativa (sin condensación):</b>    | 50% a 40°C MÁX (90% a 20°C)                   |
| - <b>Clase de protección:</b>                    | IP55                                          |
| - <b>Construcción de los cuadros:</b>            | según EN 60204-1                              |

**8. REFERENCIAS DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIÓN.****Características e interpretaciones**

El cuadro está autoprotegido y protege las electrobombas contra **sobrecargas, cortocircuitos, falta de fase y sobretensión de rearme manual**. Está predispuesto para la inversión del orden de partida de las electrobombas en cada puesta en marcha, para el funcionamiento simultáneo y para insertar una de las bombas en caso de avería de las demás (con los conmutadores en automático). Suministrado en serie con:

- bornes para: la conexión del motor, la conexión de los mandos, los contactos de alarma, la señalización del funcionamiento de las bombas y para la conexión del presóstat de nivel mínimo (o sensor inductivo).

Provisto de:

- conmutador para el funcionamiento MAN-0-AUT de cada electrobomba;
- indicadores luminosos de señalización del funcionamiento de las bombas y alarmas.

## 8.1 REFERENCIAS DE LOS ESQUEMAS DE CONEXIÓN.

### Leyenda y funciones

| Ref.                                                                                                        | Función (véase referencias en los esquemas eléctricos)                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicaciones luminosas</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | <b>Indicación luminosa blanca</b> que señala el funcionamiento correcto de los circuitos auxiliares.                                                                                           |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | <b>Indicación luminosa anaranjada (genérica)</b> que señala la alarma en caso de: sobrepresión, baja presión, nivel mínimo e intervención de la protección amperimétrica de las electrobombas. |
| <b>HL3</b><br>             | <b>Indicación luminosa verde</b> que señala la alimentación de la electrobomba P1 o de la electrobomba piloto.                                                                                 |
| <b>HL5</b><br>             | <b>Indicación luminosa verde</b> que señala la alimentación de la electrobomba P2.                                                                                                             |
| <b>HL7</b><br>             | <b>Indicación luminosa verde</b> que señala la alimentación de la electrobomba P3.                                                                                                             |
| <b>HL9</b><br>            | <b>Indicación luminosa verde</b> que señala la alimentación de la electrobomba P4.                                                                                                             |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | <b>Indicación luminosa anaranjada</b> que señala la intervención de la protección amperimétrica de la electrobomba <b>P1</b> o de la electrobomba piloto.                                      |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | <b>Indicación luminosa anaranjada</b> que señala la intervención de la protección amperimétrica de la electrobomba <b>P2</b>                                                                   |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | <b>Indicación luminosa anaranjada</b> que señala la intervención de la protección amperimétrica de la electrobomba <b>P3</b>                                                                   |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | <b>Indicación luminosa anaranjada</b> que señala la intervención de la protección amperimétrica de la electrobomba <b>P4</b>                                                                   |
| <b>Conmutador</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | <b>Conmutador</b> para el funcionamiento MANUAL-0-AUTOMÁTICO de cada electrobomba, donde:                                                                                                      |
| - MANUAL                                                                                                    |  = las electrobombas son accionadas manualmente por el operario mientras existe el impulso.                 |
| - AUTOMÁTICO                                                                                                |  = las electrobombas son accionadas de forma automática.                                                    |

sigue en la página siguiente

| sigue de la página anterior<br>Ref.                                                                         | Función (véase referencias en los esquemas eléctricos)                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <b>Interruptores automáticos y seccionadores</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QM1</b>                                                                                                  | <b>Interruptor automático</b> magnetotérmico para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de la línea de alimentación del motor P1 o de la electrobomba piloto, de rearme manual.                                                       |
| <b>QM2</b>                                                                                                  | <b>Interruptor automático</b> magnetotérmico para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de la línea de alimentación del motor P2, de rearme manual.                                                                                   |
| <b>QM3</b>                                                                                                  | <b>Interruptor automático</b> magnetotérmico para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de la línea de alimentación del motor P3, de rearme manual.                                                                                   |
| <b>QM4</b>                                                                                                  | <b>Interruptor automático</b> magnetotérmico para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de la línea de alimentación del motor P4, de rearme manual.                                                                                   |
| <b>QS1</b>                                                                                                  | <b>Interruptor seccionador</b> de la línea de alimentación con manilla de bloqueo de la puerta con cerradura eventual.                                                                                                                            |
|                                                                                                             | <b>Bornes de conexión de los mandos exteriores – ref. 1-6</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>1 - 2</b>                                                                                                | <b>Bornes de conexión</b> para mando a distancia.<br>En caso de que se emplee, quitar el puente de by-pass previsto en serie entre los bornes nº 1 y nº 2.<br>Características de contacto: 24V c.a. 40mA.                                         |
| <b>3 - 4</b>                                                                                                | <b>Bornes de conexión</b> para sensor de presión.<br>Características de contacto: 15V c.a. 4-20mA.                                                                                                                                                |
| <b>5 - 6</b>                                                                                                | <b>Bornes de conexión</b> para presóstato de presión mínima P. MÍN. o sensor inductivo.<br>En el caso de que se emplee, quitar el puente de by-pass previsto en serie entre los bornes nº 5 y nº 6<br>Características de contacto: 24V c.a. 40mA. |
|                                                                                                             | <b>Bornes de conexión de las alarmas a distancia – ref. 31-38</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>31 - 32</b>                                                                                              | <b>Bornes de conexión alarma</b> de avería del sensor de presión.<br>Características de contacto: sin potencial, N.A., ≤ 250V c.a. ≤ 5A                                                                                                           |
| <b>33 - 34</b>                                                                                              | <b>Bornes de conexión alarma</b> genérica: sobrepresión, baja presión, nivel mínimo, intervención de la protección amperimétrica de la electrobomba.<br>Características de contacto: sin potencial, N.A., ≤ 250V c.a. ≤ 5A                        |
| <b>35 - 36</b>                                                                                              | <b>Bornes de conexión alarma</b> de marcha en seco.<br>Características de contacto: sin potencial, N.A., ≤ 250V c.a. ≤ 5A                                                                                                                         |
| <b>37 - 38</b>                                                                                              | <b>Bornes de conexión alarma</b> de anomalía de los circuitos auxiliares.<br>Características de contacto: sin potencial, N.A., ≤ 250V c.a. ≤ 5A                                                                                                   |
|                                                                                                             | <b>Bornes de conexión para señalización de las funciones – ref. 39-40</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>39 - 40</b>                                                                                              | <b>Bornes de conexión</b> electrobombas en funcionamiento.<br>Características de contacto: sin potencial, N.A., ≤ 250V c.a. ≤ 5A                                                                                                                  |
|                                                                                                             | <b>Cables de conexión</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>U1-V1-W1</b>                                                                                             | <b>Cables de conexión</b> de la electrobomba P1 o de la electrobomba piloto.                                                                                                                                                                      |
| <b>U2-V2-W2</b>                                                                                             | <b>Respetar estrictamente la correspondencia prevista.</b>                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>U1-V1-W1</b>                                                                                             | <b>Cables de conexión</b> de la electrobomba P2.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>U2-V2-W2</b>                                                                                             | <b>Respetar estrictamente la correspondencia prevista.</b>                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>U1-V1-W1</b>                                                                                             | <b>Cables de conexión</b> de la electrobomba P3.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>U2-V2-W2</b>                                                                                             | <b>Respetar estrictamente la correspondencia prevista.</b>                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>U1-V1-W1</b>                                                                                             | <b>Cables de conexión</b> de la electrobomba P4.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>U2-V2-W2</b>                                                                                             | <b>Respetar estrictamente la correspondencia prevista.</b>                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                             | <b>Fusibles de protección</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FU1</b>                                                                                                  | <b>Fusibles de protección</b> del transformador contra cortocircuito del circuito primario y de la línea de alimentación de éste (véase esquemas eléctricos).                                                                                     |
| <b>FU2</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FU3</b>                                                                                                  | <b>Fusibles de protección</b> del secundario del transformador (véase esquemas eléctricos).                                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | <b>Centralita electrónica</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pumps Controller (KL1)   Centralita electrónica</b> para mando, control y rotación de las electrobombas. |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 9. CONEXIONES ELÉCTRICAS

**9.1** Comprobar que el interruptor general del cuadro de distribución de energía esté en posición OFF (0) y que nadie pueda restablecer accidentalmente el funcionamiento antes de conectar los cables de alimentación en los bornes L1 - L2 - L3 del seccionador.

**9.2** Cumplir estrictamente todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y prevención de accidentes.

**9.3**  **Comprobar que todos los bornes estén completamente cerrados, prestando particular atención al borne de tierra.**

**9.4** Efectuar las conexiones de los cables en el terminal de bornes, según los esquemas eléctricos indicados en el manual de instrucciones.

**9.5** Controlar que todos los cables de conexión estén en óptimas condiciones y con la vaina exterior perfecta.

**9.6**  **Controlar que el interruptor diferencial que protege la instalación esté dimensionado correctamente. Disponer la protección automática contra cortocircuitos de la línea de alimentación.**

**9.7**  **Se recomienda una conexión de tierra correcta y segura de la instalación, conforme a las disposiciones de las normativas vigentes en materia.**

**9.8** Efectuar los controles de seguridad conforme a la normativa EN 60204-1.

## 10. ALIMENTACIÓN DEL CUADRO

Después de realizar correctamente todas las operaciones descritas anteriormente, poner los conmutadores ref. SA1, SA2, SA3 y SA4 en posición 0, cerrar la puerta del cuadro. Alimentar el cuadro cerrando el interruptor general del cuadro de distribución. Cerrar el interruptor seccionador ref. QS1 puesto en la puerta del cuadro.

No se alimentan las electrobombas.

## 11. PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO

1. Poner el conmutador ref. SA1 en posición MAN. Se alimenta la electrobomba P1 (o la electrobomba piloto) mientras exista el impulso manual.

Repetir la operación con los demás conmutadores ref. SA2, SA3 e SA4, hasta que termine el impulso manual.

2.  **¡CUIDADO!** Si el sentido de rotación del motor es inverso al correcto, es necesario invertir entre sí los hilos de los bornes L2 y L3 de la línea de alimentación.

**Desconectar la corriente eléctrica del cuadro de distribución antes de efectuar la operación.**

3.  **No arrancar la instalación con el interruptor seccionador de bloqueo de la puerta (ref. QS1) mientras los conmutadores para el funcionamiento MANUAL-0-AUTOMÁTICO (ref. SA1-SA2-SA3-SA4) estén en posición: automático (☺).**

4. Poner los conmutadores ref. SA1, SA2, SA3 y SA4 en AUTOMÁTICO y controlar que funcionen según los parámetros programados en la centralita "Pumps Controller".

## 12. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO MEDIANTE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA "PUMPS CONTROLLER"

Al poner los conmutadores ref. SA1, SA2, SA3 y SA4 en posición AUTOMÁTICO, la centralita electrónica "Pumps Controller" predispone el funcionamiento del grupo como sigue:

- Arranque y rotación de las electrobombas.
- Visualización en el display de la funcionalidad del grupo y de los parámetros programados (véase tab. nº 14).
- Protección de las electrobombas con indicación en la lista de las alarmas y señalización a distancia en caso de:
  - falta de agua,
  - sobrepresión,
  - no llega la señal desde el transmisor de presión,
  - sobrecarga de los motores.
- Control de las horas de funcionamiento de cada electrobomba con señalización a distancia del mantenimiento.
- Predisposición, trámite la programación de los parámetros (véase tab. nº17), de 4 tipologías de funcionamiento del grupo:
  - 1 electrobomba piloto + 3 electrobombas (1P.P. + 3P.),
  - 1 electrobomba piloto + 2 electrobombas + 1 electrobomba de auxilio (1P.P. + 2P. + 1P.A.),
  - 4 electrobombas (4P.),
  - 3 electrobombas + 1 electrobomba de auxilio (3P. + 1P.S.).

**Se puede programar la centralita "Pumps Controller" según dos diferentes "claves", o sea, dos diversos códigos numéricos que corresponden a una programación ESTÁNDAR DAB (clave estándar Dab) o a una programación EXTENSA DAB (clave extensa Dab), como se indica en las tablas nº 16 y nº 17.**

### 13. PROGRAMACIÓN DE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA “PUMPS CONTROLLER”

La centralita incorpora en serie cuatro teclas para la programación:

- Tecla  para confirmar el dato modificado.
- Tecla  para elegir la cifra a modificar.
- Tecla  para aumentar el número a modificar o pasar a la línea superior de los parámetros.
- Tecla  para disminuir el número a modificar o pasar a la línea inferior de los parámetros.
- Teclas   presionadas a la vez (por aprox. 40 segs.) para habilitar o deshabilitar las funciones de la centralita electrónica “Pumps Controller”.

**Para acceder a la programación, hay que hacer lo siguiente (véase la tabla 14 “Visualización de las páginas y parámetros en la centralita electrónica “Pumps Controller”)**

⇒ Deshabilitar la centralita “Pumps Controller”, presionando a la vez (por aprox. 40 segs.) las teclas



⇒ Se visualizará en el display la palabra OFF.

⇒ Aparecerá en el display la página principal.

⇒ Pulsar la tecla  hasta la línea última en bajo de todos los parámetros, aparecerá la frase “**insertar la clave**”.

⇒ Pulsar la tecla  : parpadeará el 0 más a la derecha.

⇒ Insertar con la tecla  la CLAVE ESTÁNDAR DAB o la CLAVE EXTENSA DAB (véase tab. nº 16

y nº 17), colocando los números **de derecha a izquierda**, desplazándose con la tecla .

⇒ Después de insertar la “clave”, pulsar la tecla  para confirmarla y pasar a la lista de programación elegida.

⇒ En el caso se haya insertado una clave de acceso errónea, la centralita señalará: CONTRASEÑA ERRÓNEA...

⇒ Repetir la operación descrita anteriormente, insertando la clave correcta.

⇒ Se entra en la lista de parámetros.

**1º Parámetro a programar:**

⇒ Pulsar la tecla  para seleccionar el idioma. 5=ESPAÑOL


Para continuar la programación, efectuar lo indicado en la tabla nº 16 PROGRAMACIÓN DE LA CLAVE ESTÁNDAR DAB o en la tabla nº 17 PROGRAMACIÓN EXTENSA DAB, según se desee.

Al terminar la programación pulsar a la vez las teclas  INCREASE (por aprox. 40 segs.) para salir

 DECREASE

de la programación y activar la centralita electrónica “Pumps Controller”, con la visualización de la primera página

DISPLAY DE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA “PUMPS CONTROLLER”

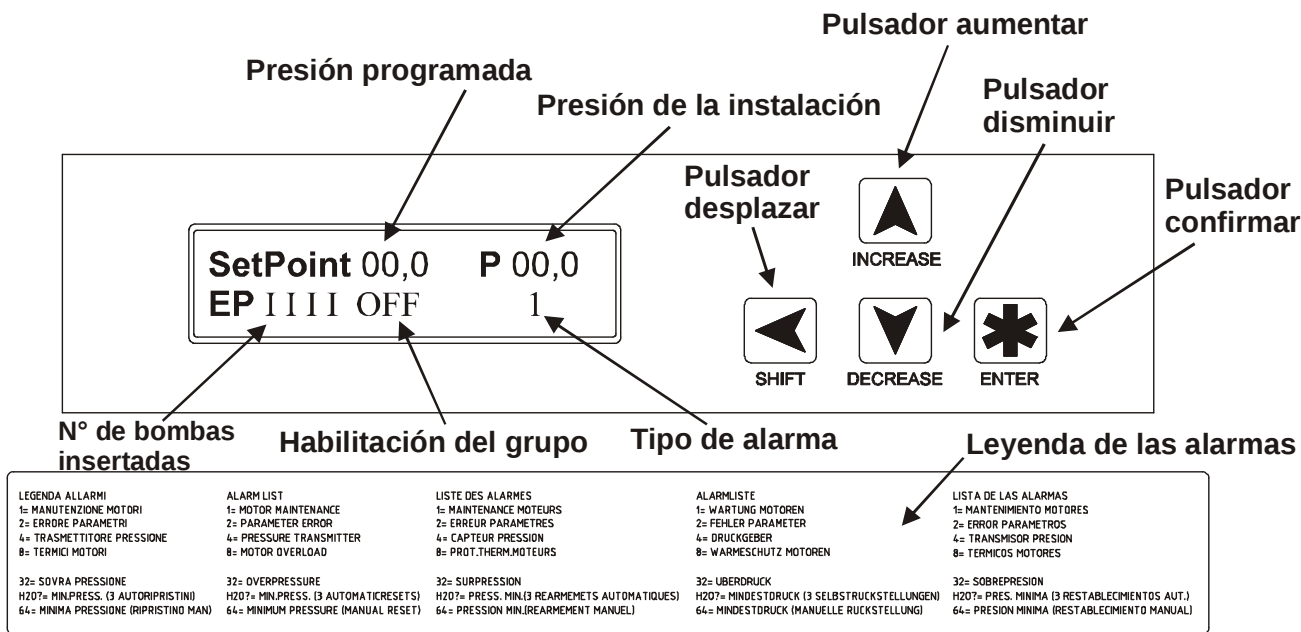

14.

**TABLA DE VISUALIZACIÓN PÁGINAS Y PARÁMETROS  
DE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA “PUMPS CONTROLLER”**

| <b>Páginas visualizadas</b>                                                                                                                                    | <b>Descripción de los parámetros</b>                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página principal con estos elementos visualizados:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                       | <b>SetPoint</b> = Presión de calibrado<br><b>P</b> = Presión de instalación<br><b>EP xxxx ON</b> = las bombas no son habilitadas con los conmutadores del cuadro<br><b>OFF EXT</b> = mando remoto deshabilitado    |
| Página principal con estos elementos visualizados:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                      | <b>SetPoint</b> = Presión de calibrado<br><b>P</b> = Presión de instalación<br><b>EP xxxx OFF</b> = autorización para entrar en todos los parámetros con contraseña<br><b>OFF EXT</b> = mando remoto deshabilitado |
| Página principal con estos elementos visualizados:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> IIII ON                                                  | <b>SetPoint</b> = Presión de calibrado<br><b>P</b> = Presión de instalación<br><b>EP IIII ON</b> = las bombas son habilitadas con los conmutadores del cuadro                                                      |
| 2 página con estos elementos visualizados:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> :   000(L)                                                                   | <b>Q</b> = caudal instantáneo (*)<br><b>QT</b> = totalización del caudal (*)                                                                                                                                       |
| 3 página con estos elementos visualizados:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> :   0.0                                                                        | <b>kW</b> = potencia instantánea absorbida por el grupo (*)<br><b>kWh</b> = totalización de la potencia absorbida por el grupo (*)                                                                                 |
| 4 página con estos elementos visualizados:<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P3h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P4h</b> :    0 MAN OFF | <b>h</b> = horas de trabajo de la bomba<br><b>MAN OFF</b> = señala que la bomba no ha superado las horas de mantenimiento<br><b>MAN ON</b> = señala que la bomba ha superado las horas de mantenimiento            |
| 5 página con estos elementos visualizados:<br><b>Versión de software.</b><br>DAB 001059052                                                                     | Software personalizado DAB                                                                                                                                                                                         |
| 6 página con estos elementos visualizados:<br><b>Insertar clave</b><br>(clave estándar Dab)<br>o<br>(clave extensa Dab)                                        | <b>10009</b><br><br><b>contactar con el Servicio de Asistencia Dab</b>                                                                                                                                             |

(\*) = solo predisposición. Es necesario conectar sensores de caudal – corriente – tensión (véase tabla nº 17)

**15. TABLA LEYENDA DE LAS ALARMAS VISUALIZADAS EN LA CENTRALITA ELECTRÓNICA “PUMPS CONTROLLER”**

La leyenda de las alarmas visualizadas en el display de la centralita electrónica “Pumps Controller”, figura también en la placa adhesiva puesta en ella (como se indica en la figura de la pág.92).

| <b>Listado de alarmas</b> |                                         | <b>Descripción del tipo de alarma</b>                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b>               | Alarma de mantenimiento de las bombas   | Aparece cuando se han superado las horas programadas en el parámetro: <b>Intervención Mantenimiento Bombas</b> .                |
| <b>AL 2</b>               | Alarma de error de parámetros           | Aparece cuando se programa en el parámetro Presión de SetPoint un valor mayor del insertado en el parámetro Presión de Peligro. |
| <b>AL 4</b>               | Alarma general sensor roto              | Aparece cuando el sensor está ausente, no conectado.                                                                            |
| <b>AL8P1</b>              | Alarma de relé térmico                  | Aparece cuando intervienen los relés térmicos de los motores de las bombas.                                                     |
| <b>AL8P2</b>              | bombas                                  |                                                                                                                                 |
| <b>AL8P3</b>              | (AL8xx, donde en xx se                  |                                                                                                                                 |
| <b>AL8P4</b>              | indica la bomba en alarma relé térmico) |                                                                                                                                 |
| <b>AL 32</b>              | Alarma de presión de peligro            | Aparece cuando la presión de la instalación supera la presión programada en el parámetro: <b>Presión de Peligro</b> .           |
| <b>AL 64</b>              | Alarma de nivel mínimo                  | Aparece cuando interviene el presóstato de nivel mínimo o flotador, conectado a los bornes 5 – 6.                               |

| <b>Listado de prealarmas</b> |                            | <b>Descripción del tipo de prealarma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b>                 | Prealarma de falta de agua | Aparece cuando la presión desciende por debajo de un valor inferior al valor programado en el parámetro: <b>Presión Mínima H2O</b> .<br>La centralita efectúa 3 intentos de autorrestablecimiento de la protección con bloqueo al cuarto intento y restablecimiento manual. Los tiempos de intervención de la protección son de 1 minuto cada uno de ellos.<br>En las 3 primeras intervenciones de la protección aparece la palabra H2O ?, al cuarto intento aparece la palabra AL64. |
| <b>WAIT</b>                  |                            | Aparece cuando el tiempo de arranque de la bomba es menor del programado en los parámetros:<br><b>Cómp.Arr.Piloto / Cómp.Arr.P2P3P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Atención:** si han intervenido varias alarmas, se señalan una a una.

16. Tabla de PARÁMETROS a programar en la CENTRALITA “PUMPS CONTROLLER”  
SÓLO PARA SERVICE DAB (CLAVE ESTÁNDAR DAB)

| Número Páginas<br>Parámetro          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Campo       | Unidad<br>de<br>medida | SetUp<br>Estándar<br>DAB |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Insertar clave                       | Insertar CLAVE ESTÁNDAR DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-:-99999   | dato                   | 10009                    |
| 1. Idioma                            | Idiomas de los parámetros:<br>Italiano = 0<br>Inglés = 2<br>Francés = 3<br>Alemán = 4<br>Español =5                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-5       | dato                   | 5: Español               |
| 5. Antibloq.Bombas<br>1: ON / 2: OFF | Elección exclusión o inserción del ciclo test antibloqueo bombas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-:-2       | dato                   | 2                        |
| 6. Tiempo antibloq.                  | Programación del tiempo de parada bomba después del cual hay que prever el test de antibloqueo de la bomba.                                                                                                                                                                                                                                             | 1-:-255     | día                    | 7                        |
| 8. Pres.Nom.bomba                    | Presión nominal de la bomba con el circuito en caudal cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00-:-25,5 | bar                    | 0,00                     |
| 9. Pres. de SetPoint                 | Presión media a mantener en la instalación.<br><b>El aumento o disminución de la presión de SetPoint modifica todos los valores de start y stop de cada bomba hacia arriba o hacia abajo. (véase gráfico ref.18).</b>                                                                                                                                   | 0,00-:-25,5 | bar                    | 0,00                     |
| 10. Dif. Start/Stop P1               | Diferencia de presión admitida entre el arranque y la parada de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1.                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00-:-2,00 | bar                    | 1,00                     |
| 11. Dif.Start P2P3P4                 | Diferencial inferior de presión para el arranque entre la primera bomba y la segunda, entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta (ya sean la piloto, la de alimentación o la de auxilio).                                                                                                                                              | 0,00-:-1,00 | bar                    | 0,3                      |
| 12. Dif.Stop P2P3P4                  | Diferencial superior de presión para la parada entre la primera bomba y la segunda, entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta (ya sean la piloto, la de alimentación o la de auxilio)                                                                                                                                                 | 0,00-:-1,00 | bar                    | 0,2                      |
| 13. Ret.Start P1                     | Tiempo de retardo de arranque de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1, cuando la presión es inferior al parámetro programado en <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                                                    | 0-:-20      | segs.                  | 0                        |
| 14. Ret.Start P2P3P4                 | Tiempo de retardo de arranque de las bombas de ALIMENTACIÓN P2, P3, P4 cuando la presión es inferior al parámetro programado en <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                | 0-:-20      | segs.                  | 1                        |
| 15. Mín.Func. Piloto                 | Elección del tiempo mínimo de marcha de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-20      | segs.                  | 0                        |
| 16. Mín.Func. P2P3P4                 | Elección del tiempo mínimo de marcha de las bombas de ALIMENTACIÓN P2, P3, P4 o de la bomba de AUXILIO.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-20      | segs.                  | 2                        |
| 17. Cómputo.Arr.Piloto               | Elección del tiempo mínimo dentro del que NO está admitido el segundo arranque, sucesivo al primero, de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1. La intervención eventual mantiene bloqueada la bomba hasta que termine el tiempo establecido.<br>En este intervalo de tiempo se señala el retardo de arranque de la bomba con la palabra WAIT | 0-:-600     | segs.                  | 10                       |

sigue en la página siguiente

sigue de la página anterior

| Número Páginas<br>Parámetro  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Campo       | Unidad<br>de<br>medida | SetUp<br>Estándar<br>DAB |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| <b>18.Cómp.Arr.P2P3P4</b>    | Elección del tiempo mínimo dentro del que NO está admitido el segundo arranque, sucesivo al primero, de la bomba de ALIMENTACIÓN P2, P3, P4 o de la bomba de AUXILIO. La intervención eventual mantiene bloqueada la bomba, hasta que termine el tiempo establecido. En este intervalo de tiempo se señala el retardo de arranque de la bomba con la palabra WAIT.                                            | 0-:-600     | segs.                  | 10                       |
| <b>19. Pres. Peligro</b>     | Valor de presión que hace intervenir la alarma de la centralita por sobrepresión. La centralita bloquea la instalación si la presión excede por más de 5 segundos el valor establecido. En cuanto la presión vuelve al valor programado, se habilita la instalación (sólo al cabo de 5 segundos).<br>Se señala a distancia la protección.                                                                     | 0,00-:-30   | bar                    | 10,00                    |
| <b>20. Pres.Mín.AL.H2O</b>   | Set presión a programar en base a la presión del circuito de impulsión.<br>La instalación se para si la presión desciende por debajo del set programado por más de 1 minuto: se visualiza <b>AL H2O</b> . Intento de restablecimiento automático por 3 veces después de un minuto y bloqueo total con restablecimiento manual en la cuarta intervención.En este momento la centralita señala AL64: falta agua | 0,00-:-25,5 | bar                    | 0,5                      |
| <b>26. Interv.Man.Bombas</b> | Programación de las horas de mantenimiento de las bombas.<br>Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man.P3, Interv.Man. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-:-99999   | horas                  | 4500                     |
| <b>27. Horas Func.P1</b>     | Horas trabajadas bomba P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | horas                  |                          |
| <b>28. Horas Func.P2</b>     | Horas trabajadas bomba P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | horas                  |                          |
| <b>29. Horas Func.P3</b>     | Horas trabajadas bomba P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | horas                  |                          |
| <b>30. Horas Func.P4</b>     | Horas trabajadas bomba P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | horas                  |                          |

17. Tabla de PARÁMETROS a programar en la CENTRALITA "PUMPS CONTROLLER"  
SÓLO PARA PROGRAMACIÓN EXTENSA DAB  
(CLAVE EXTENSA DAB)

| Número Páginas<br>Parámetro                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Campo     | Unidad<br>de<br>medida | SetUp<br>Extensa<br>DAB            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|
| Insertar clave                                                                           | Insertar CLAVE EXTENSA DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-99999 | dato                   | Contactar<br>con<br>Service<br>Dab |
| 1. Idioma                                                                                | Idiomas de los parámetros:<br>Italiano = 0<br>Inglés = 2<br>Francés = 3<br>Alemán = 4<br>Español = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-5     | dato                   | 5: Español                         |
| 2. Tipo de instalación<br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | <p>Elección del tipo de instalación hidráulica:</p> <p style="text-align: center;"><b>1 = P.P.+3P.</b></p> <p><b>1 bomba piloto de compensación</b><br/><b>+ 3 bombas de alimentación</b></p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Bomba piloto: compensa pequeños caudales.</li> <li>⇒ <b>Bomba de alimentación:</b> funcionan con presiones de instalación programadas en SetPoint de referencia y diferenciales.</li> <li>⇒ Rotación orden de arranque de las bombas de alimentación (la primera bomba que parte es la primera bomba que se para).</li> <li>⇒ Test semanal antibloqueo de las bombas de alimentación con 15 segs. cada una de marcha forzada (si está habilitado el parámetro 5).<br/>Indicador con: P1TEST, P2TEST, P3TEST.</li> <li>⇒ Alarmas relés térmicos con bloqueo de las respectivas bombas y señalización a distancia.<br/>Indicados con: AL8P1, AL8P2, AL8P3.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b></p> <p><b>1 bomba piloto de compensación</b><br/><b>+ 2 bombas de alimentación</b><br/><b>+ 1 bomba de auxilio</b></p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Bomba piloto: compensa pequeños caudales.</li> <li>⇒ <b>Bomba de alimentación:</b> funcionan con presiones de instalación programadas en SetPoint de referencia y diferenciales.</li> <li>⇒ Rotación orden de arranque de las bombas de alimentación (la primera bomba que parte es la primera bomba que se para).</li> <li>⇒ Arranque automático de la bomba de auxilio P.S en caso de alarma AL8P1 o AL8P2.</li> <li>⇒ Test semanal antibloqueo <b>sólo de la bomba de auxilio</b> (si está habilitado el parámetro 5). La bomba de auxilio entra en función en base a lo programado en el parámetro 6 (tiempo antibloqueo) y permanece habilitada al funcionamiento por un mínimo de 1 min. y un máximo de 30 min.<br/>Aparecerán en el display las palabras PS.TEST.</li> </ul> |           |                        |                                    |

sigue en la página siguiente

sigue de la página anterior

| Número Páginas<br>Parámetro                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Campo   | Unidad<br>de<br>medida | SetUp<br>Extensa<br>DAB |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|
|                                                               | <p>⇒ Alarmas de los relés térmicos con bloqueo de las respectivas bombas y señalización a distancia.<br/>Indicados con: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 bombas de alimentación</b><br/>Funciones:</p> <p>⇒ Todas las bombas de alimentación funcionan con presiones de instalación programadas en SetPoint de referencia y diferenciales.</p> <p>⇒ Rotación orden de partida de las bombas de alimentación (la primera bomba que arranca es la primera bomba que se para).</p> <p>⇒ Test semanal antibloqueo de las bombas de alimentación con 15 segs. cada una de marcha forzada (si está habilitado el parámetro 5).<br/>Indicado con: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Alarmas de los relés térmicos con bloqueo de las respectivas bombas y señalización a distancia.<br/>Indicados con: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 bombas de alimentación</b><br/><b>+ 1 bomba de auxilio</b><br/>Funciones:</p> <p>⇒ Todas las bombas de alimentación funcionan con presiones de instalación programadas en SetPoint de referencia y diferenciales.</p> <p>⇒ Rotación orden de arranque de las bombas de alimentación (la primera bomba que parte es la primera bomba que se para).</p> <p>⇒ Test semanal antibloqueo <b>sólo de la bomba de auxilio</b> (si está habilitado el parámetro 5). La bomba de auxilio entra en función en base a lo programado en el parámetro 6 (tiempo antibloqueo) y permanece habilitada al funcionamiento por un mínimo de 1 min. y un máximo de 30 min. Aparecerán en el display las palabras PS.TEST.</p> <p>⇒ Alarmas de los relés térmicos con bloqueo de las respectivas bombas y señalización a distancia.<br/>Indicados con: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                        |                         |
| <b>3. Tipo de sensor</b><br>1: P.RELATIVA<br>2: P.DIFERENCIAL | 1 : Transmisor de presión relativa.<br>2 : Transmisor de presión diferencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-:-2   | dato                   | 1                       |
| <b>4. Número bombas</b>                                       | Elección del número de bombas de alimentación que compone la instalación:<br><b>máx dos</b> para tipo instalación 2<br><b>máx tres</b> para tipo instalación 1<br><b>máx cuatro</b> para tipo instalación 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-:-4   | dato                   | 2                       |
| <b>5. Antibloq.bombas</b><br>1: ON / 2: OFF                   | Elección de exclusión o inserción del ciclo test antibloqueo de las bombas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-:-2   | dato                   | 2                       |
| <b>6. Tiempo antibloq.</b>                                    | Programación del tiempo de parada de la bomba después del cual hay que prever el test de antibloqueo de la bomba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-:-255 | día                    | 7                       |

sigue en la página siguiente

sigue de la página anterior


| Número Páginas<br>Parámetro | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Campo        | Unidad<br>de<br>medida | SetUp<br>Extensa<br>DAB |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 7. Pres. Sensor             | Elección del valor máximo del sensor instalado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4-:-25,5     | bar                    | 10,0                    |
| 8. Pres.Nom.bomba           | Presión nominal de la bomba con el circuito en caudal cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00-:-25,5  | bar                    | 0,00                    |
| 9. Pres. de SetPoint        | Presión media a mantener en la instalación.<br><b>El aumento o disminución de la presión de SetPoint modifica todos los valores de start y stop de cada bomba hacia arriba o hacia abajo (véase gráfico ref.18).</b>                                                                                                                                                | 0,00-:- 25,5 | bar                    | 0,00                    |
| 10. Dif.Start/Stop P1       | Diferencia de presión admitida entre la partida y parada de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00-:-2,00  | bar                    | 1,00                    |
| 11. Dif.Start P2P3P4        | Diferencial inferior de presión para la partida entre la primera bomba y la segunda bomba, entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta (ya sean piloto, de alimentación o de auxilio).                                                                                                                                                              | 0,00-:-1,00  | bar                    | 0,3                     |
| 12. Dif.Stop P2P3P4         | Diferencial superior de presión para la parada entre la primera bomba y la segunda, entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta (ya sean piloto, de alimentación o de auxilio).                                                                                                                                                                     | 0,00-:-1,00  | bar                    | 0,2                     |
| 13. Ret.Start P1            | Tiempo de retardo partida de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1 cuando la presión es inferior al parámetro programado en <b>Dif.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                                                                   | 0-:-20       | segs.                  | 0                       |
| 14. Ret.Start P2P3P4        | Tiempo de retardo de la partida de las bombas de ALIMENTACIÓN P2, P3, P4 cuando la presión es inferior al parámetro programado en <b>Dif.Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                         | 0-:-20       | segs.                  | 1                       |
| 15. Min.Func.Piloto         | Elección del tiempo mínimo de marcha de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-20       | segs.                  | 0                       |
| 16. Min.Func.P2P3P4         | Elección del tiempo mínimo de marcha de las bombas de ALIMENTACIÓN P2, P3, P4 o de la bomba de AUXILIO.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-:-20       | segs.                  | 2                       |
| 17. Cómputo.Arr.Piloto      | Elección del tiempo mínimo dentro del que NO está admitido el segundo arranque, sucesivo al primero, de la bomba PILOTO o de la bomba de ALIMENTACIÓN P1. La intervención eventual mantiene bloqueada la bomba, hasta que termine el tiempo establecido.<br>En este intervalo de tiempo se señala el retardo de arranque de la bomba con la palabra WAIT.           | 0-:-600      | segs.                  | 10                      |
| 18. Cómputo.Arr.P2P3P4      | Elección del tiempo mínimo dentro del que NO está admitido el segundo arranque, sucesivo al primero, de las bombas de ALIMENTACIÓN P2, P3, P4 o de la bomba de AUXILIO. La intervención eventual mantiene bloqueada la bomba hasta que termine el tiempo establecido. En este intervalo de tiempo se señala el retardo de arranque de la bomba con la palabra WAIT. | 0-:-600      | segs.                  | 10                      |
| 19. Pres.Peligro            | Valor de presión que hace intervenir la alarma de centralita en sobrepresión. La centralita bloquea la instalación si la presión excede por más de 5 segundos el valor establecido. En cuanto la presión vuelve al valor programado, se habilita la instalación (sólo al cabo de 5 segundos).<br>Se señala a distancia la protección.                               | 0,00-:-30    | bar                    | 10                      |

sigue en la página siguiente

sigue de la página anterior

| Número Páginas<br>Parámetro    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Campo                    | Unidad<br>de<br>medida   | SetUp<br>Extensa<br>DAB |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>20. Pres.Mín.AL.H2O</b>     | Set presión a programar en base a la presión del circuito de impulsión.<br>Se para la instalación si la presión desciende por debajo del set programado por más de 1 minuto: se visualiza <b>AL H2O</b> .<br>Intento de restablecimiento automático por 3 veces después de un minuto y bloqueo total con restablecimiento manual en la cuarta intervención. En este momento la centralita señala AL64: falta agua. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                     |
| <b>21.Unit.Med.Caudal</b>      | Elección de la unidad de medida del medidor de caudal: L/seg. – L/min. – M³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L/seg.<br>L/min.<br>M³h. | L/seg.<br>L/min.<br>M³h. | M³h.                    |
| <b>22. Máx.v.sensor Caudal</b> | Elección del máximo valor del medidor de caudal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          | 00                      |
| <b>23. Fact.calibrado TA</b>   | Coeficiente para el calibrado del transformador amperimétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          | 00                      |
| <b>24. Fact.calibrado TV</b>   | Coeficiente para el calibrado del transformador voltimétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          | 00                      |
| <b>26. Interv. Man.Bombas</b>  | Programación de las horas de mantenimiento bombas. Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man. P3, Interv.Man. P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-99999                | horas                    | 4500                    |
| <b>27. Horas funcion. P1</b>   | Horas trabajadas bomba P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-:-99999                | horas                    |                         |
| <b>28. Horas funcion. P2</b>   | Horas trabajadas bomba P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-:-99999                | horas                    |                         |
| <b>29. Horas funcion. P3</b>   | Horas trabajadas bomba P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-:-99999                | horas                    |                         |
| <b>30. Horas funcion. P4</b>   | Horas trabajadas bomba P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-:-99999                | horas                    |                         |

18. EJEMPLO DE CALIBRADO PRESIÓN DE SETPOINT

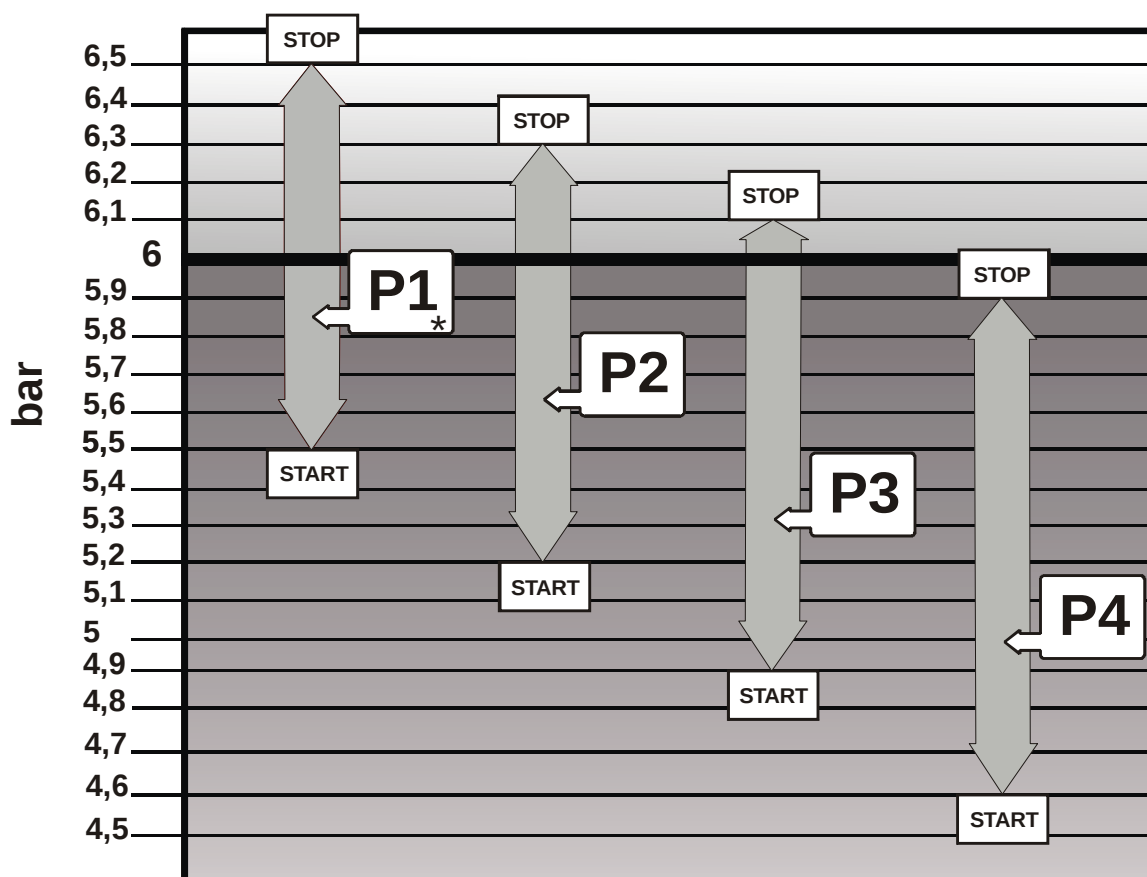

\*Electrobomba P1 o electrobomba Piloto

**Presión de SetPoint (ref. 9 tabla 16/17) : establecida en 6 bar**

**Dif. Start/Stop P1 (ref. 10 tabla 16/17) : establecida en 1 bar**

**Dif. Start P2P3P4 (ref. 11 tabla 16/17) : establecida en 0,3 bar**

**Dif. Stop P2P3P4 (ref. 12 tabla 16/17) : establecida en 0,2 bar**

**19. BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES**

| INCONVENIENTES                                                                                   | CONTROLES (CAUSAS POSIBLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE INTERVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Los motores P1 (o Piloto) y/o P2 y/o P3 y/o P4 no se alimentan.                               | <p>A. Han intervenido el interruptor magnetotérmico del cuadro (ref. QM1 y/o QM2 y/o QM3 y/o QM4) o el interruptor automático diferencial del cuadro de distribución.</p> <p>B. No hay tensión en los bornes L1-L2-L3.</p> <p>C. Han intervenido los fusibles de protección FU2 y/o FU3 y la señalización (ref. HL1) está apagada.</p> <p>D. Los contactores ref. KM1 y/o KM2 y/o KM3 y/o KM4 vibran.</p> | <p>A. Controlar los aislamientos de los cables de la electrobomba. Rearmar el interruptor magnetotérmico puesto en el interior del cuadro (ref. QM1-QM2-QM3-QM4) o el diferencial del cuadro de distribución.</p> <p>B. Verificare los cables de conexión del cuadro y los eventuales interruptores o seccionadores que han intervenido en la instalación.</p> <p>C. Localizar eventuales cortocircuitos y sustituir los fusibles que hayan intervenido. Si la avería no desaparece contactar con el Service Dab.</p> <p>D. La tensión de alimentación es insuficiente.</p> |
| 2. La bomba P1 (o Piloto) y/o P2 y/o P3 y/o P4 sigue suministrando y no responde a los comandos. | <p>A. El transductor de presión está averiado y la centralita electrónica "Pumps Controller" indica <b>SENSOR ROTO</b>.</p> <p>B. Los contactores KM1 y/o KM2 y/o KM3 y/o KM4 están averiados (contactos pegados).</p> <p>C. La centralita electrónica "Pumps Controller" está averiada.</p> <p>D. La centralita electrónica "Pumps Controller" indica ERROR parámetros.</p>                              | <p>A. Controlar las conexiones o sustituir los elementos.</p> <p>B. Sustituir el/los componente/s.</p> <p>C. Sustituir la centralita.</p> <p>D. Examinar otra vez el calibrado de los parámetros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Falta presión en la instalación                                                               | A. La centralita electrónica "Pumps Controller" está deshabilitada. El borne de conexión para el mando a distancia (ref. 1-2) está abierto.                                                                                                                                                                                                                                                               | A. Cerrar la conexión del borne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                                                              | sid.       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | ALLMÄN INFORMATION                                                                                                                | 103        |
| 2.   | SÄKERHETSFÖRESKRIFTER                                                                                                             | 103        |
| 2.1  | Specialiserad personal                                                                                                            | 103        |
| 2.2  | Säkerhet                                                                                                                          | 103        |
| 2.3  | Ansvar                                                                                                                            | 103        |
| 3.   | TRANSPORT                                                                                                                         | 104        |
| 4.   | INLEDNING                                                                                                                         | 104        |
| 5.   | OVERKSAMHET AV ENHETEN                                                                                                            | 104        |
| 6.   | INSTALLATION                                                                                                                      | 104        |
| 7.   | TEKNISKA DATA                                                                                                                     | 104        |
| 8.   | REFERENSER PÅ KOPPLINGSSCHEMA: Karakteristika och tolkningar.                                                                     | 104        |
| 8.1. | REFERENSER PÅ KOPPLINGSSCHEMA: Teckenförklaring och funktioner.                                                                   | 105        |
| 9.   | ELANSLUTNING                                                                                                                      | 107        |
| 10.  | ELTILLFÖRSEL TILL MANÖVERPANELEN                                                                                                  | 107        |
| 11.  | START AV ENHETEN                                                                                                                  | 107        |
| 12.  | ANVÄNDNING AV ENHETEN MED DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN<br>"PUMPS CONTROLLER"                                                      | 107        |
| 13.  | PROGRAMMERING AV DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"                                                                  | 108        |
| 14.  | TABELL MED VISNING AV SIDOR OCH PARAMETRAR PÅ DEN ELEKTRONISKA<br>STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"                                  | 110        |
| 15.  | TABELL MED FÖRTECKNING ÖVER LARM SOM VISAS PÅ DEN ELEKTRONISKA<br>STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"                                  | 111        |
| 16.  | TABELL ÖVER PARAMETRAR SOM SKA MATAS IN PÅ DEN ELEKTRONISKA<br>STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER" ENDAST VID DAB SERVICE              | 112        |
| 17.  | TABELL ÖVER PARAMETRAR SOM SKA MATAS IN PÅ DEN ELEKTRONISKA<br>STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER" ENDAST VID UTÖKAD PROGRAMMERING DAB | 114        |
| 18.  | EXEMPEL PÅ KALIBRERING AV TRYCKBÖRVÄRDE                                                                                           | 118        |
| 19.  | FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER<br>LIST OF SPARE PARTS                                                                                    | 119<br>171 |

## 1. ALLMÄN INFORMATION

Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen.



Installationen och funktionen måste vara i enlighet med säkerhetsföreskrifterna i enhetens installationsland. Hela momentet måste utföras regelrätt.

Försummelse av säkerhetsföreskrifterna gör att garantin bortfaller och kan orsaka skador på personer och apparater.

## 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### 2.1 Specialiserad personal



Det rekommenderas att installationen utförs av kompetent och kvalificerad personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande föreskrifter. Med kvalificerad personal menas de personer som är kapabla att lokalisera och undvika möjliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning och sin kännedom om gällande normer och olycksförebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet att utföra nödvändiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 60634.)

### 2.2 Säkerhet

Användning av enheten är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven enligt gällande föreskrifter i enhetens installationsland (Italien: CEI 64/2).

Kontrollera att manöverpanelen inte har skadats under transport eller förvaring. Det är särskilt nödvändigt att kontrollera att det yttre höljet är fullständigt intakt och i gott skick. Alla manöverpanelens inre delar (komponenter, ledare osv.) måste vara fullständigt fria från fukt, rost eller smuts. Utför eventuellt en noggrann rengöring och kontrollera att alla komponenter inuti manöverpanelen fungerar. Om nödvändigt, byt ut de delar som inte fungerar perfekt. Det är absolut nödvändigt att kontrollera att manöverpanelens alla ledare är korrekt åtdragna i sina klämmor. Vid förvaring under lång tid (eller i vilket fall vid byte av någon komponent) är det lämpligt att på manöverpanelen utföra alla prov enligt standard SS-EN 60204-1.

### 2.3 Ansvar



Tillverkaren ansvarar inte för funktionen hos manöverpanelen eller eventuella skador p.g.a. att den har manipulerats, ändrats och/eller använts på ett sätt som inte anses som ett rekommenderat användningsområde eller på olämpligt sätt i förhållande till andra bestämmelser i denna bruksanvisning. Tillverkaren fransäger sig vidare allt ansvar för oriktigheter i denna bruksanvisning som beror på tryckfel eller kopiering, samt förbehåller sig rätten att utföra nödvändiga eller lämpliga ändringar på enheten utan att för den skull ändra dess typiska egenskaper.

**3. TRANSPORT**

Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner.

**4. INLEDNING**

Denna dokumentation innehåller allmänna anvisningar för installation och användning av de elektriska manöverpanelerna E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Apparaterna är utformade och tillverkade för styrning och skydd av industrienheter.

**5. OVERKSAMHET AV ENHETEN**

Överksamhet under lång tid med dåliga förhållanden kan orsaka skador på våra apparater, vilka därmed utgör fara för den personal som utför installation, kontroller och underhåll.

En god regel är att installera enheten korrekt genom att vara särskilt noga med att följa nedanstående anvisningar:

- Manöverpanelen ska förvaras på en fullständigt torr plats och långt från värmekällor.
- Manöverpanelen ska vara helt övertäckt och isolerad från omgivningen så att inte insekter, fukt och damm kommer in, vilket skulle kunna skada de elektriska komponenterna och riskera den normala funktionen.

**6. INSTALLATION**

**Följ noggrant de värden för eltillförsel som anges på märkplåten på manöverpanelens front.**

Manöverpanelen levereras monterad och ansluten till den aktuella enheten. Även om enheten har skyddsklass IP55 är det inte tillrådligt att använda den i omgivningar med oxiderande eller frätande gaser.

Om enheterna installeras utomhus ska de skyddas mot direkt solljus. Det är nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att bibehålla manöverpanelens inre temperatur i enlighet med den "omgivande arbetstemperatur" som finns i förteckningen nedan. För hög temperatur leder till snabbare slitage av samtliga komponenter, och förorsakar mer eller mindre allvarliga driftstörningar.

Det är dessutom lämpligt att installatören försäkras sig om att kabelpressarna är helt täta.

Dra åt kabelpressarna för manöverpanelens anslutningskabel och för kablarna till ev. externa kontroller anslutna av installatören, så att kablarna inte kan glida ur.

**7. TEKNISKA DATA**

- |                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - <b>Nominell spänningstillförsel:</b>                | 400 V +/- 10 %                        |
| - <b>Faser:</b>                                       | 3                                     |
| - <b>Frekvens:</b>                                    | 50 - 60 Hz                            |
| - <b>Maximal nominell effekt för användning (kW):</b> | Se märkplåt på manöverpanelens front. |
| - <b>Maximal nominell ström för användning (A):</b>   | Se märkplåt på manöverpanelens front. |
| - <b>Omgivande arbetstemperatur:</b>                  | 4 - 40 °C                             |
| - <b>Relativ luftfuktighet (utan kondensering):</b>   | 50 % vid 40 °C MAX (90 % vid 20 °C)   |
| - <b>Skyddsklass:</b>                                 | IP55                                  |
| - <b>Konstruktion av manöverpanelerna:</b>            | enligt SS-EN 60204-1                  |

**8. REFERENSER PÅ KOPPLINGSSCHEMA:****Karakteristika och tolkningar.**

Manöverpanelen har ett automatiskt skydd och skyddar elpumparna mot **överbelastningar, kortslutningar, fasbortfall och överhettning med manuell återställning**. Den är förberedd för omkastning av elpumparnas startordning vid varje start, för samtidig funktion och tillslag av en av pumparna om de andra inte fungerar (med omkopplarna i automatiskt läge).


Levereras som standard med:

- Anslutningsklämmor för motor, kontroller, larmkontakter, signalering av pumpfunktion och tryckvakt för min. nivå (eller induktivgivare).

Utrustad med:

- Omkopplare för MANUELL - 0 - AUTOMATISK funktion för varje elpump.
- Signallampor för pumpfunktion och larm.

**8.1 REFERENSER PÅ KOPPLINGSSHEMA:  
Teckenförklaring och funktioner.**

| Ref.                                                                                                        | Funktion (se referenser på elscheman)                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signallampor</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | <b>Vit signallampa</b> som signalerar att hjälpkretsarna fungerar korrekt.                                                                                       |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | <b>Orange signallampa (allmän)</b> som signalerar larm vid övertryck, undertryck, min. nivå och utlöst amperemetriskt skydd för elpumparna.                      |
| <b>HL3</b><br>             | <b>Grön signallampa</b> som signalerar eltillförsel till elpump P1 eller huvudelpumpen.                                                                          |
| <b>HL5</b><br>             | <b>Grön signallampa</b> som signalerar eltillförsel till elpump P2.                                                                                              |
| <b>HL7</b><br>             | <b>Grön signallampa</b> som signalerar eltillförsel till elpump P3.                                                                                              |
| <b>HL9</b><br>           | <b>Grön signallampa</b> som signalerar eltillförsel till elpump P4.                                                                                              |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | <b>Orange signallampa</b> som signalerar utlöst amperemetriskt skydd för elpump <b>P1</b> eller huvudelpumpen.                                                   |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | <b>Orange signallampa</b> som signalerar utlöst amperemetriskt skydd för elpump <b>P2</b> .                                                                      |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | <b>Orange signallampa</b> som signalerar utlöst amperemetriskt skydd för elpump <b>P3</b> .                                                                      |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | <b>Orange signallampa</b> som signalerar utlöst amperemetriskt skydd för elpump <b>P4</b> .                                                                      |
| <b>Omkopplare</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| <b>SA1-SA2</b>                                                                                              | <b>Omkopplare</b> för MANUELL - 0 - AUTOMATISK funktion för varje elpump, där:                                                                                   |
| <b>SA3-SA4</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| - MANUELL                                                                                                   |  = Elpumparna styrs manuellt av operatören så länge omkopplaren är aktiverad. |
| - AUTOMATISK                                                                                                |  = Elpumparna styrs automatiskt.                                              |

Forts. på nästa sida

| Forts. från föregående sida<br>Ref.                                                                         | Funktion (se referenser på elscheman)                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <b>Automatiska brytare och frångiljare</b>                                                                                                                                                                                              |
| QM1                                                                                                         | Automatisk termomagnetisk strömbrytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar på elledningen till motor P1 eller huvudelpumpen, med manuell återställning.                                                                   |
| QM2                                                                                                         | Automatisk termomagnetisk strömbrytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar på elledningen till motor P2, med manuell återställning.                                                                                       |
| QM3                                                                                                         | Automatisk termomagnetisk strömbrytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar på elledningen till motor P3, med manuell återställning.                                                                                       |
| QM4                                                                                                         | Automatisk termomagnetisk strömbrytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar på elledningen till motor P4, med manuell återställning.                                                                                       |
| QS1                                                                                                         | Frångiljare för elledningen med låsbart dörrhandtag.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | <b>Anslutningsklämmor för externa kontroller - ref. 1 - 6</b>                                                                                                                                                                           |
| 1 - 2                                                                                                       | Anslutningsklämmor för fjärrkontroll.<br>Vid användning ska bypassbyglingen tas bort som finns som standard mellan klämmor 1 och 2.<br>Karakteristika för kontakten: 24 Vac 40 mA                                                       |
| 3 - 4                                                                                                       | Anslutningsklämmor för trycksensor.<br>Karakteristika för kontakten: 15 Vac 4 - 20 mA                                                                                                                                                   |
| 5 - 6                                                                                                       | Anslutningsklämmor för tryckvakt för min. tryck P. MIN. eller induktivgivare.<br>Vid användning ska bypassbyglingen tas bort som finns som standard mellan klämmor 5 och 6.<br>Karakteristika för kontakten: 24 Vac 40 mA               |
|                                                                                                             | <b>Anslutningsklämmor för fjärrlarm - ref. 31 - 38</b>                                                                                                                                                                                  |
| 31 - 32                                                                                                     | Anslutningsklämmor för larmkontakt för defekt trycksensor.<br>Karakteristika för kontakten: (potentialfri) normalt öppen, $\leq 250 \text{ Vac} \leq 5 \text{ A}$                                                                       |
| 33 - 34                                                                                                     | Anslutningsklämmor för larmkontakt för allmänt larm: övertryck, undertryck, min. nivå, utlöst amperemetriskt skydd för elpumpen.<br>Karakteristika för kontakten: (potentialfri) normalt öppen, $\leq 250 \text{ Vac} \leq 5 \text{ A}$ |
| 35 - 36                                                                                                     | Anslutningsklämmor för larmkontakt för torrkörning.<br>Karakteristika för kontakten: (potentialfri) normalt öppen, $\leq 250 \text{ Vac} \leq 5 \text{ A}$                                                                              |
| 37 - 38                                                                                                     | Anslutningsklämmor för larmkontakt för defekta hjälpkretsar.<br>Karakteristika för kontakten: (potentialfri) normalt öppen, $\leq 250 \text{ Vac} \leq 5 \text{ A}$                                                                     |
|                                                                                                             | <b>Anslutningsklämmor för signalering av funktioner - ref. 39 - 40</b>                                                                                                                                                                  |
| 39 - 40                                                                                                     | Anslutningsklämmor för elpumpar i drift.<br>Karakteristika för kontakten: (potentialfri) normalt öppen, $\leq 250 \text{ Vac} \leq 5 \text{ A}$                                                                                         |
|                                                                                                             | <b>Anslutningskablar</b>                                                                                                                                                                                                                |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Anslutningskablar för elpump P1 eller huvudelpumpen.<br>Följ överensstämmelsen noggrant.                                                                                                                                                |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Anslutningskablar för elpump P2.<br>Följ överensstämmelsen noggrant.                                                                                                                                                                    |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Anslutningskablar för elpump P3.<br>Följ överensstämmelsen noggrant.                                                                                                                                                                    |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Anslutningskablar för elpump P4.<br>Följ överensstämmelsen noggrant.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | <b>Skyddssäkringar</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| FU1                                                                                                         | Skyddssäkringar för transformatorn mot kortslutning av primärkretsen och dess elledning (se elschemana).                                                                                                                                |
| FU2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| FU3                                                                                                         | Skyddssäkringar för transformatorns sekundärkrets (se elschemana).                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                             | <b>Elektronisk styrenhet</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Pumps Controller (KL1)                                                                                      | Elektronisk styrenhet för styrning, kontroll och avlösning av elpumpar.                                                                                                                                                                 |

## 9. ELANSLUTNING

9.1 Innan du ansluter elkablarna till frånskiljarens klämma L1, L2 resp. L3 ska du försäkra dig om att huvudströmbrytaren på eltavlan står i läge OFF (0), och att ingen av ett misstag kan ställa den i funktionsläge.

9.2 Iaktta noggrant alla gällande säkerhets- och olycksförebyggande föreskrifter.

9.3  **Försäkra dig om att alla klämmor är fullständigt åtdragna, i synnerhet den som hör till jordsystemet.**

9.4 Anslut kablarna till kopplingsplinten enligt elschemana i bruksanvisningen.

9.5 Kontrollera att alla anslutningskablar är i gott skick och att det yttre höljet är helt.

9.6  **Kontrollera att jordfelsbrytaren för systemets säkerhet är korrekt dimensionerad. Installera ett automatiskt skydd mot kortslutningar för elledningen.**

9.7  **Systemet ska ha en korrekt och säker jordanslutning enligt gällande föreskrifter.**

9.8 Utför säkerhetskontrollerna i enlighet med standard SS-EN 60204-1.

## 10. ELTILLFÖRSEL TILL MANÖVERPANELEN

När det som beskrivs tidigare har utförts korrekt ska du sätta omkopplare SA1, SA2, SA3 resp. SA4 i läge 0 och stänga manöverpanelens dörr. Slå på strömmen till manöverpanelen genom att slå till huvudströmbrytaren på eltavlan. Slå till frånskiljare QS1 som är placerad på manöverpanelens dörr. Elpumparna är utan eltillförsel.

## 11. START AV ENHETEN

1. Sätt omkopplare SA1 i läge MAN. Elpump P1 eller huvudelpumpen förses med el så länge omkopplaren är aktiverad.

Upprepa momentet med övriga omkopplare SA2, SA3 och SA4 genom att aktivera omkopplaren.

2.  **OBSERVERA:** Om motorn roterar åt fel håll måste du byta plats på ledarna på elledningens klämmor L2 och L3.

**Slå från matningsspänningen till eltavlan före detta ingrepp.**

3.  **Undvik att starta systemet med frånskiljare för låsning av dörr QS1 med omkopplare för MANUELL - 0 - AUTOMATISK funktion SA1, SA2, SA3 resp. SA4 i automatiskt läge (  ).**

4. Sätt omkopplare SA1, SA2, SA3 resp. SA4 i AUTOMATISKT läge och kontrollera deras funktion enligt de inmatade parametrarna på styrenhet "Pumps Controller".

## 12. ANVÄNDNING AV ENHETEN MED DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"

Den elektroniska styrenheten "Pumps Controller", med omkopplare SA1, SA2, SA3 resp. SA4 i AUTOMATISKT läge, gör att enheten fungerar på följande sätt:

- Start och avlösning av elpumparna.
- Visning av enhetens funktion och de inmatade parametrarna (se tabell 14) på displayen.
- Skydd av elpumparna med signalering i larmlistan och fjärrlarm vid:
  - vattenbrist
  - övertryck
  - utebliven signal från trycksensorn
  - överbelastning av motorerna.
- Kontroll av drifttimmarna för varje elpump med fjärrlarm för underhåll.
- Inställning av fyra olika driftsätt för enheten via inmatning av parametrar (se tabell 17):
  - 1 huvudelpump + 3 elpumpar (1P.P. + 3P.)
  - 1 huvudelpump + 2 elpumpar + 1 reservelpump (1P.P. + 2P. + 1P.S.)
  - 4 elpumpar (4P.)
  - 3 elpumpar + 1 reservelpump (3P. + 1P.P.).

Styrenheten "Pumps Controller" kan programmeras enligt två olika lösenord, d.v.s. två olika sifferkoder som motsvarar en STANDARDPROGRAMMERING DAB (standardlösenord DAB) eller en UTÖKAD PROGRAMMERING DAB (utökat lösenord DAB) enligt tabellerna 16 och 17.

### 13. PROGRAMMERING AV DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"

Styrenheten har i standardutförandet fyra programmeringsknappar:

Knapp  för att bekräfta ändrade data.

Knapp  för att välja siffran som ska ändras.

Knapp  för att öka siffran som ska ändras eller bläddra uppåt i parameterraderna.

Knapp  för att minska siffran som ska ändras eller bläddra nedåt i parameterraderna.

Knappar   som trycks in samtidigt (i ca. 40 sekunder) för att aktivera eller deaktivera den elektroniska styrenhetens "Pumps Controller" funktioner.

**Åtkomst till programmeringen fås på följande sätt**

**(se tabell 14 Visning av sidor och parametrar på den elektroniska styrenheten "Pumps Controller")**

⇒ Deaktivera styrenheten "Pumps Controller" genom att trycka samtidigt (i ca. 40 sekunder) på knapparna

⇒ Texten OFF visas på displayen.

⇒ Huvudsidan kommer upp på displayen.

⇒ Tryck på knappen  tills det på den sista parameterraden står texten **Mata in lösenord.**

⇒ Tryck på knappen  : 0 blinkar längst till höger.

⇒ Använd knappen  för att mata in STANDARDLÖSENORDET DAB eller det UTÖKADE LÖSENORDET DAB (se

tabellerna 16 och 17) genom att sätta siffrorna **från höger till vänster** och flytta dig med knappen .

⇒ Efter inmatningen av lösenordet ska du trycka på knappen  för att bekräfta och gå till den valda programmeringslistan.

⇒ Om du har matat in fel lösenord signalerar styrenheten: FEL LÖSENORD...

⇒ Upprepa ovanstående moment och mata in rätt lösenord.

⇒ Du kommer till parameterlistan.

**1:a parametern som ska matas in:**

⇒ Tryck på knappen  för att välja språk. ENGELSKA=2



Fortsätt programmeringen enligt tabell 16 PROGRAMMERING AV STANDARDLÖSENORD DAB eller tabell 17 PROGRAMMERING AV UTÖKAT LÖSENORD DAB, utifrån det gjorda valet.


Efter programmeringen trycker du samtidigt (i ca. 40 sekunder) på knapparna



för att lämna

programmeringen och aktivera den elektroniska styrenheten "Pumps Controller" vilket gör att huvudsidan visas.

## DISPLAY PÅ ELEKTRONISK STYRENHET "PUMPS CONTROLLER"

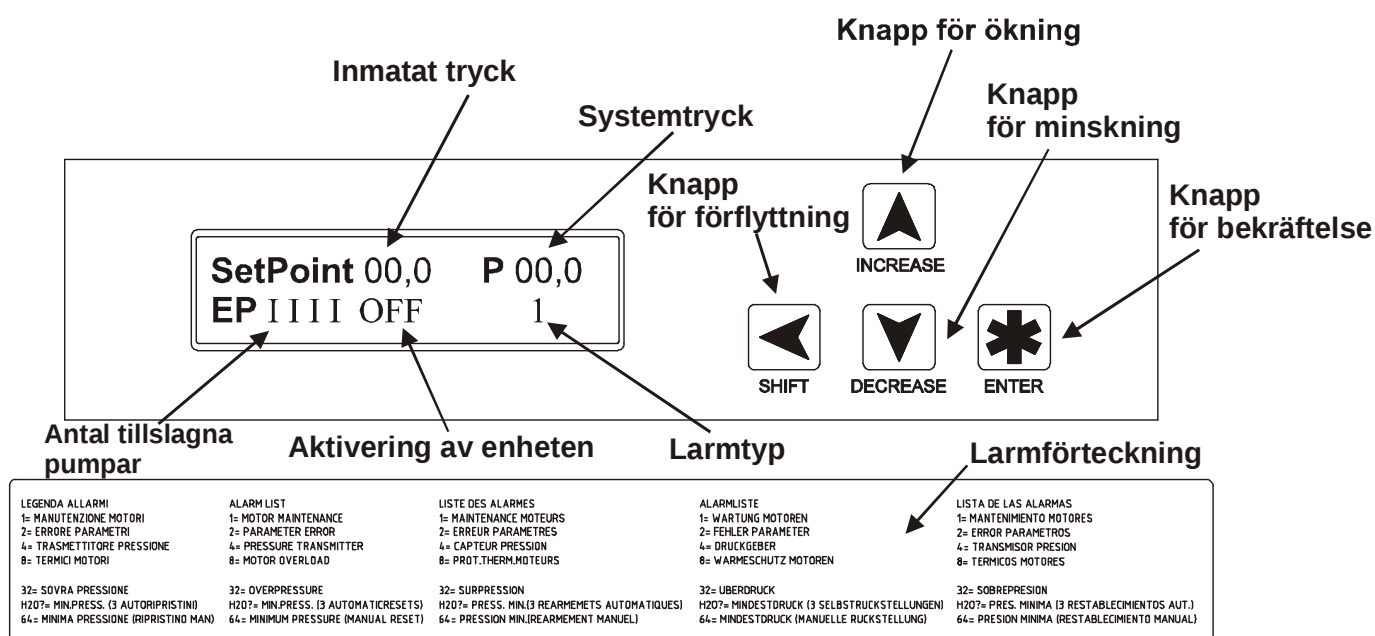

14. TABELL MED VISNING AV SIDOR OCH PARAMETRAR PÅ DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"

| Visade sidor                                                                                                                   | Beskrivning av parametrar                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huvudsida:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                               | <b>SetPoint</b> = Tryckbörvärde<br><b>P</b> = Systemtryck<br><b>EP xxxx ON</b> = Pumparna aktiveras inte med omkopplare på manöverpanelen<br><b>OFF EXT</b> = Deaktiverad fjärrkontroll                      |
| Huvudsida:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                              | <b>SetPoint</b> = Tryckbörvärde<br><b>P</b> = Systemtryck<br><b>EP xxxx OFF</b> = Tillåter åtkomst till alla parametrar med lösenord<br><b>OFF EXT</b> = Deaktiverad fjärrkontroll                           |
| Huvudsida:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> IIII ON                                                          | <b>SetPoint</b> = Tryckbörvärde<br><b>P</b> = Systemtryck<br><b>EP IIII ON</b> = Pumparna aktiveras med omkopplare på manöverpanelen                                                                         |
| Sid. 2:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> : 000(L)                                                                        | <b>Q</b> = Omedelbar kapacitet (*)<br><b>QT</b> = Total kapacitet (*)                                                                                                                                        |
| Sid. 3:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> : 0.0                                                                             | <b>kW</b> = Omedelbar effektförbrukning av enheten (*)<br><b>kWh</b> = Total effektförbrukning av enheten (*)                                                                                                |
| Sid. 4:<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> :    0 MAN OFF | <b>h</b> = Pumpens drifttimmar<br><b>MAN OFF</b> = Signalerar att pumpen inte har nått antalet drifttimmar för underhåll<br><b>MAN ON</b> = Signalerar att pumpen har nått antalet drifttimmar för underhåll |
| Sid. 5:<br><b>Software vers.</b><br>DAB 001059052                                                                              | Kundanpassad mjukvaruversion DAB                                                                                                                                                                             |
| Sid. 6:<br><b>Insert key</b><br>(standardlösenord DAB)<br>eller<br>(utökat lösenord DAB)                                       | <b>10009</b><br><b>Kontakta DAB kundtjänst</b>                                                                                                                                                               |

(\*) = endast förberett. Det måste anslutas sensorer för kapacitet, ström, spänning (se tabell 17).

# 15.           TABELL MED FÖRTECKNING ÖVER LARM SOM VISAS PÅ DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER"

Förteckningen över larm som visas på den elektroniska styrenheten "Pumps Controller" finns även på klistermärket på styrenheten (se figur på sid.109).

| Larmlista                                                                                                                                        | Beskrivning av larmtyp                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b> Larm för pumpunderhåll                                                                                                               | Visas när det inmatade timantalet har överskridits under parametern: <b>Pumpunderhåll (Pumps Maintenance Intervention)</b> .                               |
| <b>AL 2</b> Larm för parameterfel                                                                                                                | Visas när det under parametern Tryckbörvärde (SetPoint Pressure) matas in ett värde som är större än det under parametern Farligt tryck (Danger Pressure). |
| <b>AL 4</b> Allmänt larm för defekt sensor                                                                                                       | Visas när sensorn inte finns och inte längre är ansluten.                                                                                                  |
| <b>AL8P1</b> Temperaturlarm för pumpar<br><b>AL8P2</b> (AL8xx, där xx indikerar<br><b>AL8P3</b> aktuell pump med<br><b>AL8P4</b> temperaturlarm) | Visas när pumpmotorernas överhettningsskydd har utlöst.                                                                                                    |
| <b>AL 32</b> Larm för farligt tryck                                                                                                              | Visas när systemtrycket överskrider det inmatade trycket under parametern: <b>Farligt tryck (Danger Pressure)</b> .                                        |
| <b>AL 64</b> Larm för min. nivå                                                                                                                  | Visas när tryckvakten för min. nivå eller flottören som är ansluten till klämmor 5 och 6 utlöses.                                                          |

| Lista över förlarm                   | Beskrivning av typen av förlarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b> Förlarm för vattenbrist | Visas när trycket sjunker under det inmatade värdet under parametern: <b>Min. tryck H2O (Minimum H2O Pressure)</b> . Styrenheten utför tre återställningsförsök av skyddet. Vid det fjärde försöket sker det en total blockering och det krävs en manuell återställning. Skyddets ingreppstider är på 1 minut vardera. Vid de tre första ingreppen av skyddet visas texten H2O ?, vid det fjärde försöket visas texten AL64. |
| <b>WAIT</b>                          | Visas när pumpens starttid är mindre än den inmatade under parametrarna:<br><b>Räkn.Start.Huvudp. / Räkn.Start P2P3P4</b><br><b>(Cnt.Strt.Pilot / Cnt.Strt.P2P3P4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |

**OBSERVERA!** Det visas ett larm i taget när det förekommer flera larm.

16. **TABELL ÖVER PARAMETRAR SOM SKA MATAS IN PÅ DEN ELEKTRONISKA  
STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER" ENDAST VID DAB SERVICE  
(STANDARDLÖSENORD DAB)**

| Sidnummer<br>Parameter                     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fält        | Mått-<br>enhet | Std.inst.<br>DAB |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>Mata in lösenord</b>                    | <b>Mata in STANDARDLÖSENORD DAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-99999   | data           | <b>10009</b>     |
| <b>1. Language</b>                         | Språk på vilket parametrarna står skrivna:<br>Italienska = 0<br>Engelska = 2<br>Franska = 3<br>Tyska = 4<br>Spanska = 5                                                                                                                                                                    | 0-:-5       | data           | 2 =<br>Engelska  |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON / 2: OFF | Val av deaktivering/aktivering av testcykeln av pumparnas blockeringsfria pumpning.                                                                                                                                                                                                        | 1-:-2       | data           | 2                |
| <b>6. AntiblockTime</b>                    | Inmatning av tiden med pumpstopp efter vilken det ska utföras ett test av pumpens blockeringsfria pumpning.                                                                                                                                                                                | 1-:-255     | dag            | 7                |
| <b>8. Rtd.Pump Pres.</b>                   | Nominellt pumptryck med krets vid nollkapacitet.                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00-:-25,5 | bar            | 0,00             |
| <b>9. SetPoint Pres.</b>                   | Medelvärde som ska upprätthållas i systemet.<br><b>Ökningen eller minskningen av tryckbörvärdet ökar eller minskar samtliga värden för start och stopp av varje enskild pump (se ritn. ref. 18).</b>                                                                                       | 0,00-:-25,5 | bar            | 0,00             |
| <b>10. Dif. Start/Stop P1</b>              | Tillåten tryckskillnad mellan starten och stoppet av HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1.                                                                                                                                                                                                | 0,00-:-2,00 | bar            | 1,00             |
| <b>11. Dif.Start P2P3P4</b>                | Nedre tryckskillnad för start mellan den första och den andra pumpen, mellan den andra och den tredje pumpen, mellan den tredje och den fjärde pumpen (oavsett om den är huvud-, matnings- eller reservelpump).                                                                            | 0,00-:-1,00 | bar            | 0,3              |
| <b>12. Dif.Stop P2P3P4</b>                 | Övre tryckskillnad för stopp mellan den första och den andra pumpen, mellan den andra och den tredje pumpen, mellan den tredje och den fjärde pumpen (oavsett om den är huvud-, matnings- eller reservelpump).                                                                             | 0,00-:-1,00 | bar            | 0,2              |
| <b>13. DelayStart P1</b>                   | Tidsfördröjning tills starten av HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1 när trycket är lägre än den inmatade parametern <b>Skill.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                        | 0-:-20      | sek.           | 0                |
| <b>14. DelayStart P2P3P4</b>               | Tidsfördröjning tills starten av MATNINGSELPUMP P2, P3 resp. P4 när trycket är lägre än den inmatade parametern <b>Skill.Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                | 0-:-20      | sek.           | 1                |
| <b>15. Min.Run Pilot</b>                   | Val av min. drifttid för HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1.                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20      | sek.           | 0                |
| <b>16. Min.Run P2P3P4</b>                  | Val av min. drifttid för MATNINGSELPUMP P2, P3 resp. P4 eller RESERVEPUMPEN.                                                                                                                                                                                                               | 0-:-20      | sek.           | 2                |
| <b>17. Cnt.Strt.Pilot</b>                  | Val av min. tid inom vilken den andra starten (efter den första) INTE är tillåten för HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1. Ett ev. ingrepp blockerar pumpen tills den inmatade tiden har förflutit. Inom detta tidsintervall signaleras den fördröjda starten av pumpen med texten WAIT. | 0-:-600     | sek.           | 10               |

Forts. på nästa sida

Forts. från föregående sida

| Sidnummer<br>Parameter      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fält        | Mått-<br>enhet | Std.inst.<br>DAB |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>18. Cnt.Strt.P2P3P4</b>  | Val av min. tid inom vilken den andra starten (efter den första) INTE är tillåten för MATNINGSELPUMP P2, P3 resp. P4 eller RESERVEPUMPEN.<br>Ett ev. ingrepp blockerar pumpen tills den inmatade tiden har förflutit.<br>Inom detta tidsintervall signaleras den fördröjda starten av pumpen med texten WAIT.                                                                                      | 0-:-600     | sek.           | 10               |
| <b>19. Danger Pres.</b>     | Tryckvärde vid vilket styrenheten larmar p.g.a. övertryck.<br>Styrenheten blockerar systemet om trycket ligger över det inmatade värdet i mer än 5 sekunder.<br>Systemet aktiveras (efter 5 sekunder) så fort trycket återställs.<br>Skyddet signaleras med ett fjärrlarm.                                                                                                                         | 0,00-:-30   | bar            | 10,00            |
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>  | Inställningstryck som ska matas in utifrån trycket i kretsen på trycksidan.<br>Systemet stoppas om trycket sjunker under det inmatade trycket i mer än 1 minut. Texten <b>AL H2O</b> visas.<br>Det sker tre automatiska återställningsförsök efter 1 minut. Vid det fjärde försöket sker det en total blockering och det krävs en manuell återställning. Styrenheten signalerar AL64: vattenbrist. | 0,00-:-25,5 | bar            | 0,5              |
| <b>26. Pump Mnt.Interv.</b> | Inmatning av tiderna för pumpunderhåll.<br>Underhåll P1, Underhåll P2, Underhåll P3, Underhåll P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-99999   | timmar         | 4500             |
| <b>27. Op. Hours P1</b>     | Antal drifttimmar för pump P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | timmar         |                  |
| <b>28. Op. Hours P2</b>     | Antal drifttimmar för pump P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | timmar         |                  |
| <b>29. Op. Hours P3</b>     | Antal drifttimmar för pump P3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | timmar         |                  |
| <b>30. Op. Hours P4</b>     | Antal drifttimmar för pump P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999   | timmar         |                  |

17. **TABELL ÖVER PARAMETRAR SOM SKA MATAS IN PÅ DEN ELEKTRONISKA STYRENHETEN "PUMPS CONTROLLER" ENDAST VID UTÖKAD PROGRAMMERING DAB (UTÖKAT LÖSENORD DAB)**

| Sidnummer<br>Parameter                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fält      | Mått-<br>enhet | Utökad<br>inst. DAB           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| Mata in lösenord                                                                    | Mata in UTÖKAT LÖSENORD DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999 | data           | Kontakta<br>DAB<br>kundtjänst |
| 1. Language                                                                         | Språk på vilket parametrarna står skrivna:<br>Italienska = 0<br>Engelska = 2<br>Franska = 3<br>Tyska = 4<br>Spanska = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-5     | data           | 2 =<br>Engelska               |
| 2. Type of system<br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | Val av typ av hydraulisk installation:<br><br><b>1 = P.P.+3P.</b><br><b>1 huvudelpump för utjämning<br/>+ 3 matningselpumpar</b><br>Funktioner:<br>⇒ Huvudelpump: utjämnar små vattenflöden.<br>⇒ Matningselpumpar: fungerar vid de systemtryck som har matats in under referensbörvärde och tryckskillnader.<br>⇒ Startordning för matningselpumparna (den första pumpen som startar är den första som stannar).<br>⇒ Veckovis test av matningselpumparnas blockeringsfria pumpning med 15 sekunders forcerad drift vardera (vid aktiverad parameter 5). Indikeras med: P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br>⇒ Temperaturlarm med blockering av pumparna och fjärrlarm.<br>Indikeras med: AL8P1, AL8P2, AL8P3.<br><br><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br><b>1 huvudelpump för utjämning<br/>+ 2 matningselpumpar<br/>+ 1 reservelpump</b><br>Funktioner:<br>⇒ Huvudelpump: utjämnar små vattenflöden.<br>⇒ Matningselpumpar: fungerar vid de systemtryck som har matats in under referensbörvärde och tryckskillnader.<br>⇒ Startordning för matningselpumparna (den första pumpen som startar är den första som stannar).<br>⇒ Automatisk start av reservelpump RP vid larm AL8P1 eller AL8P2.<br>⇒ Veckovis test av <b>endast reservelpumpens</b> blockeringsfria pumpning (vid aktiverad parameter 5). Reservelpumpen startar enligt det som har matats in under parameter 6 (tid med blockeringsfri pumpning) och förblir aktiverad i mellan min. 1 minut och max. 30 minuter.<br>Texten PS.TEST visas på displayen. |           |                |                               |

Forts. på nästa sida

Forts. från föregående sida

| Sidnummer<br>Parameter                                         | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fält    | Mått-<br>enhet | Utökad<br>inst.<br>DAB |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------|
|                                                                | <p>⇒ Temperaturlarm med blockering av pumparna och fjärrlarm.<br/>Indikeras med: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 matningselpumpar</b><br/>Funktioner:</p> <p>⇒ Samtliga matningselpumpar fungerar vid de systemtryck som har matats in under referensbörvärde och tryckskillnader.</p> <p>⇒ Startordning för matningselpumparna (den första pumpen som startar är den första som stannar).</p> <p>⇒ Veckovis test av matningselpumparnas blockeringsfria pumpning med 15 sekunders forcerad drift vardera (vid aktiverad parameter 5). Indikeras med: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Temperaturlarm med blockering av pumparna och fjärrlarm.<br/>Indikeras med: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 matningselpumpar<br/>+ 1 reservelpump</b><br/>Funktioner:</p> <p>⇒ Samtliga matningselpumpar fungerar vid de systemtryck som har matats in under referensbörvärde och tryckskillnader.</p> <p>⇒ Startordning för matningselpumparna (den första pumpen som startar är den första som stannar).</p> <p>⇒ Veckovis test av <b>endast reservelpumpens</b> blockeringsfria pumpning (vid aktiverad parameter 5). Reservelpumpen startar enligt det som har matats in under parameter 6 (tid med blockeringsfri pumpning) och förblir aktiverad i mellan min. 1 minut och max. 30 minuter. Texten PS.TEST visas på displayen.</p> <p>⇒ Temperaturlarm med blockering av pumparna och fjärrlarm.<br/>Indikeras med: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                |                        |
| <b>3. Type of sensor</b><br>1: P.RELATIVE<br>2: P.DIFFERENTIAL | 1 : Trycksensor för relativt tryck.<br>2 : Trycksensor för differentialtryck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-:-2   | data           | 1                      |
| <b>4. Number of pumps</b>                                      | Val av antalet matningselpumpar i systemet:<br><b>max. två</b> för systemtyp 2<br><b>max. tre</b> för systemtyp 1<br><b>max. fyra</b> för systemtyp 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-:-4   | data           | 2                      |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON<br>2: OFF                    | Val av deaktivering/aktivering av testcykeln av pumparnas blockeringsfria pumpning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-:-2   | data           | 2                      |
| <b>6. AntiblockTime</b>                                        | Inmatning av tiden med pumpstopp efter vilken det ska utföras ett test av pumpens blockeringsfria pumpning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-:-255 | dag            | 7                      |

Forts. på nästa sida

Forts. från föregående sida


| Sidnummer<br>Parameter | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fält         | Mått-<br>enhet | Utökad<br>inst.<br>DAB |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 7. Sensor Pres.        | Val av den installerade sensorns skalvärde.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-:-25,5     | bar            | 10,0                   |
| 8. Rtd.Pump Pres.      | Nominellt pumptryck med krets vid nollkapacitet.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00-:-25,5  | bar            | 0,00                   |
| 9. SetPoint Pres.      | Medelvärde som ska upprätthållas i systemet.<br><b>Ökningen eller minskningen av tryckbörvärdet ökar eller minskar samtliga värden för start och stopp av varje enskild pump (se ritn. ref. 18).</b>                                                                                                    | 0,00-:- 25,5 | bar            | 0,00                   |
| 10. Dif.Start/Stop P1  | Tillåten tryckskillnad mellan starten och stoppet av HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1.                                                                                                                                                                                                             | 0,00-:-2,00  | bar            | 1,00                   |
| 11. Dif.Start P2P3P4   | Nedre tryckskillnad för start mellan den första och den andra pumpen, mellan den andra och den tredje pumpen, mellan den tredje och den fjärde pumpen (oavsett om den är huvud-, matnings- eller reservpump).                                                                                           | 0,00-:-1,00  | bar            | 0,3                    |
| 12. Dif.Stop P2P3P4    | Övre tryckskillnad för stopp mellan den första och den andra pumpen, mellan den andra och den tredje pumpen, mellan den tredje och den fjärde pumpen (oavsett om den är huvud-, matnings- eller reservpump).                                                                                            | 0,00-:-1,00  | bar            | 0,2                    |
| 13. DelayStart P1      | Tidsfördröjning tills starten av HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1 när trycket är lägre än den inmatade parametern <b>Skill.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                     | 0-:-20       | sek.           | 0                      |
| 14. DelayStart P2P3P4  | Tidsfördröjning tills starten av MATNINGSELPUMP P2, P3 resp. P4 när trycket är lägre än den inmatade parametern <b>Skill.Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                             | 0-:-20       | sek.           | 1                      |
| 15. Min.Run Pilot      | Val av min. drifttid för HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1.                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-20       | sek.           | 0                      |
| 16. Min.Run P2P3P4     | Val av min. drifttid för MATNINGSELPUMP P2, P3 resp. P4 eller RESERVEPUMPEN.                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20       | sek.           | 2                      |
| 17. Cnt.Strt.Pilot     | Val av min. tid inom vilken den andra starten (efter den första) INTE är tillåten för HUVUDELPUMPEN eller MATNINGSELPUMP P1. Ett ev. ingrepp blockerar pumpen tills den inmatade tiden har förflutit.<br>Inom detta tidsintervall signaleras den fördröjda starten av pumpen med texten WAIT.           | 0-:-600      | sek.           | 10                     |
| 18. Cnt.Strt.P2P3P4    | Val av min. tid inom vilken den andra starten (efter den första) INTE är tillåten för MATNINGSELPUMP P2, P3 resp. P4 eller RESERVEPUMPEN. Ett ev. ingrepp blockerar pumpen tills den inmatade tiden har förflutit. Inom detta tidsintervall signaleras den fördröjda starten av pumpen med texten WAIT. | 0-:-600      | sek.           | 10                     |
| 19. Danger Pres.       | Tryckvärde vid vilket styrenheten larmar p.g.a. övertryck. Styrenheten blockerar systemet om trycket ligger över det inmatade värdet i mer än 5 sekunder. Systemet aktiveras (efter 5 sekunder) så fort trycket återställs.<br>Skyddet signaleras med ett fjärrlarm.                                    | 0,00-:-30    | bar            | 10                     |

Forts. på nästa sida

Forts. från föregående sida

| Sidnummer<br>Parameter       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fält                     | Mått-<br>enhet           | Utökad<br>inst.<br>DAB |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>   | Inställningstryck som ska matas in utifrån trycket i kretsen på trycksidan.<br>Systemet stoppas om trycket sjunker under det inmatade trycket i mer än 1 minut. Texten <b>AL H2O</b> visas.<br>Det sker tre automatiska återställningsförsök efter 1 minut. Vid det fjärde försöket sker det en total blockering och det krävs en manuell återställning. Styrenheten signalerar AL64: vattenbrist. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                    |
| <b>21.Flow.Unit.Meas.</b>    | Val av måttenhet för mätinstrumentet för kapacitet: l/sek. - l/min. - M³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l/sek.<br>l/min.<br>M³h. | l/sek.<br>l/min.<br>M³h. | M³h.                   |
| <b>22. Flow sensor f.s.</b>  | Val av skalvärdet för mätinstrumentet för kapacitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | 00                     |
| <b>23. TA calib.factor</b>   | Kalibreringskoefficient för strömtransformatorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          | 00                     |
| <b>24. TV calib.factor</b>   | Kalibreringskoefficient för spänningstransformatorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | 00                     |
| <b>26. Pumps Mnt.Interv.</b> | Inmatning av tiderna för pumpunderhåll.<br>Underhåll P1, Underhåll P2, Underhåll P3, Underhåll P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-99999                | timmar                   | 4500                   |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Antal drifttimmar för pump P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999                | timmar                   |                        |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Antal drifttimmar för pump P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999                | timmar                   |                        |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Antal drifttimmar för pump P3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999                | timmar                   |                        |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Antal drifttimmar för pump P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-99999                | timmar                   |                        |

18. EXEMPEL PÅ KALIBRERING AV TRYCKBÖRVÄRDE

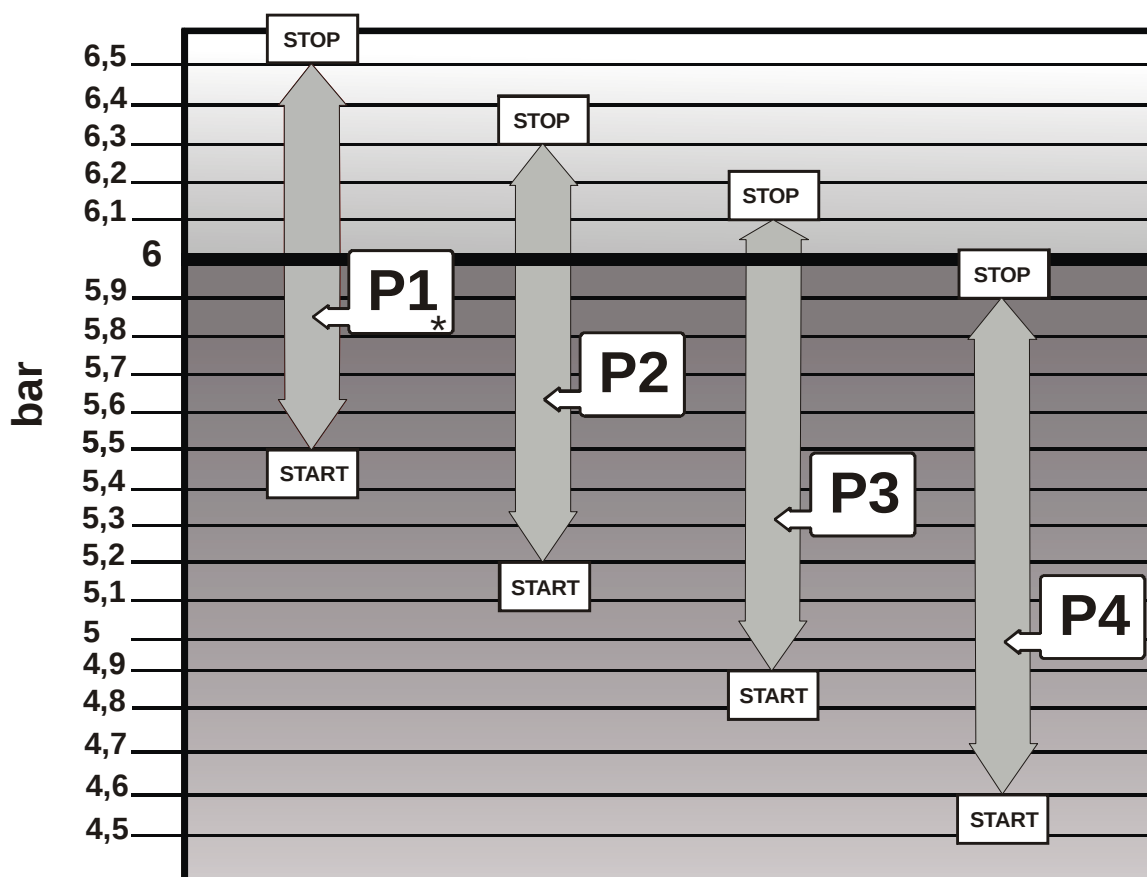

\*Elpump P1 eller huvudelpump

**Tryckbörvärde (SetPoint Pressure) (ref. 9 tabell 16/17) : inställt till 6 bar**

**Skill.Start/Stopp P1 (ref. 10 tabell 16/17) : inställt till 1 bar**

**Skill.Start P2P3P4 (ref. 11 tabell 16/17) : inställt till 0,3 bar**

**Skill.Stopp P2P3P4 (ref. 12 tabell 16/17) : inställt till 0,2 bar**

## 19. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER

| PROBLEM                                                                                                                  | KONTROLLER<br>(MÖJLIGA ORSAKER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÅTGÄRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Motor P1 (eller huvudmotorn) och/eller P2 och/eller P3 och/eller P4 är utan eltillförsel.                             | <p>A. Den termomagnetiska brytaren på manöverpanelen QM1 och/eller QM2 och/eller QM3 och/eller QM4 eller den automatiska jordfelsbrytaren på eltavlan har utlösts.</p> <p>B. Det finns ingen spänning vid klämma L1, L2 resp. L3.</p> <p>C. Skyddssäkring FU2 och/eller FU3 har utlösts och signallampan ref. HL1 är släckt.</p> <p>D. Kontaktor KM1 och/eller KM2 och/eller KM3 och/eller KM4 vibrerar.</p>     | <p>A. Kontrollera isoleringarna på elpumpens kablar. Återställ den termomagnetiska brytaren som är placerad inuti manöverpanelen QM1, QM2, QM3 resp. QM4 eller jordfelsbrytaren på eltavlan.</p> <p>B. Kontrollera manöverpanelens anslutningskablar och eventuella strömbrytare eller frångiljare som har ingripit i systemet.</p> <p>C. Lokalisera ev. kortslutningar och byt ut de utlösta säkringarna. Kontakta DAB kundtjänst om felet kvarstår.</p> <p>D. Spänningstillförseln är otillräcklig.</p> |
| 2. Elpump P1 (eller huvudelpumpen) och/eller P2 och/eller P3 och/eller P4 fortsätter pumpa och svarar inte på kommandon. | <p>A. Trycksensorn är sönder och den elektroniska styrenheten "Pumps Controller" indikerar <b>DEFEKT SENSOR (BROKEN SENSOR)</b>.</p> <p>B. Kontaktor KM1 och/eller KM2 och/eller KM3 och/eller KM4 är sönder (hopklistrade kontakter).</p> <p>C. Den elektroniska styrenheten "Pumps Controller" är sönder.</p> <p>D. Den elektroniska styrenheten "Pumps Controller" indikerar <b>PARAMETERFEL (ERROR)</b>.</p> | <p>A. Kontrollera anslutningarna eller byt ut delarna.</p> <p>B. Byt ut komponenten/erna.</p> <p>C. Byt ut styrenheten.</p> <p>D. Se över kalibreringen av parametrarna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Inget systemtryck.                                                                                                    | <p>A. Den elektroniska styrenheten "Pumps Controller" är deaktiverad. Anslutningsklämma för fjärrstyrning (1 - 2) är öppen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>A. Stäng klämmans anslutning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      | СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                    | стр. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                                | 120  |
| 2.   | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ                                                                                                | 120  |
| 2.1  | Квалифицированный персонал                                                                                    | 120  |
| 2.2  | Безопасность                                                                                                  | 120  |
| 2.3  | Ответственность                                                                                               | 121  |
| 3.   | ПЕРЕВОЗКА                                                                                                     | 121  |
| 4.   | ВСТУПЛЕНИЕ                                                                                                    | 121  |
| 5.   | ПРОСТОЙ ГРУППЫ                                                                                                | 121  |
| 6.   | МОНТАЖ                                                                                                        | 121  |
| 7.   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                                                                            | 121  |
| 8.   | ССЫЛКИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ: Характеристики и описание управлений.                                           | 121  |
| 8.1. | ССЫЛКИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ: Условные обозначения и функции.                                                 | 122  |
| 9.   | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                                                                               | 124  |
| 10.  | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА                                                                            | 124  |
| 11.  | ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА                                                                                 | 124  |
| 12.  | УПРАВЛЕНИЕ НАСОСНОЙ ГРУППЫ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ<br>“PUMPS CONTROLLER”                                           | 124  |
| 13.  | ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА “PUMPS CONTROLLER”                                                        | 125  |
| 14.  | ТАБЛИЦА ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРАНИЦ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛ. БЛОКА<br>“PUMPS CONTROLLER”                                     | 127  |
| 15.  | ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ, ПОКАЗЫВАЕМЫХ<br>НА ДИСПЛЕЕ ЭЛ. БЛОКА “PUMPS CONTROLLER”        | 128  |
| 16.  | ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ, ЗАДАВАЕМЫХ В ЭЛ. БЛОКЕ “PUMPS CONTROLLER”<br>ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНИКОВ DAV                      | 129  |
| 17.  | ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ, ЗАДАВАЕМЫХ В ЭЛ. БЛОКЕ “PUMPS CONTROLLER”<br>ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ DAV | 131  |
| 18.  | ПРИМЕР НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ                                                               | 135  |
| 19.  | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ                                                                             | 136  |
|      | LIST OF SPARE PARTS                                                                                           | 171  |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с данной документацией.

Монтаж и эксплуатация изделия должны выполняться в соответствии с нормативами по безопасности, действующими в стране, в которой устанавливается изделие. Монтаж должен быть выполнен согласно требованиям современных стандартов.

Несоблюдение правил безопасности, помимо риска для безопасности персонала и повреждения оборудования, ведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

## 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### 2.1 Квалифицированный персонал



Рекомендуется, чтобы монтаж осуществлялся квалифицированным и компетентным персоналом, обладающим техническими навыками в соответствии с действующими специфическими нормативами в данной области. Под квалифицированным персоналом подразумеваются лица, которые согласно их образованию, опыту и обучению, а также благодаря знаниям соответствующих нормативов, правил и директив в области предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации были уполномочены ответственным за безопасность на предприятии выполнять любую деятельность, в процессе осуществления которой они могут распознавать и избежать любую опасность. (Определение квалифицированного технического персонала IEC 60634).

### 2.2 Безопасность

Эксплуатация изделия допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается изделие (для Италии CEI 64/2). Проверьте, чтобы изделие не было повреждено в процессе перевозки или складирования. В частности необходимо проверить, чтобы внешняя упаковка не имела повреждений и была в хорошем состоянии. Все внутренние части электрического щита (комплектующие, провода и т.д.) не должны иметь никаких следов влаги, окисления или загрязнений: при необходимости выполните тщательную чистку и проверку работоспособности всех комплектующих электрического щита. При необходимости замените комплектующие, работоспособность которых не будет признана идеальной. Важно проверить, чтобы все провода электрического щита были прочно зафиксированы на своих зажимах.

В случае длительного складирования (или в любом случае в случае замены какого-либо компонента) следует подвергнуть электрический щит всем проверкам, предписанным нормативами EN 60204-1.

## 2.3 Ответственность



Производитель не несет ответственности за неисправную работу электрического щита или за возможный ущерб, вызванный его эксплуатацией, если он подвергался неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируются с превышением рекомендованных рабочих пределов или с несоблюдением прочих инструкций, приведенных в данном руководстве.

Производитель снимает с себя всякую ответственность также за возможные неточности, которые могут быть обнаружены в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, если они являются следствием опечаток или перепечатки. Производитель оставляет за собой право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет нужными или полезными, не компрометируя их основных характеристик.

## 3. ПЕРЕВОЗКА

Предохраните агрегаты от лишних ударов и толчков.

## 4. ВСТУПЛЕНИЕ

В данной документации приводятся общие инструкции касательно монтажа и эксплуатации электрических щитов E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Оборудование рассчитано и изготовлено для управления и предохранения групп промышленных насосов.

## 5. ПРОСТОЙ ГРУППЫ

Длительный простой в плохих условиях может причинить ущерб нашему оборудованию, в следствие чего оно может стать опасным для персонала, осуществляющего его монтаж, регулицию и техническое обслуживание.

Хорошим правилом является обеспечить прежде всего правильное складирование группы, обращая особое внимание на следующие рекомендации:

- Электрический щит должен складироваться в абсолютно сухом месте, вдали от источников тепла.
- Электрический щит должен быть полностью закрыт и изолирован от внешней среды во избежание попадания внутрь него насекомых, влаги и пыли, которые могут повредить электрические компоненты, нарушая его исправное функционирование.

## 6. МОНТАЖ



**Строго соблюдайте значения электропитания, указанные на паспортной табличке спереди электрического щита.**

Электрический щит поставляется уже собранным и соединенным с насосной группой, для управления которой он предназначен. Даже если электрические щиты имеют класс электробезопасности IP55, не рекомендуется устанавливать их в среде, насыщенной окисляющими или коррозионными газами. Если группы устанавливаются на улице, необходимо как можно надежнее предохранить их от прямого воздействия солнечного излучения. При помощи соответствующих приспособлений необходимо поддерживать температуру внутри электрического щита в указанных ниже пределах температуры окружающей среды. Высокая температура ведет к более быстрому износу всех комплектующих и к последующим более или менее серьезными неисправностями.

Кроме того электромонтер должен обеспечить герметичность кабельных сальников. Плотно закрутите кабельные сальники кабеля электропитания электрического щита и проводов возможных внешних управлений, подсоединенных монтажником, таким образом, чтобы провода не выпали из кабельных сальников.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- |                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - Номинальное напряжение электропитания:     | 400 В +/- 10%                                 |
| - Фазы:                                      | 3                                             |
| - Частота:                                   | 50 -60 Гц                                     |
| - Макс. номинальная рабочая мощность (кВт):  | Смотрите паспортную табличку спереди эл. щита |
| - Макс. номинальный рабочий ток (А):         | Смотрите паспортную табличку спереди эл. щита |
| - Предельная температура окружающей среды:   | 4°C +40°C                                     |
| - Относительная влажность (без конденсации): | МАКС. 50% при 40°C (90% при 20°C )            |
| - Класс электробезопасности:                 | IP55                                          |
| - Конструкция эл. щитов:                     | согласно EN 60204-1                           |

## 8. ССЫЛКИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ.

### Характеристики и описание управлений

Электрический щит имеет собственную защиту и предохраняет электронасосы от перегрузок, коротких замыканий, отсутствия фазы и перегрева с ручным взводом. Служит для переключения порядка запуска электронасосов при каждом запуске, для их одновременного функционирования и для подключения одного из насосов только в случае сбоя других (с автоматическими переключателями).

Стандартная комплектация:

- зажимы для подсоединения двигателя, зажимы для подсоединения управления, зажимы для контактов тревоги, зажимы для сигнализации работы насосов, зажимы для подсоединения реле минимального уровня (или индуктивного датчика).

Укомплектован:

- переключателем в РУЧНОЙ-0-АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим функционирования каждого электронасоса;
- индикаторами работы насосов и сигнализаций;

## 8.1 ССЫЛКИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ.

## Условные обозначения и функции

| Ссылка                                                                                                      | Функция (смотрите ссылки на электрических схемах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Индикаторы-СИДы</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | Белый индикатор сигнализирует исправное функционирование вспомогательных цепей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | Оранжевый индикатор (общий) сигнализирует тревогу в случае: сверхдавления, слишком низкого давления, минимального уровня и срабатывания амперметрического реле электронасосов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HL3</b><br>             | Зеленый индикатор сигнализирует о включенном электропитании электронасоса P1 или пилотного электронасоса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HL5</b><br>             | Зеленый индикатор сигнализирует о включенном электропитании электронасоса P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HL7</b><br>             | Зеленый индикатор сигнализирует о включенном электропитании электронасоса P3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HL9</b><br>            | Зеленый индикатор сигнализирует о включенном электропитании электронасоса P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | Оранжевый индикатор сигнализирует о срабатывании амперметрического реле электронасоса P1 или пилотного электронасоса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | Оранжевый индикатор сигнализирует о срабатывании амперметрического реле электронасоса P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | Оранжевый индикатор сигнализирует о срабатывании амперметрического реле электронасоса P3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | Оранжевый индикатор сигнализирует о срабатывании амперметрического реле электронасоса P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Переключатель</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | Переключатель в РУЧНОЙ-0-АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим каждого электронасоса, где: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">             – РУЧНОЙ<br/>             – АВТОМАТ.           </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">= электронасосы управляются вручную оператором до тех пор, пока присутствует импульс.</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">= электронасосы управляются автоматически.</div> </div> </div> |

продолжение на следующей странице

| продолжение с предыдущей страницы                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ссылка                                                                                                      | Функция (смотрите ссылки на электрических схемах)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Автоматические выключатели и разъединители</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QM1                                                                                                         | Автоматический термоманитный выключатель с ручным взводом для защиты от перегрузок и коротких замыканий линии электропитания двигателя P1 или пилотного электронасоса.                                                                                   |
| QM2                                                                                                         | Автоматический термоманитный выключатель с ручным взводом для защиты от перегрузок и коротких замыканий линии электропитания двигателя P2.                                                                                                               |
| QM3                                                                                                         | Автоматический термоманитный выключатель с ручным взводом для защиты от перегрузок и коротких замыканий линии электропитания двигателя P3.                                                                                                               |
| QM4                                                                                                         | Автоматический термоманитный выключатель с ручным взводом для защиты от перегрузок и коротких замыканий линии электропитания двигателя P4.                                                                                                               |
| QS1                                                                                                         | Сетевой выключатель-разъединитель с запираемой на ключ ручкой блокировки дверцы.                                                                                                                                                                         |
| <b>Зажимы подсоединения дистанционных управлений - ссылка 1-6</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 - 2                                                                                                       | Зажимы для подсоединения дистанционного управления.<br>В случае его использования снимите стандартно установленную перемычку между зажимами 1 и 2.<br>Характеристики контакта: 24 В перем. т. 40 мА.                                                     |
| 3 - 4                                                                                                       | Зажимы для подсоединения датчика давления.<br>Характеристики контакта: 15 В перем. т. 4 -20 mA                                                                                                                                                           |
| 5 - 6                                                                                                       | Зажимы для подсоединения реле минимального давления P. MIN. или индуктивного датчика.<br>В случае его использования снимите стандартно установленную перемычку между зажимами 5 и 6.<br>Характеристики контакта: 24 В перем. т. 40 мА.                   |
| <b>Зажимы для подсоединения дистанционной сигнализации - ссылка 31-38</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 - 32                                                                                                     | Зажимы для подсоединения провода сигнализации неисправности датчика давления.<br>Характеристики контакта: без напряжения, Н.Р. $\leq 250$ В перем. ток $\leq 5$ А                                                                                        |
| 33 - 34                                                                                                     | Зажимы для подсоединения провода общего сигнала тревоги: сверхдавление, слишком низкое давления, минимальный уровень, сработало амперметрическое реле электронасоса.<br>Характеристики контакта: без напряжения, Н.Р. $\leq 250$ В перем. ток $\leq 5$ А |
| 35 - 36                                                                                                     | Зажимы для подсоединения провода сигнализации работы насоса всухую.<br>Характеристики контакта: без напряжения, Н.Р. $\leq 250$ В перем. ток $\leq 5$ А                                                                                                  |
| 37 - 38                                                                                                     | Зажимы для подсоединения провода сигнализации сбоя цепей вспомогательного электропитания.<br>Характеристики контакта: без напряжения, Н.Р. $\leq 250$ В перем. ток $\leq 5$ А                                                                            |
| <b>Зажимы для подсоединения проводов индикаторов функций - ссылка 39-40</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39 - 40                                                                                                     | Зажимы для подсоединения провода сигнала работающего насоса<br>Характеристики контакта: без напряжения, Н.Р. $\leq 250$ В перем. ток $\leq 5$ А                                                                                                          |
| <b>Соединительные провода</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Соединительные провода электронасоса P1 или пилотного электронасоса.                                                                                                                                                                                     |
|                          | Строго соблюдайте предусмотренную разметку соединений.                                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Соединительные провода электронасоса P2.                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Строго соблюдайте предусмотренную разметку соединений.                                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Соединительные провода электронасоса P3.                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Строго соблюдайте предусмотренную разметку соединений.                                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> | Соединительные провода электронасоса P4.                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Строго соблюдайте предусмотренную разметку соединений.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Плавкие предохранители</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FU1                                                                                                         | Плавкие предохранители трансформатора против коротких замыканий первичной цепи и линии электропитания трансформатора (см. электрические схемы).                                                                                                          |
| FU2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FU3                                                                                                         | Плавкие предохранители вторичной цепи трансформатора (см. электрические схемы).                                                                                                                                                                          |
| <b>Электронный блок</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pumps Controller (KL1)                                                                                      | Электронный блок для управления, контроля и вращения электронасосов.                                                                                                                                                                                     |

## 9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

**9.1** Перед началом подсоединения проводов электропитания к зажимам разъединителя L1 – L2 – L3 необходимо убедиться, чтобы общий рубильник электрического распределительного щита находился в положении OFF (ВЫКЛ.) (0), и чтобы никто не мог случайно подключить напряжение.

**9.2** Строго соблюдайте все действующие нормативы в области безопасности и предотвращения несчастных случаев.

**9.3**  Проверьте, чтобы все зажимы были плотно завинчены, обращая особое внимание на зажим заземления.

**9.4** Подсоедините провода в клеммной колодке в соответствии с электрическими схемами, прилагающимися в техническом руководстве.

**9.5** Проверьте, чтобы все соединительные провода были в хорошем состоянии с целой внешней оплеткой.

**9.6**  Проверьте, чтобы дифференциальный предохранительный выключатель системы был правильно рассчитан. На линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель против коротких замыканий.

**9.7**  Рекомендуется произвести правильное и надежное заземление системы в соответствии с действующими нормативами в данной области.

**9.8** Выполните тестирование в соответствии с нормативом EN 60204-1.

## 10. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

После правильного выполнения вышеописанных операций установите переключатели, ссылка SA1, SA2, SA3 и SA4, в положение 0 и закройте дверцу эл. щита. Подключите напряжение электрического щита, замкнув общий рубильник распределительного щита. Замкните выключатель-разъединитель, ссылка QS1, расположенный на дверце эл. щита. Электронасосы не запитываются.

## 11. ЗАПУСК ГРУППЫ

1. Установить переключатель, ссылка SA1, в положение MAN. (ручной режим). Электронасос P1 (или пилотный электронасос) будет запитан только при наличии импульса ручного управления. Повторите эту операцию на остальных переключателях, ссылка SA2, SA3 и SA4, до тех пор, пока присутствует импульс ручного управления.

2.  **ВНИМАНИЕ:** если направление вращения двигателя будет неправильным, необходимо поменять местами провода на зажимах L2 и L3 линии электропитания. Перед осуществлением этой операции отключите напряжение электрического щита.

3.  Не рекомендуется запускать систему при помощи выключателя-разъединителя блокировки дверцы (ссылка QS1), когда переключатели в РУЧНОЙ-0-АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ссылка SA1-SA2-SA3-SA4) установлены в автоматический режим (☺).

4. Установите переключатели, ссылка SA1, SA2, SA3 и SA4, в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим и проверьте их работу по параметрам, заданным в электронном блоке, ссылка “Pumps Controller”.

## 12. УПРАВЛЕНИЕ НАСОСНОЙ ГРУППЫ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ “PUMPS CONTROLLER”

Электронный блок, ссылка “Pumps Controller”, когда переключатели, ссылка SA1, SA2, SA3 и SA4 установлены в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим, управляет работой насосной группы следующим образом:

- Запуск и вращение двигателей электронасосов.
- Визуализация на дисплее работы группы и заданных параметров (см. табл. № 14).
- Предохранение электронасосов с указанием типа сбоя в перечне сигналов тревоги и дистанционной сигнализации в случае:
  - отсутствия воды,
  - сверхдавления,
  - отсутствия сигнала с датчика давления,
  - перегрузки двигателей.
- Отсчет рабочих часов каждого электронасоса с дистанционной сигнализацией срока очередного техобслуживания.
- Возможность использовать 4 режима группы при помощи введения соответствующих параметров (см. табл. № 17):
  - 1 пилотный электронасос + 3 электронасоса (1P.P. + 3P.),
  - 1 пилотный электронасос + 2 электронасоса (1P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 электронасоса (4P.),
  - 3 электронасоса + 1 резервный электронасос (3P. + 1P.S.).

Электронный блок “Pumps Controller” может быть запрограммирован по двум разным цифровым кодам, соответствующим СТАНДАРТНОМУ программированию DAB (стандартный код Dab) или РАСШИРЕННОМУ программированию DAB (расширенный код Dab), как показано в таблицах № 16 и № 17.

**13. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА “PUMPS CONTROLLER”**

Электронный блок стандартно имеет четыре кнопки для программирования:

- Кнопка  для подтверждения измененного значения.
- Кнопка  для выбора изменяемого значения.
- Кнопка  для увеличения изменяемого значения или для перехода на верхнюю строчку параметров.
- Кнопка  для уменьшения изменяемого значения или для перехода на нижнюю строчку параметров.
- Кнопки   при одновременном нажатии (примерно на 40 секунд) включают или отключают функции электронного блока “Pumps Controller”.

Для выполнения программирования действуйте в следующем порядке (смотрите таблицу 14 "Визуализация страниц и параметров Электронного блока “Pumps Controller”)

⇒ Отключите эл. блок “Pumps Controller”, нажав одновременно (примерно на 40 сек.) на кнопки



⇒ На дисплее появится надпись OFF (ВЫКЛ.).

⇒ На дисплее откроется главная страница.

⇒ Нажмите кнопку  DECREASE вплоть до самой нижней строчки со всеми параметрами, на дисплее появится сообщение “**ввести код**”.

⇒ Нажмите кнопку  SHIFT : справа мигает 0.

⇒ При помощи кнопки  INCREASE введите СТАНДАРТНЫЙ КОД DAB или же РАСШИРЕННЫЙ КОД DAB (см. таблицы № 16 и № 17), набирая цифры **справа налево**, перемещаясь при помощи кнопки



⇒ После ввода кода нажмите кнопку  ENTER для его подтверждения и откройте страницу с перечнем выбранного программирования.

⇒ В случае ввода неправильного кода доступа эл. блок сигнализирует: НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД....

⇒ Повторите описанные выше операции, вводя правильный код.

⇒ Открывается страница параметров.

**1-ый параметр:**

⇒ Нажмите кнопку  DECREASE для выбора языка. 2 = АНГЛИЙСКИЙ


Для продолжения программирования следуйте инструкциям, приведенным в таблице № 16 СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ DAB или в таблице № 17 РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ DAB, в зависимости от выбранного режима.

По завершении программирования нажмите одновременно (примерно на 40 сек.) кнопки



для выхода из функции программирования и включения электронного блока “Pumps Controller”, на дисплее показывается первая страница.

ДИСПЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА “PUMPS CONTROLLER”

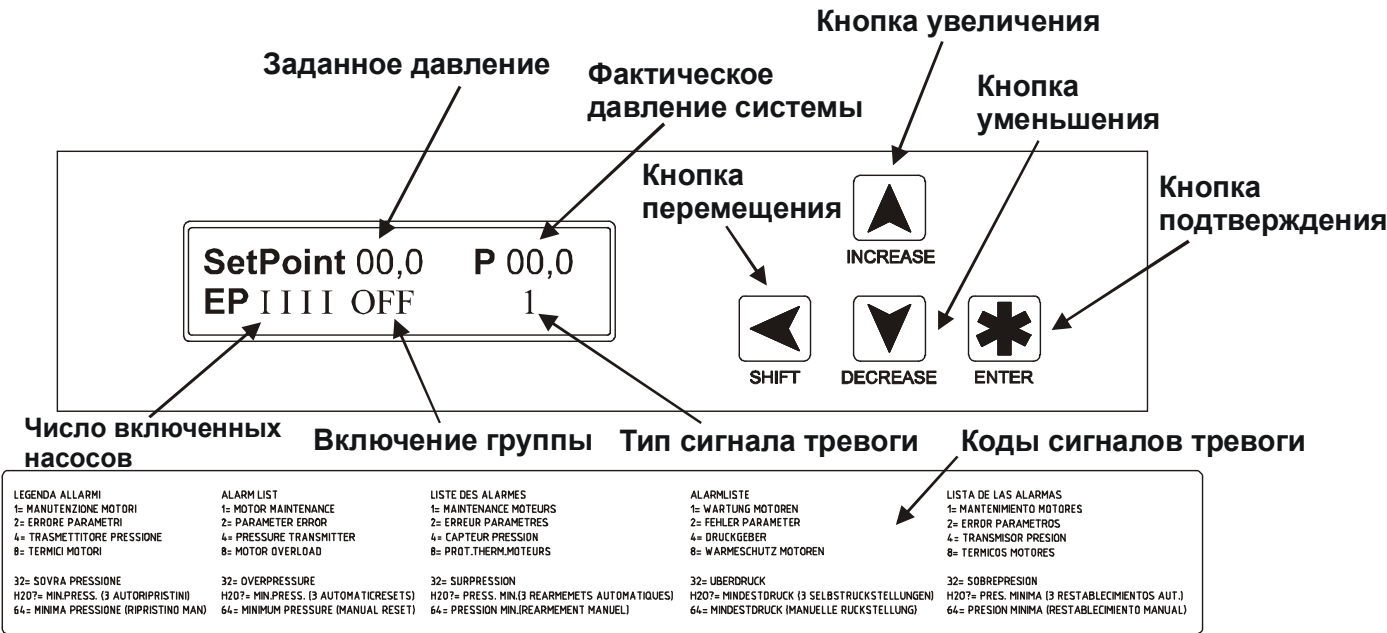

14.

**ТАБЛИЦА ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРАНИЦ И ПАРАМЕТРОВ  
НА ДИСПЛЕЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА “PUMPS CONTROLLER”**

| Страницы                                                                                                                                        | Описание параметров                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На главной странице показываються:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                        | <b>SetPoint</b> = Контрольное значение давления<br><b>P</b> = Фактическое давление в системе<br><b>EP xxxx ON</b> = насосы не включены переключателями эл. щита<br><b>OFF EXT</b> = дистанционное управление отключено                 |
| На главной странице показываються:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                       | <b>SetPoint</b> = Контрольное значение давления<br><b>P</b> = Фактическое давление в системе<br><b>EP xxxx OFF</b> = доступ ко всем параметрам с вводом пароля<br><b>OFF EXT</b> = дистанционное управление отключено                  |
| На главной странице показываються:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> III ON                                                    | <b>SetPoint</b> = Контрольное значение давления<br><b>P</b> = Фактическое давление в системе<br><b>EP III ON</b> = насосы включены переключателями эл. щита                                                                            |
| На 2-ой странице показываються:<br><b>Q</b> :    0(L/M)<br><b>QT</b> :   000(L)                                                                 | <b>Q</b> = мгновенный расход (*)<br><b>QT</b> = обобщенный расход (*)                                                                                                                                                                  |
| На 3-ей странице показываються:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh</b> :   0.0                                                                     | <b>kW</b> = мгновенная поглощаемая мощность группы (*)<br><b>kWh</b> = обобщенная поглощаемая мощность группы (*)                                                                                                                      |
| На 4-ой странице показываються:<br><b>P1h</b> :   0 MAN OFF<br><b>P2h</b> :   0 MAN OFF<br><b>P3h</b> :   0 MAN OFF<br><b>P4h</b> :   0 MAN OFF | <b>h</b> = кол-во рабочих часов насоса<br><b>MAN OFF</b> = означает, что насос не отработал заданного кол-ва часов до техобслуживания<br><b>MAN ON</b> = означает, что насос превысил заданное кол-во рабочих часов до техобслуживания |
| На 5-ой странице показываються:<br><b>Версия ПО</b><br>DAB 001059052                                                                            | Персонализированное программное обеспечение DAB                                                                                                                                                                                        |
| На 6-ой странице показываються:<br><b>Insert key</b><br>(стандартный код Dab)<br>или<br>(расширенный код Dab)                                   | <b>10009</b><br><b>Обратиться в Сервис Dab</b>                                                                                                                                                                                         |

(\*) = только возможность. Необходимо подсоединить датчики расхода – тока – напряжения (см. таблицу № 17).

# 15. ТАБЛИЦА КОДОВ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ, ПОКАЗЫВАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ ЭЛ. БЛОКА “PUMPS CONTROLLER”

Перечень кодов сигналов тревоги, показываемых на дисплее электронного блока “Pumps Controller”, приводится также на табличке, наклеенной на самом эл. блоке (как показано на схеме на стр. 126).

| Перечень сигналов тревоги |                                                                           | Описание сигнала тревоги                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL 1                      | Сигнализация техобслуживания насосов                                      | Показывается при превышении кол-ва рабочих часов, заданного в параметре: <b>Техобслуживание насосов (Pumps Maintenance Intervention)</b> .                                                 |
| AL 2                      | Сигнализация сбоя параметров                                              | Показывается, когда параметр Контрольное (SetPoint Pressure) значение давления устанавливается на значение, превышающее значение, заданное в параметре Опасное давление (Danger Pressure). |
| AL 4                      | Общий сигнал тревоги неисправности датчика                                | Показывается, когда датчик отсутствует, отсоединен.                                                                                                                                        |
| AL8P1                     | Сигнал тревоги термовыключателя насосов                                   | Показывается при срабатывании термовыключателей двигателей насосов.                                                                                                                        |
| AL8P2                     | (AL8xx, где xx означает насос, вызвавший сигнал тревоги термовыключателя) |                                                                                                                                                                                            |
| AL8P3                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| AL8P4                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| AL 32                     | Сигнал тревоги опасного давления                                          | Показывается, когда давление в системе превышает значение, заданное в параметре: <b>Опасное давление (Danger Pressure)</b> .                                                               |
| AL 64                     | Сигнал тревоги минимального уровня                                        | Показывается, когда срабатывает реле минимального давления или поплавков, подсоединенный к зажимам 5-6.                                                                                    |

| Перечень предупредительных сигналов            | Описание типа предупредительных сигналов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H2O ? Предупредительный сигнал отсутствия воды | Показывается, когда давление достигает значения, меньше заданного значения в параметре: <b>Минимальное давление H2O (Minimum H2O Pressure)</b> .<br>Эл. блок производит 3 попытки автоматического сброса защиты, на четвертую попытку блокирует систему с необходимостью разблокировки вручную.<br>Время сброса предохранения - 1 минута на каждую попытку.<br>При первых 3 попытках сброса защиты появляется сообщение H2O ?, на четвертую попытку появляется код AL 64. |
| WAIT                                           | Показывается, когда время запуска насоса меньше значения, заданного в параметрах:<br><b>Счетчик пусков Пилотного насоса / Счетчик пусков насосов P2P3P4 (Cnt.Strt.Pilot / Cnt.Strt.P2P3P4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Внимание:** в случае нескольких сигналов тревоги они показываются по одному.

16.

**Таблица ПАРАМЕТРОВ, вводимых в ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК  
“PUMPS CONTROLLER” ТОЛЬКО ТЕХНИКАМИ DAB  
(СТАНДАРТНЫЙ КОД DAB)**

| Кол-во страниц<br>Параметра                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диапазон<br>настройки | Ед-ца<br>измер-я | Станд. фаб.<br>настройки<br>DAB |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Ввести код</b>                          | <b>Ввести СТАНДАРТНЫЙ КОД DAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999             | данные           | <b>10009</b>                    |
| <b>1. Language</b>                         | Языки, на которых записаны параметры:<br>Итальянский = 0<br>Английский = 2<br>Французский = 3<br>Немецкий = 4<br>Испанский = 5                                                                                                                                                                                                  | 0-:-5                 | данные           | 2:<br>Английский                |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON / 2: OFF | Выбрать исключение или включение цикла тестирования антиблокировки насосов.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-:-2                 | данные           | 2                               |
| <b>6. AntiblockTime</b>                    | Настройка времени простоя насоса, после которого необходимо произвести тестирование антиблокировки насоса.                                                                                                                                                                                                                      | 1-:-255               | сутки            | 7                               |
| <b>8. Rtd.Pump Pres.</b>                   | Номинальное давление насоса при нулевом расходе системы.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00-:-25,5           | бар              | 0,00                            |
| <b>9. SetPoint Pres.</b>                   | Среднее давление, поддерживаемое в системе.<br><b>Повышение или понижение контрольного значения давления изменит все значения запуска и остановки каждого насоса в большую или в меньшую сторону.<br/>(см. график, ссылка 18).</b>                                                                                              | 0,00-:-25,5           | бар              | 0,00                            |
| <b>10. Dif. Start/Stop P1</b>              | Разница, допустимая между давлением пуска и давлением остановки ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1.                                                                                                                                                                                                                       | 0,00-:-2,00           | бар              | 1,00                            |
| <b>11. Dif.Start P2P3P4</b>                | Дифференциальное давление, меньшее давления запуска, между первым и вторым насосом, между вторым и третьим, между третьим и четвертым (будь они пилотные, подающие или резервные).                                                                                                                                              | 0,00-:-1,00           | бар              | 0,3                             |
| <b>12. Dif.Stop P2P3P4</b>                 | Дифференциальное давление, большее давления остановки, между первым и вторым насосом, между вторым и третьим, между третьим и четвертым (будь они пилотные, подающие или резервные).                                                                                                                                            | 0,00-:-1,00           | бар              | 0,2                             |
| <b>13. DelayStart P1</b>                   | Время задержки при запуске ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1, когда давление ниже значения, заданного в параметре <b>Dif.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                                             | 0-:-20                | сек.             | 0                               |
| <b>14. DelayStart P2P3P4</b>               | Время задержки при запуске ПОДАЮЩИХ насосов P2, P3, P4, когда давление ниже значения, заданного в параметре <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                            | 0-:-20                | сек.             | 1                               |
| <b>15. Min.Run Pilot</b>                   | Выбор минимального времени работы ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-20                | сек.             | 0                               |
| <b>16. Min.Run P2P3P4</b>                  | Выбор минимального времени работы ПОДАЮЩИХ насосов P2, P3, P4 или РЕЗЕРВНОГО насоса.                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20                | сек.             | 2                               |
| <b>17. Cnt.Strt.Pilot</b>                  | Выбор минимального времени, в течение которого НЕ допускается второй запуск, следующий за первым, ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1. При срабатывании насос остается заблокированным до истечения заданного времени. За этот отрезок времени задержка запуска насоса сигнализируется на дисплее сообщением WAIT (Ждите). | 0-:-600               | сек.             | 10                              |

продолжение на следующей странице

продолжение с предыдущей страницы

| Кол-во страниц<br>Параметра | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Диапазон<br>настройки | Ед-ца<br>измер-я | Станд. фаб.<br>настройки<br>DAB |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 18. Cnt.Strt.P2P3P4         | Выбор минимального времени, в течение которого НЕ допускается второй запуск, следующий за первым, ПОДАЮЩЕГО насоса P2, P3, P4 или РЕЗЕРВНОГО насоса.<br>При срабатывании насос остается заблокированным до истечения заданного времени.<br>За этот отрезок времени задержка запуска насоса сигнализируется на дисплее сообщением WAIT (Ждите).                                                                                                         | 0-:-600               | сек.             | 10                              |
| 19. Danger Pres.            | Значение давления, по достижении которого эл. блок включает сигнал тревоги сверхдавления.<br>Эл. блок блокирует систему, если давление превышает заданное значение более чем в течение 5 секунд<br>После понижения давления система вновь подключается (по истечении 5 секунд).<br>Срабатывание предохранения сигнализируется дистанционным сигналом.                                                                                                  | 0,00-:-30             | бар              | 10,00                           |
| 20. Min.Pres.AL.H2O         | Контрольное значение давления, задаваемое в зависимости от давления в нагнетательном трубопроводе.<br>Система останавливается, если давление опускается ниже заданного контрольного значения более чем на 1 минуту: на дисплее показывается <b>AL H2O</b> .<br>3 попытки автоматического сброса через 1 минуту и на четвертой попытке полная блокировка с необходимостью ручного сброса.<br>На данном этапе эл. блок показывает AL64: отсутствия воды. | 0,00-:-25,5           | бар              | 0,5                             |
| 26. Pump Mnt.Interv.        | Настройка часов техобслуживания насосов.<br>Техобслуж. P1, Техобслуж. P2, Техобслуж. P3, Техобслуж. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-:-99999             | часы             | 4500                            |
| 27. Op. Hours P1            | Кол-во рабочих часов насоса P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999             | часы             |                                 |
| 28. Op. Hours P2            | Кол-во рабочих часов насоса P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999             | часы             |                                 |
| 29. Op. Hours P3            | Кол-во рабочих часов насоса P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999             | часы             |                                 |
| 30. Op. Hours P4            | Кол-во рабочих часов насоса P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999             | часы             |                                 |

17. Таблица ПАРАМЕТРОВ, вводимых в ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК “PUMPS CONTROLLER”  
ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ DAB  
(РАСШИРЕННЫЙ КОД DAB)

| Кол-во страниц<br>Параметра                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Диапазон<br>настройки | Ед-ца<br>измер-я | Расшир.<br>фаб.<br>настройки<br>DAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| Ввести код                                                                          | Ввести РАСШИРЕННЫЙ КОД DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-:99999              | данные           | Обращайтесь<br>в Сервис Dab         |
| 1. Language                                                                         | Языки, на которых записаны параметры:<br>Итальянский = 0<br>Английский = 2<br>Французский = 3<br>Немецкий = 4<br>Испанский = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-:5                  | данные           | 2:<br>Английский                    |
| 2. Type of system<br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | <p>Выбор типа гидравлической конфигурации:</p> <p style="text-align: center;"><b>1 = P.P.+3P.</b></p> <p><b>1 компенсационный пилотный насос<br/>+ 3 подающих насоса</b></p> <p>Функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Пилотный насос: компенсирует малый расход.</li> <li>⇒ Подающие насосы: работают с давлением в системе, заданным в параметрах Контрольное значение давления и Дифференциальное давление.</li> <li>⇒ Изменение последовательности запуска подающих насосов (насос, запускающийся первым, первым останавливается).</li> <li>⇒ Еженедельное тестирование антиблокировки каждого из подающих насосов в течение 15 секунд принудительного функционирования (если включен параметр 5).<br/>Показывается на дисплее: P1TEST, P2TEST, P3TEST.</li> <li>⇒ Сигнал тревоги термовыключателей с блокировкой соответствующих насосов и дистанционной сигнализацией.<br/>Показывается на дисплее: AL8P1, AL8P2, AL8P3.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b></p> <p><b>1 компенсационный пилотный насос<br/>+ 2 подающих насоса<br/>+ 1 резервный насос</b></p> <p>Функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Пилотный насос: компенсирует малый расход.</li> <li>⇒ Подающие насосы: работают с давлением, заданным в параметрах Контрольное значение давления и Дифференциальное давление.</li> <li>⇒ Изменение последовательности запуска подающих насосов (насос, запускающийся первым, первым останавливается).</li> <li>⇒ Автоматический запуск резервного насоса PS в случае сигнала тревоги AL8P1 или AL8P2.</li> <li>⇒ Еженедельное тестирование антиблокировки <b>только резервного насоса</b> (если подключен параметр 5). Резервный насос включается в соответствии с настройкой параметра 6 (время антиблокировки) и остается включенным от 1 мин. до 30 мин.<br/>На дисплее показывается сообщение PS.TEST.</li> </ul> |                       |                  |                                     |

продолжение на следующей странице

продолжение с предыдущей страницы

| Кол-во страниц<br>Параметра                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Диапазон<br>настройки | Ед-ца<br>измер-я | Расшир. фаб.<br>настройки<br>DAB |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                | <p>⇒ Сигнал тревоги термовыключателей с блокировкой соответствующих насосов и дистанционной сигнализацией.<br/>Показывается на дисплее: AL8P1, AL8P2, AL8PS<br/><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 подающих насоса</b><br/>Функции:</p> <p>⇒ Все подающие насосы работают с давлением, заданным в параметрах Контрольное значение давления и Дифференциальное давление.</p> <p>⇒ Изменение последовательности запуска подающих насосов (насос, запускающийся первым, первым останавливается).</p> <p>⇒ Ежедневное тестирование антиблокировки каждого из подающих насосов в течение 15 секунд принудительного функционирования (если включен параметр 5). Показывается на дисплее: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Сигнал тревоги термовыключателей с блокировкой соответствующих насосов и дистанционной сигнализацией.<br/>Показывается на дисплее: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.<br/><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 подающих насоса<br/>+ 1 резервный насос</b><br/>Функции:</p> <p>⇒ Все подающие насосы работают с давлением, заданным в параметрах Контрольное значение давления и Дифференциальное давление.</p> <p>⇒ Изменение последовательности запуска подающих насосов (насос, запускающийся первым, первым останавливается).</p> <p>⇒ Ежедневное тестирование антиблокировки <b>только резервного насоса</b> (если подключен параметр 5). Резервный насос включается в соответствии с настройкой параметра 6 (время антиблокировки) и остается включенным от 1 мин. до 30 мин. На дисплее показывается сообщение PS.TEST.</p> <p>⇒ Сигнал тревоги термовыключателей с блокировкой соответствующих насосов и дистанционной сигнализацией. Показывается на дисплее: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |                       |                  |                                  |
| <b>3. Type of sensor</b><br>1: P.RELATIVE<br>2: P.DIFFERENTIAL | 1 : Датчик относительного давления.<br>2 : Датчик дифференциального давления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-;-2                 | данные           | 1                                |
| <b>4. Number of pumps</b>                                      | Выбор числа подающих насосов, составляющих систему:<br><b>макс. два</b> для системы типа 2<br><b>макс. три</b> для системы типа 1<br><b>макс. четыре</b> для системы типа 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-;-4                 | данные           | 2                                |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON<br>2: OFF                    | Выбор исключения или включения цикла тестирования антиблокировки насосов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-;-2                 | данные           | 2                                |
| <b>6. AntiblockTime</b>                                        | Настройка времени простоя насоса, после которого необходимо произвести тест антиблокировки насоса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-;-255               | сутки            | 7                                |

продолжение на следующей странице

продолжение с предыдущей страницы


| Кол-во страниц<br>Параметра | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Диапазон<br>настройки | Ед-ца<br>измер-я | Расшир.<br>фаб.<br>настройки<br>DAB |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 7. Sensor Pres.             | Выбор конца шкалы установленного датчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4-:-25,5              | бар              | 10,0                                |
| 8. Rtd.Pump Pres.           | Номинальное давление насоса при нулевом расходе системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00-:-25,5           | бар              | 0,00                                |
| 9. SetPoint Pres.           | Среднее давление, поддерживаемое в системе.<br><b>Повышение или понижение контрольного значения давления изменит все значения запуска и остановки каждого насоса в большую или в меньшую сторону (см. график, ссылка 18).</b>                                                                                                                   | 0,00-:-25,5           | бар              | 0,00                                |
| 10. Dif.Start/Stop P1       | Дифференциальное давление, допустимое между пуском и остановкой ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1.                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00-:-2,00           | бар              | 1,00                                |
| 11. Dif.Start P2P3P4        | Дифференциальное давление, меньшее давления запуска, между первым и вторым насосом, между вторым и третьим, между третьим и четвертым (будь они пилотные, подающие или резервные).                                                                                                                                                              | 0,00-:-1,00           | бар              | 0,3                                 |
| 12. Dif.Stop P2P3P4         | Дифференциальное давление, большее давления остановки, между первым и вторым насосом, между вторым и третьим, между третьим и четвертым (будь они пилотные, подающие или резервные).                                                                                                                                                            | 0,00-:-1,00           | бар              | 0,2                                 |
| 13. DelayStart P1           | Время задержки при запуске ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1, когда давление ниже значения, заданного в параметре <b>Dif.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                                                             | 0-:-20                | сек.             | 0                                   |
| 14. DelayStart P2P3P4       | Время задержки при запуске ПОДАЮЩИХ насосов P2, P3, P4, когда давление ниже значения, заданного в параметре <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20                | сек.             | 1                                   |
| 15. Min.Run Pilot           | Выбор минимального времени работы ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-:-20                | сек.             | 0                                   |
| 16. Min.Run P2P3P4          | Выбор минимального времени работы ПОДАЮЩИХ насосов P2, P3, P4 или РЕЗЕРВНОГО насоса.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20                | сек.             | 2                                   |
| 17. Cnt.Strt.Pilot          | Выбор минимального времени, в течение которого НЕ допускается второй запуск, следующий за первым, ПИЛОТНОГО насоса или ПОДАЮЩЕГО насоса P1. При срабатывании насос остается заблокированным до истечения заданного времени.<br>За этот отрезок времени задержка запуска насоса сигнализируется на дисплее сообщением WAIT (Ждите).              | 0-:-600               | сек.             | 10                                  |
| 18. Cnt.Strt.P2P3P4         | Выбор минимального времени, в течение которого НЕ допускается второй запуск, следующий за первым, ПОДАЮЩЕГО насоса P2, P3, P4 или РЕЗЕРВНОГО насоса. При срабатывании насос остается заблокированным до истечения заданного времени. За этот отрезок времени задержка запуска насоса сигнализируется на дисплее сообщением WAIT (Ждите).        | 0-:-600               | сек.             | 10                                  |
| 19. Danger Pres.            | Значение давления, по достижении которого эл. блок включает сигнал тревоги сверхдавления. Эл. блок блокирует систему, если давление превышает заданное значение более чем в течение 5 секунд После понижения давления система вновь подключается (по истечении 5 секунд).<br>Срабатывание предохранения сигнализируется дистанционным сигналом. | 0,00-:-30             | бар              | 10                                  |

продолжение на следующей странице

продолжение с предыдущей страницы

| Кол-во страниц<br>Параметра  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Диапазон<br>настройки      | Ед-ца<br>измер-я           | Расшир.<br>фаб.<br>настройки<br>DAB |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>20. Min.Pres.ALH2O</b>    | Контрольное значение давления, задаваемое в зависимости от давления, в нагнетательном трубопроводе.<br>Система останавливается, если давление опускается ниже заданного контрольного значения более чем на 1 минуту: на дисплее показывается AL H2O.<br>3 попытки автоматического сброса через 1 минуту и на четвертой попытке полная блокировка с необходимостью ручного сброса. На данном этапе эл. блок показывает AL64: отсутствие воды. | 0,00-:-25,5                | бар                        | 0,5                                 |
| <b>21.Flow.Unit.Meas.</b>    | Выбор единицы измерения расходомера: л/сек. – л/мин.<br>- м³/час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | л/сек.<br>л/мин.<br>м³/час | л/сек.<br>л/мин.<br>м³/час | м³/час                              |
| <b>22. Flow sensor f.s.</b>  | Выбор конца шкалы расходомера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            | 00                                  |
| <b>23. TA calib.factor</b>   | Коэффициент настройки амперметрического трансформатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 00                                  |
| <b>24. TV calib.factor</b>   | Коэффициент настройки вольтметрического трансформатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            | 00                                  |
| <b>26. Pumps Mnt.Interv.</b> | Настройка часов техобслуживания насосов.<br>Техобслуж. P1, Техобслуж. P2, Техобслуж. P3,<br>Техобслуж. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-:-99999                  | часы                       | 4500                                |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Кол-во рабочих часов насоса P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999                  | часы                       |                                     |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Кол-во рабочих часов насоса P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999                  | часы                       |                                     |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Кол-во рабочих часов насоса P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999                  | часы                       |                                     |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Кол-во рабочих часов насоса P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-:-99999                  | часы                       |                                     |

## 18. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

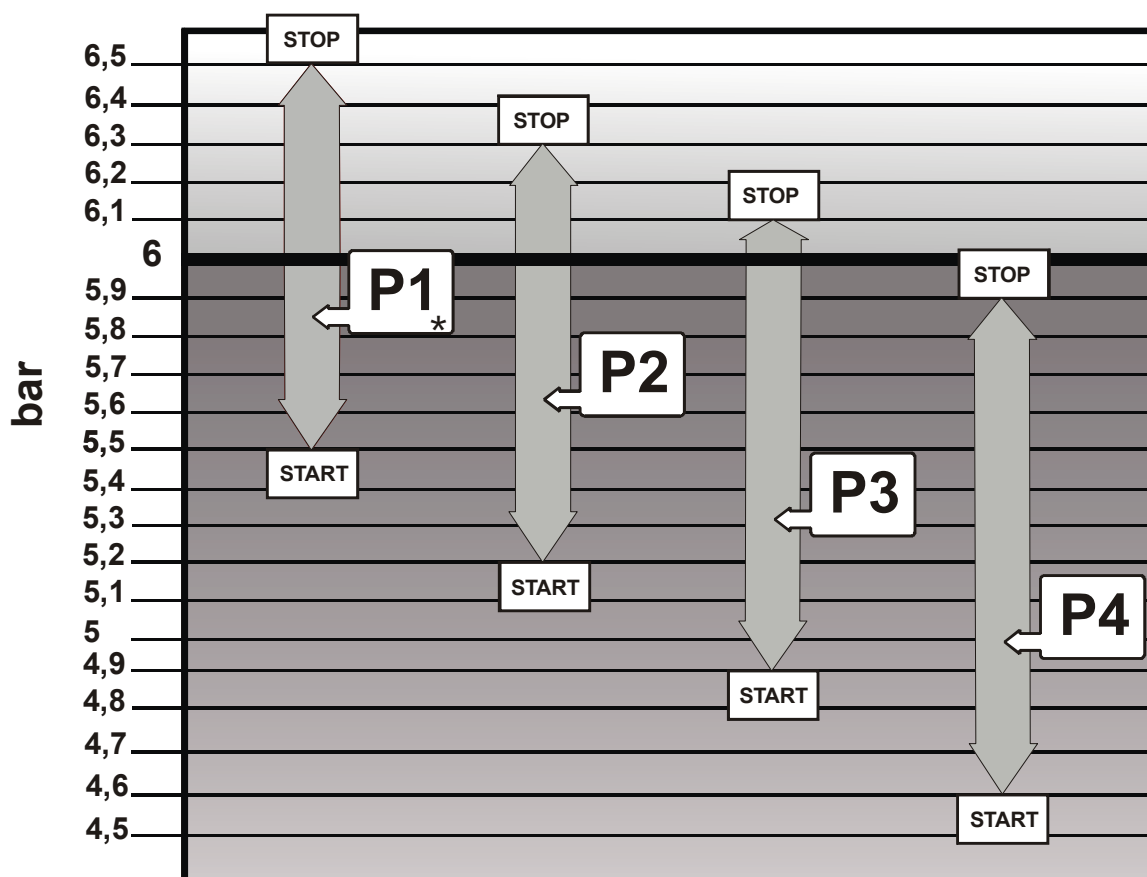

\* Электронасос P1 или Пилотный электронасос

**SetPoint Pressure** (ссылка 9, таблица 16/17): **настройка 6 бар**

**Dif.Start/Stop P1** (ссылка 10, таблица 16/17): **настройка 1 бар**

**Dif. Start P2P3P4** (ссылка 11, таблица 16/17): **настройка 0,3 бар**

**Dif. Stop P2P3P4** (ссылка 12, таблица 16/17): **настройка 0,2 бар**

# 19. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                                                                                 | ПРОВЕРКИ<br>(ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Двигатели насоса P1 (или Пилотного насоса) и/или P2 и/или P3 и/или P4 не запитывается.                     | <p>A. Сработал термоманитный выключатель эл. щита (ссылка QM1 и/или QM2 и/или QM3 и/или QM4) или автоматический дифференциальный выключатель распределительного щита.</p> <p>B. Нет напряжения на зажимах L1-L2-L3.</p> <p>C. Сработали плавкие предохранители FU2 и/или FU3 и сигнал тревоги (ссылка HL1) отключился.</p> <p>D. Контакты, ссылка KM1 и/или KM2 и/или KM3 и/или KM4 вибрируют.</p> | <p>A. Проверить изоляцию проводов электронасоса. Ввести термоманитный выключатель, расположенный внутри эл. щита (ссылка QM1-QM2-QM3-QM4) или дифференциальный выключатель распределительного щита.</p> <p>B. Проверить соединительную электропроводку электрического щита и возможное срабатывание выключателей или разъединителей в системе.</p> <p>C. Проверить возможные короткие замыкания и заменить сработавшие плавкие предохранители. Если неисправность не устраняется, обратитесь в Сервис Dab.</p> <p>D. Напряжение электропитания является недостаточным.</p> |
| 2. Насос P1 (или Пилотный насос) и/или P2 и/или P3 и/или P4 делает попытку подачи, но не отвечает на команды. | <p>A. Датчик давления неисправен, и электронный блок “Pumps Controller” сигнализирует <b>СБОЙ ДАТЧИКА (BROKEN SENSOR)</b>.</p> <p>B. Контакты KM1 и/или KM2 и/или KM3 и/или KM4 неисправны (контакты залипли).</p> <p>C. Электронный блок “Pumps Controller” неисправен.</p> <p>D. Электронный блок “Pumps Controller” сигнализирует <b>СБОЙ (ERROR)</b> параметров.</p>                           | <p>A. Проверить соединения и заменить комплектующие.</p> <p>B. Заменить один или несколько компонентов.</p> <p>C. Заменить электронный блок.</p> <p>D. Проверить настройку параметров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Отсутствует давление в системе                                                                             | <p>A. Электронный блок “Pumps Controller” отключен. Зажим для подсоединения дистанционного управления (ссылка. 1-2) разомкнут.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>A. Замкнуть соединение зажима.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                           | pag.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>INDICE</b>                                                                                             |            |
| 1. GENERALITĂȚI                                                                                           | 137        |
| 2. AVERTISMENTE                                                                                           | 137        |
| 2.1 Personal specializat                                                                                  | 137        |
| 2.2 Securitate                                                                                            | 137        |
| 2.3 Răspunderi                                                                                            | 137        |
| 3. TRANSPORT                                                                                              | 138        |
| 4. INTRODUCERE                                                                                            | 138        |
| 5. INACTIVITATEA GRUPULUI                                                                                 | 138        |
| 6. INSTALARE                                                                                              | 138        |
| 7. DATE TEHNICE                                                                                           | 138        |
| 8. REFERINȚE SCHEMĂ DE CONEXIUNE: Caracteristici și interpretări.                                         | 138        |
| 8.1. REFERINȚE SCHEMĂ DE CONEXIUNE: Legendă și funcțiuni.                                                 | 139        |
| 9. LEGĂTURI ELECTRICE                                                                                     | 141        |
| 10. ALIMENTAREA TABLOULUI                                                                                 | 141        |
| 11. APRINDEREA TABLOULUI                                                                                  | 141        |
| 12. FUNCȚIONAREA GRUPULUI PRIN INTERMEDIUL CENTRALEI ELECTRONICE<br>"PUMPS CONTROLLER"                    | 141        |
| 13. PROGRAMAREA CENTRALEI ELECTRONICE "PUMPS CONTROLLER"                                                  | 142        |
| 14. TABEL. AFIȘARE PAGINI ȘI PARAMETRI CENTRALĂ ELECTR.<br>"PUMPS CONTROLLER"                             | 144        |
| 15. TABEL LEGENDĂ ALARME AFIȘATE ÎN CENTRALA ELECTR. "PUMPS CONTROLLER"                                   | 145        |
| 16. TABEL PARAMETRI DE SETAT ÎN CENTRALA ELECTR. "PUMPS CONTROLLER"<br>DOAR PENTRU SERVICE DAB            | 146        |
| 17. TABEL PARAMETRI DE SETAT ÎN CENTRALA ELECTR. "PUMPS CONTROLLER"<br>DOAR PENTRU PROGRAMARE EXTINSĂ DAB | 148        |
| 18. EXEMPLU DE CALIBRARE PRESIUNE DE SETPOINT                                                             | 152        |
| 19. STUDIU ȘI SOLUȚIONARE INCONVENIENTE<br>LIST OF SPARE PARTS                                            | 153<br>171 |

## 1. GENERALITĂȚI



**Înainte de a proceda cu instalarea citiți cu atenție această documentație.**

Instalarea și funcționarea vor trebui să fie conforme cu reglementările privind securitatea din țara unde se instalează produsul. Toată operația va trebui să fie executată în mod impecabil.

Nerespectarea normelor de securitate, în afară de faptul că crează pericol pentru integritatea persoanelor și daune aparaturilor, va face să decadă orice drept de intervenție în garanție.

## 2. AVERTISMENTE

### 2.1 Personal specializat



**Se recomandă ca instalarea să fie executată de către un personal competent și calificat care să posede cunoștințele tehnice cerute de normativele specifice în materie. Prin personal calificat se înțeleg acele persoane care prin formarea, experiența și instruirea lor, ca și prin cunoașterea respectivelor norme, dispoziții, prevederi pentru prevenirea accidentelor și privind condițiile de serviciu, au fost autorizate de responsabilul cu securitatea instalației să execute orice fel de activitate necesară în cadrul căreia să fie în măsură să cunoască și să evite orice pericol. (Definiția pentru personalul tehnic IEC 60634)**

### 2.2 Securitate

Utilizarea este consimțită doar dacă instalația electrică este prevăzută cu măsuri de securitate în funcție de Normativele în vigoare din țara unde se instalează produsul (pentru Italia CEI 64/2).

Verificați ca tabloul să nu fi suferit daune ca urmare a transportului sau a depozitării. În deosebi trebuie să se controleze dacă învelișul extern este perfect integru și în condiții optime și dacă toate piese interne ale tabloului (componente, conductori, etc.) rezultă a fi complet lipsite de urme de umiditate, oxidare sau murdărie: procedați eventual cu o atentă curățenie și verificați eficiența tuturor componentelor conținute în tablou; dacă este necesar înlocuiți piesele care nu rezultă a fi perfect eficiente. Este indispensabil să se verifice dacă toți conductorii din tablou sunt strânși în mod corect în respectivele borne.

În cazul unei perioade lungi de depozitare (sau oricum în cazul înlocuirii vreunei componente) este bine să se execute pe tablou toate probele indicate de normele EN 60204-1.

### 2.3 Răspunderi



**Constructorul nu răspunde de buna funcționare a Tabloului sau de eventualele daune provocate de acesta, dacă el a fost violat, modificat și/sau pus să funcționeze în afara câmpului de lucru recomandat, sau în neconformitate cu alte dispoziții conținute în acest manual.**

**Își declină deasemeni orice răspundere pentru posibilele inexactități conținute în prezentul manual de instrucțiuni dacă sunt datorate unor erori de imprimare sau de transcriere. Își rezervă dreptul de a aduce produselor acele modificări pe care le va considera necesare sau utile, fără a le prejudicia caracteristicile esențiale.**

### 3. TRANSPORTUL

Evitați de a supune produsele unor inutile izbiri sau coliziuni.

### 4. INTRODUCERE

Prezenta documentație furnizează indicațiile generale pentru instalarea și folosirea tablourilor electrice E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Aparaturile au fost studiate și realizate pentru comandarea și protecția Grupurilor Industriale.

### 5. INACTIVITATEA GRUPULUI

O perioadă îndelungată de inactivitate în condiții precare, poate provoca daune aparaturilor noastre, făcând ca acestea să devină periculoase față de personalul responsabil cu instalarea, cu controalele și cu întreținerea. Este bine ca înainte de toate să se procedeze cu o corectă depozitare a grupului, respectând cu o deosebită atenție următoarele indicații:

- Tabloul electric trebuie să fie așezat într-un loc complet uscat și departe de surse de căldură.
- Tabloul electric trebuie să fie perfect închis și izolat față de mediul extern pentru a se evita intrarea insectelor, a umidității și prafului, care ar putea deteriora componentele electrice, compromițându-le funcționarea normală.

### 6. INSTALAREA



**Respectați cu rigurozitate valorile de alimentare electrică indicate pe plăcuța cu date electrice din fața tabloului.**

Tabloul electric este furnizat deja montat și cablat la grupul pe care este prevăzut. Chiar dacă are un grad de protecție IP55, nu se recomandă utilizarea sa în atmosferă încărcată de gaze oxidante și cu atât mai mult corozive.

Dacă sunt instalate la loc deschis, grupurile trebuie să fie cât mai mult protejate contra razelor directe. Este necesar, prin luarea unor măsuri adecvate, ca temperatura internă a tabloului să se mențină cuprinsă în “limitele de folosire temperatură mediu” mai departe enumerate. Temperaturile ridicate conduc la o îmbătrânire accelerată a tuturor componentelor, determinând avarii mai mult sau mai puțin grave.

Este deasemeni oportun să se asigure închiderea racordurilor de blocare a cablurilor de către cel care execută instalarea.

Strângeți cu precizie racordurile de blocare de intrare a cablului de alimentare a tabloului și a eventualelor comenzi externe, conexate de către instalator, astfel încât să se evite ieșirea cablurilor din racordurile de blocare.

### 7. DATE TEHNICE

- |                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| – Tensiune nominală de alimentare :        | 400V +/- 10%                  |
| – Faze:                                    | 3                             |
| – Frecvența:                               | 50-60 Hz                      |
| – Putere nominală maximă de folosire (kW): | Vezi plăcuța față tablou      |
| – Curent nominal maxim de folosire (A):    | Vezi plăcuța față tablou      |
| – Limite de folosire temperatură mediu:    | 4°C +40°C                     |
| – Umiditate relativă (fără condensare):    | 50% la 40°C MAX (90% la 20°C) |
| – Grad de protecție:                       | IP55                          |
| – Construcție a tablourilor:               | conform EN 60204-1            |

### 8. REFERINȚE SCHEMĂ DE CONEXIUNE.

#### Caracteristici și interpretări

Tabloul este autoprotejat și protejează electropompele contra **suprasarcinilor, scurtcircuitelor, lipsa de fază și supratemperatura la reactivarea manuală**. Este predispus pentru inversiunea ordinii de plecare a electropompelor la fiecare pornire, pentru funcționarea simultană și pentru introducerea uneia dintre pompe în caz de avarie a celorlalte (cu comutatorii în modalitate automată).

Furnizat din fabricație cu:

- borne pentru racordarea motorului, borne pentru conexarea comenzilor, borne pentru contacte de alarmă, borne pentru a permite semnalizarea funcționării pompelor, borne pentru conexarea presostatului de nivel minim (sau senzor inductiv).

Prevăzut cu:

- comutator pentru funcționarea MAN-0-AUT pentru fiecare electropompă;
- indicatoare luminoase de semnalizare funcționare pompe și alarme.

## 8.1 REFERINȚE SCHEMĂ DE CONEXIUNE.

## Legendă și funcțiuni

| Ref.                                                                                                        | Funcțiune (a se vedea referințele privitoare la schemele electrice)                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicații luminoase</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | Indicație luminoasă albă care semnalizează funcționarea corectă a circuitelor auxiliare.                                                                                          |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | Indicație luminoasă portocalie (generică) care semnalizează alarmă în caz de: suprapresiune, subpresiune, nivel minim și intervenție a protecției ampermetrice a electropompelor. |
| <b>HL3</b><br>             | Indicație luminoasă verde care semnalizează alimentarea electropompei P1 sau electropompei pilot.                                                                                 |
| <b>HL5</b><br>             | Indicație luminoasă verde care semnalizează alimentarea electropompei P2.                                                                                                         |
| <b>HL7</b><br>             | Indicație luminoasă verde care semnalizează alimentarea electropompei P3.                                                                                                         |
| <b>HL9</b><br>            | Indicație luminoasă care semnalizează alimentarea electropompei P4.                                                                                                               |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | Indicație luminoasă portocalie care semnalizează intervenția protecției ampermetrice a electropompei P1 sau a electropompei pilot.                                                |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | Indicație luminoasă portocalie care semnalizează intervenția protecției ampermetrice a electropompei P2                                                                           |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | Indicație luminoasă portocalie care semnalizează intervenția protecției ampermetrice a electropompei P3                                                                           |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | Indicație luminoasă portocalie care semnalizează intervenția protecției ampermetrice a electropompei P4                                                                           |
| <b>Comutator</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | Comutator pentru funcționarea MANUAL-0-AUTOMAT a fiecărei electropompe unde:                                                                                                      |
| - MANUAL                                                                                                    |  = electropompele sunt comandate manual de operator atâta timp cât există impulsul.            |
| - AUTOMAT                                                                                                   |  electropompele sunt comandate în modalitate automată.                                         |

continuă la pagina succesivă

| continuă de la pagina precedentă                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rif.                                                                                                   | Funcțiune (a se vedea referințele privind schemele electrice)                                                                                                                                                                         |
| <b>Întrerupătoare automate și secționatoare</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| QM1                                                                                                    | Întrerupător automat magnetotermic pentru protecție contra suprasarcinilor și scurtcircuitelor liniei de alimentare a motorului P1 sau a electropompei pilot, cu reactivare manuală.                                                  |
| QM2                                                                                                    | Întrerupător automat magnetotermic pentru protecție contra suprasarcinilor și scurtcircuitelor liniei de alimentare a motorului P2, cu reactivare manuală.                                                                            |
| QM3                                                                                                    | Întrerupător automat magnetotermic pentru protecție contra suprasarcinilor și scurtcircuitelor liniei de alimentare a motorului P3, cu reactivare manuală.                                                                            |
| QM4                                                                                                    | Întrerupător automat magnetotermic pentru protecție contra suprasarcinilor și scurtcircuitelor liniei de alimentare a motorului P4, cu reactivare manuală.                                                                            |
| QS1                                                                                                    | Întrerupător secționator al liniei de alimentare cu manetă de blocare ușă care se poate închide cu lacăt.                                                                                                                             |
| <b>Borne de legătură comenzi externe – ref. 1-6</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 - 2                                                                                                  | Borne de legătură pentru comandă la distanță.<br>În cazul utilizării scoateți puntea de by-pass prevăzută din fabricație între bornele nr.1 și nr.2.<br>Caracteristici de contact: 24V a.c. 40mA.                                     |
| 3 - 4                                                                                                  | Borne de legătură pentru senzor de presiune.<br>Caracteristici de contact: 15V a.c. 4-20mA.                                                                                                                                           |
| 5 - 6                                                                                                  | Borne de legătură pentru presostat de presiune minimă P. MIN. sau senzor inductiv.<br>În cazul utilizării scoateți puntea de by-pass prevăzută din fabricație între bornele nr.5 și nr.6<br>Caracteristici de contact: 24V a.c. 40mA. |
| <b>Borne de legătură alarme la distanță – ref. 31-38</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 - 32                                                                                                | Borne de legătură alarmă avarie senzor de presiune.<br>Caracteristici de contact: fără potențial, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                              |
| 33 - 34                                                                                                | Borne de legătură alarmă generică: suprapresiune, subpresiune, nivel minim, intervenție a protecției ampermetrice a electropompei.<br>Caracteristici de contact: fără potențial, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                               |
| 35 - 36                                                                                                | Borne de legătură alarmă mers pe uscat.<br>Caracteristici de contact: fără potențial, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                          |
| 37 - 38                                                                                                | Borne de legătură alarmă anomalie circuite auxiliare.<br>Caracteristici de contact: fără potențial, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                            |
| <b>Borne de legătură pentru semnalizare funcțiuni – ref. 39-40</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39 - 40                                                                                                | Borne de legătură electropompe în mers.<br>Caracteristici de contact: fără potențial, N.O., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                          |
| <b>Cabluri de legătură</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                   | Cabluri de legătură electropompa P1 sau electropompa pilot.                                                                                                                                                                           |
|                     | Respectați cu rigurozitate corespondența prevăzută.                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                   | Cabluri de legătură electropompa P2.                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Respectați cu rigurozitate corespondența prevăzută.                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                   | Cabluri de legătură electropompa P3.                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Respectați cu rigurozitate corespondența prevăzută.                                                                                                                                                                                   |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2                                                                                   | Cabluri de legătură electropompa P4.                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Respectați cu rigurozitate corespondența prevăzută.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Siguranțe fuzibile de protecție</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FU1                                                                                                    | Siguranțe fuzibile de protecție a transformatorului contra scurtcircuitului circuitului primar și al liniei de alimentare a acestuia (vezi scheme electrice).                                                                         |
| FU2                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| FU3                                                                                                    | Siguranțe fuzibile de protecție a înfășurării secundare a transformatorului (vezi scheme electrice).                                                                                                                                  |
| <b>Centrală electronică</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pumps Controller (KL1)   Centrală electronică pentru comandarea, controlul și rotirea electropompelor. |                                                                                                                                                                                                                                       |

## 9. LEGĂTURI ELECTRICE

9.1 Asigurați-vă ca întrerupătorul general al tabloului de distribuție a energiei să fie în poziția OFF (0) și ca nimeni să nu-i poată reactiva în mod accidental funcționarea, înainte de a proceda la legătura cablurilor de alimentare la bornele L1 - L2 - L3 ale secționatorului.

9.2 Respectați întocmai toate dispozițiile în vigoare în materie de securitate și prevenire a accidentelor.

9.3  **Asigurați-vă ca toate bornele să fie complet strânse dând o deosebită atenție la aceea de la pământ.**

9.4 Executați legăturile cablurilor în regleta de borne conform schemelor electrice arătate în caietul de instrucțiuni.

9.5 Controlați ca toate cablurile de legătură să se afle în condiții optime și cu învelișul extern integru.

9.6  **Controlați ca întrerupătorul diferențial pentru protecția instalației să fie corect dimensionat. Prevedeți protecția automată contra scurtcircuitelor liniei de alimentare.**

9.7  **Se recomandă o legătură corectă și sigură cu pământul a instalației, după cum este cerut de normativele în vigoare în materie.**

9.8 Executați verificările de securitate în conformitate cu normativa EN 60204-1.

## 10. ALIMENTAREA TABLOULUI

După ce ați executat în mod corect toate cele mai sus descrise, poziționați comutatorii ref. SA1, SA2, SA3 și SA4 în poziția 0, închideți ușa tabloului. Alimentați tabloul închizând întrerupătorul general al tabloului de distribuție. Închideți întrerupătorul secționator ref. QS1 aflat pe ușa tabloului.

Electropompele nu sunt alimentate.

## 11. PORNIREA GRUPULUI

1. Aduceți comutatorul ref. SA1 în poziția MAN. Electropompa P1 (sau electropompa pilot) va fi alimentată atâta timp cât va exista impulsul manual.

Repetăți operația și cu celelalte comutatoare ref. SA2, SA3 și SA4, atâta timp cât există impulsul manual.

2.  **ATENȚIUNE:** dacă cumva sensul de rotație al motorului este invers decât cel corect, este necesar să se inverseze între ele firele bornelor L2 și L3 ale liniei de alimentare.

**Întrerupeți tensiunea de la tabloul de distribuție înainte de a executa operația.**

3.  **Evitați de a da drumul instalației acționând asupra întrerupătorului secționator de blocare ușă (ref. QS1) cu comutatoarele pentru funcționarea MANUAL-0-AUTOMAT (ref. SA1-SA2-SA3-SA4) în poziție automat (  ).**

4. Poziționați comutatoarele ref. SA1, SA2, SA3 și SA4 în AUTOMAT și controlați-le funcționarea conform parametrilor setați în centrală "Pumps Controller".

## 12. FUNCȚIONAREA GRUPULUI PRIN INTERMEDIUL CENTRALEI ELECTRONICE "PUMPS CONTROLLER"

Centrala electronică "Pumps Controller", poziționând comutatorii ref. SA1, SA2, SA3 și SA4 în poziția AUTOMAT, predispune funcționarea grupului după cum urmează:

- Pornirea și rotația electropompelor.
- Afișarea, prin display, a funcționalității grupului și a parametrilor setați (vezi tab.nr. 14).
- Protecția electropompelor cu indicația în lista alarmelor și semnalizarea la distanță în caz de :
  - lipsă apă,
  - suprapresiune,
  - lipsă semnal de la transmitătorul de presiune,
  - suprasarcină motoare.
- Controlul orelor de funcționare a fiecărei electropompe cu semnalizarea la distanță a întreținerii.
- Predispunerea, prin intermediul setării parametrilor (vezi tab.nr.17), a 4 tipologii de funcționare a grupului:
  - 1 electropompă pilot + 3 electropompe (1P.P. + 3P.),
  - 1 electropompă pilot + 2 electropompe + 1 electropompă ajutătoare (1P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 electropompe (4P.),
  - 3 electropompe + 1 electropompă ajutătoare (3P. + 1P.S.).

Centrala "Pumps Controller", poate fi programată în funcție de două diferite "chei", adică două diferite coduri numerice care corespund unei programări STANDARD DAB (cheie standard Dab) sau unei programări EXTINSE DAB (cheie extinsă Dab) după cum este indicat în tabelele nr.16 și nr.17.

### 13. PROGRAMAREA CENTRALEI ELECTRONICE “PUMPS CONTROLLER”

Centrala prevede din fabricație patru taste pentru programare:

- Tasta  pentru confirmarea datei modificate.
- Tasta  pentru a alege cifra ce trebuie modificată.
- Tasta  pentru a mări numărul ce trebuie modificat sau a trece la rândul de mai sus al parametrilor.
- Tasta  pentru a micșora numărul ce trebuie modificat sau a trece la rândul de mai jos al parametrilor.
- Taste  și  apăsată în mod contemporan (pentru circa 40 sec.) pentru a activa sau dezactiva funcțiunile centralei electronice “Pumps Controller”.

**Pentru a avea acces la programare, procedați după cum urmează  
(vezi tabela 14 “Afișare pagini și parametri în Centrala Electronică “Pumps Controller”)**

- ⇒ Dezactivați centrala “Pumps Controller”, apăsând în mod contemporan (pentru circa 4 sec.)  și  ele.
- ⇒ Pe display se va afișa înscrisul OFF.
- ⇒ Pe display va apărea pagina principală.
- ⇒ Apăsați tasta  până la rândul cel mai de jos al tuturor parametrilor, va apărea înscrisul “**introduceți cheie**”.
- ⇒ Apăsați tasta  : va apărea cu intermitență 0-ul cel mai din dreapta.
- ⇒ Introduceți cu tasta  CHEIA STANDARD DAB sau CHEIA EXTINSĂ DAB (vezi tab.nr.16 și nr.17), plasând numerele **de la dreapta către stânga**, deplasându-vă cu tasta  .
- ⇒ După ce ați introdus “cheia”, apăsați tasta  pentru a o confirma și treceți la lista de programare aleasă.
- ⇒ În cazul în care a fost introdusă o cheie de acces greșită, centrala va semnaliza: PASSWORD GREȘIT...
- ⇒ Repetați operația mai sus descrisă, introducând cheia corectă.
- ⇒ Se intră în lista parametrilor.

**1-ul Parametru de setat:**

- ⇒ Apăsați tasta  pentru a selecționa limba. 2=ENGLEZĂ


Pentru a continua programarea urmați cele indicate în tabela nr.16 PROGRAMARE CHEIE STANDARD DAB sau în tabela nr.17 PROGRAMARE EXTINSĂ DAB, în funcție de alegerea efectuată.



La terminarea programării apăsați tastele în mod contemporan (timp de circa 40 sec.) pentru a ieși

din programarea însăși și activați centrala electronică “Pumps Controller”, obținând afișarea primei pagini

DISPLAY CENTRALĂ ELECTRONICĂ “PUMPS CONTROLLER”

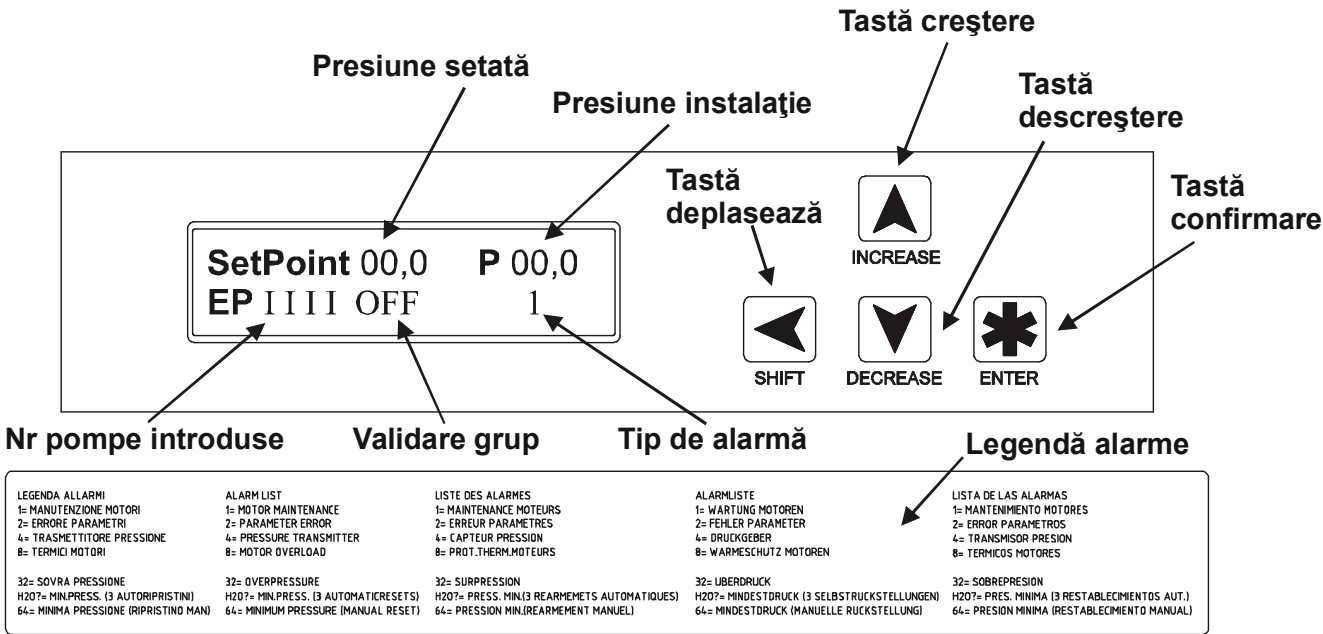

14.

**TABEL AFIȘARE PAGINI ȘI PARAMETRI  
ÎN CENTRALA ELECTRONICĂ “PUMPS CONTROLLER”**

| <b>Pagini Afișări</b>                                                                                                                           | <b>Descriere Parametri</b>                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina principală cu afișarea a:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                          | <b>SetPoint</b> = Presiune de calibrare<br><b>P</b> = Presiune de instalație<br><b>EP xxxx ON</b> = pompele nu sunt validate de comutatoarele tabloului<br><b>OFF EXT</b> = comandă distanță neactivată        |
| Pagina principală cu afișarea a:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                         | <b>SetPoint</b> = Presiune de calibrare<br><b>P</b> = Presiune de instalație<br><b>EP xxxx OFF</b> = permisiune pentru intrarea în toți parametrii cu password<br><b>OFF EXT</b> = comandă distanță nevalidată |
| Pagina principală cu afișarea a:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> IIII ON                                                     | <b>SetPoint</b> = Presiune de calibrare<br><b>P</b> = Presiune de instalație<br><b>EP IIII ON</b> = pompele sunt validate de comutatorii tabloului                                                             |
| a 2-a pagină cu afișarea a:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> :   000(L)                                                                   | <b>Q</b> = debit instantaneu (*)<br><b>QT</b> = totalizare a debitului (*)                                                                                                                                     |
| a 3-a pagină cu afișarea a:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> :   0.0                                                                        | <b>kW</b> = putere instantanee absorbită de grup (*)<br><b>kWh</b> = totalizare a puterii absorbite de grup (*)                                                                                                |
| a 4-a pagină cu afișarea a:<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> :   0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> :   0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> :   0 MAN OFF | <b>h</b> = ore de lucru a pompei<br><b>MAN OFF</b> = semnalizează că pompa nu a depășit orele de întreținere<br><b>MAN ON</b> = semnalizează că pompa a depășit orele de întreținere                           |
| a 5-a pagină cu afișarea a:<br><b>Software vers.</b><br>DAB 001059052                                                                           | Software personalizat DAB                                                                                                                                                                                      |
| a 6-a pagină cu afișarea a:<br><b>Insert key</b><br>(cheie Standard Dab)<br>sau<br>( cheie Extinsă Dab)                                         | <b>10009</b><br><br><b>contactați Service-ul Dab</b>                                                                                                                                                           |

(\*) = doar predispunere. Este necesară conexarea senzorilor de debit – curent – tensiune (vezi tabelul nr.17)

15.

**TABEL LEGENDĂ ALARME AFIȘATE  
ÎN CENTRALA ELECTRONICĂ “PUMPS CONTROLLER”**

Legenda alarmelor, afișate pe display-ul centralei electronice “Pumps Controller”, este introdusă și pe plăcuța adevzivă aflată pe centrala însăși (după cum este indicat în figura de la pag.143).

| Listă alarme                                                                                                                                      | Descriere tip de alarmă                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b> Alarmă întreținere pompe                                                                                                              | Apare atunci când au fost depășite orele setate în parametrul: <b>Intervenție Întreținere Pompe (Pumps Maintenance Intervention)</b> .                                           |
| <b>AL 2</b> Alarmă eroare parametri                                                                                                               | Apare atunci când în parametrul Presiune de SetPoint (SetPoint Pressure) este setată o valoare mai mare decât cea introdusă în parametrul Presiune de Pericol (Danger Pressure). |
| <b>AL 4</b> Alarmă generală senzor defect                                                                                                         | Apare atunci când senzorul lipsește, nemaifiind conexat .                                                                                                                        |
| <b>AL8P1</b> Alarmă întrerupăt.termic<br><b>AL8P2</b> pompe<br><b>AL8P3</b> (AL8xx, unde în xx se indică<br><b>AL8P4</b> pompa în alarmă termică) | Apare atunci când intervin întrerupăt. termice ale motoarelor pompelor.                                                                                                          |
| <b>AL 32</b> Alarmă presiune pericol                                                                                                              | Apare atunci când presiunea instalației depășește presiunea setată în parametrul: <b>Presiune Pericol (Danger Pressure)</b> .                                                    |
| <b>AL 64</b> Alarmă nivel minim                                                                                                                   | Apare atunci când presostatul de minim sau plutitor, conexat la bornele 5 – 6, intervine.                                                                                        |

| Listă prealarme                         | Descriere tip de prealarmă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b> Prealarmă pentru lipsă apă | Apare atunci când presiunea coboară la o valoare inferioară valorii setate în parametrul: <b>Presiune Minimă H2O (Minimum H2O Pressure)</b> .<br>Centrala efectuează 3 tentative de autoreactivare a protecției cu blocarea totală și reactivare manuală la a patra tentativă.<br>Timpii de intervenție a protecției sunt de 1 minut fiecare.<br>La primele 3 intervenții ale protecției apare înscrisul H2O ?, la a patra tentativă apare înscrisul AL 64. |
| <b>WAIT</b>                             | Apare atunci când timpul de pornire a pompei este mai mic decât cel setat în parametrii:<br><b>Cont.Porn.Pilot / Cont. Porn.P2P3P4</b><br><b>(Cnt.Strt.Pilot / Cnt.Strt P2P3P4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Atențiune:** mai multe alarme prezente vor fi semnalizate una câte una.

16. **Tabel PARAMETRI de satat în CENTRALA “PUMPS CONTROLLER”  
DOAR PENTRU SERVICE DAB  
(CHEIE STANDARD DAB)**

| Număr Pagini Parametru                     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Câmp        | Unitate măsură | SetUp Standard DAB |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| <b>Introduceți cheie</b>                   | <b>Introduceți CHEIE STANDARD DAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-99999   | dată           | <b>10009</b>       |
| <b>1. Language</b>                         | Limbi în care sunt scriși parametrii:<br>Italiană = 0<br>Engleză = 2<br>Franceză = 3<br>Germană = 4<br>Spaniolă = 5                                                                                                                                                                                             | 0-:-5       | dată           | 2: Engleză         |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON / 2: OFF | Alegere excludere sau introducere a ciclului test antiblocare pompe.                                                                                                                                                                                                                                            | 1-:-2       | dată           | 2                  |
| <b>6. AntiblockTime</b>                    | Setare a timpului de oprire a pompei după care trebuie să se prevadă testul de antiblocare a pompei însăși.                                                                                                                                                                                                     | 1-:-255     | zi             | 7                  |
| <b>8. Rtd.Pump Pres.</b>                   | Presiune nominală a pompei cu circuitul cu debit zero.                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00-:-25,5 | bar            | 0,00               |
| <b>9. SetPoint Pres.</b>                   | Presiune medie de menținut în instalație.<br><b>Creșterea sau micșorare presiunii de SetPoint modifică toate valorile de start și stop a fiecărei pompe către în sus sau către în jos (vezi graficul ref.18).</b>                                                                                               | 0,00-:-25,5 | bar            | 0,00               |
| <b>10. Dif. Start/Stop P1</b>              | Diferența de presiune admisă între pornirea și oprirea pompei PILOT sau pompa de ALIMENTARE P1.                                                                                                                                                                                                                 | 0,00-:-2,00 | bar            | 1,00               |
| <b>11. Dif.Start P2P3P4</b>                | Diferențial inferior de presiune pentru pornirea între prima pompă și a doua pompă, între a doua și a treia, între a treia și a patra (oricare ar fi acestea pilot, alimentare sau ajutătoare).                                                                                                                 | 0,00-:-1,00 | bar            | 0,3                |
| <b>12. Dif.Stop P2P3P4</b>                 | Diferențial superior de presiune pentru oprirea între prima pompă și a doua pompă, între a doua și a treia, între a treia și a patra (oricare ar fi acestea pilot, alimentare sau ajutătoare)                                                                                                                   | 0,00-:-1,00 | bar            | 0,2                |
| <b>13. DelayStart P1</b>                   | Timp de întârziere la pornirea pompei PILOT sau pompei de ALIMENTARE P1, când presiunea este mai mică decât parametrul setat în <b>Dif.Start/Stop P1</b>                                                                                                                                                        | 0-:-20      | sec.           | 0                  |
| <b>14. DelayStart P2P3P4</b>               | Timp de întârziere la pornirea pompei de ALIMENTARE P2, P3, P4 când presiunea este mai mică decât parametrul setat în <b>Dif.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                  | 0-:-20      | sec.           | 1                  |
| <b>15. Min.Run Pilot</b>                   | Alegerea timpului minim de rămânere în mers a pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE P1.                                                                                                                                                                                                                       | 0-:-20      | sec.           | 0                  |
| <b>16. Min.Run P2P3P4</b>                  | Alegerea timpului minim de rămânere în mers a pompelor de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau a pompei AJUTĂTOARE.                                                                                                                                                                                                        | 0-:-20      | sec.           | 2                  |
| <b>17. Cnt.Strt.Pilot</b>                  | Alegerea timpului minim până în care NU este admisă a doua pornire, succesivă primei, pentru pompa PILOT sau pompa de ALIMENTARE P1. Eventuala intervenție menție blocată pompa până la terminarea timpului setat. În acest interval de timp se semnalizează întârzierea de pornire a pompei cu înscrisul WAIT. | 0-:-600     | sec.           | 10                 |

continuă la pagina succesivă

continuă de la pagina precedentă

| Număr Pagini<br>Parametru   | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Câmp        | Unitate<br>măsură | SetUp<br>Standard<br>DAB |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| <b>18. Cnt.Strt.P2P3P4</b>  | Alegerea timpului minim până în care NU este admisă a doua pornire, succesivă primei, pentru pompa de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau pompa AJUTĂTOARE.<br>Eventuala intervenție menție blocată pompa până la terminarea timpului setat.<br>În acest interval de timp se semnalizează întârzierea de pornire a pompei cu înscrisul WAIT.                                                                | 0-:-600     | sec.              | 10                       |
| <b>19. Danger Pres.</b>     | Valoarea de presiune pentru care centrala intră în alarmă pentru suprapresiune.<br>Centrala blochează instalația dacă presiunea rămâne pentru mai mult de 5 secunde peste valoarea setată.<br>Imediat ce presiunea se întoarce la valorile setate, instalația va fi validată (numai după 5 secunde).<br>Protecția este semnalizată la distanță.                                                   | 0,00-:-30   | bar               | 10,00                    |
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>  | Valoare presiune de setat în funcție de presiunea de pe circuitul de refulare.<br>Instalația este oprită dacă presiunea coboară sub valoarea setată pentru mai mult de 1 minut: se va afișa <b>AL H2O</b> .<br>Tentativă de reactivare automată de 3 ori după un minut și blocare totală cu reactivare manuală la a patra intervenție. În această situație centrala semnalizează AL64: lipsă apă. | 0,00-:-25,5 | bar               | 0,5                      |
| <b>26. Pump Mnt.Interv.</b> | Setare a orelor de întreținere pompe.<br>Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man.P3, Interv.Man. P4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999   | ore               | 4500                     |
| <b>27. Op. Hours P1</b>     | Ore lucrate pompa P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999   | ore               |                          |
| <b>28. Op. Hours P2</b>     | Ore lucrate pompa P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999   | ore               |                          |
| <b>29. Op. Hours P3</b>     | Ore lucrate pompa P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999   | ore               |                          |
| <b>30. Op. Hours P4</b>     | Ore lucrate pompa P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999   | ore               |                          |

17. **Tabel PARAMETRI de setat în CENTRALA “PUMPS CONTROLLER”  
DOAR PENTRU PROGRAMAREA EXTINSĂ DAB  
(CHEIE EXTINSĂ DAB)**

| Număr Pagini<br>Parametru                                                                  | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Câmp      | Unitate<br>măsură | SetUp<br>Extins<br>DAB       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| Introduceți cheie                                                                          | Introduceți CHEIE EXTINSĂ DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-99999 | dată              | Contactați<br>Service<br>Dab |
| <b>1. Language</b>                                                                         | Limbile în care sunt scriși parametrii:<br>Italiană = 0<br>Engleză = 2<br>Franceză = 3<br>Germană = 4<br>Spaniolă = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-:-5     | dată              | 2: Engleză                   |
| <b>2. Type of system</b><br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | Alegerea tipului de instalație hidraulică:<br><br><b>1 = P.P.+3P.</b><br><b>1 pompă pilot de compensare</b><br><b>+ 3 pompe de alimentare</b><br>Funcțiuni:<br>⇒ Pompa pilot: compensează mici debite.<br>⇒ Pompe de alimentare: funcționează la presiuni de instalație setate în SetPoint de referință și Diferențiale.<br>⇒ Rotație ordine de pornire a pompelor de alimentare (prima pompă care pornește este prima pompă care se oprește).<br>⇒ Test săptămânal antiblocare a pompelor de alimentare cu 15 sec. fiecare de funcționare forțată (dacă este validat parametrul 5).<br>Indicat cu: P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br>⇒ Alarmer întrerup.termice cu blocarea respectivelor pompe și semnalizarea la distanță.<br>Indicați cu: AL8P1, AL8P2, AL8P3.<br><br><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br><b>1 pompă pilot de compensare</b><br><b>+ 2 pompe de alimentare</b><br><b>+ 1 pompă ajutătoare</b><br>Funcțiuni:<br>⇒ Pompa pilot: compensează mici debite.<br>⇒ Pompe de alimentare: funcționează la presiuni de instalație setate în SetPoint de referință și Diferențiale.<br>⇒ Rotație ordine de pornire a pompelor de alimentare (prima pompă care pornește este prima pompă care se oprește).<br>⇒ Pornire automată a pompei ajutătoare PS în caz de alarmă AL8P1 sau AL8P2.<br>⇒ Test săptămânal antiblocare <b>doar a pompei ajutătoare</b> (dacă este validat parametrul 5).<br>Pompa ajutătoare intră în funcțiune în funcție de cele setate în parametrul 6 (timp antiblocare) și rămâne validată pentru funcționare de la un minimum de 1 min. la un maximum de 30 min.<br>Pe display va apărea înscrisul PS.TEST. |           |                   |                              |

continuă la pagina succesivă

continuă de la pagina precedentă

| Număr Pagini<br>Parametru                                      | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Câmp    | Unitate<br>măsură | SetUp<br>Extins<br>DAB |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|
|                                                                | <p>⇒ Alarme întrerup. termice cu blocarea respectivelor pompe și semnalizare la distanță.<br/>Indicație cu: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 pompe de alimentare</b><br/>Funcțiuni:</p> <p>⇒ Toate pompele de alimentare funcționează la presiuni de instalație setate în SetPoint de referință și Diferențiale.</p> <p>⇒ Rotație ordine de pornire a pompelor de alimentare (prima pompă care pornește este prima pompă care se oprește).</p> <p>⇒ Test săptămânal antiblocare a pompelor de alimentare cu 15 sec. fiecare de funcționare forțată (dacă este validat parametrul 5). Indicat cu: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Alarme întrerup. termice cu blocarea respectivelor pompe și semnalizare la distanță.<br/>Indicate cu: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 pompe de alimentare</b><br/><b>+ 1 pompă ajutătoare</b><br/>Funcțiuni:</p> <p>⇒ Toate pompele de alimentare funcționează la presiuni de instalație setate în SetPoint de referință și Diferențiale.</p> <p>⇒ Rotație ordine de pornire a pompelor de alimentare (prima pompă care pornește este prima pompă care se oprește).</p> <p>⇒ Test săptămânal antiblocare <b>doar a pompei ajutătoare</b> (dacă este validat parametrul 5). Pompa ajutătoare intră în funcțiune în funcție de cele setate în parametrul 6 (timp antiblocare) și rămâne validată pentru funcționare de la un minimum de 1 min. la un maximum de 30 min. Pe display va apărea înscrisul PS.TEST.</p> <p>⇒ Alarme întrerup. termice cu blocarea respectivelor pompe și semnalizare la distanță.<br/>Indicate cu: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |                   |                        |
| <b>3. Type of sensor</b><br>1: P.RELATIVE<br>2: P.DIFFERENTIAL | 1 : Transmițător de presiune relativă.<br>2 : Transmițător de presiune diferențială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-:-2   | dată              | 1                      |
| <b>4. Number of pumps</b>                                      | Alegere a numărului de pompe de alimentare care compun instalația:<br><b>max două</b> de fiecare tip de instalație 2<br><b>max trei</b> de fiecare tip de instalație 1<br><b>max patru</b> de fiecare tip de instalație 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-:-4   | dată              | 2                      |
| <b>5. PumpsAntiblock</b><br>1: ON<br>2: OFF                    | Alegere excludere sau introducere a ciclului test antiblocare pompe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-:-2   | dată              | 2                      |
| <b>6. AntiblockTime</b>                                        | Setare a timpului de oprire pompă după care trebuie să se prevadă testul de antiblocare a pompei însăși.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-:-255 | zi                | 7                      |

continuă la pagina succesivă

continuă de la pagina precedentă


| Număr Pagini Parametru | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Câmp         | Unitate măsură | SetUp Extins DAB |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 7. Sensor Pres.        | Alegere indicație maximă a senzorului instalat.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-:-25,5     | bar            | 10,0             |
| 8. Rtd.Pump Pres.      | Presiune nominală a pompei cu circuitul cu debit zero.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00-:-25,5  | bar            | 0,00             |
| 9. SetPoint Pres.      | Presiune medie de menținut în instalație.<br><b>Creșterea sau scăderea presiunii de SetPoint modifică toate valorile de start și stop ale fiecărei pompe către în sus sau către în jos (vezi graficul ref.18).</b>                                                                                                          | 0,00-:- 25,5 | bar            | 0,00             |
| 10. Dif.Start/Stop P1  | Diferența de presiune admisă între pornirea și oprirea pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE P1.                                                                                                                                                                                                                          | 0,00-:-2,00  | bar            | 1,00             |
| 11. Dif.Start P2P3P4   | Diferențial inferior de presiune pentru pornirea dintre prima pompă și a doua pompă, dintre a doua și a treia, dintre a treia și a patra (indiferent dacă ele sunt pilot, de alimentare sau ajutoare).                                                                                                                      | 0,00-:-1,00  | bar            | 0,3              |
| 12. Dif.Stop P2P3P4    | Diferențial superior de presiune pentru oprirea între prima pompă și a doua pompă, între a doua și a treia, între a treia și a patra (indiferent dacă ele sunt pilot, de alimentare sau ajutoare).                                                                                                                          | 0,00-:-1,00  | bar            | 0,2              |
| 13. DelayStart P1      | Timp de întârziere la pornirea pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE P1 atunci când presiunea este inferioară parametrului setat în <b>Dif.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                            | 0-:-20       | sec.           | 0                |
| 14. DelayStart P2P3P4  | Timp de întârziere la pornirea pompei de ALIMENTARE P2, P3, P4 atunci când presiunea este inferioară parametrului setat în <b>Dif.Start P2P3P4</b> .                                                                                                                                                                        | 0-:-20       | sec.           | 1                |
| 15. Min.Run Pilot      | Alegerea timpului minim de rămânere în mers a pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE P1.                                                                                                                                                                                                                                   | 0-:-20       | sec.           | 0                |
| 16. Min.Run P2P3P4     | Alegerea timpului minim de rămânere în mers a pompei de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau a pompei AJUTĂTOARE.                                                                                                                                                                                                                      | 0-:-20       | sec.           | 2                |
| 17. Cnt.Strt.Pilot     | Alegerea timpului minim până în care NU este admisă a doua pornire, succesivă primei, pentru pompa PILOT sau pompa de ALIMENTARE P1. Eventuala intervenție menține blocată pompa, până la terminarea timpului setat.<br>În acest interval de timp se semnalizează întârzierea de pornire pompă cu înscrisul WAIT.           | 0-:-600      | sec.           | 10               |
| 18. Cnt.Strt.P2P3P4    | Alegerea timpului minim până în care NU este admisă a doua pornire, succesivă primei, pentru pompa de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau pompa AJUTĂTOARE. Eventuala intervenție menține blocată pompa, până la terminarea timpului setat. În acest interval de timp se semnalizează întârzierea de pornire pompă cu înscrisul WAIT. | 0-:-600      | sec.           | 10               |
| 19. Danger Pres.       | Valoare de presiune pentru care centrala intră în alarmă pentru suprapresiune. Centrala blochează instalația dacă presiunea rămâne pentru mai mult de 5 secunde peste valoarea setată. Imediat ce presiunea coboară, instalația va fi validată (numai după 5 secunde).<br>Protecția este semnalizată la distanță.           | 0,00-:-30    | bar            | 10               |

continuă la pagina succesivă

continuă de la pagina precedentă

| Număr Pagini<br>Parametru    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Câmp                     | Unitate<br>măsură        | SetUp<br>Extins<br>DAB |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>20. Min.Pres.AL.H2O</b>   | Valoare presiune de setat în funcție de presiunea de pe circuitul de refulare.<br>Instalația va fi oprită dacă presiunea coboară sub valoarea setată pentru mai mult de 1 minut: se va afișa <b>AL H2O</b> .<br>Tentativă de reactivare automată de 3 ori după un minut și blocare totală cu reactivarea manuală la a patra intervenție. În această situație centrala semnalizează AL64: lipsă apă. | 0,00-:-25,5              | bar                      | 0,5                    |
| <b>21.Flow.Unit.Meas</b>     | Alegerea unității de măsură a măsurătorului de debit: L/sec. – L/min. – M³h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | L/sec.<br>L/min.<br>M³h. | M³h.                   |
| <b>22. Flow sensor f.s.</b>  | Alegerea indicației maxime a măsurătorului de debit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          | 00                     |
| <b>23. TA calib.factor</b>   | Coeficient pentru calibrarea transformatorului ampermetric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          | 00                     |
| <b>24. TV calib.factor</b>   | Coeficient pentru calibrarea transformatorului voltmetric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          | 00                     |
| <b>26. Pumps Mnt.Interv.</b> | Setare a orelor de întreținere pompe.<br>Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man. P3, Interv.Man. P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-99999                | ore                      | 4500                   |
| <b>27. Op. Hours P1</b>      | Ore lucrate pompa P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                | ore                      |                        |
| <b>28. Op. Hours P2</b>      | Ore lucrate pompa P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                | ore                      |                        |
| <b>29. Op. Hours P3</b>      | Ore lucrate pompa P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                | ore                      |                        |
| <b>30. Op. Hours P4</b>      | Ore lucrate pompa P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                | ore                      |                        |

18. EXEMPLU DE CALIBRARE PRESIUNE DE SETPOINT

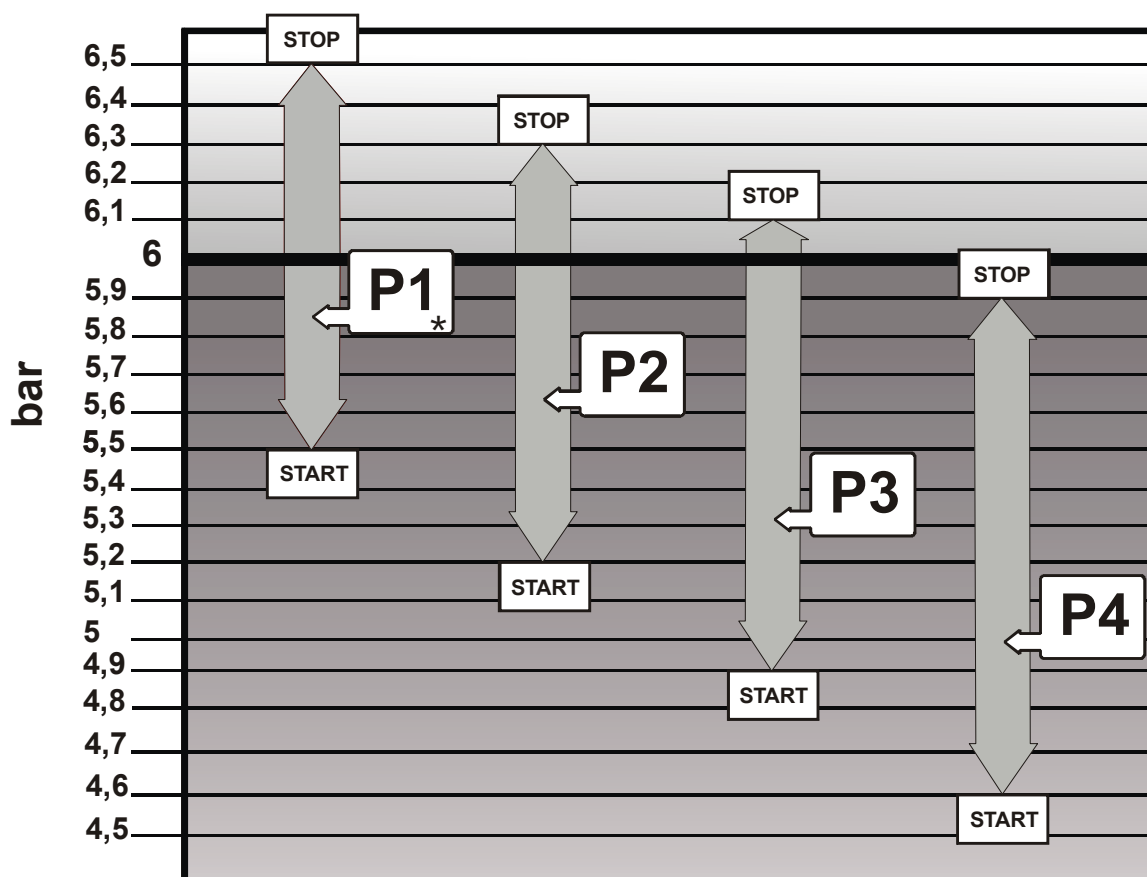

\*Electropompa P1 sau electropompa Pilot

**Presiune de SetPoint (SetPoint Pressure) (rif. 9 tabelul 16/17) : setată la 6 bar**

**Dif. Start/Stop P1 (rif. 10 tabelul 16/17) : setată la 1 bar**

**Dif. Start P2P3P4 (rif. 11 tabelul 16/17) : setată la 0,3 bar**

**Dif. Stop P2P3P4 (rif. 12 tabelul 16/17) : setată la 0,2 bar**

**19. STUDIU ȘI SOLUȚIONARE INCONVENIENTE**

| INCONVENIENTE                                                                                          | VERIFICĂRI (POSSIBILE CAUZE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPUL DE INTERVENȚIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Motoarele P1 (sau Pilot) și/sau P2 și/sau P3 și/sau P4 nu se alimentează.                           | <p>A. Întrerupătorul magnetotermic al tabloului (ref. QM1 și/sau QM2 și/sau QM3 și/sau QM4) sau întrerupătorul automat diferențial al tabloului de distribuție au intervenit.</p> <p>B. Nu este prezentă tensiune la bornele L1-L2-L3.</p> <p>C. Au intervenit siguranțele fuzibile de protecție FU2 și/sau FU3 iar semnalizarea (ref. HL1) este stinsă.</p> <p>D. Contactorii ref. KM1 și/sau KM2 și/sau KM3 și/sau KM4 vibrează.</p> | <p>A. Controlați izolările cablurilor electropompei. Reactivați întrerupătorul magnetotermic aflat în interiorul tabloului (ref. QM1-QM2-QM3-QM4) sau cel diferențial al tabloului de distribuție.</p> <p>B. Verificați cablurile de legătură ale tabloului și eventualele întrerupătoare sau secționatori intervenți în instalație.</p> <p>C. Individuați eventualele scurtcircuite și înlocuiți siguranțele fuzibile intervenite. Dacă avaria persistă contactați Service-ul Dab.</p> <p>D. Tensiunea de alimentare este insuficientă.</p> |
| 2. Pompa P1 (sau Pilot) și/sau P2 și/sau P3 și/sau P4 continuă să furnizeze și nu răspunde la comenzi. | <p>A. Transductorul de presiune este în avarie iar centrala electronică "Pumps Controller" indică <b>SENZOR DEFECT (BROKEN SENSOR)</b>.</p> <p>B. Contactorii KM1 și/sau KM2 și/sau KM3 și/sau KM4 sunt defecti (contacte lipite).</p> <p>C. Centrala electronică "Pumps Controller" este defectă.</p> <p>D. Centrala electronică "Pumps Controller" indică EROARE ( ERROR) parametri.</p>                                             | <p>A. Controlați legăturile sau înlocuiți elementele.</p> <p>B. Înlocuiți componenta/ele.</p> <p>C. Înlocuiți centrala.</p> <p>D. Controlați calibrarea parametrilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Nu este presiune în instalație                                                                      | <p>A. Centrala electronică "Pumps Controller" este dezactivată. Borna de legătură pentru comanda la distanță (ref. 1-2) este deschisă.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>A. Închideți legătura bornei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      | SPIS TREŚCI                                                                                                                           | str. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | INFORMACJE OGÓLNE                                                                                                                     | 154  |
| 2.   | OSTRZEŻENIA                                                                                                                           | 154  |
| 2.1  | Wykwalifikowany personel                                                                                                              | 154  |
| 2.2  | Bezpieczeństwo                                                                                                                        | 154  |
| 2.3  | Odpowiedzialność                                                                                                                      | 154  |
| 3.   | TRANSPORT                                                                                                                             | 155  |
| 4.   | WSTĘP                                                                                                                                 | 155  |
| 5.   | BRAK AKTYWNOŚCI ZESTAWU                                                                                                               | 155  |
| 6.   | INSTALACJA                                                                                                                            | 155  |
| 7.   | DANE TECHNICZNE                                                                                                                       | 155  |
| 8.   | OPIS SCHEMATU PODŁĄCZENIA: Właściwości i interpretacja.                                                                               | 155  |
| 8.1. | OPIS SCHEMATU PODŁĄCZENIA: Legenda i funkcje.                                                                                         | 156  |
| 9.   | PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE                                                                                                               | 158  |
| 10.  | ZASILANIE PANELU STEROWANIA                                                                                                           | 158  |
| 11.  | URUCHOMIENIE PANELU                                                                                                                   | 158  |
| 12.  | OBSŁUGA ZESTAWU ZA POŚREDNICTWEM STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO „PUMPS CONTROLLER”                                                        | 158  |
| 13.  | PROGRAMOWANIE STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO „PUMPS CONTROLLER”                                                                           | 159  |
| 14.  | TABELA WYŚWIETLANIA STRON I PARAMETRÓW STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO „PUMPS CONTROLLER”                                                  | 161  |
| 15.  | TABELA Z KLUCZEM ALARMÓW WYŚWIETLANYCH NA STEROWNIKU ELEKTRONICZNYM „PUMPS CONTROLLER”                                                | 162  |
| 16.  | TABELA PARAMETRÓW, JAKIE NALEŻY WPROWADZIĆ W STEROWNIKU ELEKTRONICZNYM „PUMPS CONTROLLER” - TYLKO DLA SERWISU DAB                     | 163  |
| 17.  | TABELA PARAMETRÓW, JAKIE NALEŻY WPROWADZIĆ W STEROWNIKU ELEKTRONICZNYM „PUMPS CONTROLLER” - TYLKO DLA ROZSZERZONEGO PROGRAMOWANIA DAB | 165  |
| 18.  | PRZYKŁAD KALIBROWANIA WARTOŚCI ZADANEJ CIŚNIENIA                                                                                      | 169  |
| 19.  | WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW                                                                                                  | 170  |
|      | LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH                                                                                                               | 171  |

## 1. INFORMACJE OGÓLNE



**Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją.**

Instalacja oraz obsługa muszą być zgodne z normami dot. bezpieczeństwa obowiązującymi w państwie, w którym produkt jest instalowany. Czynności związane z instalacją należy wykonywać z zachowaniem najwyższej staranności.

Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa wiąże się nie tylko z powstaniem zagrożenia dla osób i mienia, ale powoduje unieważnienie wszelkich praw związanych z gwarancją.

## 2. OSTRZEŻENIA

### 2.1 Wykwalifikowany personel



**Zaleca się, aby instalację wykonał wykwalifikowany i kompetentny personel, spełniający wymogi techniczne wynikające z odpowiednich regulacji. Przez wykwalifikowany personel rozumie się pracowników, którzy w oparciu o przeszkolenie, doświadczenie i wykształcenie, jak również o znajomość odpowiednich norm i przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom oraz o znajomość zasad funkcjonowania, zostały upoważnione przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danej instalacji do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności, a podczas ich przeprowadzania mają obowiązek rozpoznać zagrożenie i podjąć starania mające na celu uniknięcie go. (Definicja personelu technicznego IEC 60634)**

### 2.2 Bezpieczeństwo

Użytkowanie jest dozwolone wyłącznie w sytuacji, w której zostały zapewnione wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym produkt jest instalowany (we Włoszech CEI 64/2). Należy upewnić się, czy sterownik nie został uszkodzony w trakcie transportu bądź magazynowania. W szczególności należy sprawdzić, czy osłona zewnętrzna nie uległa uszkodzeniu, a jej stan jest idealny, oraz czy wszystkie części wewnętrzne sterownika (komponenty, przewody itd.) nie noszą śladów oddziaływania wilgoci, utleniania bądź zanieczyszczenia: w razie potrzeby należy dokładnie oczyścić część i sprawdzić stan wszystkich komponentów wchodzących w skład sterownika. W razie potrzeby należy wymienić części, których stan nie jest optymalny. Należy upewnić się, czy wszystkie przewody sterownika są prawidłowo umieszczone w odpowiednich zaciskach. W przypadku długotrwałego magazynowania (lub w przypadku wymiany któregośkolwiek z komponentów) należy wykonać wszystkie testy wskazane w normie EN-60204-1.

### 2.3 Odpowiedzialność



**Producent nie ponosi odpowiedzialności za właściwe działanie panelu lub za ewentualne szkody wynikłe z użycia w przypadku jego naruszenia, modyfikacji lub zastosowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub niezgodnego z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości zawarte w niniejszej instrukcji, jeśli są one spowodowane błędami w druku bądź w kopiowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w urządzeniu zmian, jakie będzie uważał za niezbędne lub pożyteczne, które nie wpłyną na zasadnicze właściwości urządzenia.

### 3. TRANSPORT

Należy unikać sytuacji, w których produkt zostałby narażony na niepotrzebne uderzenia i kolizje.

### 4. WSTĘP

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje ogólne dotyczące instalacji i użytkowania sterowników elektrycznych E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Urządzenia zostały opracowane i wyprodukowane do sterowania i ochrony grup przemysłowych.

### 5. BRAK AKTYWNOŚCI ZESTAWU

Przedłużony brak aktywności w nieodpowiednich warunkach może stworzyć zagrożenie dla naszego urządzenia, powodując z kolei zagrożenie dla personelu odpowiedzialnego za instalację, kontrolę i konserwację.

Przed wszystkim należy zachować najwyższą staranność przy składowaniu zestawu, szczególną wagę przykładając do następujących wskazówek:

- Panel elektryczny należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Panel elektryczny powinien być szczelnie zamknięty i izolowany od otoczenia, aby zapobiec dostaniu się do jego wnętrza owadów, wilgoci i zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić komponenty elektryczne i negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia.

### 6. INSTALACJA



**Należy bezwzględnie przestrzegać wartości dot. zasilania elektrycznego podanych na tabliczce znamionowej na przodzie panelu.**

Panel elektryczny jest dostarczany w wersji już zmontowanej i okablowanej do celów instalacji w zestawie, do którego jest przewidziany. Pomimo iż urządzenie posiada stopień izolacji IP55, nie zaleca się jego użytkowania w otoczeniu o wysokim stężeniu gazów utleniających czy korozyjnych.

W przypadku instalacji na zewnątrz zestawu muszą posiadać możliwie najwyższe zabezpieczenie przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Należy dołożyć starań, aby temperatura wewnątrz urządzenia była utrzymywana w ramach „limitów temperatury otoczenia” wymienionych poniżej. Wysokie temperatury powodują przyspieszone zużycie wszystkich komponentów, co może stać się przyczyną mniej lub bardziej poważnych awarii.

Ponadto zaleca się zamknięcie zacisków przez osobę wykonującą instalację.

Należy szczelnie zacisnąć zaciski na wejściu przewodu zasilającego panel oraz ewentualnie przewodów łączących z zewnętrznymi sterownikami podłączonymi przez osobę wykonującą instalację, tak aby zapobiec wysuwaniu się przewodów z zacisków.

### 7. DANE TECHNICZNE

- |                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| – Napięcie nominalne zasilania:          | 400V +/- 10%                      |
| – Liczba faz:                            | 3                                 |
| – Częstotliwość:                         | 50-60 Hz                          |
| – Maksymalna nominalna moc pracy (kW):   | Zob. tabliczka znamionowa         |
| – Maksymalny prąd nominalny pracy (kW):  | Zob. tabliczka znamionowa         |
| – Limity temperatury otoczenia:          | 4°C +40°C                         |
| – Wilgotność względna (bez kondensacji): | 50% przy 40°C MAX (90% przy 20°C) |
| – Stopień izolacji:                      | IP55                              |
| – Budowa panelu:                         | zgodnie z normą EN 60204-1        |

### 8. OPIS SCHEMATU PODŁĄCZENIA.

#### Właściwości i interpretacja

Panel posiada zabezpieczenie wewnętrzne i chroni pompy przed **przeciążeniami, spięciami, zanikami fazy i nadmierną temperaturą, z ręcznym resetowaniem**. Posiada funkcje zmiany kolejności uruchamiania pomp przy każdym uruchomieniu, pracy symultanicznej oraz uruchomienia jednej z pomp w przypadku awarii innych (z przełącznikami w trybie automatycznym).

Standardowo wyposażony w:

- zaciski do podłączenia silnika, zaciski do podłączenia sterowników, zaciski do podłączenia styków alarmowych, zaciski umożliwiające sygnalizację pracy pomp, zaciski do podłączenia wyłącznika ciśnieniowego poziomu minimum (lub czujnika indukcyjnego).

Zawiera:

- przełącznik funkcji MAN-0-AUT dla każdej z pomp;
- kontrolki sygnalizujące działanie pomp i alarmów.

## 8.1 OPIS SCHEMATU PODŁĄCZENIA.

### Legenda i funkcje

| Poz.                                                                                                        | Funkcja (zob. odniesienie do schematu elektrycznego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampki sygnalizacyjne</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HL1</b><br><br>POWER    | Lampka sygnalizacyjna w kolorze białym sygnalizuje prawidłową pracę obwodów pobocznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HL2</b><br><br>ALARM    | Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym (ogólna) sygnalizuje alarm w przypadku: nadciśnienia, podciśnienia, poziomu minimalnego i uruchomienia zabezpieczenia amperometrycznego pomp.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HL3</b><br>             | Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P1 lub pompy pilotującej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HL5</b><br>            | Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HL7</b><br>           | Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HL9</b><br>           | Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HL4</b><br><br>ALARM  | Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym sygnalizuje uruchomienie zabezpieczenia amperometrycznego pompy P1 lub pompy pilotującej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HL6</b><br><br>ALARM  | Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym sygnalizuje uruchomienie zabezpieczenia amperometrycznego pompy P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HL8</b><br><br>ALARM  | Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym sygnalizuje uruchomienie zabezpieczenia amperometrycznego pompy P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HL10</b><br><br>ALARM | Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym sygnalizuje uruchomienie zabezpieczenia amperometrycznego pompy P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Przełącznik</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SA1-SA2</b><br><b>SA3-SA4</b>                                                                            | Przełącznik funkcji RĘCZNA-0-AUTOMATYCZNA każdej z pomp, w którym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– PRACA RĘCZNA  = pompy są sterowane ręcznie przez operatora, tak długo jak utrzymywany jest impuls.</li> <li>– PRACA AUTOMATYCZNA  = pompy są sterowane automatycznie.</li> </ul> |

ciąg dalszy na następnej stronie

| ciąg dalszy z poprzedniej strony                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz.                                                                                                        | Funkcja (zob. odniesienie do schematu elektrycznego)                                                                                                                                                                           |
| <b>Wyłączniki automatyczne i izolatory</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| QM1                                                                                                         | Wyłącznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczający przed przeciążeniami i spięciami linii zasilania silnika P1 lub pompy pilotującej, resetowanie ręczne.                                                                 |
| QM2                                                                                                         | Wyłącznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczający przed przeciążeniami i spięciami linii zasilania silnika P2, resetowanie ręczne.                                                                                       |
| QM3                                                                                                         | Wyłącznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczający przed przeciążeniami i spięciami linii zasilania silnika P3, resetowanie ręczne.                                                                                       |
| QM4                                                                                                         | Wyłącznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczający przed przeciążeniami i spięciami linii zasilania silnika P4, resetowanie ręczne.                                                                                       |
| QS1                                                                                                         | Wyłącznik izolacyjny linii zasilania z klamką blokującą drzwiczki zamykaną na kłódkę.                                                                                                                                          |
| <b>Zaciski przyłączeniowe do sterowników zewnętrznych - poz. 1-6</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - 2                                                                                                       | Zaciski przyłączeniowe do zdalnego sterowania.<br>W przypadku zastosowania należy usunąć mostek obejścia montowany seryjnie między zaciskami 1 i 2.<br>Właściwości: 24V a.c. 40mA.                                             |
| 3 - 4                                                                                                       | Zaciski przyłączeniowe czujnika ciśnienia.<br>Właściwości: 15V a.c. 4-20mA.                                                                                                                                                    |
| 5 - 6                                                                                                       | Zaciski przyłączeniowe wyłącznika ciśnieniowego poziomu minimum lub czujnika indukcyjnego.<br>W przypadku zastosowania należy usunąć mostek obejścia montowany seryjnie między zaciskami 5 i 6.<br>Właściwości: 24V a.c. 40mA. |
| <b>Zaciski przyłączeniowe zdalnych alarmów - poz. 31-38</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 - 32                                                                                                     | Zaciski przyłączeniowe alarmu awarii czujnika ciśnienia.<br>Właściwości: bez napięcia, n.d., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                  |
| 33 - 34                                                                                                     | Zaciski przyłączeniowe alarmu ogólnego: nadciśnienia, podciśnienia, poziomu minimalnego i uruchomienia zabezpieczenia amperometrycznego pompy.<br>Właściwości: bez napięcia, n.d., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                            |
| 35 - 36                                                                                                     | Zaciski przyłączeniowe alarmu uruchomienia na sucho.<br>Właściwości: bez napięcia, n.d., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                      |
| 37 - 38                                                                                                     | Zaciski przyłączeniowe alarmu usterek w obwodach pomocniczych.<br>Właściwości: bez napięcia, n.d., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                            |
| <b>Zaciski przyłączeniowe sygnalizacji funkcji - poz. 39-40</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 39 - 40                                                                                                     | Zaciski przyłączeniowe pracujących pomp.<br>Właściwości: bez napięcia, n.d., ≤ 250V a.c. ≤ 5A                                                                                                                                  |
| <b>Przewody przyłączeniowe</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> |  Przewody przyłączeniowe pompy P1 lub pompy pilotującej.<br>Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanej kolejności.                          |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> |  Przewody przyłączeniowe pompy P2.<br>Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanej kolejności.                                                |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> |  Przewody przyłączeniowe pompy P3.<br>Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanej kolejności.                                                |
| U1-V1-W1<br>U2-V2-W2<br> |  Przewody przyłączeniowe pompy P4.<br>Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanej kolejności.                                                |
| <b>Bezpieczniki</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| FU1                                                                                                         | Bezpieczniki transformatora zabezpieczające przed spięciem w obwodzie głównym oraz w linii zasilającej obwód główny (zob. schemat przyłączy elektrycznych).                                                                    |
| FU2                                                                                                         | Bezpieczniki transformatora zabezpieczające przed spięciem w obwodzie pobocznym (zob. schemat przyłączy elektrycznych).                                                                                                        |
| FU3                                                                                                         | Bezpieczniki transformatora zabezpieczające przed spięciem w obwodzie pobocznym (zob. schemat przyłączy elektrycznych).                                                                                                        |
| Pumps Controller (KL1)                                                                                      | <b>Elektroniczna jednostka sterująca</b> umożliwiająca sterowanie, kontrolę i rotację pomp.                                                                                                                                    |

**9. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE**

- 9.1 Przed rozpoczęciem podłączania przewodów zasilających do zacisków L1 - L2 - L3 izolatora należy upewnić się, czy główny wyłącznik panelu znajduje się w pozycji OFF (0) oraz że nie ma możliwości, aby ktokolwiek przypadkowo uruchomił zasilanie.
- 9.2 Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.
- 9.3  Należy upewnić się, czy wszystkie zaciski są dokładnie zaciśnięte, w szczególności zacisk uziemiający.
- 9.4 Należy podłączyć przewody do listwy zaciskowej zgodnie ze schematem przyłączeń elektrycznych przedstawionym w instrukcji.
- 9.5 Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są w dobrym stanie a ich zewnętrzna izolacja nie jest uszkodzona.
- 9.6  Należy sprawdzić, czy wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający instalację jest prawidłowych rozmiarów. Należy zainstalować automatyczne zabezpieczenie instalacji zasilającej przed zwarciami.
- 9.7  Zaleca się zastosowanie prawidłowego i bezpiecznego uziemienia instalacji zgodnie z wymogami obowiązujących norm.
- 9.8 Należy przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 60204-1.

**10. ZASILANIE PANELU STEROWANIA**

Po poprawnym wykonaniu opisanych wyżej czynności, należy ustawić przełączniki SA1, SA2, SA3 i SA4 w pozycji 0, po czym zamknąć drzwiczki panelu sterowania. Uruchomić zasilanie panelu sterowania, wyłączając główny wyłącznik. Wyłączyć wyłącznik izolacyjny QS1 znajdujący się na drzwiczkach panelu.

Pompy nie są zasilane.

**11. URUCHOMIENIE ZESTAWU**

1. Ustawić przełącznik SA1 w pozycji MAN. Pompa P1 (lub pompa pilotująca) będzie zasilana, dopóki impuls zostanie utrzymany ręcznie. Powtórzyć czynność w odniesieniu do pozostałych przełączników SA2, SA3 i SA4 dopóki impuls zostanie utrzymany ręcznie.
2.  **UWAGA:** jeśli kierunek obrotów silnika jest odwrotny niż kierunek prawidłowy, należy zamienić miejscami przewody w zaciskach L2 i L3 instalacji zasilającej.  
**Przed wykonaniem tej czynności należy odłączyć zasilanie panelu dystrybucyjnego.**
3.  Należy zapobiegać uruchomieniu instalacji, używając wyłącznika izolacyjnego blokującego drzwiczki (poz. QS1) przy przełącznikach funkcji MANUAL-0-AUTOMATIC (poz. SA1-SA2-SA3-SA4) w pozycji automatycznej (☉).
4. Ustawić przełączniki SA1, SA2, SA3 i SA4 w pozycji AUTOMATIC i sprawdzić działanie zgodnie z parametrami ustawionymi w urządzeniu sterującym „Pumps Controller”.

**12. OBSŁUGA ZESTAWU ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO „PUMPS CONTROLLER”**

Elektroniczne urządzenie sterujące „Pumps Controller” poprzez ustawienie przełączników SA1, SA2, SA3 i SA4 w pozycji AUTOMATIC steruje pracą grupy w następujący sposób:

- Uruchomienie i rotacja pomp.
- Wyświetlanie na wyświetlaczu funkcji urządzenia oraz wprowadzonych parametrów (zob. tabela nr 14).
- Zabezpieczenie pomp poprzez wyświetlanie listy alarmów i zdalnej sygnalizacji w przypadku:
  - braku wody,
  - nadciśnienia,
  - braku sygnału z czujnika ciśnienia,
  - przeciążenia silników.
- Kontrola godzin pracy każdej z pomp wraz ze zdalną sygnalizacją konserwacji.
- Ustawienie, poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów (zob. tabela nr 17), 4 trybów funkcjonowania zestawu:
  - 1 pompa pilotująca + 3 pompy (1P.P. + 3P.),
  - 1 pompa pilotująca + 2 pompy + 1 pompa awaryjna (1P.P. + 2P. + 1P.S.),
  - 4 pompy (4P.),
  - 3 pompy + 1 pompa awaryjna (3P. + 1P.S.).

Istnieje możliwość zaprogramowania urządzenia sterującego „Pumps Controller” według dwóch różnych „kluczy”, czyli dwóch różnych kodów numerycznych, które odpowiadają programowaniu STANDARD DAB (standardowy klucz Dab) lub programowaniu DAB EXTENDED (rozszerzony klucz Dab) zgodnie z tabelami nr 16 i 17.

### 13. PROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO „PUMPS CONTROLLER”

Sterownik jest seryjnie wyposażony w cztery przyciski programowania:

- |           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk  |                                                                                       | potwierdzający zmodyfikowaną wartość.                                                                                                                     |
| Przycisk  |                                                                                       | do wyboru modyfikowanej wartości.                                                                                                                         |
| Przycisk  |                                                                                       | do zwiększenia modyfikowanej wartości lub przejścia do wyższego wiersza parametrów.                                                                       |
| Przycisk  |                                                                                       | do zmniejszenia modyfikowanej wartości lub przejścia do niższego wiersza parametrów.                                                                      |
| Przyciski | <br> | naciśnięte jednocześnie (przez ok. 40 sekund) służą do aktywowania bądź dezaktywowania funkcji elektronicznego urządzenia sterującego „Pumps Controller”. |

**Aby przejść do programowania, należy wykonać następujące czynności (zob. tabela nr 14 „Wyświetlanie stron i parametrów elektronicznego urządzenia sterującego „Pumps Controller”):**

- ⇒ Dezaktywować urządzenie sterujące „Pumps Controller”, przyciskając jednocześnie (przez ok. 40 sek przyciski  
- ⇒ Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF.
- ⇒ Na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy.
- ⇒ Naciśnąć przycisk , przesunąć do najniższego wiersza parametrów - pojawi się napis „wprowadzić klucz”.
- ⇒ Naciśnąć przycisk  : przycisk 0 po prawej stronie zacznie migać.
- ⇒ Przyciskiem  wprowadzić KLUCZ STANDARDOWY DAB lub KLUCZ ROZSZERZONY DAB (zob. tab nr 16 i 17), wprowadzając cyfry **od prawej do lewej**, przesuwając kursor za pomocą przycisku .
- ⇒ Po wprowadzeniu „klucza” naciśnąć przycisk , aby zatwierdzić i przejść do wybranej listy programowania.
- ⇒ W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego klucza dostępu na urządzeniu sterującym wyświetli się napis: BŁĘDNE HASŁO...
- ⇒ Należy wtedy powtórzyć opisane powyżej czynności, wprowadzając właściwy klucz.
- ⇒ Nastąpi wtedy przejście do listy parametrów.

**Ustawienie pierwszego parametru:**

- ⇒ Naciśnąć przycisk , aby wybrać język. 0=WŁOSKI

Aby kontynuować programowanie, kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli nr 16 PROGRAMOWANIE - KLUCZ STANDARDOWY DAB lub w tabeli nr 17 PROGRAMOWANIE - KLUCZ ROZSZERZONY DAB, w zależności od dokonanego wyboru.



INCREASE




DECREASE

Po zakończeniu programowania należy nacisnąć i przytrzymać przyciski (przez ok. 40 sekund), aby wyjść

z trybu programowania i uruchomić elektroniczne urządzenie sterujące „Pumps Controller” - wyświetli się wtedy pierwsza strona.

## WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO „PUMPS CONTROLLER”

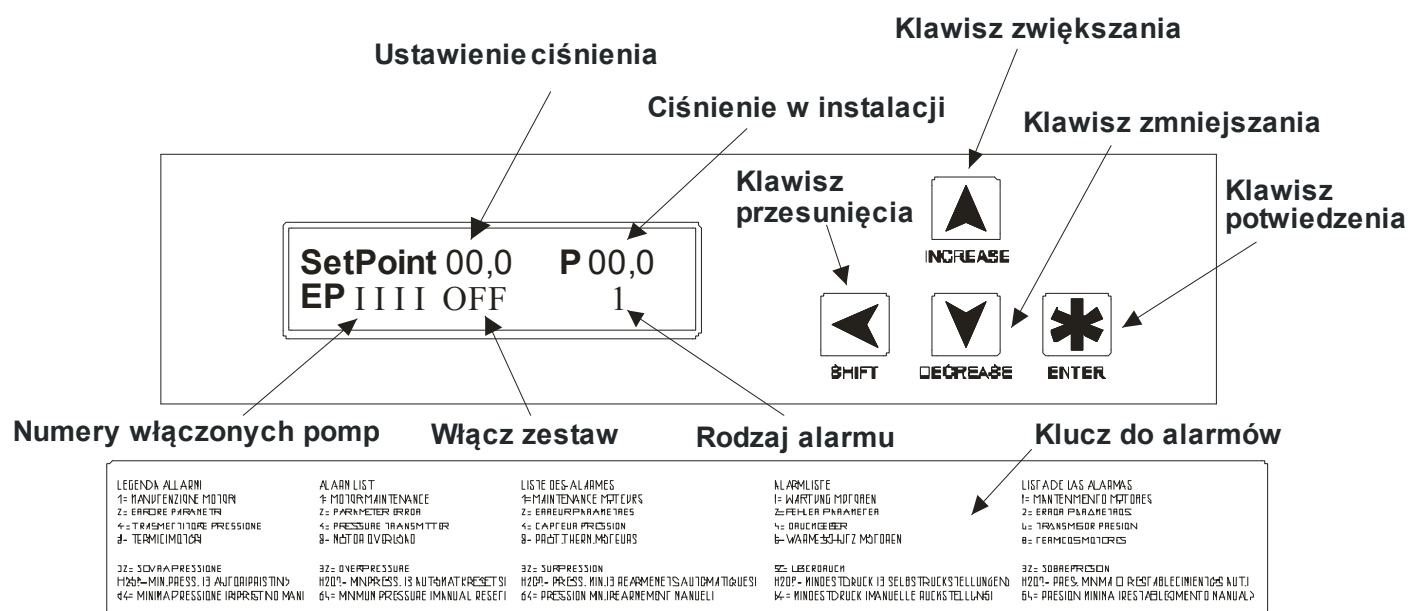

14.

**TABELA WYŚWIETLANIA STRON I PARAMETRÓW  
ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO „PUMPS CONTROLLER”**

| Wyświetlane strony                                                                                                                                  | Opis parametrów                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strona początkowa wyświetlająca:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx ON    OFF EXT                                              | <b>SetPoint</b> = Ciśnienie zadane ( <b>Punkt nastawny</b> = Ciśnienie kalibracji)<br><b>P</b> = Ciśnienie instalacji<br><b>EP xxxx ON</b> = pompy nie są uruchomione przez przełączniki panelu<br><b>OFF EXT</b> = zdalne sterowanie dezaktywowane         |
| Strona początkowa wyświetlająca:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> xxxx OFF    OFF EXT                                             | <b>SetPoint</b> = Ciśnienie zadane ( <b>Punkt nastawny</b> = Ciśnienie kalibracji)<br><b>P</b> = Ciśnienie instalacji<br><b>EP xxxx OFF</b> = zgoda na dostęp do wszystkich parametrów za użyciem hasła<br><b>OFF EXT</b> = zdalne sterowanie dezaktywowane |
| Strona początkowa wyświetlająca:<br><b>SetPoint</b> 00,0 <b>P</b> 00,0<br><b>EP</b> III ON                                                          | <b>SetPoint</b> = Ciśnienie zadane ( <b>Punkt nastawny</b> = Ciśnienie kalibracji)<br><b>P</b> = Ciśnienie instalacji<br><b>EP III ON</b> = pompy są uruchomione przez przełączniki skrzynki                                                                |
| Druga strona wyświetlająca:<br><b>Q.</b> :    0(L/M)<br><b>QT.</b> :   000(L)                                                                       | <b>Q</b> = bieżące natężenie przepływu (*)<br><b>QT</b> = podsumowanie natężenia przepływu (*)                                                                                                                                                              |
| Trzecia strona wyświetlająca:<br><b>kW</b> :    0.0<br><b>kWh.</b> : 0.0                                                                            | <b>kW</b> = bieżące natężenie przepływu przejęte przez zestaw (*)<br><b>kWh</b> = podsumowanie natężenia przepływu przejętego przez zestaw (*)                                                                                                              |
| Czwarta strona wyświetlająca:<br><b>P1h</b> :    0 MAN OFF<br><b>P2h.</b> :   0 MAN OFF<br><b>P3h.</b> :    0 MAN OFF<br><b>P4h.</b> :    0 MAN OFF | <b>h</b> = godziny pracy pompy<br><b>MAN OFF</b> = sygnalizuje, że pompa nie przepracowała liczby godzin, po jakiej wymagana jest konserwacja<br><b>MAN ON</b> = sygnalizuje, że pompa przepracowała liczbę godzin, po jakiej wymagana jest konserwacja     |
| Piąta strona wyświetlająca:<br><b>Wersja oprogramowania</b><br>DAB 001059052                                                                        | Oprogramowanie niestandardowe DAB                                                                                                                                                                                                                           |
| Szósta strona wyświetlająca:<br><b>Wprowadzić klucz</b><br>(klucz standardowy Dab)<br>lub<br>(klucz rozszerzony Dab)                                | <b>10009</b><br><b>Proszę skontaktować się z działem obsługi Dab</b>                                                                                                                                                                                        |

(\*) = wyłącznie ustawienie. Należy podłączyć czujniki natężenia przepływu - prądu - napięcia (zob. tabela nr 17)

15. **TABELA LEGENDY ALARMÓW WYŚWIETLANYCH  
NA ELEKTRONICZNYM URZĄDZENIU STERUJĄCYM „PUMPS CONTROLLER”**

Legenda alarmów wyświetlanych na elektronicznym urządzeniu sterującym „Pumps Controller” znajduje się również na etykietce naklejonej na samym urządzeniu sterującym (jak pokazano na rys. na str. 7).

| Wykaz alarmów                                                |                                                                                                    | Opis alarmu                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL 1</b>                                                  | Alarm konserwacji pomp                                                                             | Pojawia się, kiedy została przekroczona liczba godzin parametru: <b>Konserwacja pomp.</b>                                             |
| <b>AL 2</b>                                                  | Alarm błędu parametrów                                                                             | Pojawia się, kiedy w parametrze Ciśnienie zadane zostanie ustawiona wartość przekraczająca wartość parametru Ciśnienie niebezpieczne. |
| <b>AL 4</b>                                                  | Alarm ogólny - uszkodzony czujnik                                                                  | Pojawia się, kiedy można wykryć czujnika, kiedy nie jest on podłączony.                                                               |
| <b>AL8P1</b><br><b>AL8P2</b><br><b>AL8P3</b><br><b>AL8P4</b> | Alarm termiczny pomp<br>(AL8xx, gdzie oznaczenie xx oznacza pompę, której dotyczy alarm termiczny) | Pojawia się, kiedy uruchomi się zabezpieczenie termiczne pompy.                                                                       |
| <b>AL 32</b>                                                 | Alarm niebezpiecznego ciśnienia                                                                    | Pojawia się, kiedy ciśnienie w instalacji przekroczy ciśnienie ustawione w parametrze: <b>Ciśnienie niebezpieczne.</b>                |
| <b>AL 64</b>                                                 | Alarm poziomu minimalnego                                                                          | Pojawia się, kiedy uruchomi się wyłącznik ciśnieniowy poziomu minimum lub pływak, podłączony do zacisków 5 - 6.                       |

| Wykaz ostrzeżeń |                                  | Opis ostrzeżenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H2O ?</b>    | Wstępne ostrzeżenie o braku wody | Pojawia się, kiedy ciśnienie spada do wartości poniżej wartości ustawionej w parametrze: <b>Minimalne ciśnienie H2O.</b><br>Urządzenie sterujące wykonuje 3 próby automatycznego przywrócenia zabezpieczenia, po czwartej próbie blokuje się automatycznie i wymaga ręcznego przywrócenia pracy.<br>Odstęp czasowy między uruchomieniami zabezpieczenia wynosi 1 minutę.<br>Podczas pierwszych trzech prób na wyświetlaczu pojawia się napis H2O ?, przy czwartej próbie pojawia się napis AL 64. |
| <b>WAIT</b>     |                                  | Pojawia się, kiedy czas uruchomienia pompy jest mniejszy niż wartość wprowadzona w parametrach:<br><b>Uruchomienie pompy pilotującej/Uruchomienie pomp P2P3P4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Uwaga:** W przypadku wystąpienia większej liczby alarmów wyświetlają się one pojedynczo.

16. TABELA PARAMETRÓW WPROWADZANYCH W URZĄDZENIU STERUJĄCYM „PUMPS CONTROLLER” - TYLKO DLA PERSONELU DAB (STANDARDOWY KLUCZ DAB)

| Numer strony parametru                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakres      | Jedn. miary | Standardo we ustawienie DAB |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Wprowadzić klucz                                 | Wprowadzić KLUCZ STANDARDOWY DAB                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-:-99999   | dane        | 10009                       |
| 1. Język                                         | Język, w którym wyświetlają się parametry:<br>Włoski = 0<br>Angielski = 2<br>Francuski = 3<br>Niemiecki = 4<br>Hiszpański = 5                                                                                                                                                                                            | 0-:-5       | dane        | 0:Włoski                    |
| 5. Zapobieganie blokadzie pomp<br>1: ON / 2: OFF | Wybór wyłączenia lub włączenia cyklu testowego zapobiegania blokadzie pomp.                                                                                                                                                                                                                                              | 1-:-2       | dane        | 2                           |
| 6. Czas zapobiegania blokadzie                   | Ustawienie czasu przestoju pompy, po jakim należy przeprowadzić test zapobiegania blokadzie danej pompy.                                                                                                                                                                                                                 | 1-:-255     | dzień       | 7                           |
| 8. Ciśnienie nominalne pompy                     | Ciśnienie nominalne pompy przy zerowym natężeniu przepływu.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00-:-25,5 | bar         | 0,00                        |
| 9. Ciśnienie zadane                              | Średnie ciśnienie, jakie ma być utrzymywane w instalacji.<br><b>Zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia zadanego powoduje zmianę wszystkich wartości uruchamiania i zatrzymania każdej z pomp do dołu lub do góry. (zob. wykres nr 18)</b>                                                                                | 0,00-:-25,5 | bar         | 0,00                        |
| 10. Różn. Start/Stop P1                          | Dopuszczalna różnica ciśnień między uruchomieniem a zatrzymaniem pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1.                                                                                                                                                                                                             | 0,00-:-2,00 | bar         | 1,00                        |
| 11. Różn.Start P2P3P4                            | Różnica ciśnień (na minus) przy uruchamianiu między pierwszą a drugą pompą, między drugą a trzecią pompą, między trzecią a czwartą pompą (niezależnie od tego, czy jest to pompa pilotująca, zasilająca czy awaryjna).                                                                                                   | 0,00-:-1,00 | bar         | 0,3                         |
| 12. Różn.Stop P2P3P4                             | Różnica ciśnień (na plus) przy zatrzymywaniu między pierwszą a drugą pompą, między drugą a trzecią pompą, między trzecią a czwartą pompą (niezależnie od tego, czy jest to pompa pilotująca, zasilająca czy awaryjna).                                                                                                   | 0,00-:-1,00 | bar         | 0,2                         |
| 13. Opóźn.Start P1                               | Czas opóźnienia przy uruchamianiu pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1, jeśli ciśnienie jest mniejsze niż wartość parametru ustawiona w <b>Różn.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                | 0-:-20      | s           | 0                           |
| 14. Opóźn.Start P2P3P4                           | Czas opóźnienia przy uruchamianiu pomp ZASILAJĄCYCH P2, P3, P4, jeśli ciśnienie jest mniejsze niż wartość parametru ustawiona w <b>Różn.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                | 0-:-20      | s           | 1                           |
| 15. Min.Praca Pilot.                             | Wybór minimalnego czasu pracy pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1.                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-20      | s           | 0                           |
| 16. Min.Praca P2P3P4                             | Wybór minimalnego czasu pracy pomp ZASILAJĄCYCH P2, P3, P4 lub pompy AWARYJNEJ.                                                                                                                                                                                                                                          | 0-:-20      | s           | 2                           |
| 17. Kol.Uruch.Pilot.                             | Wybór minimalnego odstępu czasu, przed upłynięciem którego NIE można uruchomić po raz kolejny pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1. Ewentualne działania spowodują zablokowanie pompy do momentu upłynięcia ustawionego czasu. W tym odstępie czasu sygnalizowane jest opóźnienie uruchomienia pompy napisem WAIT. | 0-:-600     | s           | 10                          |

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Numer strony parametru             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zakres      | Jedn. miary | Standardowe Ustawienie DAB |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>18. Kol.Uruch.P2P3P4</b>        | Wybór minimalnego odstępu czasu, przed upłynięciem którego NIE można uruchomić po raz kolejny pomp ZASILAJĄCYCH P2, P3, P4 lub pompy AWARYJNEJ.<br>Ewentualne działania spowodują zablokowanie pompy do momentu upłynięcia ustawionego czasu.<br>W tym odstępie czasu sygnalizowane jest opóźnienie uruchomienia pompy napisem WAIT.                                                                                                 | 0-:-600     | sek.        | 10                         |
| <b>19. Niebezpieczne ciśnienie</b> | Wartość ciśnienia, po osiągnięciu której urządzenie sterujące przechodzi w stan alarmu wskutek nadciśnienia.<br>Urządzenie sterujące blokuje instalację, jeśli ciśnienie utrzyma się powyżej tej ustawionej wartości przez ponad 5 sekund.<br>Jak tylko ciśnienie powróci do normy, instalacja zostanie uruchomiona ponownie (po 5 sekundach).<br>Alarm jest sygnalizowany zdalnie.                                                  | 0,00-:-30   | bar         | 10,00                      |
| <b>20. Min.Ciśn.AL.H2O</b>         | Wartość ciśnienia ustawiana w oparciu o ciśnienie na obwodzie tłocznym pompy.<br>Instalacja zostanie zablokowana, jeśli ciśnienie spadnie poniżej ustawionej wartości na powyżej 1 minuty. Wyświetla się alarm <b>AL H2O</b> .<br>Po upłynięciu minuty następują 3 próby automatycznego przywrócenia, przy czwartej próbie następuje blokada całkowita wymagająca resetowania ręcznego. Wtedy sterownik sygnalizuje AL64: brak wody. | 0,00-:-25,5 | bar         | 0,5                        |
| <b>26. Kons.Pomp</b>               | Ustawienie czasu, po jakim należy przeprowadzić konserwację pomp.<br>Kons.P1, Kons.P2, Kons.P3, Kons.P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-:-99999   | godz.       | 4500                       |
| <b>27. Godz.Pracy P1</b>           | Licznik godzin pracy pompy P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-99999   | godz.       |                            |
| <b>28. Godz.Pracy P2</b>           | Licznik godzin pracy pompy P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-99999   | godz.       |                            |
| <b>29. Godz.Pracy P3</b>           | Licznik godzin pracy pompy P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-99999   | godz.       |                            |
| <b>30. Godz.Pracy P4</b>           | Licznik godzin pracy pompy P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-99999   | godz.       |                            |

17. **TABELA PARAMETRÓW WPROWADZANYCH W URZĄDZENIU STERUJĄCYM  
„PUMPS CONTROLLER” - TYLKO DLA PROGRAMOWANIA ROZSZERZONEGO DAB  
(ROZSZERZONY KLUCZ DAB)**

| Numer strony parametru                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakres    | Jedn. miary | Rozszerzone Ustawienie DAB             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Wprowadzić klucz</b>                                                                       | <b>Wprowadzić KLUCZ ROZSZERZONY DAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-:-99999 | dane        | Skontaktować się z działem obsługi Dab |
| <b>1. Język</b>                                                                               | Język, w którym wyświetlają się parametry:<br>Włoski = 0<br>Angielski = 2<br>Francuski = 3<br>Niemiecki = 4<br>Hiszpański = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-5     | dane        | 0:Włoski                               |
| <b>2. Rodzaj instalacji</b><br>1 = P.P.+3P.<br>2 = P.P.+2P.+1P.S.<br>3 = 4P.<br>4 = 3P.+1P.S. | <p>Wybór rodzaju instalacji hydraulicznej:</p> <p><b>1 = P.P.+3P.</b><br/> <b>1 pompa pilotująca utrzymująca ciśnienie</b><br/> <b>+ 3 pompy zasilające</b><br/> Funkcje:<br/> ⇒ Pompa pilotująca: kompensuje niewielki przepływ.<br/> ⇒ Pompy zasilające: pracują w oparciu o wartość zadaną ciśnienia instalacji oraz o wprowadzone różnice ciśnień.<br/> ⇒ Rotacja kolejności uruchamiania pomp zasilających (pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje się też jako pierwsza).<br/> ⇒ Cotygodniowy test zapobiegający blokowaniu się pomp zasilających z uruchamianiem przymusowym na 15 sekund każdej z pomp (jeśli aktywowano parametr nr 5).<br/> Zalecane: P1TEST, P2TEST, P3TEST.<br/> ⇒ Alarmy termiczne blokujące poszczególne pompy, sygnalizowane zdalnie.<br/> Zalecane: AL8PI, AL8P2, AL8P3.</p> <p><b>2 = P.P.+2P.+1P.S.</b><br/> <b>1 pompa pilotująca utrzymująca ciśnienie</b><br/> <b>+ 2 pompy zasilające</b><br/> <b>+ 1 pompa awaryjna</b><br/> Funkcje:<br/> ⇒ Pompa pilotująca: kompensuje niewielki przepływ.<br/> ⇒ Pompy zasilające: pracują w oparciu o wartość zadaną ciśnienia instalacji oraz o wprowadzone różnice ciśnień.<br/> ⇒ Rotacja kolejności uruchamiania pomp zasilających (pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje się też jako pierwsza).<br/> ⇒ Automatyczne uruchomienie pompy awaryjnej PS w przypadku alarmów AL8P1 lub AL8P2.<br/> ⇒ Cotygodniowy test zapobiegający blokowaniu się pompy <b>tylko w odniesieniu do pompy awaryjnej</b> (jeśli aktywowano parametr nr 5). Pompa awaryjna uruchamia się w zależności od ustawienia parametru nr 6 (czas zapobiegania blokadzie) i pozostaje aktywna od minimum 1 minuty do maksymalnie 30 minut.<br/> Na wyświetlaczu pojawi się napis PS.TEST.</p> |           |             |                                        |

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Numer strony parametru                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakres  | Jedn. miary | Rozszerzone Ustawienie DAB |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|
|                                                              | <p>⇒ Alarmy termiczne blokujące poszczególne pompy, sygnalizowane zdalnie.<br/>Zalecane: AL8P1, AL8P2, AL8PS</p> <p style="text-align: center;"><b>3 = 4P.</b></p> <p><b>4 pompy zasilające</b><br/>Funkcje:</p> <p>⇒ Wszystkie pompy zasilające pracują w oparciu o wartość zadaną ciśnienia instalacji oraz o wprowadzone różnice ciśnień.</p> <p>⇒ Rotacja kolejności uruchamiania pomp zasilających (pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje się też jako pierwsza).</p> <p>⇒ Cotygodniowy test zapobiegający blokowaniu się pomp zasilających z uruchamianiem przymusowym na 15 sekund każdej z pomp (jeśli aktywowano parametr nr 5).<br/>Zalecane: P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST.</p> <p>⇒ Alarmy termiczne blokujące poszczególne pompy, sygnalizowane zdalnie.<br/>Zalecane: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4.</p> <p style="text-align: center;"><b>4 = 3P. + 1P.S.</b></p> <p><b>3 pompy zasilające + 1 pompa awaryjna</b><br/>Funkcje:</p> <p>⇒ Wszystkie pompy zasilające pracują w oparciu o wartość zadaną ciśnienia instalacji oraz o wprowadzone różnice ciśnień.</p> <p>⇒ Rotacja kolejności uruchamiania pomp zasilających (pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje się też jako pierwsza).</p> <p>⇒ Cotygodniowy test zapobiegający blokowaniu się pompy <b>tylko w odniesieniu do pompy awaryjnej</b> (jeśli aktywowano parametr nr 5). Pompa awaryjna uruchamia się w zależności od ustawienia parametru nr 6 (czas zapobiegania blokadzie) i pozostaje aktywna od minimum 1 minuty do maksymalnie 30 minut. Na wyświetlaczu pojawi się napis PS.TEST.</p> <p>⇒ Alarmy termiczne blokujące poszczególne pompy, sygnalizowane zdalnie.<br/>Zalecane: AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.</p> |         |             |                            |
| <b>3. Rodzaj czujnika</b><br>1: C.WZGLĘDNE<br>2: C.RÓŻNICOWE | 1 : Przekątnik ciśnienia względnego<br>2 : Przekątnik ciśnienia różnicowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-:-2   | dane        | 1                          |
| <b>4. Liczba pomp</b>                                        | Wybór liczby pomp zasilających, z których składa się układ:<br><br><b>maks. dwie</b> dla rodzaju układu 2<br><b>maks. trzy</b> dla rodzaju układu 1<br><b>maks. cztery</b> dla rodzaju układu 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-:-4   | dane        | 2                          |
| <b>5. Antyblok.pomp</b><br>1: ON<br>2: OFF                   | Wybór wyłączenia lub włączenia cyklu testowego zapobiegania blokadzie pomp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-:-2   | dane        | 2                          |
| <b>6. Czas zapobiegania blokadzie</b>                        | Ustawienie czasu przestoju pompy, po jakim należy przeprowadzić test zapobiegania blokadzie danej pompy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-:-255 | dzień       | 7                          |

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony


| Numer strony parametru | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakres      | Jedn. miary | Rozszerzone Ustawienie DAB |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 7. Ciśnienie czujnika  | Wybór zakresu zainstalowanego czujnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4-:-25,5    | bar         | 10,0                       |
| 8. Ciśn.Nom.Pompy      | Ciśnienie nominalne pompy przy zerowym natężeniu przepływu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00-:-25,5 | bar         | 0,00                       |
| 9. Ciśnienie zadane    | Średnie ciśnienie, jakie ma być utrzymywane w instalacji. <b>Zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia zadanego powoduje zmianę wszystkich wartości uruchamiania i zatrzymania każdej z pomp do dołu lub do góry (zob. wykres 18).</b>                                                                                                                                        | 0,00-:-25,5 | bar         | 0,00                       |
| 10. Różn.Start/Stop P1 | Dopuszczalna różnica ciśnień między uruchomieniem a zatrzymaniem pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00-:-2,00 | bar         | 1,00                       |
| 11. Różn.Start P2P3P4  | Różnica ciśnień (na minus) przy uruchamianiu między pierwszą a drugą pompą, między drugą a trzecią pompą, między trzecią a czwartą pompą (niezależnie od tego, czy jest to pompa pilotująca, zasilająca czy awaryjna).                                                                                                                                                     | 0,00-:-1,00 | bar         | 0,3                        |
| 12. Różn.Stop P2P3P4   | Różnica ciśnień (na plus) przy zatrzymywaniu między pierwszą a drugą pompą, między drugą a trzecią pompą, między trzecią a czwartą pompą (niezależnie od tego, czy jest to pompa pilotująca, zasilająca czy awaryjna).                                                                                                                                                     | 0,00-:-1,00 | bar         | 0,2                        |
| 13. Opóźn.Start P1     | Czas opóźnienia przy uruchamianiu pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1, jeśli ciśnienie jest mniejsze niż wartość parametru ustawiona w <b>Różn.Start/Stop P1</b> .                                                                                                                                                                                                  | 0-:-20      | sek.        | 0                          |
| 14. Opóźn.Start P2P3P4 | Czas opóźnienia przy uruchamianiu pomp ZASILAJĄCYCH P2, P3, P4, jeśli ciśnienie jest mniejsze niż wartość parametru ustawiona w <b>Różn.StartP2P3P4</b> .                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-20      | sek.        | 1                          |
| 15. Min.Praca Pilot.   | Wybór minimalnego czasu pracy pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-:-20      | sek.        | 0                          |
| 16. Min.Praca P2P3P4   | Wybór minimalnego czasu pracy pomp ZASILAJĄCYCH P2, P3, P4 lub pompy AWARYJNEJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-:-20      | sek.        | 2                          |
| 17. Kol.Uruch.Pilot.   | Wybór minimalnego odstępu czasu, przed upłynięciem którego NIE można uruchomić po raz kolejny pompy PILOTUJĄCEJ lub pompy ZASILAJĄCEJ P1. Ewentualne działania spowodują zablokowanie pompy do momentu upłynięcia ustawionego czasu. W tym odstępie czasu sygnalizowane jest opóźnienie uruchomienia pompy napisem WAIT.                                                   | 0-:-600     | sek.        | 10                         |
| 18. Kol.Uruch.P2P3P4   | Wybór minimalnego odstępu czasu, przed upłynięciem którego NIE można uruchomić po raz kolejny pomp ZASILAJĄCYCH P2, P3, P4 lub pompy AWARYJNEJ. Ewentualne działania spowodują zablokowanie pompy do momentu upłynięcia ustawionego czasu. W tym odstępie czasu sygnalizowane jest opóźnienie uruchomienia pompy napisem WAIT.                                             | 0-:-600     | sek.        | 10                         |
| 19. Nieb.Ciśnienie     | Wartość ciśnienia, po osiągnięciu której urządzenie sterujące przechodzi w stan alarmu wskutek nadciśnienia. Urządzenie sterujące blokuje instalację, jeśli ciśnienie utrzyma się powyżej tej ustawionej wartości przez ponad 5 sekund. Jak tylko ciśnienie powróci do normy, instalacja zostanie uruchomiona ponownie (po 5 sekundach). Alarm jest sygnalizowany zdalnie. | 0,00-:-30   | bar         | 10                         |

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Numer strony parametru          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zakres                                | Jedn. miary                           | Rozszerzone Ustawienie DAB |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>20. Min.Ciśn.AL.H2O</b>      | Wartość ciśnienia ustawiana w oparciu o ciśnienie na obwodzie tłocznym pompy.<br>Instalacja zostanie zablokowana, jeśli ciśnienie spadnie poniżej ustawionej wartości na powyżej 1 minuty. Wyświetla się alarm <b>AL H2O</b> .<br>Po upływie minuty następują 3 próby automatycznego przywrócenia, przy czwartej próbie następuje blokada całkowita wymagająca resetowania ręcznego. Wtedy urządzenie sterujące sygnalizuje AL64: brak wody. | 0,00-:-25,5                           | bar                                   | 0,5                        |
| <b>21. Jedn. Miary Przepł.</b>  | Wybór jednostki miary miernika przepływu: L/sec. – L/min. – M <sup>3</sup> h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L/sec.<br>L/min.<br>M <sup>3</sup> h. | L/sec.<br>L/min.<br>M <sup>3</sup> h. | M <sup>3</sup> h.          |
| <b>22. Zakr. Czujn. Przepł.</b> | Wybór zakresu miernika przepływu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       | 00                         |
| <b>23. Wsp. kalibr. TA</b>      | Współczynnik kalibrowania transformatora amperometrycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | 00                         |
| <b>24. Wsp. kalibr TV</b>       | Współczynnik kalibrowania transformatora woltometrycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       | 00                         |
| <b>26. Kons. Pomp</b>           | Ustawienie czasu, po jakim należy przeprowadzić konserwację pomp.<br>Kons.P1, Kons.P2, Kons.P3, Kons.P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-:-99999                             | godz.                                 | 4500                       |
| <b>27. Godz. Pracy P1</b>       | Licznik godzin pracy pompy P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                             | godz.                                 |                            |
| <b>28. Godz. Pracy P2</b>       | Licznik godzin pracy pompy P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                             | godz.                                 |                            |
| <b>29. Godz. Pracy P3</b>       | Licznik godzin pracy pompy P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                             | godz.                                 |                            |
| <b>30. Godz. Pracy P4</b>       | Licznik godzin pracy pompy P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-:-99999                             | godz.                                 |                            |

18. PRZYKŁAD KALIBROWANIA WARTOŚCI ZADANEJ CIŚNIENIA

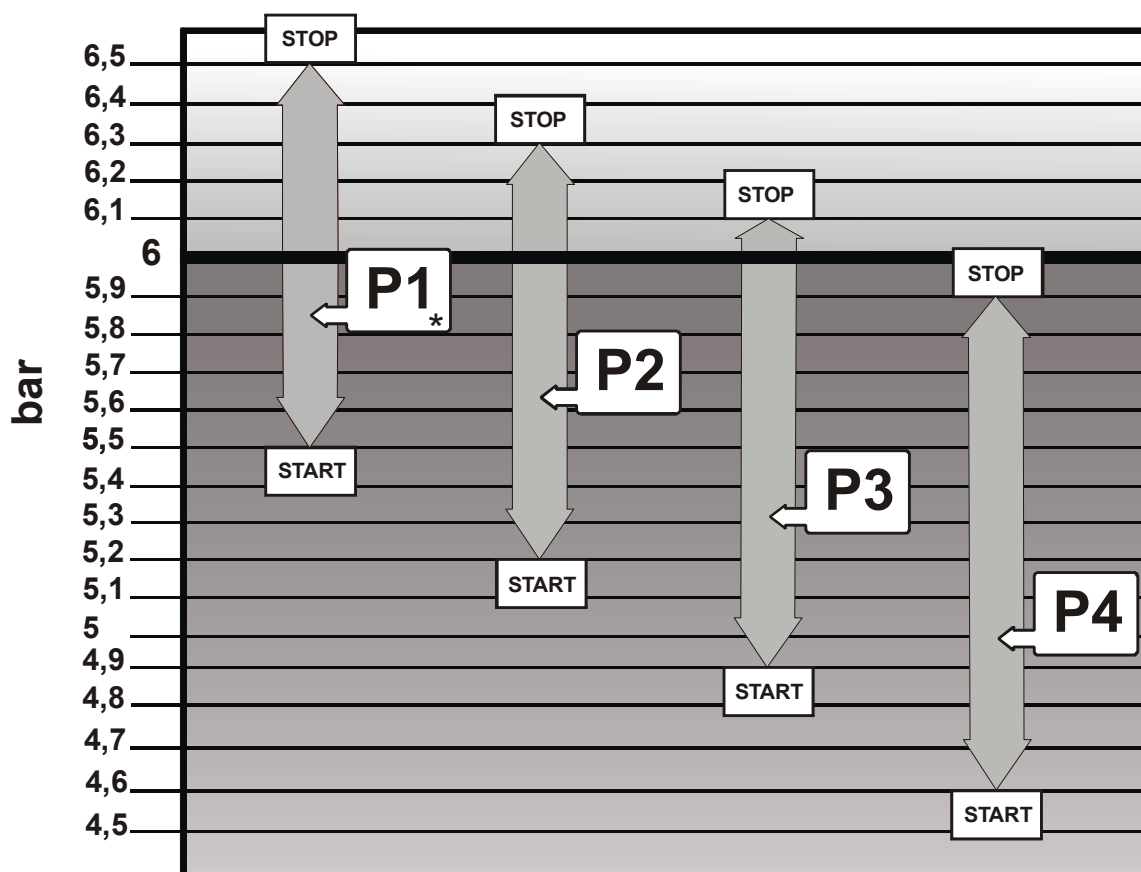

\*Pompa P1 lub pompa pilotująca

**Ciśnienie zadane (ref. 9 tabela 16/17): ustawiona wartość 6 barów**

**Różn. Start/Stop P1 (ref. 10 tabela 16/17): ustawiona wartość 1 bar**

**Różn. Start P2P3P4 (ref. 11 tabela 16/17): ustawiona wartość 0,3 bara**

**Różn. Stop P2P3P4 (ref. 12 tabela 16/17): ustawiona wartość 0,2 bara**

**19. WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

| PROBLEM                                                                                                  | WERYFIKACJA (MOŻLIWE PRZYCZYNY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Silniki P1 (lub pompy pilotującej) lub P2 lub P3 lub P4 nie są zasilane.                              | <p>A. Uruchomił się wyłącznik magnetotermiczny panelu sterującego (poz. QM1 lub QM2 lub QM3 lub QM4) lub automatyczny wyłącznik różnicowy panelu dystrybucyjnego.</p> <p>B. Brak napięcia na zaciskach L1-L2-L3.</p> <p>C. Zadziałały bezpieczniki FU2 lub FU3 i sygnalizacja (ref. HL1) jest wyłączona.</p> <p>D. Styczniki KM1 lub KM2 lub KM3 lub KM4 wibrują.</p>                                      | <p>A. Sprawdzić izolację przewodów pompy. Zresetować wyłącznik magnetotermiczny znajdujący się w panelu sterującym (poz. QM1-QM2-QM3-QM4) lub automatyczny wyłącznik różnicowy panelu dystrybucyjnego.</p> <p>B. Sprawdzić przewody przyłączeniowe panelu oraz ewentualne wyłączniki czy izolatory w instalacji.</p> <p>C. Znaleźć ewentualne spięcia i wymienić przepalone bezpieczniki. Jeśli awaria się utrzymuje, należy skontaktować się z działem obsługi Dab.</p> <p>D. Napięcie zasilania nie jest wystarczające.</p> |
| 2. Pompa P1 (lub pompa pilotująca) lub P2 lub P3 lub P4 nadal dostarcza wodę i nie reaguje na polecenia. | <p>A. Awaria przetwornika ciśnienia, elektronicznego urządzenia sterującego „Pumps Controller” wyświetla <b>CZUJNIK USZKODZONY</b>.</p> <p>B. Styczniki KM1 lub KM2 lub KM3 lub KM4 są uszkodzone (sklejone styki).</p> <p>C. Elektroniczne urządzenie sterujące „Pumps Controller” jest uszkodzone.</p> <p>D. Elektroniczne urządzenie sterujące „Pumps Controller” wyświetla <b>BŁĄD</b> parametrów.</p> | <p>A. Sprawdzić przewody lub wymienić elementy.</p> <p>B. Wymienić komponenty.</p> <p>C. Wymienić sterownik.</p> <p>D. Sprawdzić kalibrowanie parametrów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Brak ciśnienia w instalacji                                                                           | <p>A. Elektroniczne urządzenie sterujące „Pumps Controller” jest dezaktywowane. Zacisk przyłączeniowy zdalnego sterowania (poz. 1-2) jest otwarty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>A. Zacisnąć zacisk przyłączeniowy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## List of spare parts

### E1+P GI 4 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1<br>KM2               |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 5 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2                      |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 6,5 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-C2E-C16 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2                      |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 9,7 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-C2E-C20 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2                      |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 11,4 T SD

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KMD2              |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2                     |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 13,2 T SD

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KMD2              |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2                     |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 17,2 T SD

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-F8E-C32 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KMD2              |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2                     |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

### E1+P GI 20,7 T SD

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KMD2              |           | 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2                     |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E1+P GI 24,2 T SD

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2                      |           | 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KMD2              |           | 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2                     |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E1+P GI 32,2 T SD

| Ref.                     | Code      | Model                       |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  |
| QM2                      |           | 140M-CMN-6300 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 75VA BOTTER                 |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY   |
| KM2<br>KMD2              |           | 100-C37KJ00 ALLEN BRADLEY   |
| KMS2                     |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY   |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER     |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB  |

#### E2+P GI 7 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2<br>QM3               |           | 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KM3               |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E2+P GI 9 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2<br>QM3               |           | 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KM3               |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E2+P GI 12 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2<br>QM3               |           | 140M-C2E-C16 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KM3               |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E2+P GI 17,2 T

| Ref.                     | Code      | Model                      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                      |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2<br>QM3               |           | 140M-C2E-C20 ALLEN BRADLEY |
| TC1                      |           | 50VA BOTTER                |
| KM1                      |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KM3               |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4 | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller      | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E2+P GI 20,6 T SD

| Ref.                       | Code      | Model                      |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                        |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2<br>QM3                 |           | 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY |
| TC1                        |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                        |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KM3<br>KMD2<br>KMD3 |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2<br>KMS3               |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4   | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller        | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

#### E2+P GI 24,2 T SD

| Ref.                       | Code      | Model                      |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| QM1                        |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2<br>QM3                 |           | 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY |
| TC1                        |           | 75VA BOTTER                |
| KM1                        |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2<br>KM3<br>KMD2<br>KMD3 |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS2<br>KMS3               |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KA1<br>KA2<br>KA3<br>KA4   | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| Pumps<br>Controller        | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E2+P GI 32,2 T SD**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-F8E-C32 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E2+P GI 39,2 T SD**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E2+P GI 46,2 T SD**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E2+P GI 62,2 T SD**

| Ref.             | Code      | Model                       |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  |
| QM2              |           | 140M-CMN-6300 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                             |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                 |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY   |
| KM2              |           | 100-C37KJ00 ALLEN BRADLEY   |
| KM3              |           |                             |
| KMD2             |           |                             |
| KMD3             |           |                             |
| KMS2             |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY   |
| KMS3             |           |                             |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER     |
| KA2              |           |                             |
| KA3              |           |                             |
| KA4              |           |                             |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB  |

**E3+P GI 10 T**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 50VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E3+P GI 13 T**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 50VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E3+P GI 15,5 T**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-C2E-C16 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 50VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

**E3+P GI 24,7 T**

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-C2E-C20 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 50VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

E3+P GI 29,8 T SD

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMD4             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KMS4             |           |                            |
|                  |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

E3+P GI 35,2 T SD

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMD4             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KMS4             |           |                            |
|                  |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

E3+P GI 47,2 T SD

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-F8E-C32 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMD4             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KMS4             |           |                            |
|                  |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |

E3+P GI 57,7 T SD

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMD4             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KMS4             |           |                            |
|                  |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |


E3+P GI 68,2 T SD

| Ref.             | Code      | Model                      |
|------------------|-----------|----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY |
| QM2              |           | 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                            |
| QM4              |           |                            |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KM2              |           | 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY  |
| KM3              |           |                            |
| KM4              |           |                            |
| KMD2             |           |                            |
| KMD3             |           |                            |
| KMD4             |           |                            |
| KMS2             |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY  |
| KMS3             |           |                            |
| KMS4             |           |                            |
|                  |           |                            |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER    |
| KA2              |           |                            |
| KA3              |           |                            |
| KA4              |           |                            |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB |


E3+P GI 92,2 T SD


| Ref.             | Code      | Model                       |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| QM1              |           | 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  |
| QM2              |           | 140M-CMN-6300 ALLEN BRADLEY |
| QM3              |           |                             |
| QM4              |           |                             |
| TC1              |           | 75VA BOTTER                 |
| KM1              |           | 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY   |
| KM2              |           | 100-C37KJ00 ALLEN BRADLEY   |
| KM3              |           |                             |
| KM4              |           |                             |
| KMD2             |           |                             |
| KMD3             |           |                             |
| KMD4             |           |                             |
| KMS2             |           | 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY   |
| KMS3             |           |                             |
| KMS4             |           |                             |
|                  |           |                             |
| KA1              | 002773265 | 40.52.8.024.0000 FINDER     |
| KA2              |           |                             |
| KA3              |           |                             |
| KA4              |           |                             |
| Pumps Controller | 002776126 | CENTRALINA ELETTRONICA DAB  |

E1+P G I T

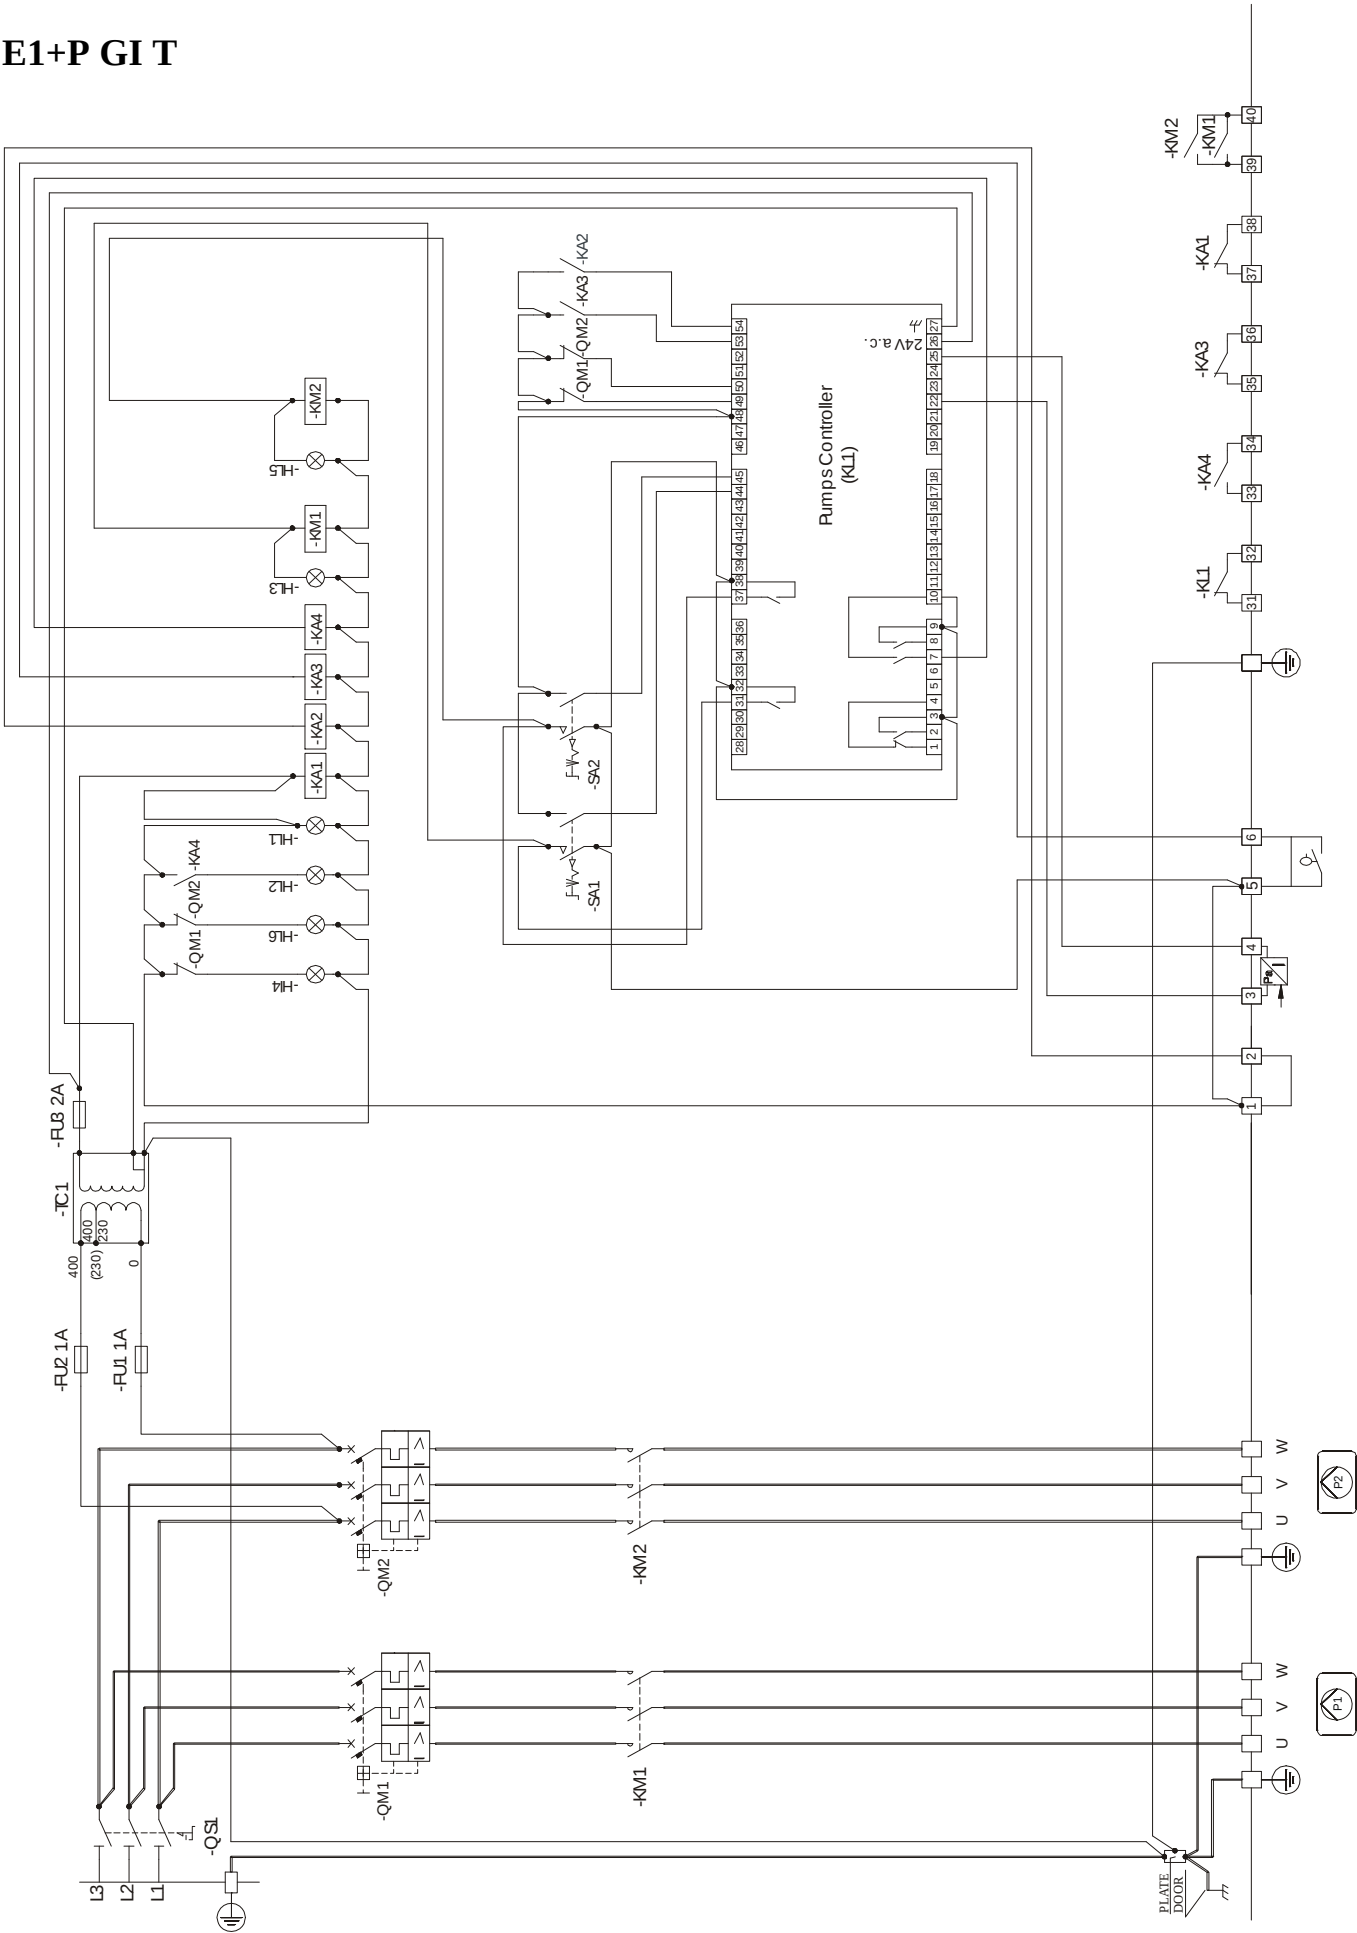


E1+P GI T SD

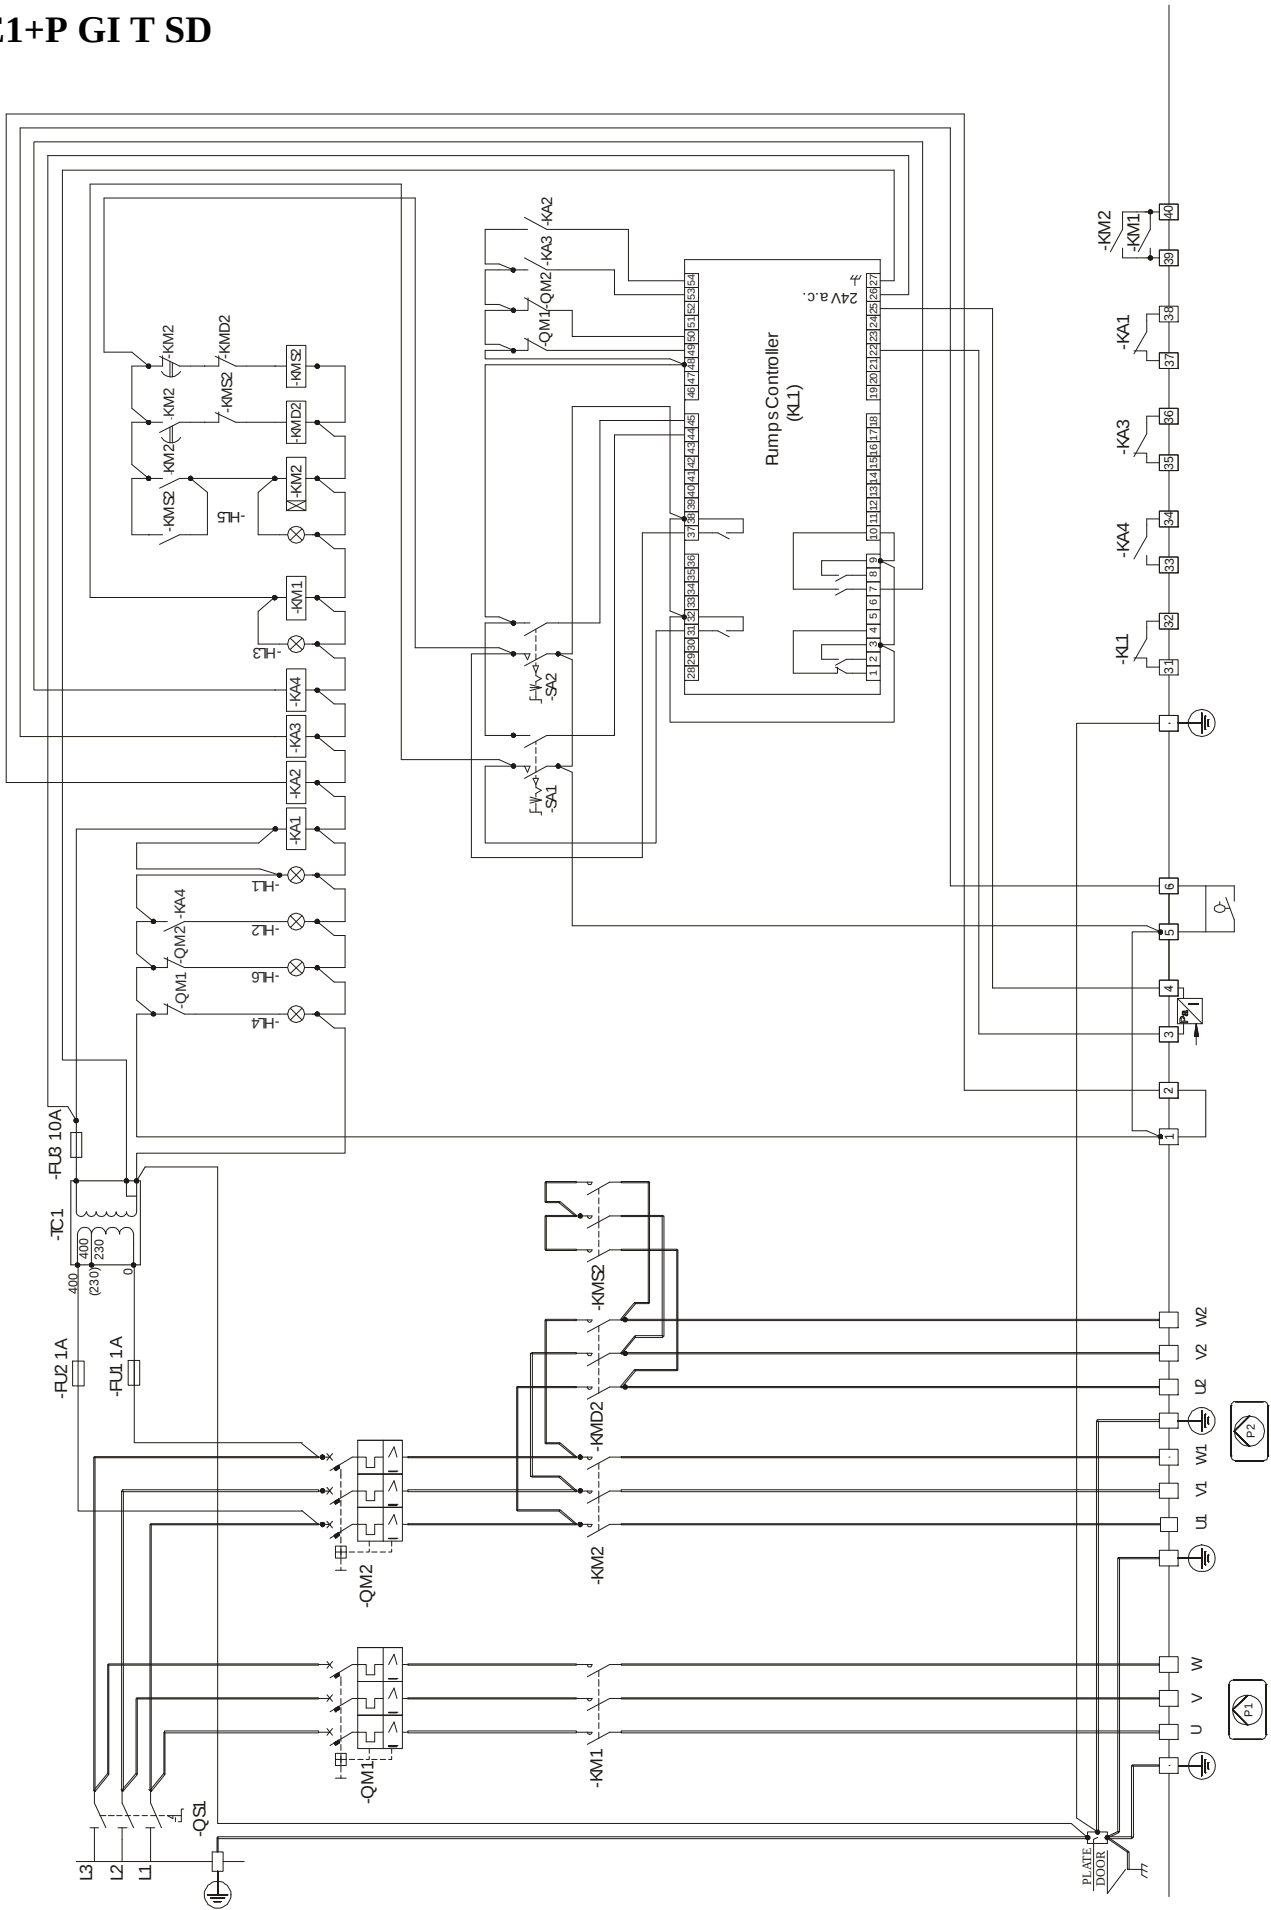


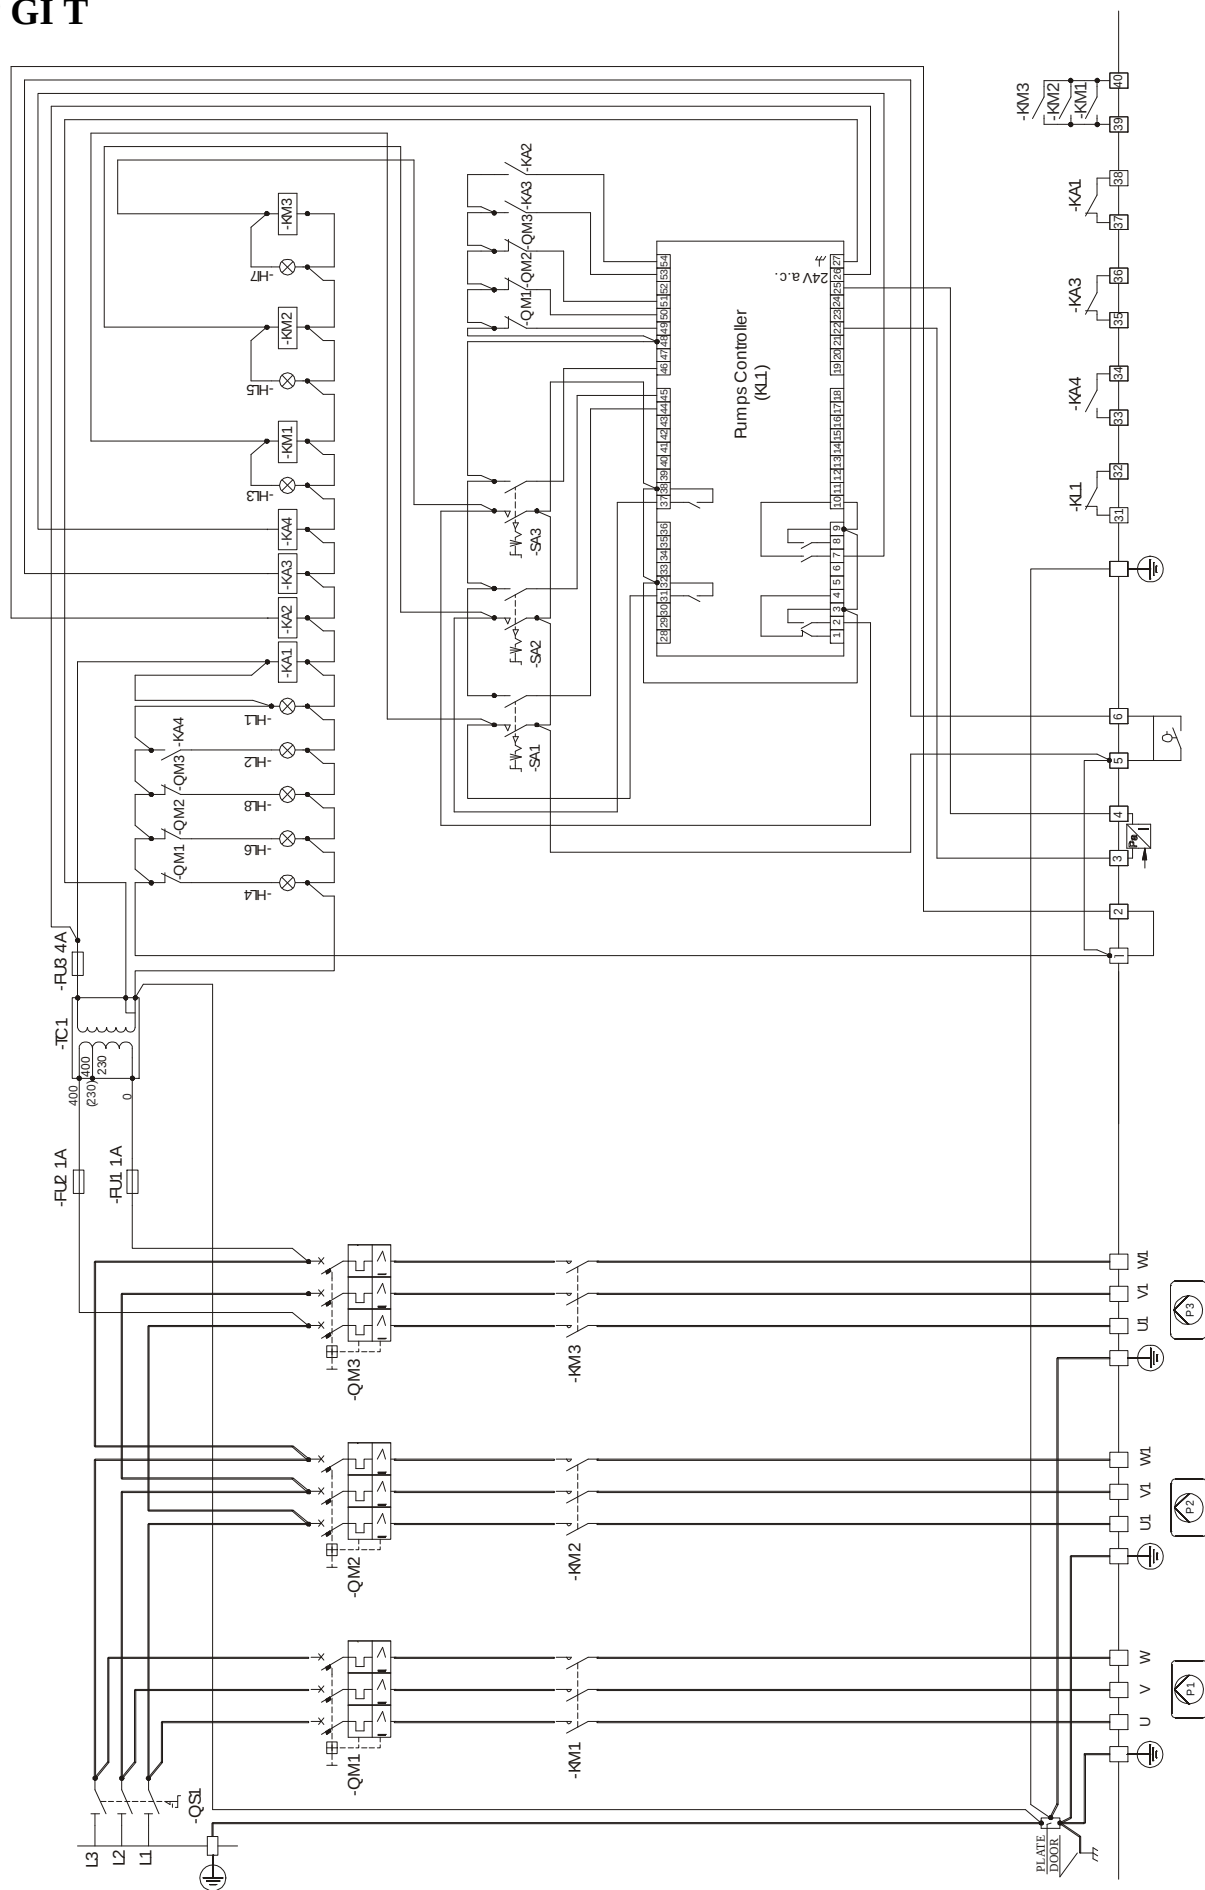


E2+P GI T SD

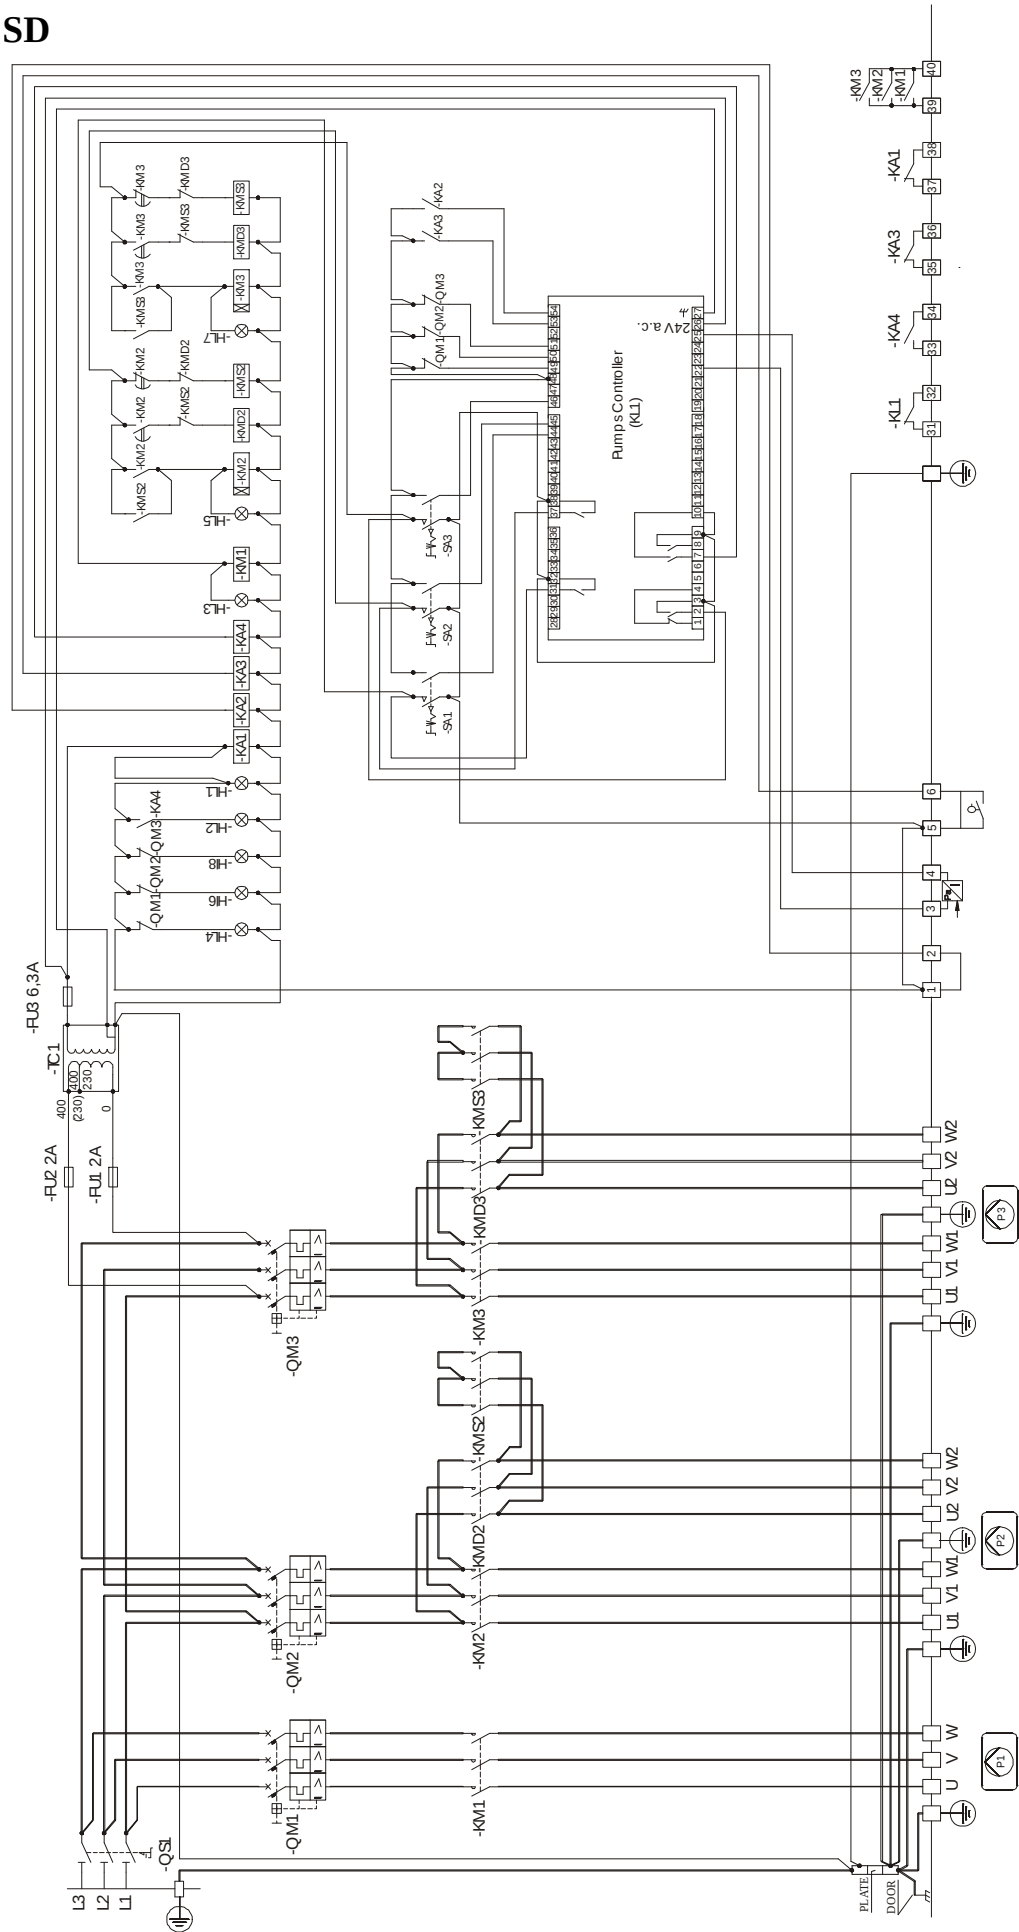

E3+P G I T

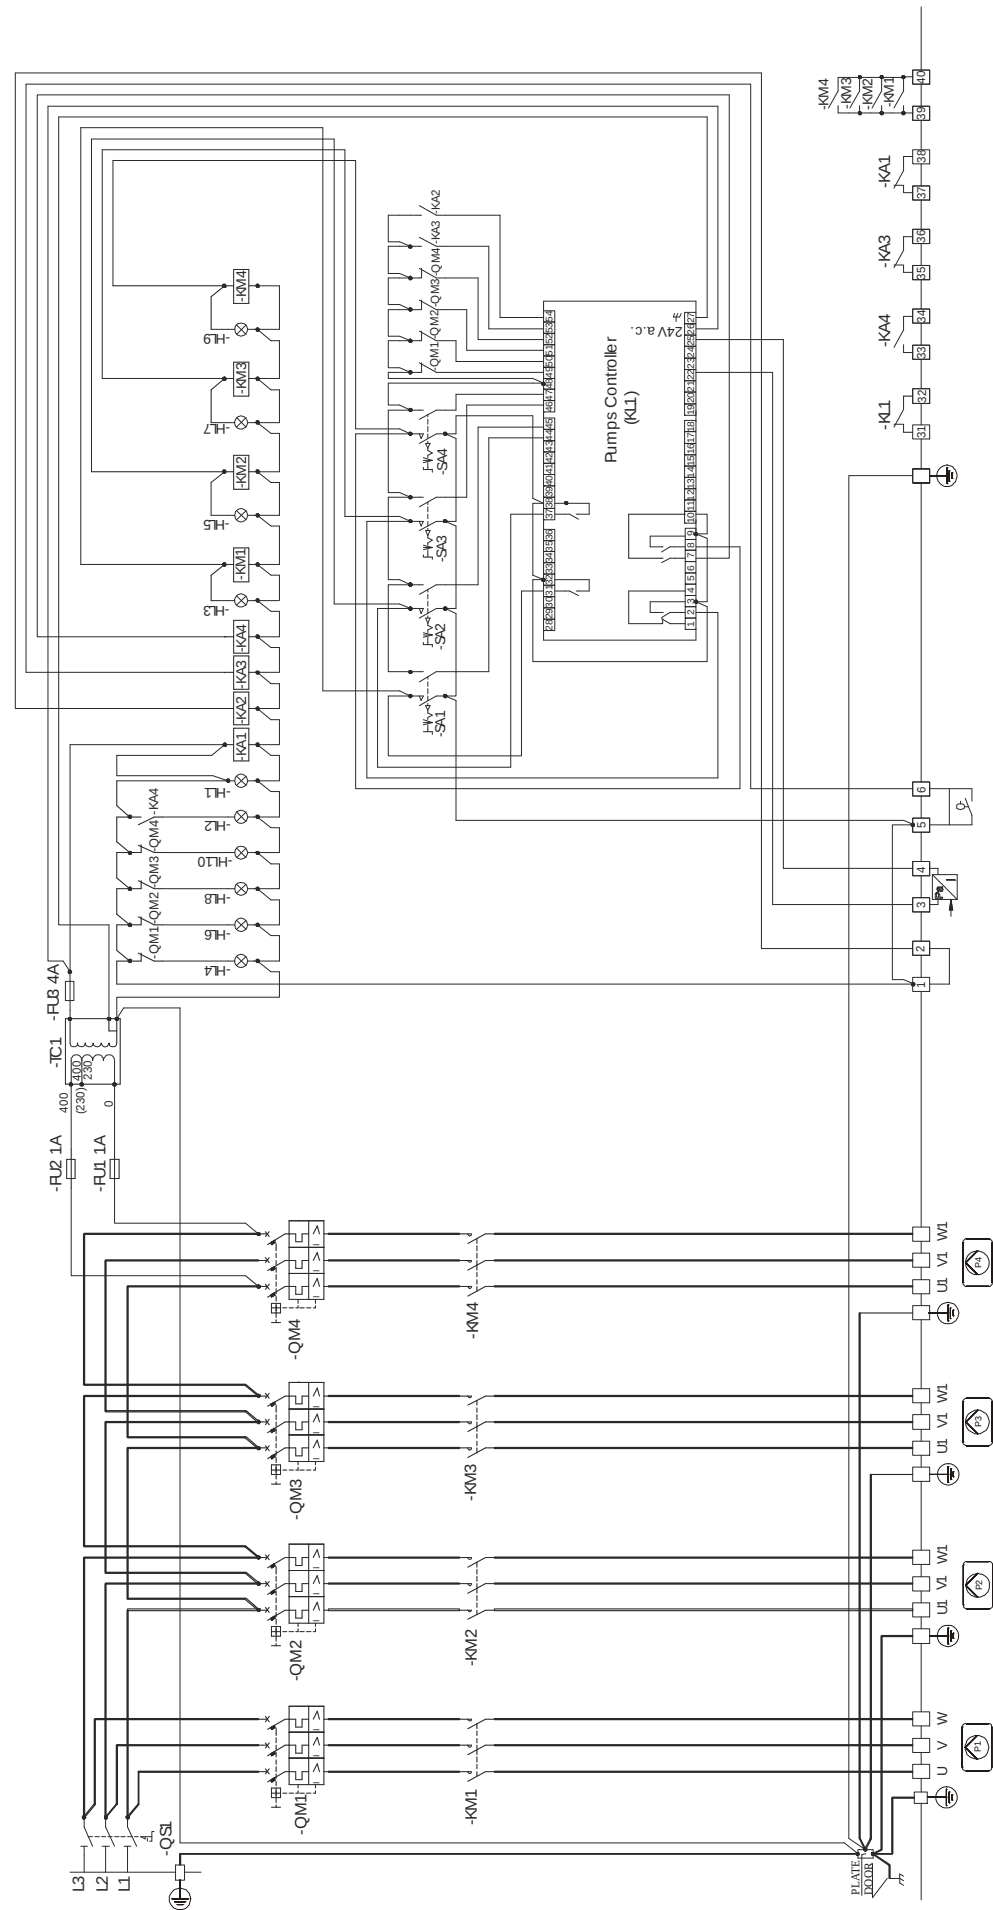

E3+P G I T SD

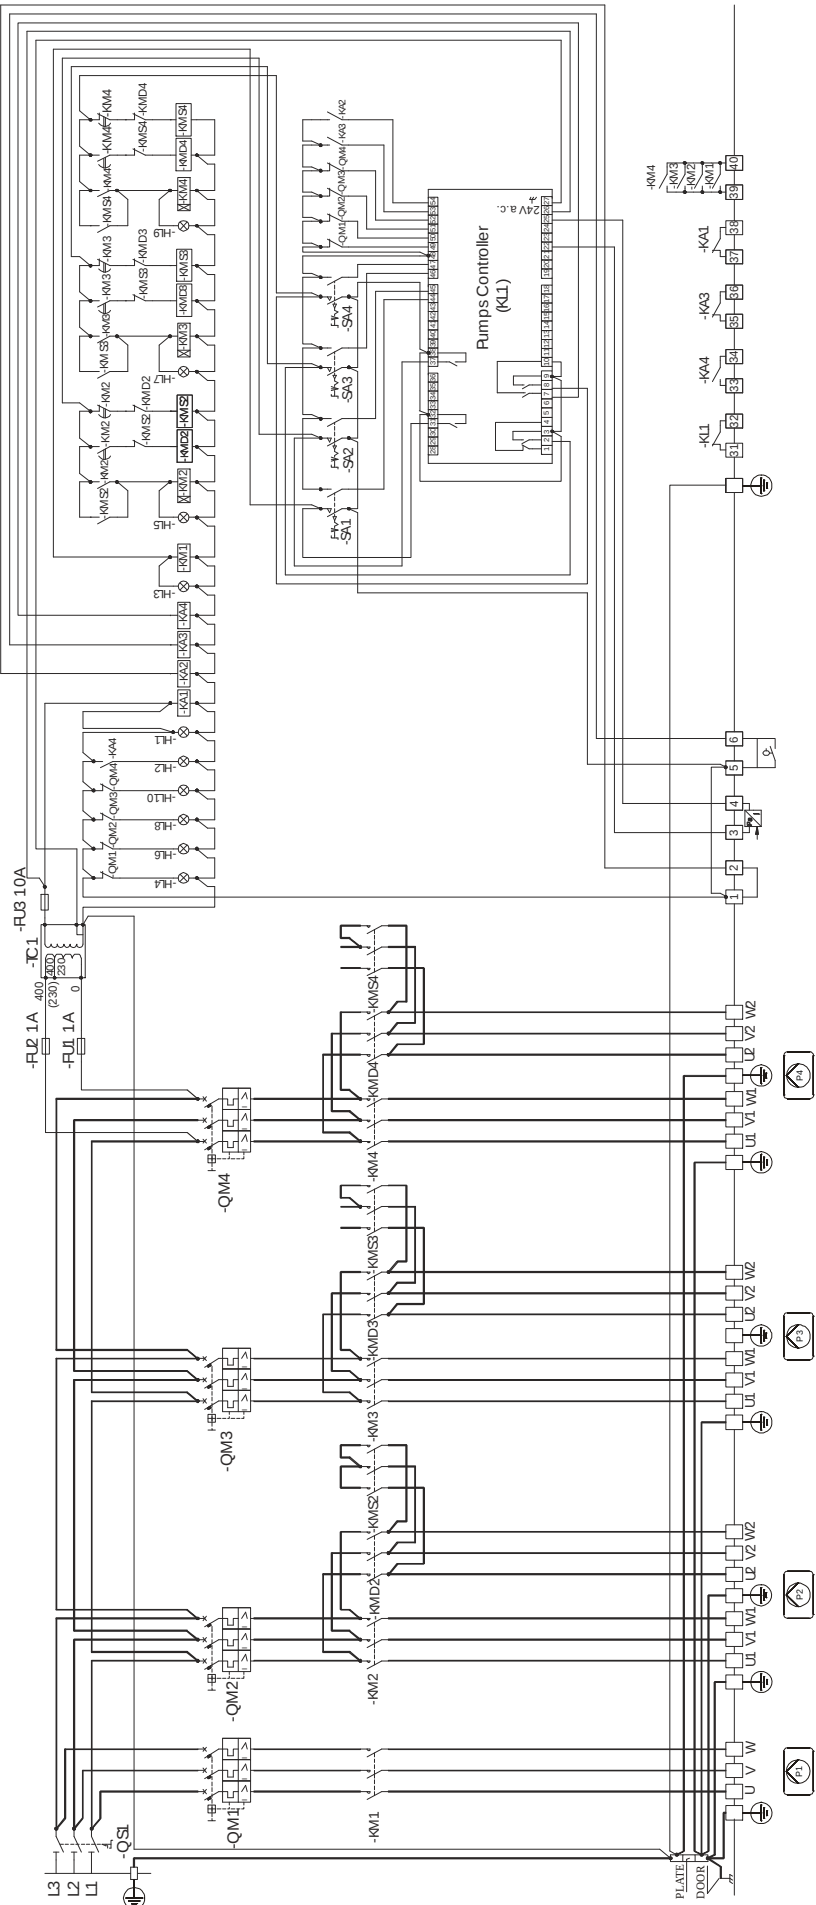

## E1+P GI T

| -FU1-FU2 | TYPE          | -FU3   | TYPE          | -TC1  | TYPE          |
|----------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 1A Gg    | E1+P GI 4 T   | 2A std | E1+P GI 4 T   | 50 VA | E1+P GI 4 T   |
| 1A Gg    | E1+P GI 5 T   | 2A std | E1+P GI 5 T   | 50 VA | E1+P GI 5 T   |
| 1A Gg    | E1+P GI 6,5 T | 2A std | E1+P GI 6,5 T | 50 VA | E1+P GI 6,5 T |
| 1A Gg    | E1+P GI 9,7 T | 2A std | E1+P GI 9,7 T | 50 VA | E1+P GI 9,7 T |

## E1+P GI T SD

| -FU1-FU2 | TYPE              | -FU3   | TYPE              | -TC1  | TYPE              |
|----------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|
| 1A Gg    | E1+P GI 11,4 T SD | 4A std | E1+P GI 11,4 T SD | 75 VA | E1+P GI 11,4 T SD |
| 1A Gg    | E1+P GI 13,2 T SD | 4A std | E1+P GI 13,2 T SD | 75 VA | E1+P GI 13,2 T SD |
| 1A Gg    | E1+P GI 17,2 T SD | 4A std | E1+P GI 17,2 T SD | 75 VA | E1+P GI 17,2 T SD |
| 1A Gg    | E1+P GI 20,7 T SD | 4A std | E1+P GI 20,7 T SD | 75 VA | E1+P GI 20,7 T SD |
| 1A Gg    | E1+P GI 24,2 T SD | 4A std | E1+P GI 24,2 T SD | 75 VA | E1+P GI 24,2 T SD |
| 1A Gg    | E1+P GI 32,2 T SD | 4A std | E1+P GI 32,2 T SD | 75 VA | E1+P GI 32,2 T SD |

## E2+P GI T

| -FU1-FU2 | TYPE           | -FU3   | TYPE           | -TC1  | TYPE           |
|----------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 1A Gg    | E2+P GI 7 T    | 4A std | E2+P GI 7 T    | 75 VA | E2+P GI 7 T    |
| 1A Gg    | E2+P GI 9 T    | 4A std | E2+P GI 9 T    | 75 VA | E2+P GI 9 T    |
| 1A Gg    | E2+P GI 12 T   | 4A std | E2+P GI 12 T   | 75 VA | E2+P GI 12 T   |
| 1A Gg    | E2+P GI 17,2 T | 4A std | E2+P GI 17,2 T | 75 VA | E2+P GI 17,2 T |

## E2+P GI T SD

| -FU1-FU2 | TYPE              | -FU3     | TYPE              | -TC1   | TYPE              |
|----------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|
| 2A Gg    | E2+P GI 20,6 T SD | 6,3A std | E2+P GI 20,6 T SD | 150 VA | E2+P GI 20,6 T SD |
| 2A Gg    | E2+P GI 24,2 T SD | 6,3A std | E2+P GI 24,2 T SD | 150 VA | E2+P GI 24,2 T SD |
| 2A Gg    | E2+P GI 32,2 T SD | 6,3A std | E2+P GI 32,2 T SD | 150 VA | E2+P GI 32,2 T SD |
| 2A Gg    | E2+P GI 39,2 T SD | 6,3A std | E2+P GI 39,2 T SD | 150 VA | E2+P GI 39,2 T SD |
| 2A Gg    | E2+P GI 46,2 T SD | 6,3A std | E2+P GI 46,2 T SD | 150 VA | E2+P GI 46,2 T SD |
| 2A Gg    | E2+P GI 62,2 T SD | 6,3A std | E2+P GI 62,2 T SD | 150 VA | E2+P GI 62,2 T SD |

## E3+P GI T

| -FU1-FU2 | TYPE           | -FU3   | TYPE           | -TC1   | TYPE           |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 1A Gg    | E3+P GI 10 T   | 4A std | E3+P GI 10 T   | 100 VA | E3+P GI 10 T   |
| 1A Gg    | E3+P GI 13 T   | 4A std | E3+P GI 13 T   | 100 VA | E3+P GI 13 T   |
| 1A Gg    | E3+P GI 15,5 T | 4A std | E3+P GI 15,5 T | 100 VA | E3+P GI 15,5 T |
| 1A Gg    | E3+P GI 24,7 T | 4A std | E3+P GI 24,7 T | 100 VA | E3+P GI 24,7 T |

## E3+P GI T SD

| -FU1-FU2 | TYPE              | -FU3    | TYPE              | -TC1   | TYPE              |
|----------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|
| 2A Gg    | E3+P GI 29,8 T SD | 10A std | E3+P GI 29,8 T SD | 200 VA | E3+P GI 29,8 T SD |
| 2A Gg    | E3+P GI 35,2 T SD | 10A std | E3+P GI 35,2 T SD | 200 VA | E3+P GI 35,2 T SD |
| 2A Gg    | E3+P GI 47,2 T SD | 10A std | E3+P GI 47,2 T SD | 200 VA | E3+P GI 47,2 T SD |
| 2A Gg    | E3+P GI 57,7 T SD | 10A std | E3+P GI 57,7 T SD | 200 VA | E3+P GI 57,7 T SD |
| 2A Gg    | E3+P GI 68,2 T SD | 10A std | E3+P GI 68,2 T SD | 200 VA | E3+P GI 68,2 T SD |
| 2A Gg    | E3+P GI 92,2 T SD | 10A std | E3+P GI 92,2 T SD | 200 VA | E3+P GI 92,2 T SD |

**DAB PUMPS LTD.**

Units 4 & 5, Stortford Hall Industrial Park,  
Dunmow Road, Bishop's Stortford, Herts  
CM23 5GZ - UK  
salesuk@dwtgroup.com  
Tel.: +44 1279 652 776  
Fax: +44 1279 657 727

**DAB PUMPS B.V.**

Brusselstraat 150  
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium  
info.belgium@dwtgroup.com  
Tel.: +32 2 4668353  
Fax: +32 2 4669218

**PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 USA  
info.usa@dwtgroup.com  
Ph. : 1-843-824-6332  
Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)  
Fax : 1-843-797-3366

**OOO DWT GROUP**

100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,  
127247 Moscow - Russia  
info.russia@dwtgroup.com  
Tel.: +7 495 739 52 50  
Fax: +7 495 485-3618

**DAB PUMPS POLAND SP. Z.O.O.**

Mokotow Marynarska  
Ul. Postepu 15c - 3rd Floor  
02-676 Warsaw - POLAND  
Tel. +48 223 81 6085

**DAB PUMPS CHINA**

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &  
Technological Development Zone  
Qingdao City, Shandong Province, China  
PC: 266500  
info.china@dwtgroup.com  
Tel.: +8653286812030-6270  
Fax: +8653286812210

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Avenida de Castilla nr.1 Local 14  
28830 - San Fernando De Henares - Madrid  
Spain  
info.spain@dwtgroup.com  
Ph.: +34 91 6569545  
Fax: +34 91 6569676

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 DL Drunen - Nederland  
info.netherlands@dwtgroup.com  
Tel.: +31 416 387280  
Fax: +31 416 387299

**DWT South Africa**

Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b,  
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury,  
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa  
info.sa@dwtgroup.com  
Tel +27 12 361 3997  
Fax +27 12 361 3137

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH**

Tackweg 11  
D - 47918 Tönisvorst - Germany  
info.germany@dwtgroup.com  
Tel.: +49 2151 82136-0  
Fax: +49 2151 82136-36

**DAB UKRAINE Representative Office**

Regus Horizon Park  
4M. Hrinchenka St, suit 147  
03680 Kiev. UKRAINE  
Tel. +38 044 391 59 43

**DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.**

H-8800  
NAGYKANIZSA, Buda Ernő u.5  
HUNGARY  
Tel. +36.93501700



**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com