

Protection incendie

ORDINYS® CDAR / CIDAR



FTE 504 007 B
Mars 2025



Accéder
aux tarifs
p. 1 520



AVANTAGES

- Compatibilité variation de fréquence sur les modèles CDAR 2V BI.
- Raccordement et commande (24 et 48Vcc, entrée non polarisée) simplifiés.
- Bouton lumineux bicolore indiquant l'état du coffret.
- 4 boutons de simulation.
- Calibres adaptés aux intensités usuelles des ventilateurs.
- Interrupteur de proximité et pressostat prémontés en option.

GAMME

- 2 versions d'Ordinys® :
 - **CDAR** : confort et désenfumage, accessoire de commande (interrupteur 1V ou 2V) et de puissance (boîtier 2V ou variateur de fréquence) confort externe à prévoir.
 - **CIDAR** : confort intégré et désenfumage, accessoire de commande confort interrupteur 1V ou 2V.
- Possibilité de piloter tous les types de moteurs, dans toutes les versions :
 - 1 vitesse monophasé 230 V.
 - 1 vitesse triphasé 400 V.
 - 2 vitesses bobinages indépendants Tri 400 V.
 - 2 vitesses à couplage Dahlander Tri 400 V.
- Calibres adaptés aux intensités des ventilateurs et conformément à la décision du 12 avril 2002 du CNMIS : les intensités nominales de l'Ordinys sont égales aux intensités AC3 des contacteurs divisées par 1.5 (exemple : moteur d'intensité nominale 3 A Ordinys de calibre 3 A).
- CDAR : 3 à 100 A et CIDAR : 0,63 à 65 A (consulter les tableaux dans le descriptif technique).

DÉSIGNATION

Ordinys® Nom du produit	CDAR CIDAR	1V 2V	Mono TRI	10A Calibre Calibre	I + P Interrupteur et pressostat montés
Famille	CDAR : confort	Vitesse	Tension		
Externe	CDAR : confort	1V : 1 vitesse	Mono		
Désenfumage	CDAR : confort	2VDA : 2 vitesses	Tri		
CIDAR : confort		Dahlander			
Intégré		2VBI : 2 vitesses			
Désenfumage		Bobinage indépendant			

ORDINYS® CDAR, CIDAR

Coffret de relaying pour ventilateurs de désenfumage avec confort déporté ou intégré

MONTAGE

Mural

VERSION

Confort extérieur ou intégré

APPLICATION

Commande pour ventilation de désenfumage

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



APPLICATION / UTILISATION

- Commande en puissance d'un ventilateur de désenfumage (insufflation ou extraction).
- L'Ordinys CDAR / CIDAR ne pilote qu'un seul ventilateur.
- L'Ordinys CDAR / CIDAR est l'interface entre le TGBT et le ventilateur de désenfumage. Il synthétise les anomalies des périphériques (inter. de proximité, pressostat) de l'installation de désenfumage.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Boîtier plastique (ABS) résistant aux chocs, **IP54**, sans halogène (fabriqué dans le respect de l'environnement).
- Finition RAL 7035
- Couvercle déposable par dévissage.

CONFORMITÉ

- Gamme conforme à la norme NF S 61-937, au nouveau règlement particulier NF 537, et à la directive basse tension.

À SAVOIR


- Un coffret de relaying par ventilateur participant au désenfumage.
- L'intensité nominale du coffret de relaying est égale aux caractéristiques des contacteurs AC3 divisées par 1.5.
- Le contrôle de phases est obligatoire. Il vérifie la présence de tension ainsi que l'inversion des phases en amont du coffret.
- En cas de coupure d'alimentation, le coffret mémorise l'état précédent. Au retour de tension, le coffret affichera le défaut 6 "perte tension réseau" et repartira à l'état antérieur mémorisé.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Encombrement
- Dimensions coffrets

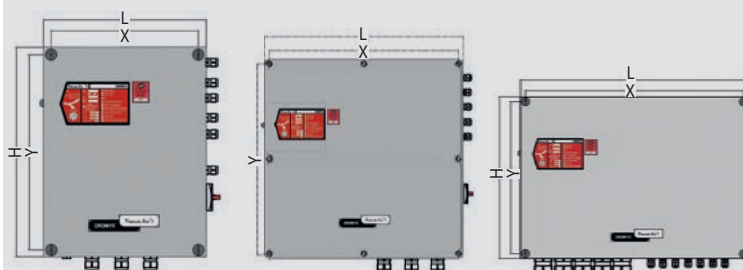

Coffret de 3 à 24A

Coffret de 25 à 65A

Coffret de 100A

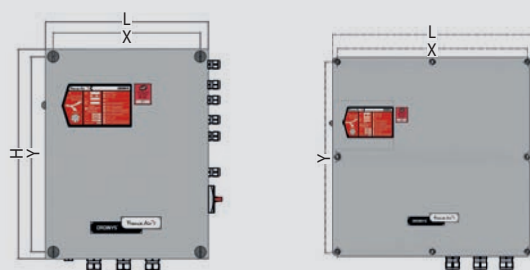

Coffret de 0,63 à 24A

Coffret de 30 à 65A


Ordinys® CDAR avec ou sans interrupteur et pressostat

Encombrement (mm)			Fixation (mm)		Calibre (A)						
L	H	P	X	Y	3	8	12	18	25	43	100
380	460	120	310	380	✓	✓	✓	✓			
540	540	201	515	515					✓	✓	
720	540	201	695	515							✓

Ordinys® CIDAR avec ou sans interrupteur et pressostat

Encombrement (mm)			Fixation (mm)		Calibre (A)	
L	H	P	X	Y	0,63 à 24	30 à 65
380	460	120	310	380	✓	
540	540	201	515	515		✓

MONTAGE ET RACCORDEMENT DÉSENFUMAGE

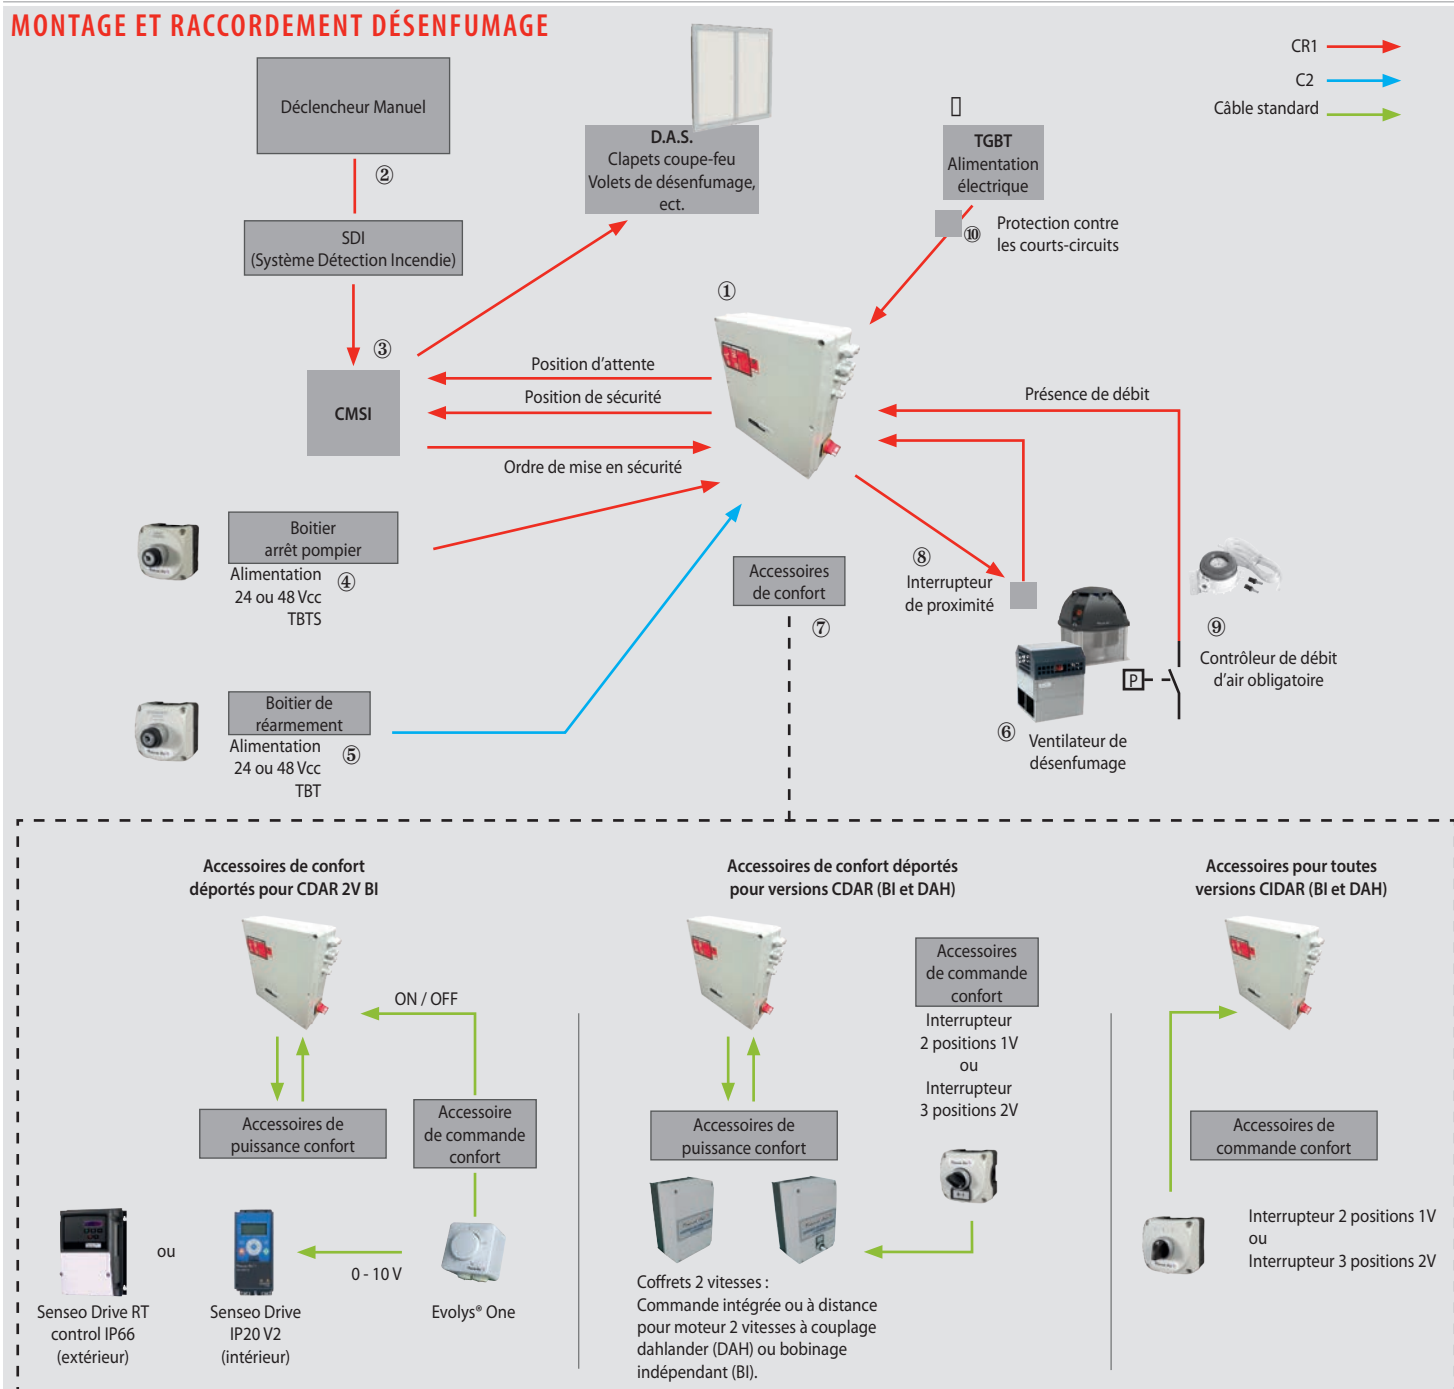

- ① Les coffrets de relaying Ordinsys CDAR et Ordinsys CIDAR sont conformes à la norme NF S 61-937. Il est nécessaire de rajouter les accessoires de puissance et/ou de commande confort.
- ② Détecteurs / Déclencheurs Manuels (boîtier coup de poing) (hors fourniture France Air).
- ③ CSMI : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie. Il reçoit les informations des systèmes de détection Incendie et transmet à l'Ordinsys® l'ordre de désenfumage (passage en sécurité). Cet ordre est un signal de télécommande 24 ou 48 Vcc TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) à émission de courant (hors fourniture France Air).
- ④ Boîtier de commande arrêt pompier IP 66, il s'agit d'un interrupteur d'accès à clef niveau 2.
- ⑤ Boîtier de réarmement à clef niveau d'accès 2, IP66 permettant de ramener l'Ordinsys® de sa position de sécurité à sa position d'attente.
- ⑥ Ventilateur de désenfumage (F400 / 120 ou F200 / 120).

Pensez-y !

Nombre de vitesse du ventilateur
 1 vitesse : La même vitesse sert en confort et en désenfumage.
 2 vitesses : PV et GV en confort et GV en désenfumage.

- ⑦ Accessoires confort permettant d'assurer une ventilation de confort lorsque l'Ordinsys est en position d'attente :
 - **Ordinsys CDAR** : les accessoires puissance et de commande confort (PV, GV) sont à l'extérieur du coffret Ordinsys :
 - Compatible avec la variation de fréquence Senseo Drive RT Control IP66 et Soft Drive IP20 V2 pilotable par signal 0 - 10 V pour la version Ordinsys CDAR 2 Vitesses.
 - Evolys ONE : commande par signal 0 - 10 V pour une distance de raccordement plus importante jusqu'à 40 m.
 - Coffret 2 vitesses sous boîtier étanche IP65 comprenant un commutateur à trois positions.
 - **Ordinsys CIDAR** : les accessoires de puissance confort (PV, GV) sont intégrés au coffret Ordinsys (protection thermique moteur sur le circuit confort intégrée).
 - ⑧ Interrupteur de proximité cadenassable avec retour d'information imposé par les règles d'installation des systèmes de sécurité incendie (SSI).
 - ⑨ Contrôleur de débit d'air (contrôleur à palette ou pressostat différentiel).
 - ⑩ Protection magnétique : seule la protection magnétique est autorisée sur la ligne d'alimentation d'un ventilateur de désenfumage.
- TGBT : Tableau Général Basse Tension.

ACCESSOIRES CDAR / CIDAR

- Pressostat différentiel 40 – 300 Pa
- Pressostat différentiel 100 – 1 000 Pa
- Contrôleur de débit d'air
- Boîtier de réarmement

- Boîtier arrêt pompier

Voir sélection des accessoires p. 1 520.

ACCESSOIRES CONFORT CDAR ET CIDAR

- Boîtier interrupteur 2 positions -1 vitesse
- Boîtier interrupteur 3 positions - 2 vitesses
- Visières de protection pour une utilisation en extérieur

Voir sélection des accessoires p. 1 520

ACCESSOIRES CONFORT CDAR BI2V

- Variateur de fréquence Senseo Drive RT Control IP66 voir p. 692.

- Variateur de fréquence Soft Drive IP20 V2 voir p. 691.

- Télécommande Evolys® One voir p. 695.


- Coffrets 2 vitesses avec commande intégrée ou à distance voir p. 707.

ACCESSOIRES CONFORT CDAR DAH2V


- Coffrets 2 vitesses avec commande intégrée ou à distance voir p. 707.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



• Ordinsys CDAR 1 vitesse et 2 vitesses Bobinages indépendants

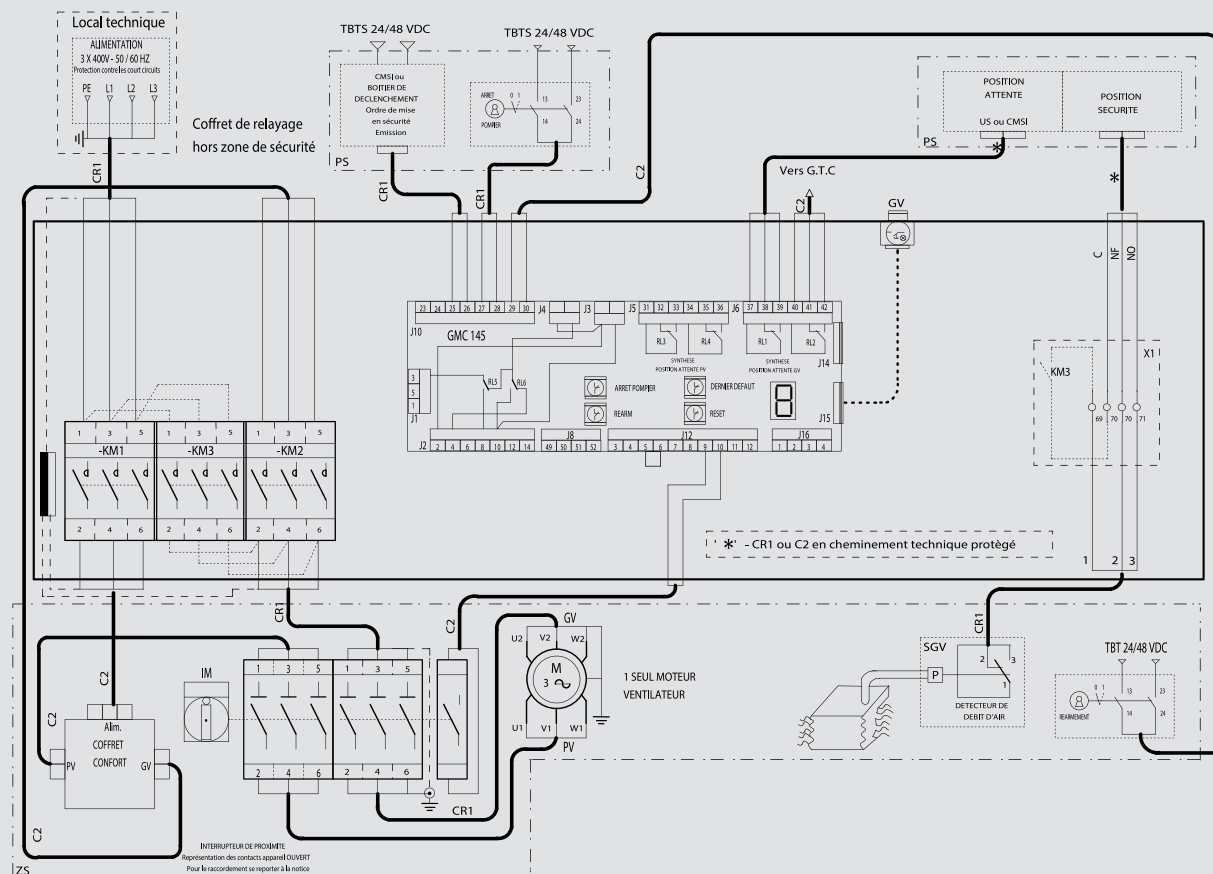

- Utilisation avec variateur de fréquence

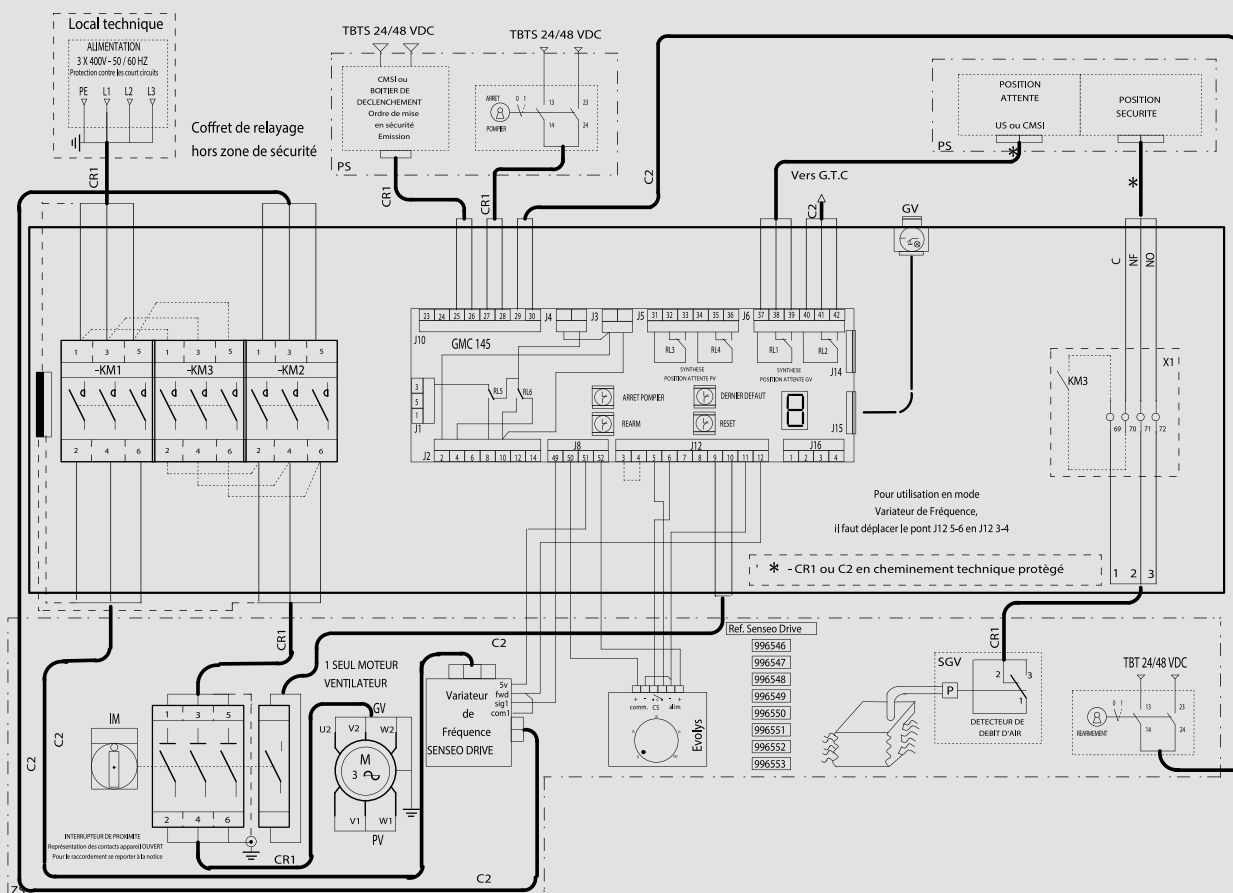


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

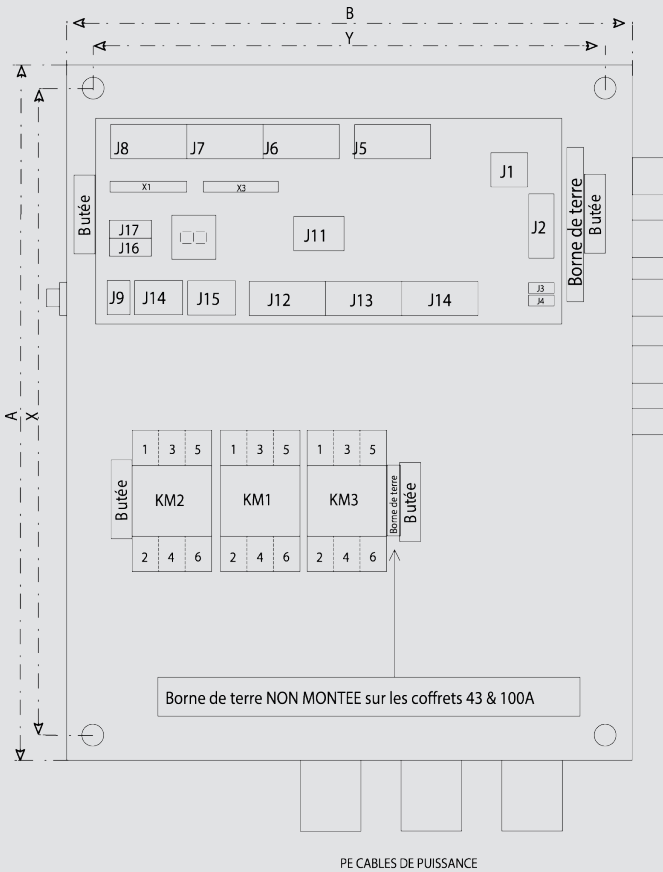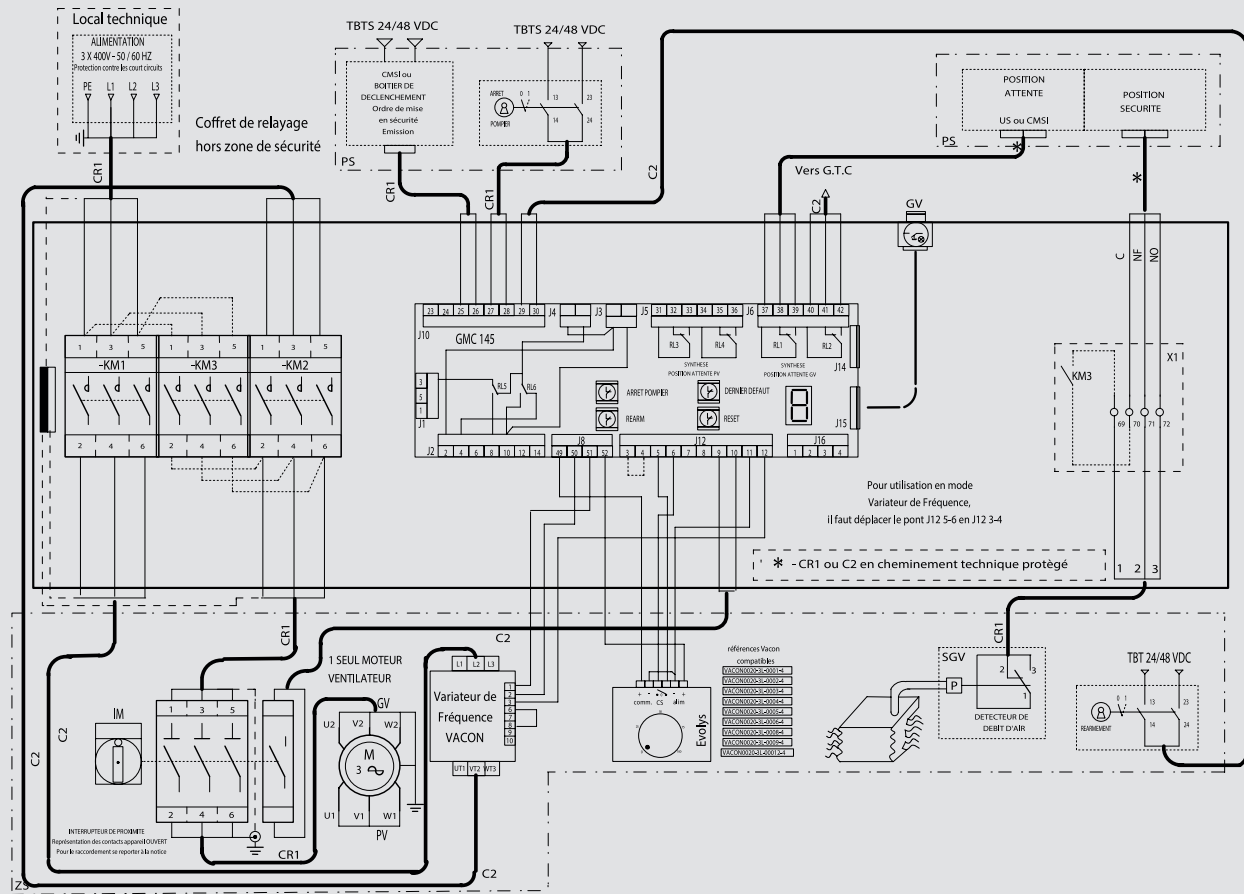


Type de coffret			3A	8A	12A	18A	25A	43A	100A
Cables PYROLYON		PE							
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2x1,5mm²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Decteur débit d'air GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente et sécurité	3x1,5mm²	ISO16	2	2	2	2	2	2	2
Contact GTC GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Option Variateur Fréquence	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Option EVOLYS	5x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm²	ISO20	4	4					
Moteur ventilateur	4G4mm²	ISO25			4				
Moteur ventilateur	4G6mm²	ISO25				4			
Moteur ventilateur	4G10mm²	ISO32					4		
Moteur ventilateur	4G25mm²	ISO32						4	
Moteur ventilateur	4G35mm²	ISO40							4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



• Ordinsy CDAR 1 vitesse et 2 vitesses Bobinages indépendants avec Interrupteur et pressostat montés câblé

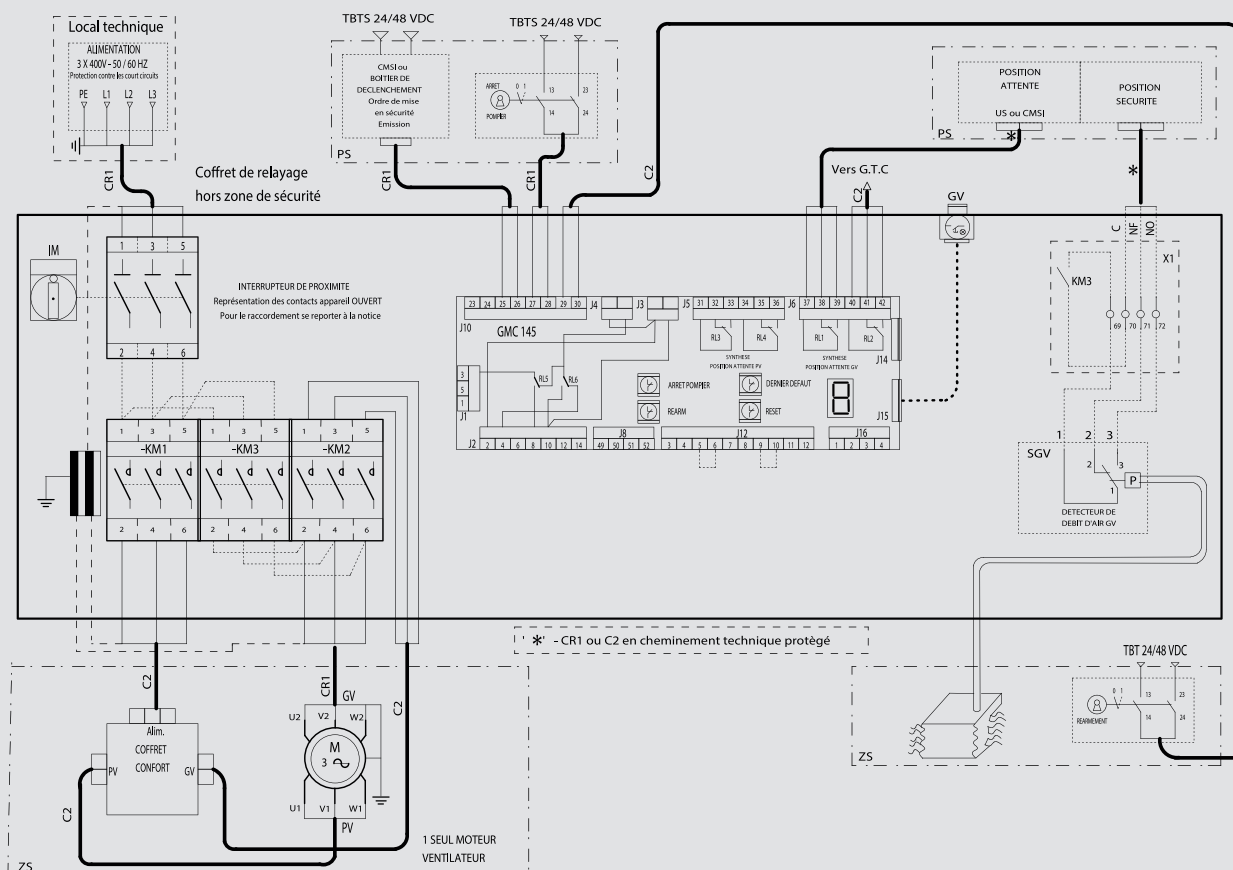

- Utilisation avec variateur de fréquence

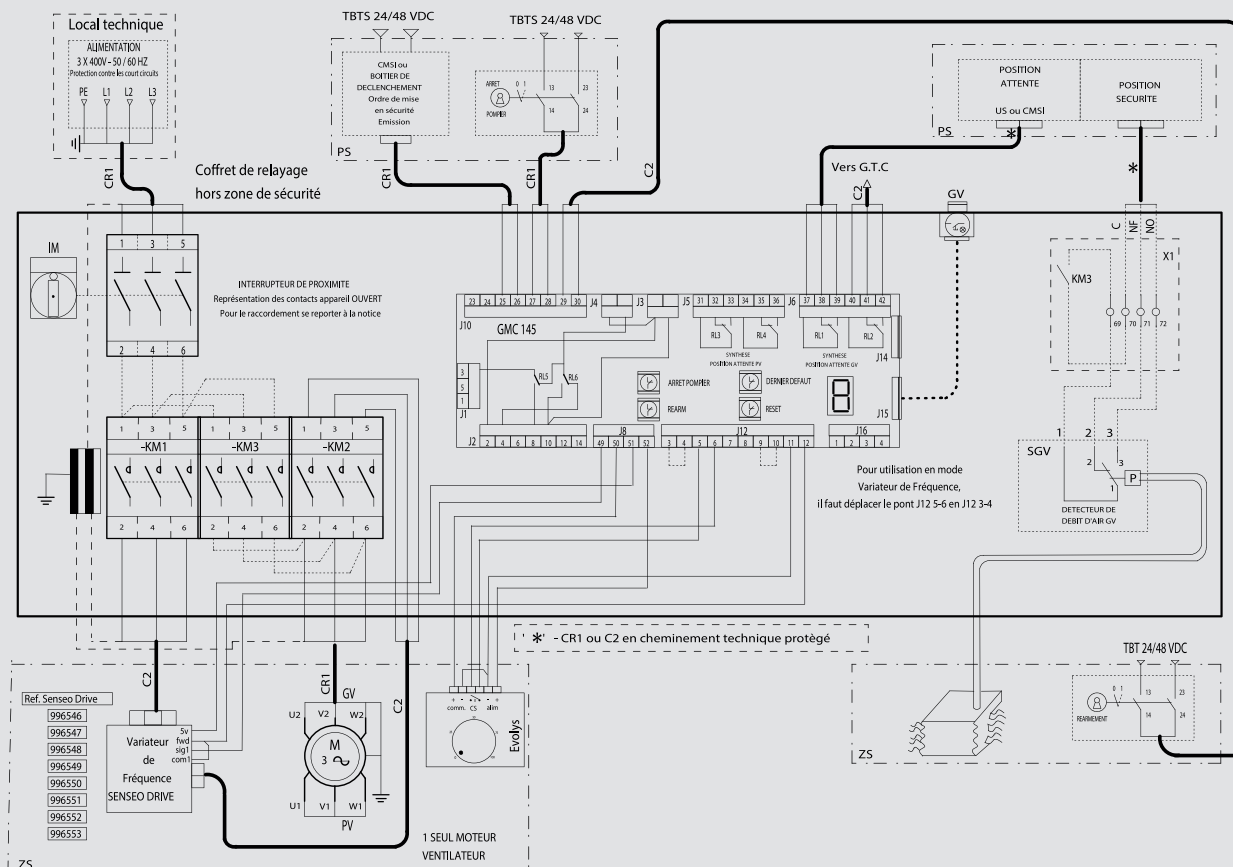



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

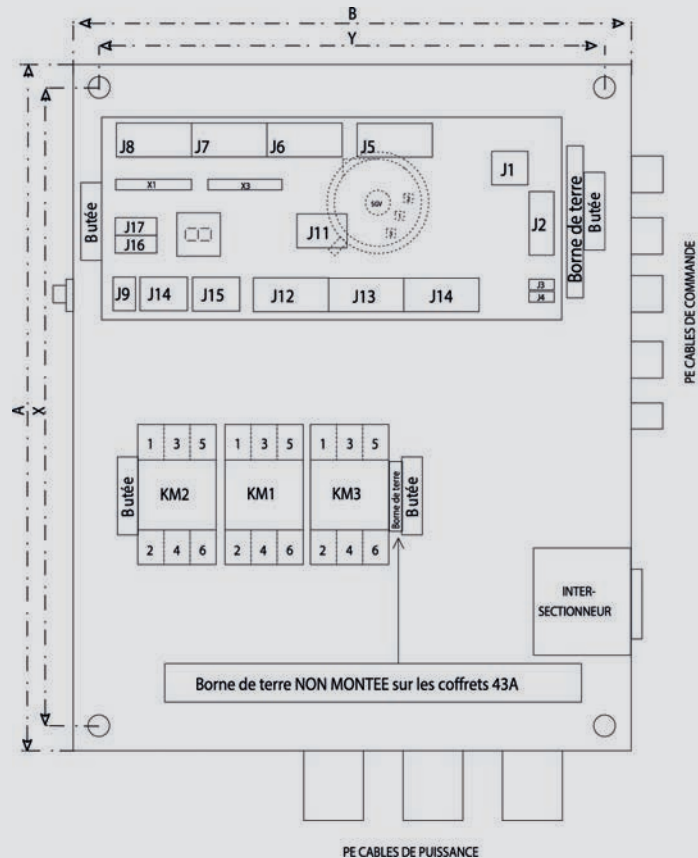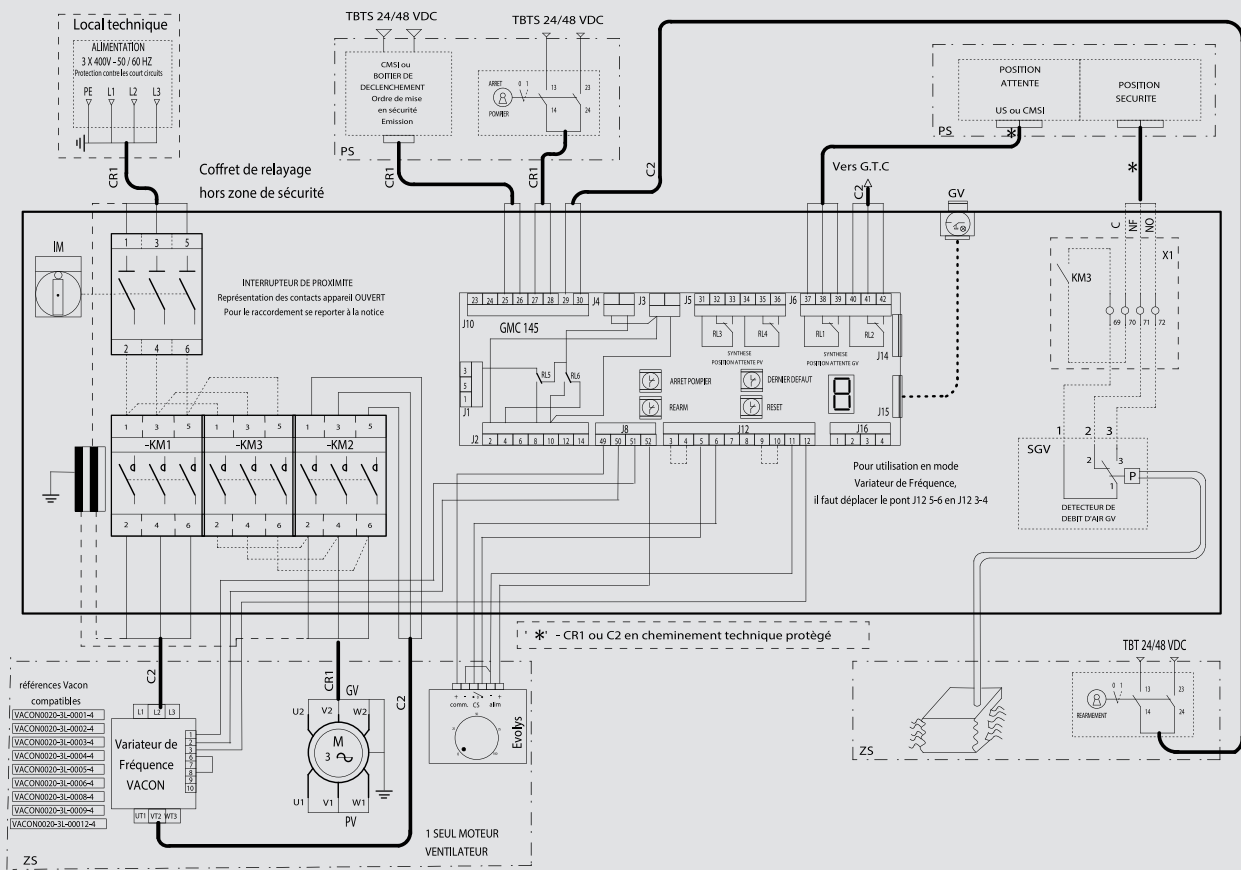

Type de coffret		PE	3A	8A	12A	18A	25A	43A
Cables PYROLYON								
Désignation	Section	Dimension						
Commande TBTS	2x1,5mm ²	ISO16	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm ²	ISO16	0	0	0	0	0	0
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1
Contact position attente et sécurité	3x1,5mm ²	ISO16	2	2	2	2	2	2
Contact GTC GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1
Option Variateur Fréquence	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1
Option EVOLYS	5x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm ²	ISO20	4	4				
Moteur ventilateur	4G4mm ²	ISO25			4			
Moteur ventilateur	4G6mm ²	ISO25				4		
Moteur ventilateur	4G10mm ²	ISO32					4	
Moteur ventilateur	4G16mm ²	ISO32						4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES


• Ordinsy CDAR Dahlander

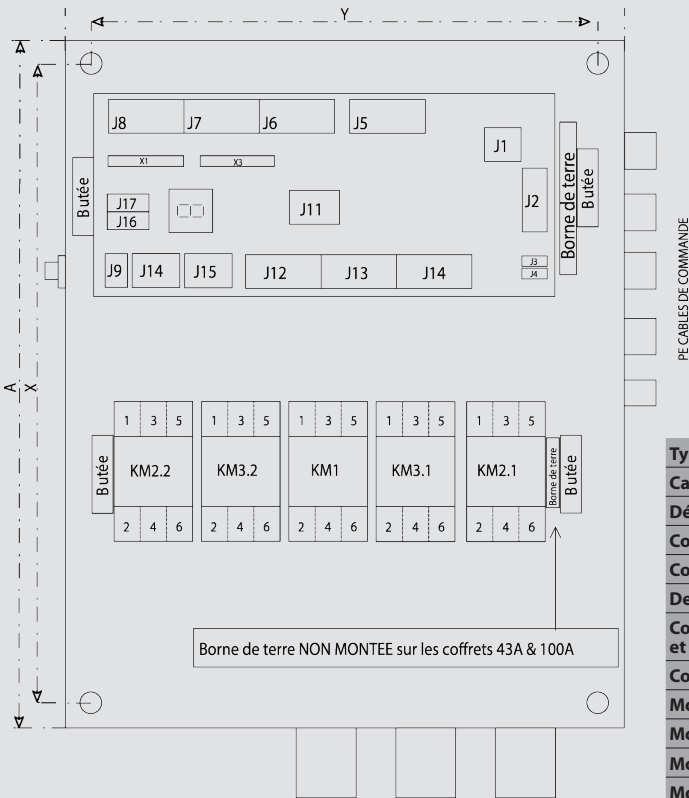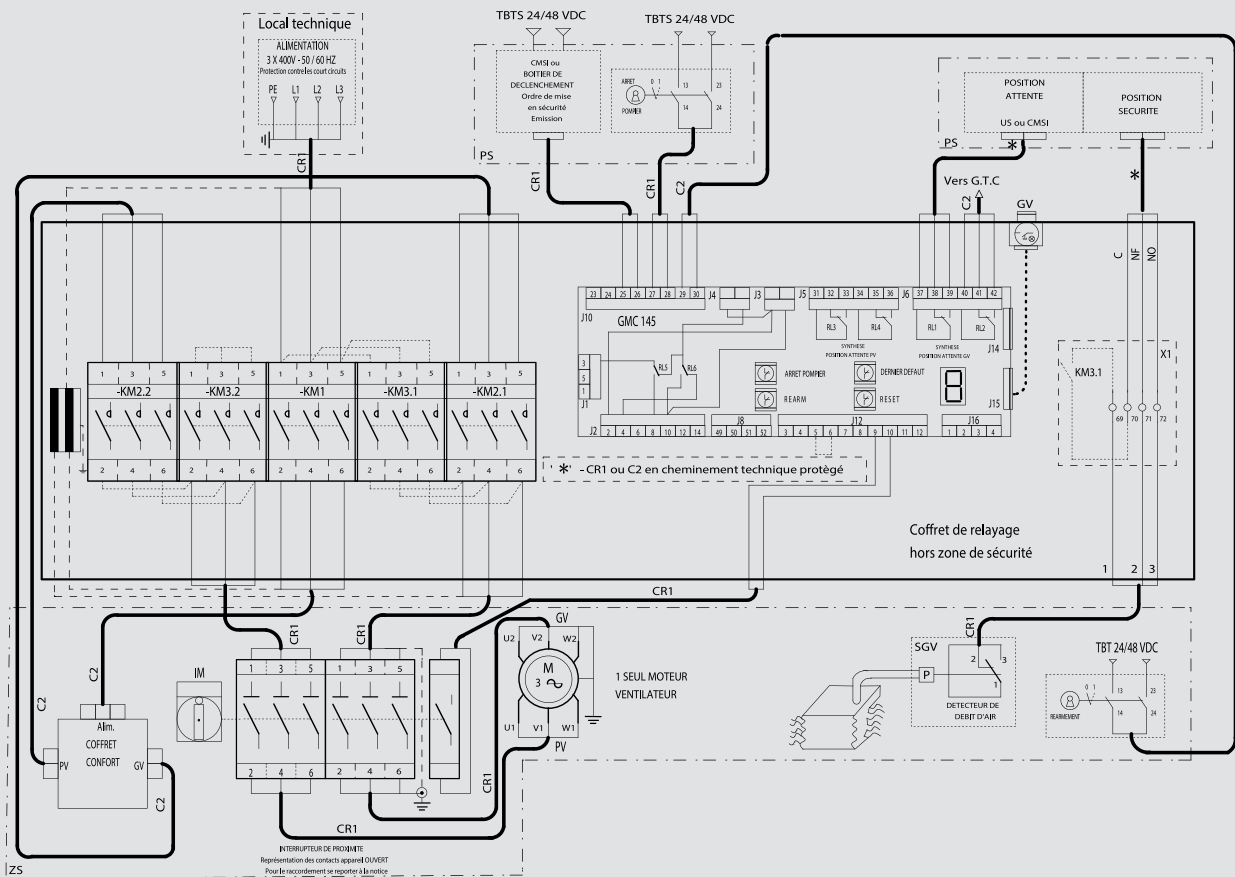

Type de coffret			3A	8A	12A	18A	25A	43A	100A
Cables PYROLYON		PE							
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2 x 1,5 mm ²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Detecteur débit d'air GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente et sécurité	3 x 1,5 mm ²	ISO16	2	2	2	2	2	2	2
Contact GTC GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G 2,5 mm ²	ISO20	6	6					
Moteur ventilateur	4G 4 mm ²	ISO25			6				
Moteur ventilateur	4G 6 mm ²	ISO25				6			
Moteur ventilateur	4G 10 mm ²	ISO32					6		
Moteur ventilateur	4G 25 mm ²	ISO32						6	
Moteur ventilateur	4G 35 mm ²	ISO40							6



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

• Ordins CDAR Dahlander avec Interrupteur et pressostat montés câblés

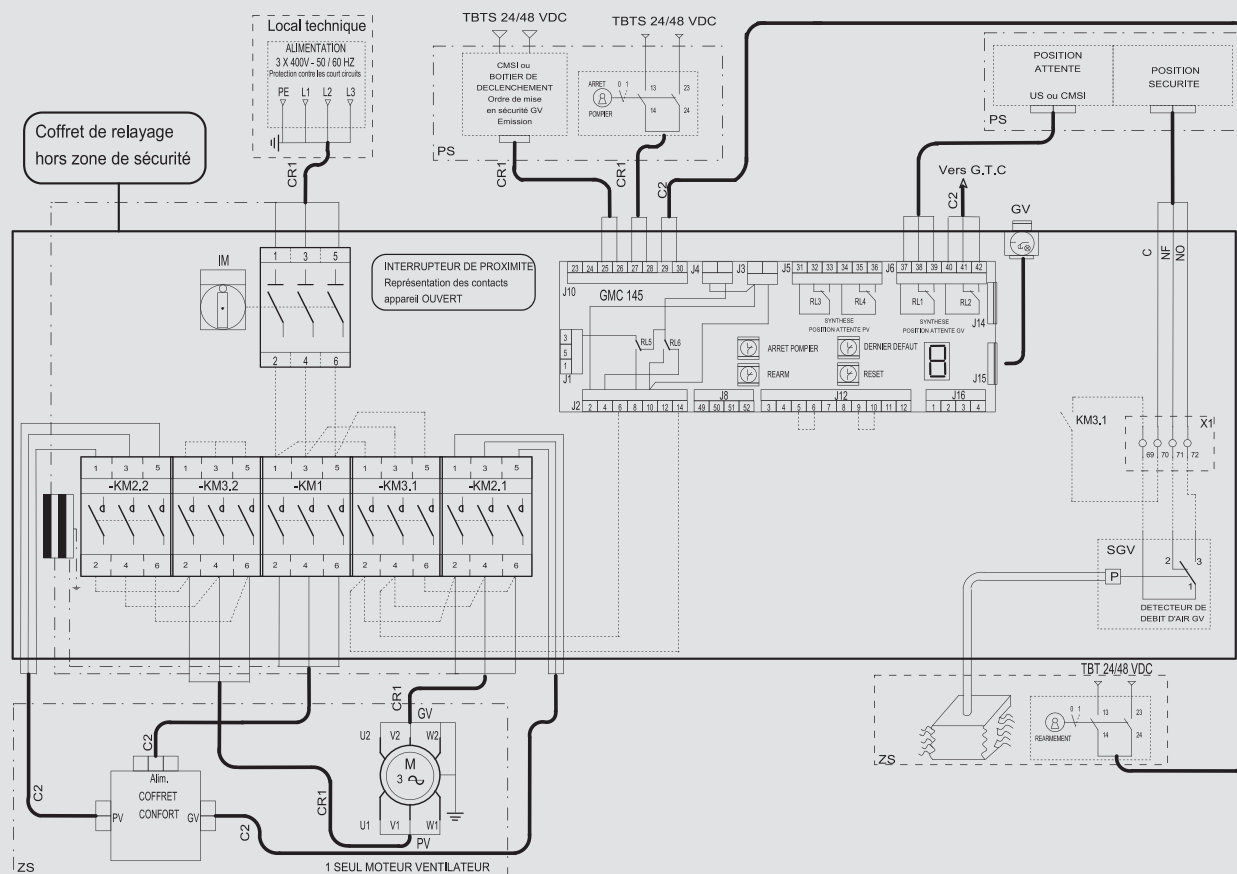

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



- Ordinys CDAR Monophasé

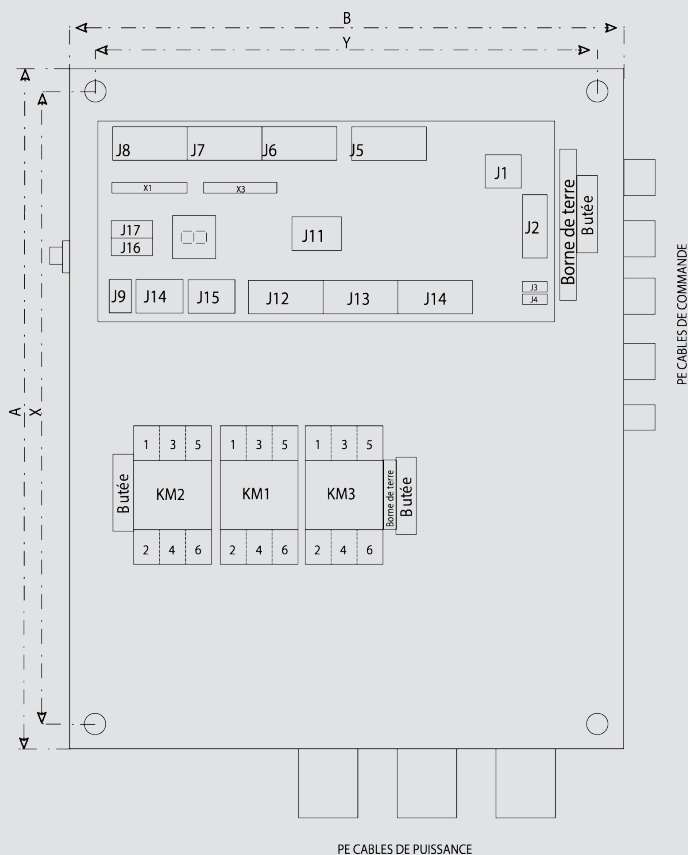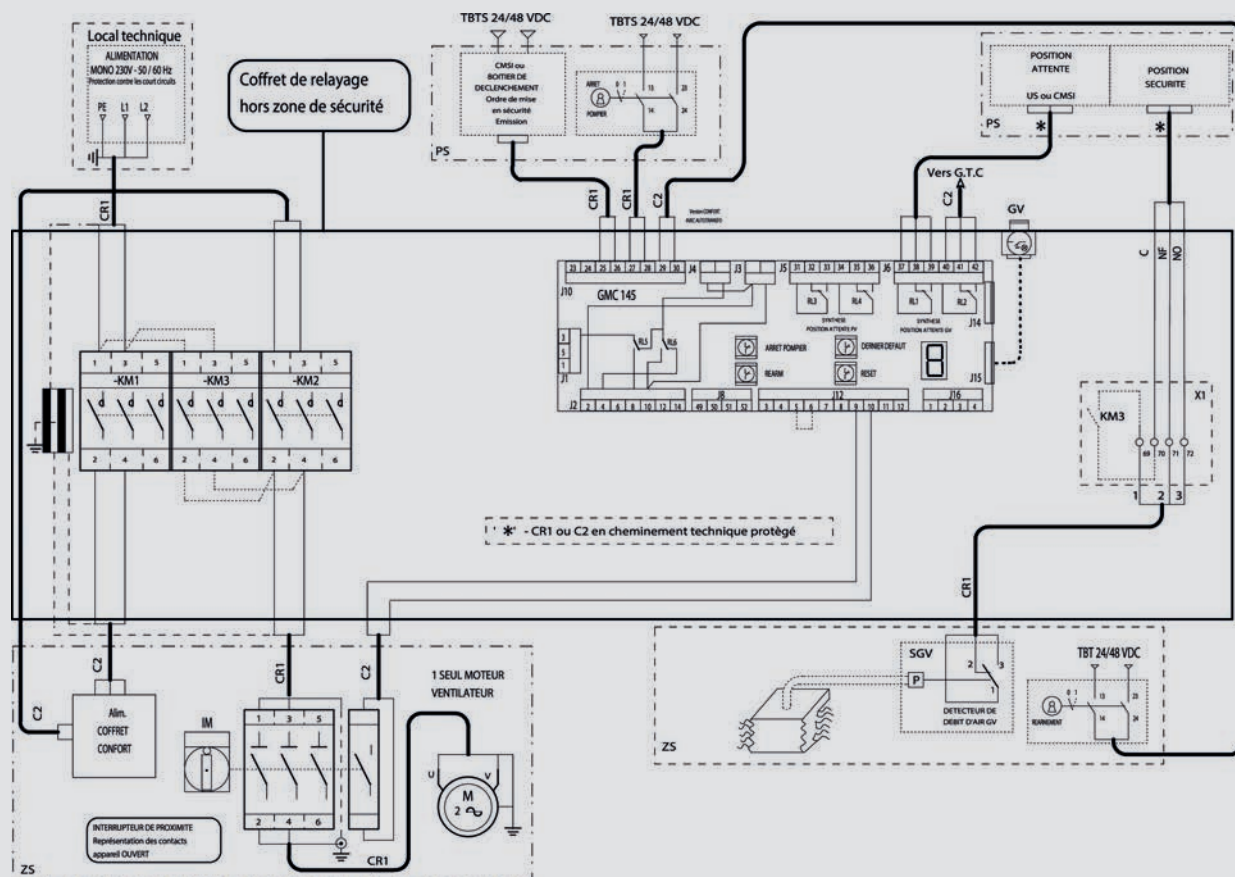

Type de coffret			3A	12A
Cables PYROLYON		PE		
Désignation	Section	Dimension		
Commande TBTS	2x1,5mm ²	ISO16	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm ²	ISO16	1	1
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1
Contact position attente et sécurité	3x1,5mm ²	ISO16	2	2
Contact GTC GV	4x1,5mm ²	ISO16	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm ²	ISO20	4	
Moteur ventilateur	4G4mm ²	ISO25		4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



• Ordinsys CDAR Monophasé avec Interrupteur et pressostat montés câblés

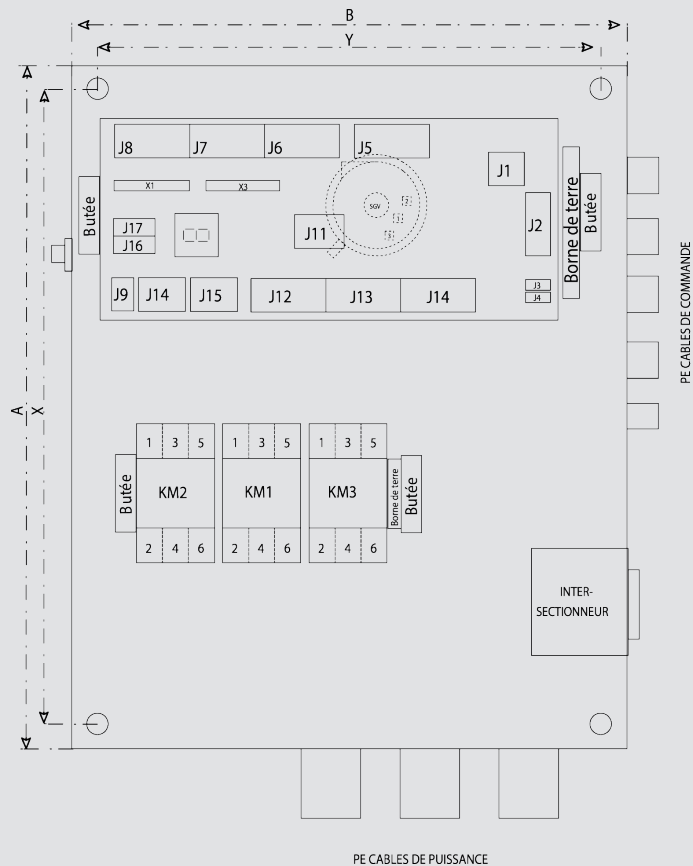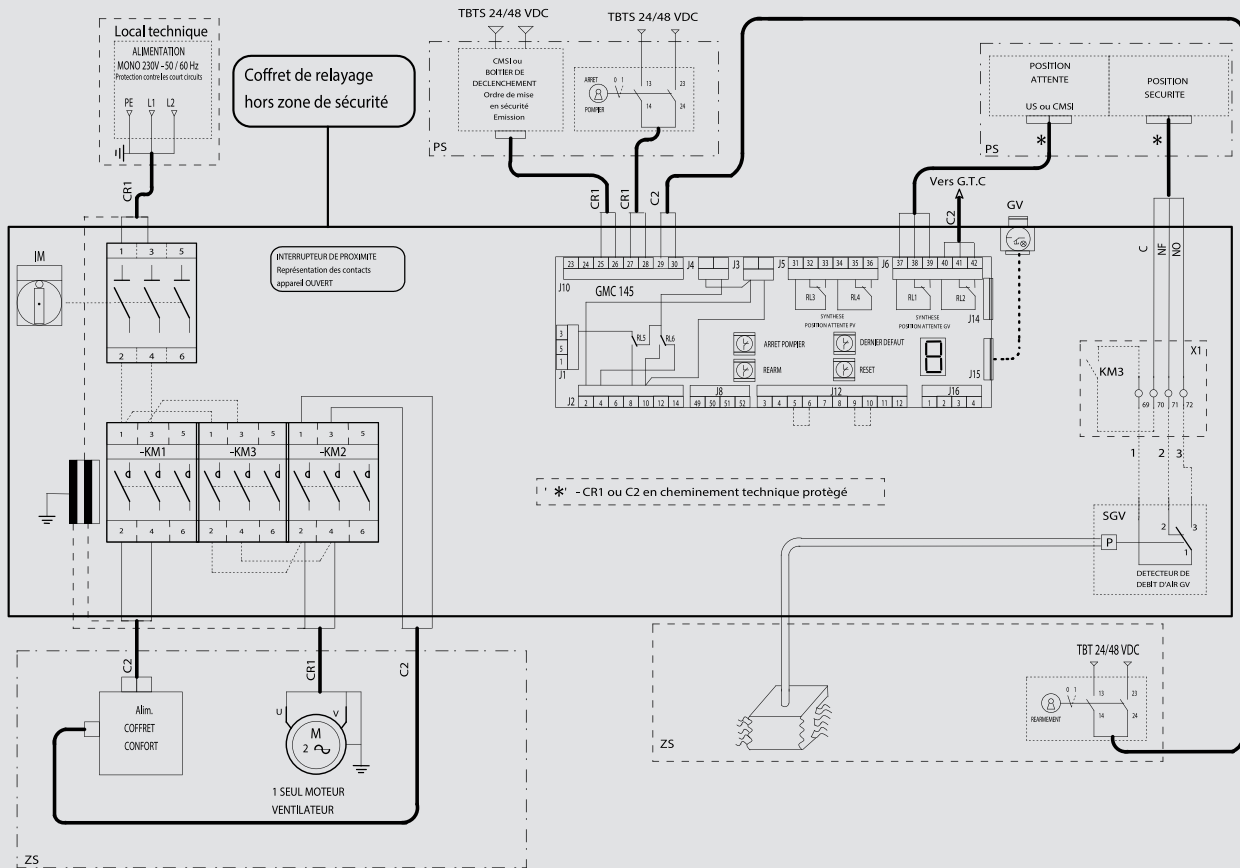

Type de coffret		PE		3A	12A
Cables PYROLYON		PE		3A	12A
Désignation	Section	Dimension			
Commande TBTS	2 x 1,5 mm ²	ISO16	3	3	
Contact interrupteur moteur	2 x 1,5 mm ²	ISO16	0	0	
Detecteur débit d'air GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	
Contact position attente et sécurité	3 x 1,5 mm ²	ISO16	2	2	
Contact GTC GV	4 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	
Moteur ventilateur	4G 4 mm ²	ISO25	4	4	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

• Ordinsys CIDAR 1 vitesse triphasé avec Interrupteur et pressostat montés câblés

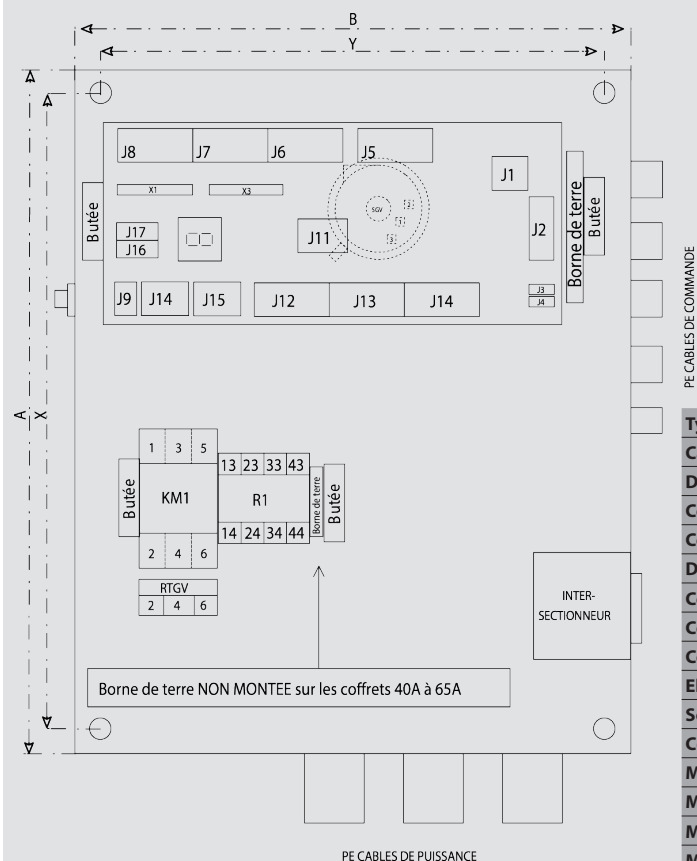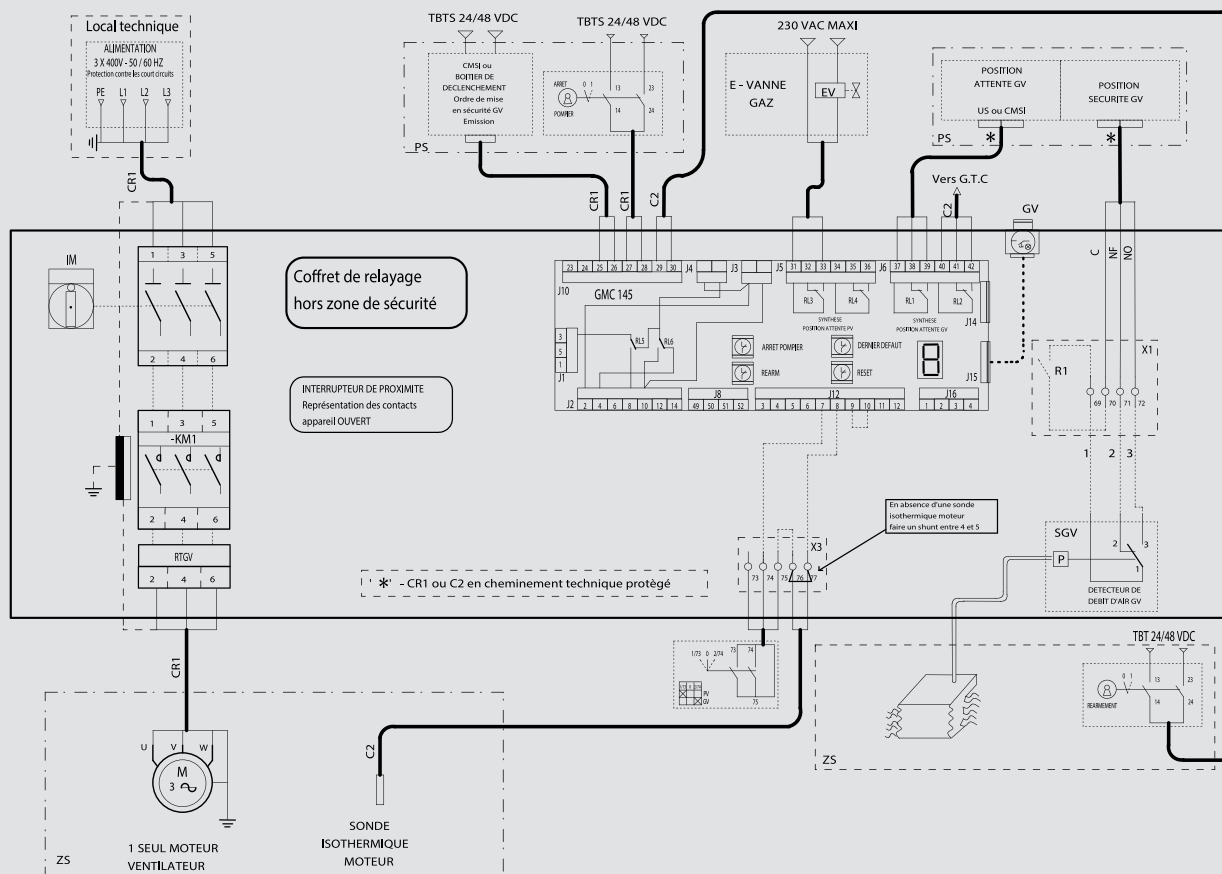

PE CABLES DE COMMANDE



PE CABLES DE PUISSANCE

Type de coffret

Cables PYROLYON		PE	0,63A à 6A	10A	18A	24A	40A	50A	65A
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2x1,5mm ²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm ²	ISO16	0	0	0	0	0	0	0
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm ²	ISO20	2						
Moteur ventilateur	4G4mm ²	ISO25		2					
Moteur ventilateur	4G6mm ²	ISO25			2				
Moteur ventilateur	4G10mm ²	ISO32				2			
Moteur ventilateur	4G16mm ²	ISO32					2		
Moteur ventilateur	4G25mm ²	ISO32						2	
Moteur ventilateur	4G35mm ²	ISO40							2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



- Ordynys CIDAR 1 vitesse triphasé

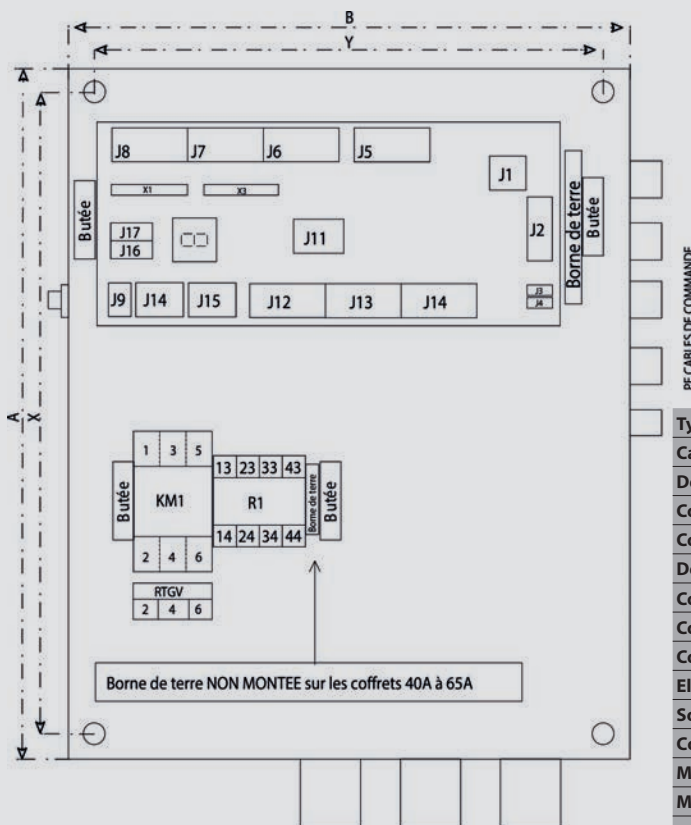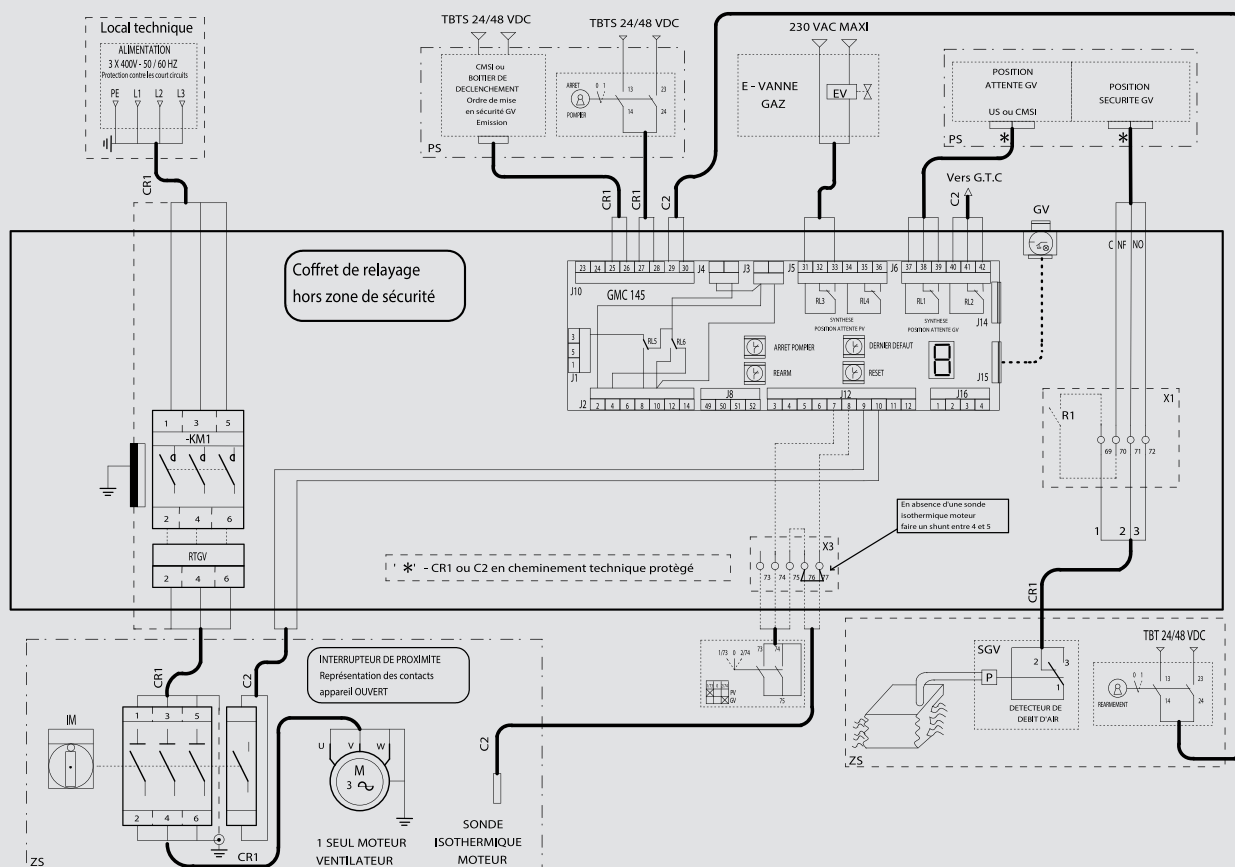

Type de coffret			0,63A à 6A	10A	18A	24A	40A	50A	63A
Cables PYROLYON		PE							
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2x1,5mm²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm²	ISO20	2						
Moteur ventilateur	4G4mm²	ISO25		2					
Moteur ventilateur	4G6mm²	ISO25			2				
Moteur ventilateur	4G10mm²	ISO32				2			
Moteur ventilateur	4G16mm²	ISO32					2		
Moteur ventilateur	4G25mm²	ISO32						2	
Moteur ventilateur	4G35mm²	ISO40							2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



• Ordinsy CIDAR 1 vitesse monophasé avec Interrupteur et pressostat montés câblés

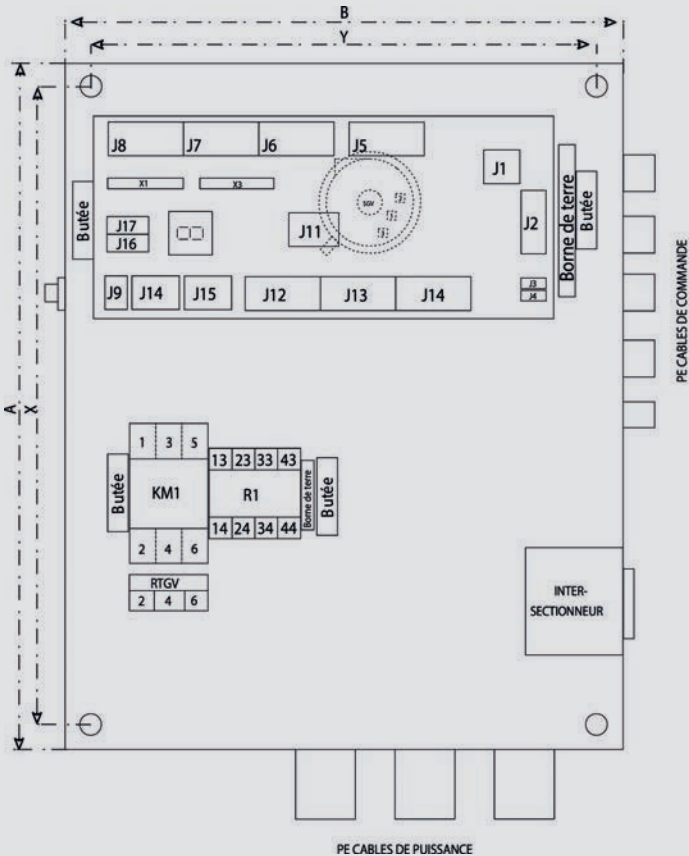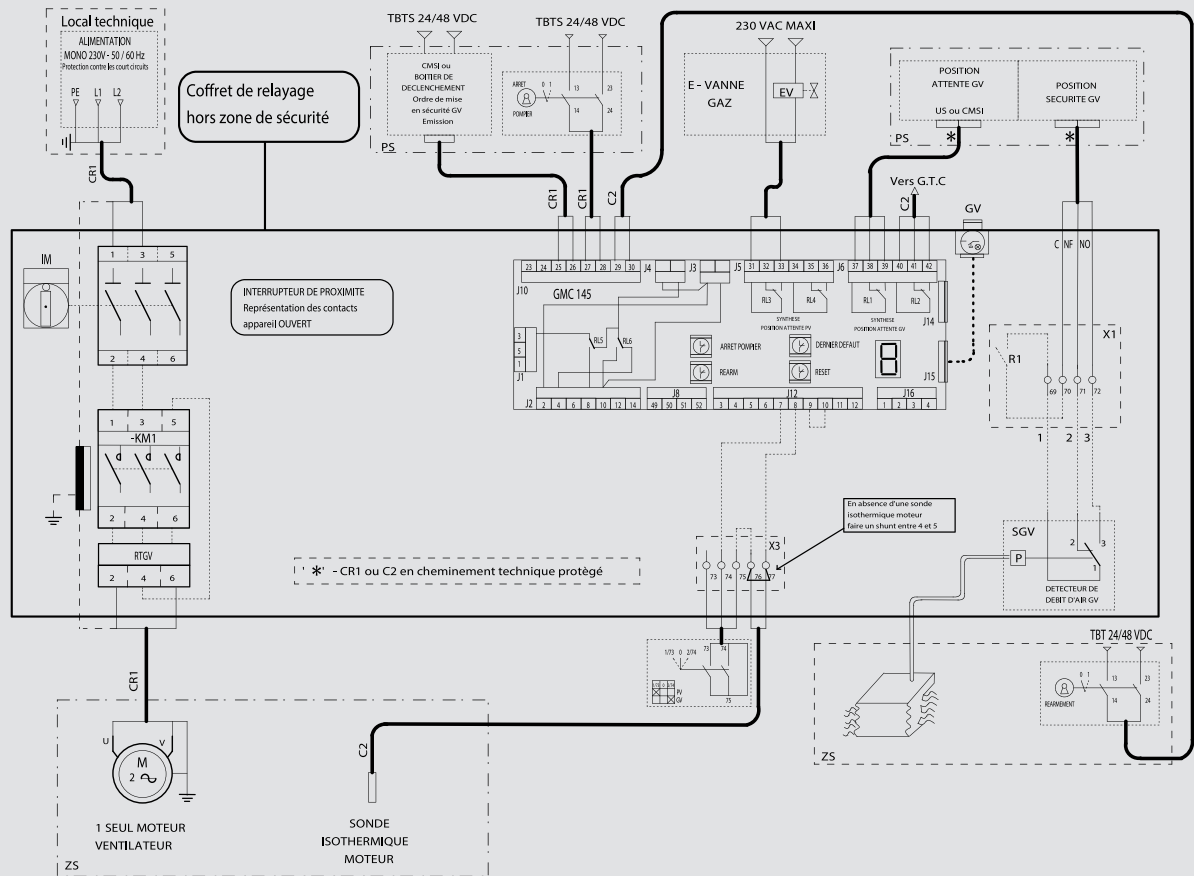

Type de coffret			1,7A	4A	10A
Cables PYROLYON		PE			
Désignation	Section	Dimension			
Commande TBTS	2 x 1,5 mm ²	ISO16	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2 x 1,5 mm ²	ISO16	0	0	0
Detecteur débit d'air GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Contact position attente GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Contact position sécurité GV	4 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Contact GTC GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Electrovanne GAZ	2 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Commande confort PV/GV	3 x 1,5 mm ²	ISO16	1	1	1
Moteur ventilateur	4G 2,5 mm ²	ISO20	2	2	
Moteur ventilateur	4G 4 mm ²	ISO25			2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



• Ordins CIDAR 1 vitesse monophasé

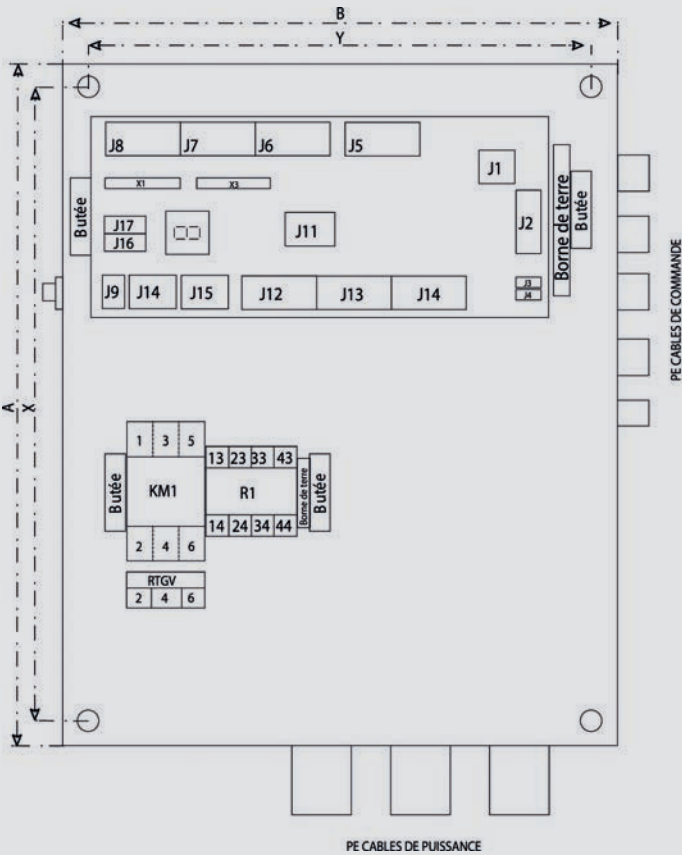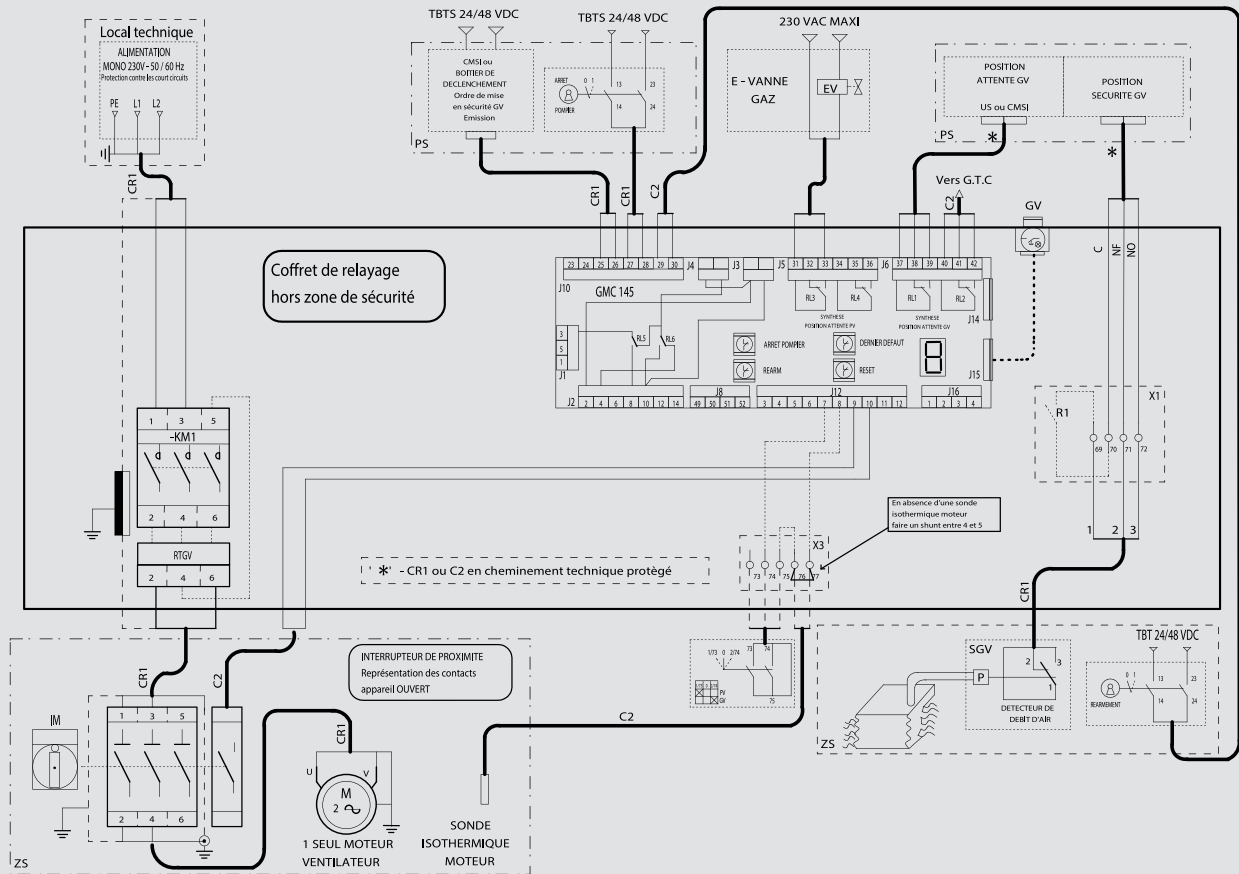

Type de coffret			1,7A	4A	10A
Cables PYROLYON		PE			
Désignation	Section	Dimension			
Commande TBTS	2x1,5mm²	ISO16	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm²	ISO20	2	2	
Moteur ventilateur	4G4mm²	ISO25			2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



• Ordins CIDAR 2 vitesses Dahlander

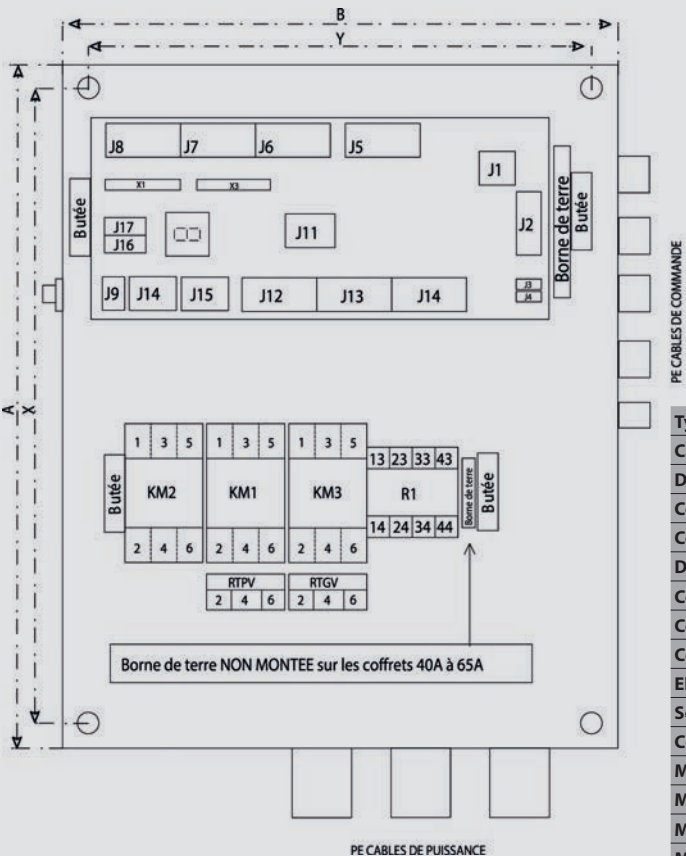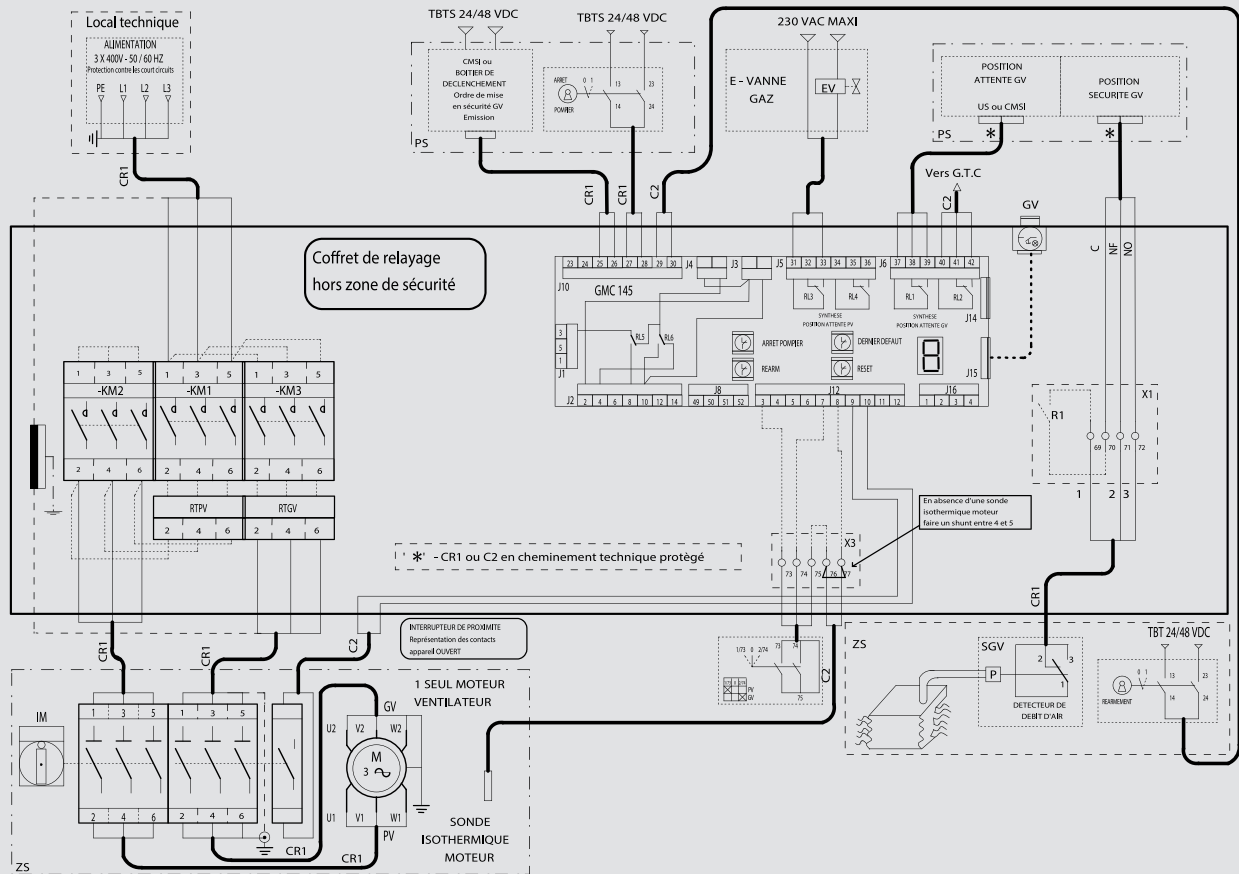

Type de coffret			0,63A à 6A	10A	18A	24A	40A	50A	65A
Cables PYROLYON		PE							
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2x1,5mm ²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm ²	ISO20	3						
Moteur ventilateur	4G4mm ²	ISO25		3					
Moteur ventilateur	4G6mm ²	ISO25			3				
Moteur ventilateur	4G10mm ²	ISO32				3			
Moteur ventilateur	4G16mm ²	ISO32					3		
Moteur ventilateur	4G25mm ²	ISO32						3	
Moteur ventilateur	4G35mm ²	ISO40							3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

• Ordinsy CIDAR 2 vitesses Dahlander avec interrupteur et pressostat montés câblés

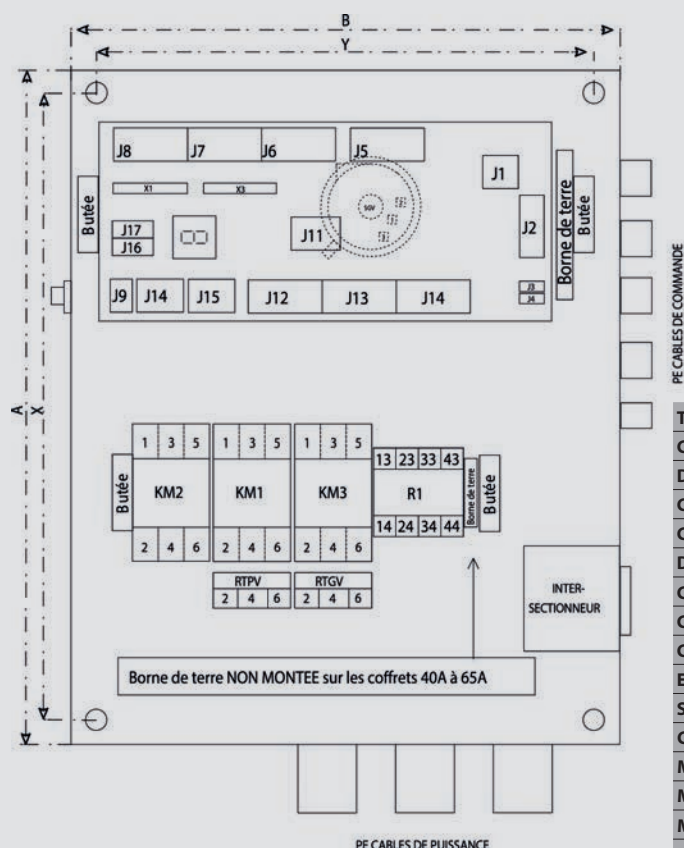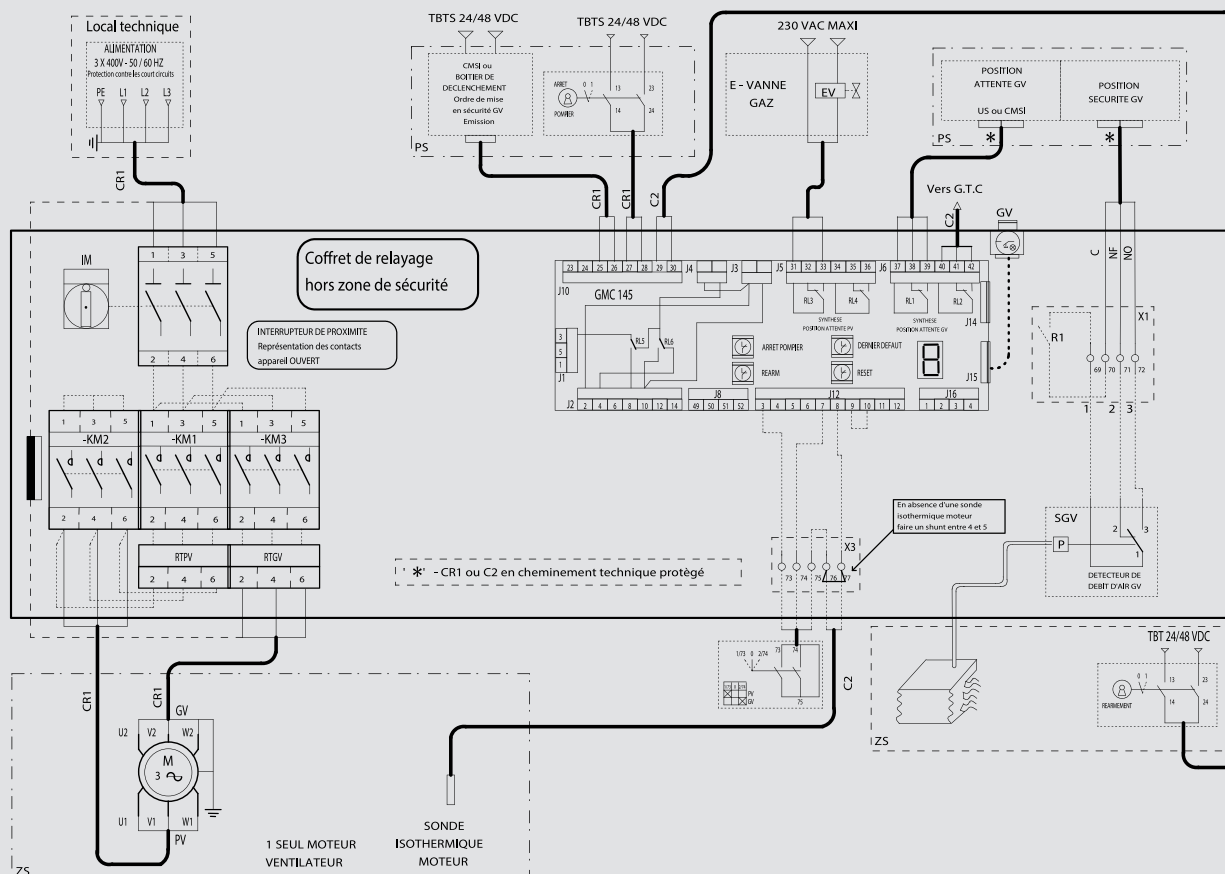



PE CABLES DE COMMANDE

PE CABLES DE PUISSANCE

Type de coffret			0,63A à 6A							
Cables PYROLYON			PE							
Désignation	Section	Dimension	3	3	3	3	3	3	3	3
Commande TBTS	2x1,5mm ²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm ²	ISO16	0	0	0	0	0	0	0	0
Détecteur débit d'air GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm ²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm ²	ISO20	3							
Moteur ventilateur	4G4mm ²	ISO25		3						
Moteur ventilateur	4G6mm ²	ISO25			3					
Moteur ventilateur	4G10mm ²	ISO32				3				
Moteur ventilateur	4G16mm ²	ISO32					3			
Moteur ventilateur	4G25mm ²	ISO32						3		
Moteur ventilateur	4G35mm ²	ISO40							3	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



- Ordins CIDAR 2 vitesses Bobinages Indépendants

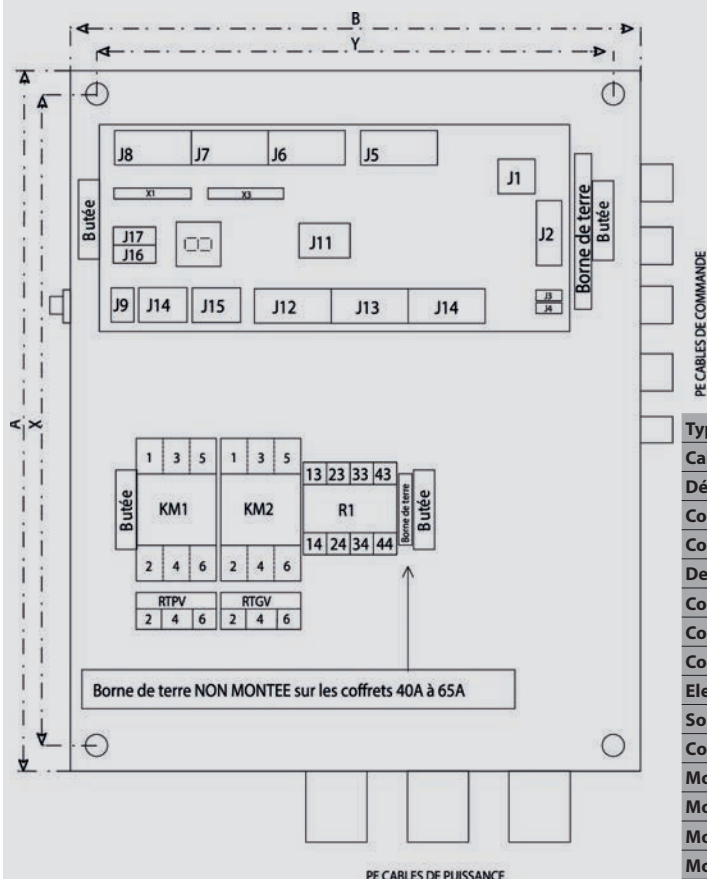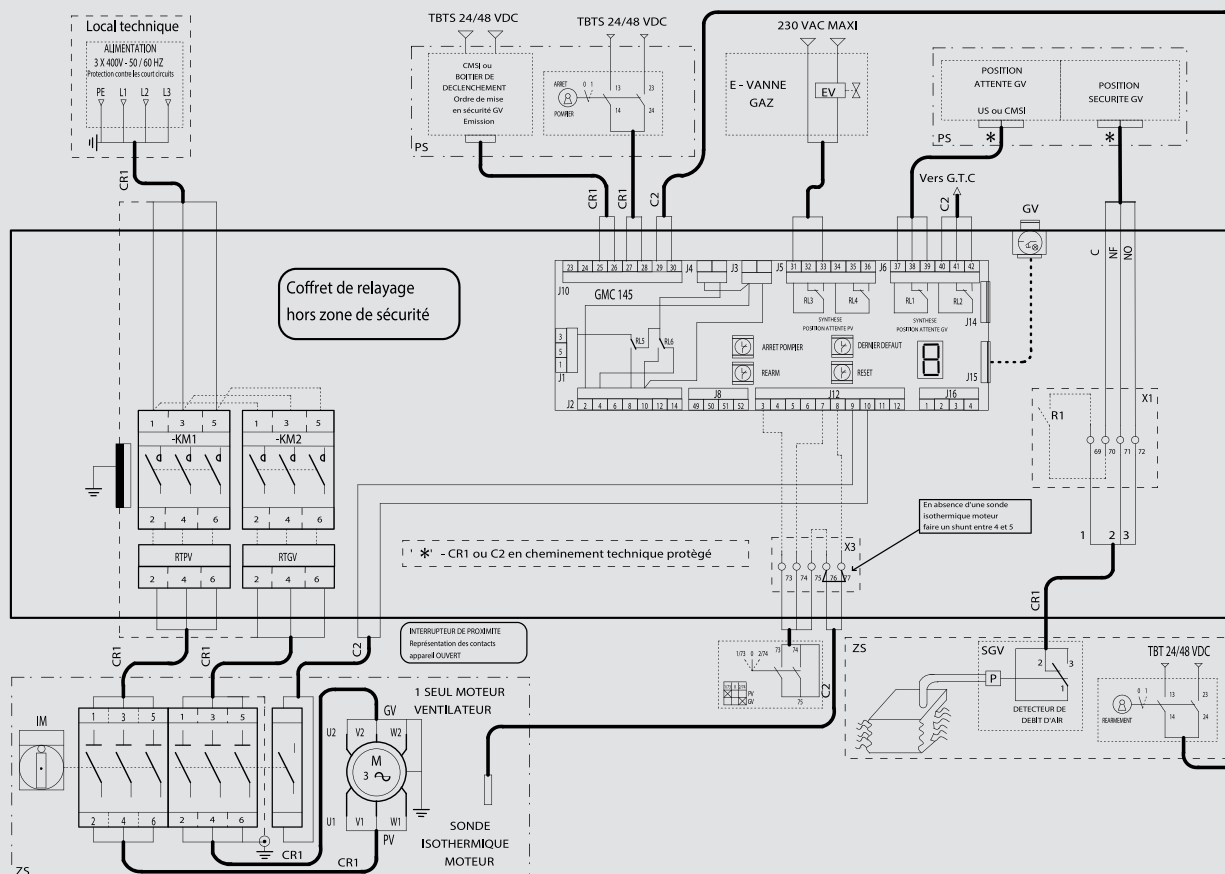

Type de coffret			0,63A à 6A	10A	18A	24A	40A	50A	63A
Cables PYROLYON		PE							
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2x1,5mm²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm²	ISO20	3						
Moteur ventilateur	4G4mm²	ISO25		3					
Moteur ventilateur	4G6mm²	ISO25			3				
Moteur ventilateur	4G10mm²	ISO32				3			
Moteur ventilateur	4G16mm²	ISO32					3		
Moteur ventilateur	4G25mm²	ISO32						3	
Moteur ventilateur	4G35mm²	ISO40							3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

- Ordynys CIDAR 2 vitesses Bobinages Indépendants avec Interrupteur et pressostat montés câblés

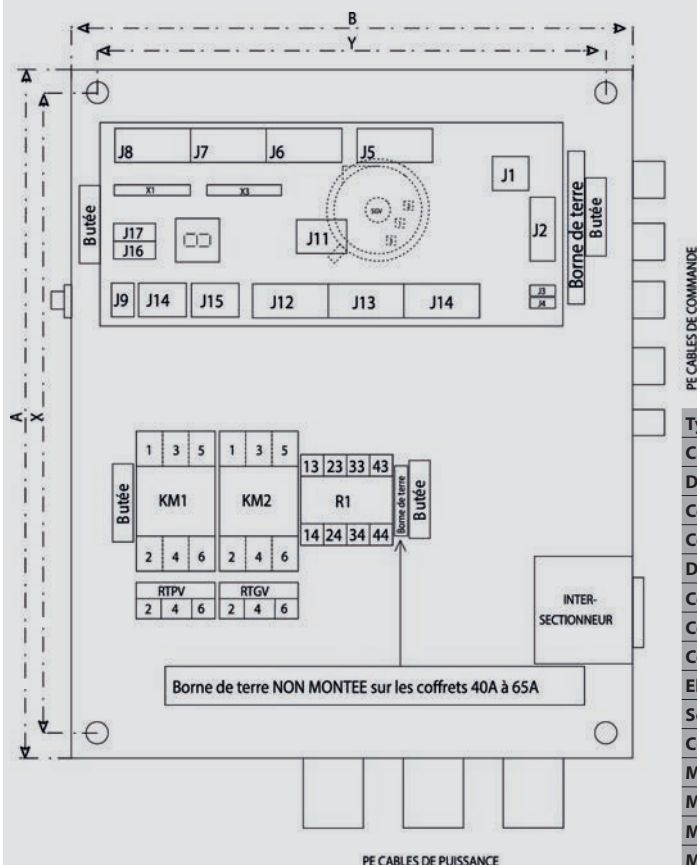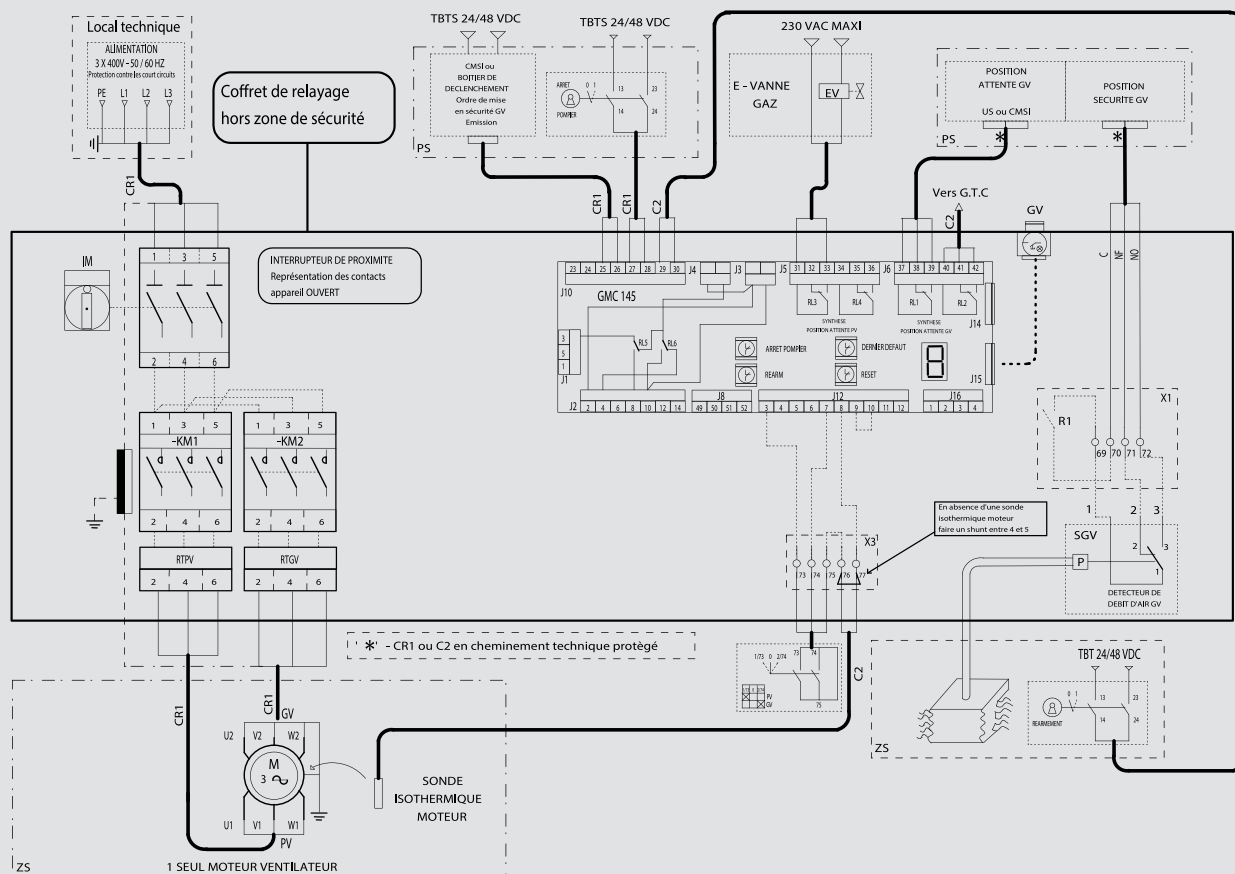

Type de coffret			0,63A à 6A	10A	18A	24A	40A	50A	63A
Cables PYROLYON		PE							
Désignation	Section	Dimension							
Commande TBTS	2x1,5mm²	ISO16	3	3	3	3	3	3	3
Contact interrupteur moteur	2x1,5mm²	ISO16	0	0	0	0	0	0	0
Detecteur débit d'air GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position attente GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact position sécurité GV	4x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Contact GTC GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Electrovanne GAZ	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Sonde isothermique moteur	2x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Commande confort PV/GV	3x1,5mm²	ISO16	1	1	1	1	1	1	1
Moteur ventilateur	4G2,5mm²	ISO20	3						
Moteur ventilateur	4G4mm²	ISO25		3					
Moteur ventilateur	4G6mm²	ISO25			3				
Moteur ventilateur	4G10mm²	ISO32				3			
Moteur ventilateur	4G16mm²	ISO32					3		
Moteur ventilateur	4G25mm²	ISO32						3	
Moteur ventilateur	4G35mm²	ISO40							3