

# Protection incendie

ORDINYS® PARK



FTE 504 009 B  
Mars 2025



Accéder  
aux tarifs  
p. 1 522



## ORDINYS PARK®

Coffret de confort et désenfumage des parkings en habitat collectif

### MATÉRIAU

Boîtier ABS

### VERSION

Confort et  
désenfumage

### APPLICATION

Parking  
habitat collectif

### INSTALLATION

Intérieure

Espace Pro

Commandez en ligne sur  
[www.espacepro.france-air.com](http://www.espacepro.france-air.com)



### AVANTAGES

- Gestion de l'utilisation confort et désenfumage des parkings en habitat collectif.
- Conforme aux réglementations incendie ne nécessitant pas de coffret NF.
- Raccordement simplifié.
- Voyant état du coffret et sortie défaut.
- Interrupteur cadenassable intégré.
- Horloge intégrée.
- Gestion contact sec pour sonde NOx ou CO.
- Calibre adapté aux intensités usuelles des ventilateurs de parking.
- Gestion de 2 seuils (PV/GV) par contact sec provenant d'une centrale de détection (NOx/CO).

### GAMME

- Une version, 13 calibres selon l'intensité du moteur piloté.
- Pilote un moteur **2 vitesses dahlander**.
- Tension d'alimentation tri 400 V - 50 Hz.
- Gestion de la pollution par une **entrée contact** sec pour sonde CO ou NOx.

### DÉSIGNATION

Ordinys® Park  
Nom du produit

2V DA

Version  
2 vitesses  
Dahlander

8 GV - 2,50 PV

Calibre GV - PV  
1,70 - 0,63  
2,50 - 1,00  
4,00 - 1,00  
4,00 - 1,70  
4,00 - 2,50  
18,00 - 4,00  
18,00 - 6,00  
25,00 - 10,00  
32,00 - 10,00  
32,00 - 18,00  
50,00 - 18,00  
50,00 - 24,00

### APPLICATION / UTILISATION

- L'Ordinys® Park est utilisé pour les parkings d'habitat collectif.
- Commande en puissance un ventilateur de désenfumage.
- L'Ordinys® Park ne pilote qu'un **seul ventilateur**.
- L'**horloge intégrée** permet la programmation de la ventilation (PV / GV / arrêt) en prévision du trafic dans le parking.
- La vitesse de ventilation est adaptée à la pollution du parking par une entrée contact sec par une sonde CO ou NOx.
- Sonde CO pour une mesure en instantanée avec un seuil fixé à 50 ppm.
  - Le coffret peut être commandé par une centrale de détection (Hors fourniture France Air) dotée de deux seuils (PV et GV), la GV étant prioritaire si les deux entrées sont activées simultanément.

### CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Boîtier plastique (ABS) IP 54, résistant au fil incandescent 960°C.
- Couvercle déposable par dévissage aux 4 angles.

### LIMITES D'UTILISATION

- Température ambiante de fonctionnement : -10 °C à + 50 °C.
- Température de stockage : - 10 °C à + 70 °C.


### MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Installation dans le parking ou en local technique.

### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur [www.france-air.com](http://www.france-air.com), rubrique Espace Pro.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

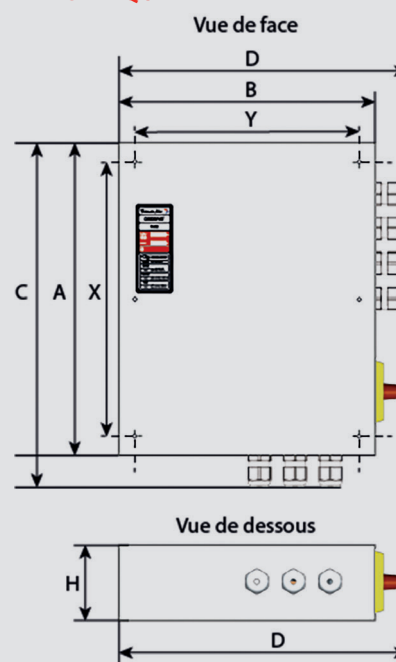



| Calibre (A) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | D (mm) | X (mm) | Y (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,70-0,63   | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 2,50-1,00   | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 4,00-1,00   | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 4,00-1,70   | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 4,00-2,50   | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 8,00-2,50   | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 18,00-4,00  | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 18,00-6,00  | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 24,00-10,00 | 460    | 380    | 120    | 500    | 440    | 380    | 310    |
| 32,00-10,00 | 500    | 400    | 200    | 550    | 450    | 438    | 362    |
| 32,00-18,00 | 500    | 400    | 200    | 550    | 450    | 438    | 362    |
| 50,00-18,00 | 500    | 400    | 200    | 550    | 450    | 438    | 362    |
| 50,00-24,00 | 500    | 400    | 200    | 550    | 450    | 438    | 362    |

### ACCESSOIRES

- Boîtier de commande arrêt pompier
- Boîtier coup de poing (déclencheur désenfumage)
- Boîtier de réarmement
- Boîtier inter 2 positions (1V) - Boîtier inter 3 positions (2V)
- Sonde CO + Alimentation 24 Vac ou Vdc
- Visière


Sélection des accessoires p. 1 522.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

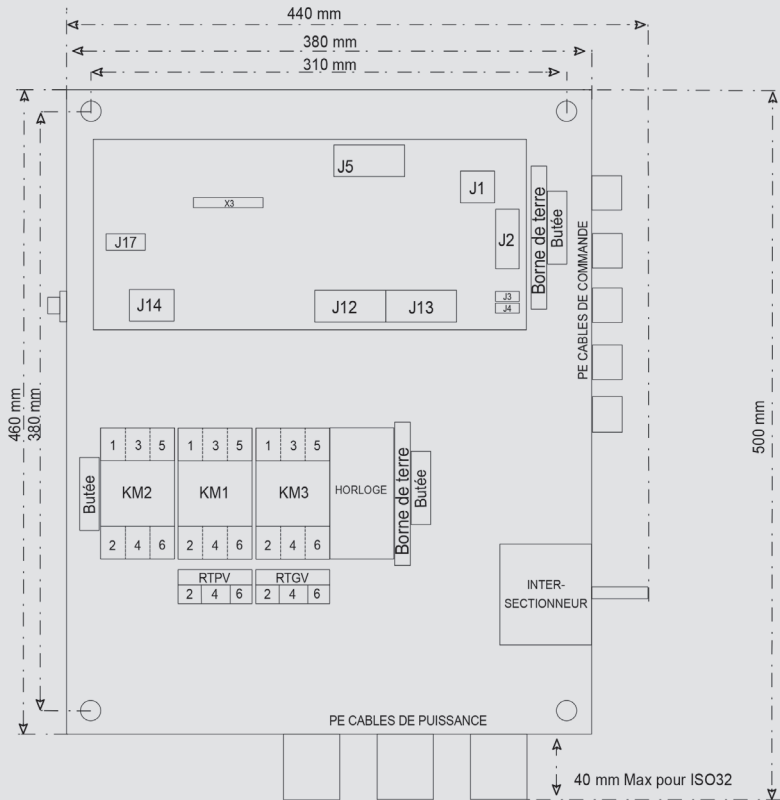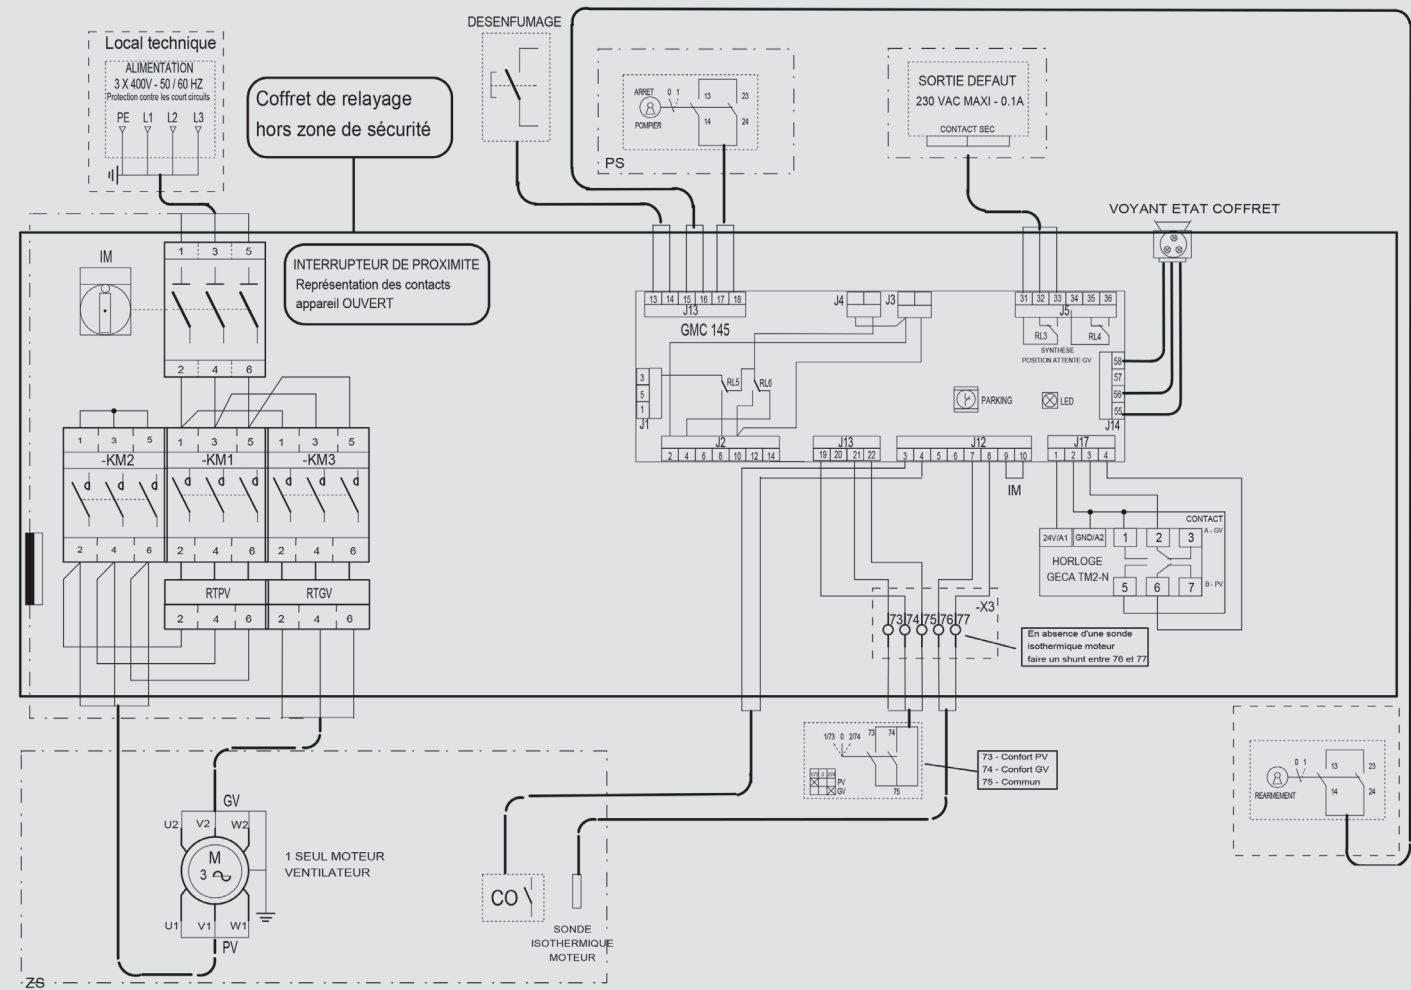

| Type de coffret                          |                         |           | 1,7A<br>à 8 A | 18 A | 25 A |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|------|------|
| Cables PYROLYON                          |                         | PE        |               |      |      |
| Désignation                              | Section                 | Dimension |               |      |      |
| Commande Désenfumage                     | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Sonde Isothermique Moteur                | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Commande CO                              | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Contact Sortie Défaut                    | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Contact Interrupteur<br>Moteur (Pompier) | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Commande Réarmement                      | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Commande Vitesse PV/GV                   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1             | 1    | 1    |
| Moteur Ventilateur                       | 4G 2,5 mm <sup>2</sup>  | ISO20     | 3             |      |      |
| Moteur Ventilateur                       | 4G 6 mm <sup>2</sup>    | ISO25     |               | 3    |      |
| Moteur Ventilateur                       | 4G 10 mm <sup>2</sup>   | ISO32     |               |      | 3    |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

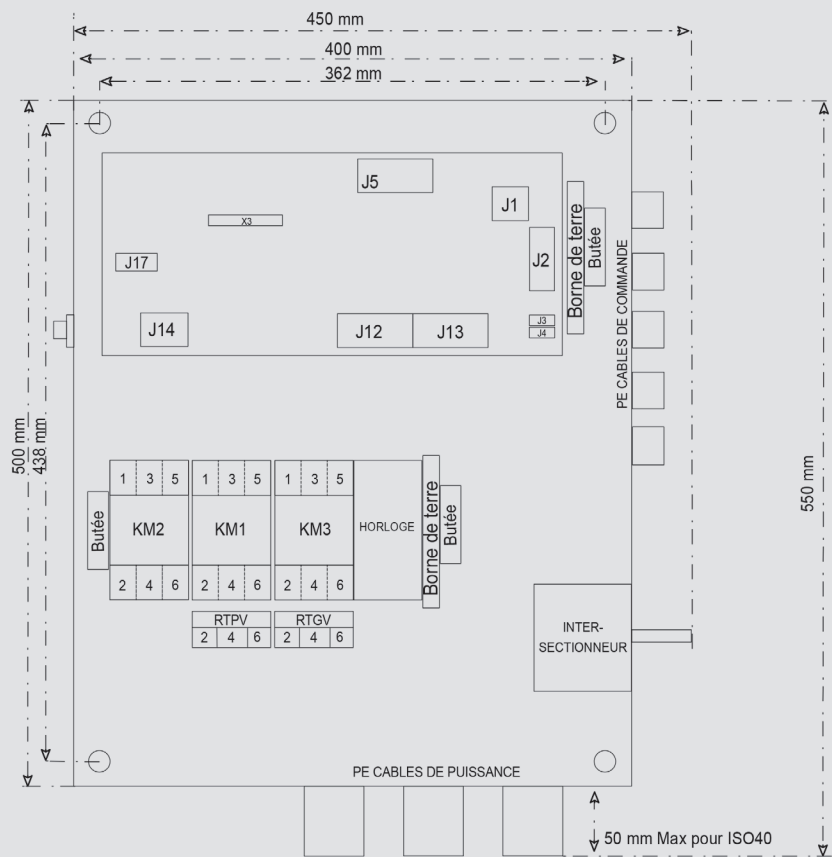

| Type de coffret                       |                         |           |     |     |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|
| Cables PYROLYON                       |                         | PE        | 32A | 50A |
| Désignation                           | Section                 | Dimension |     |     |
| Commande Désenfumage                  | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Sonde Isothermique Moteur             | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Commande CO                           | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Contact Sortie Défaut                 | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Contact Interrupteur Moteur (Pompier) | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Commande Réarmement                   | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Commande Vitesse PV/GV                | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | ISO16     | 1   | 1   |
| Moteur Ventilateur                    | 4G 16 mm <sup>2</sup>   | ISO32     | 3   | 3   |