

FICHE DE DIMENSIONNEMENT

STATION DE RELEVAGE COLLECTIVE

sélection
du poste
COLLECTIF


Nom ☐ Chantier ☐ Étude Prévu pour

DONNÉES IMPÉRATIVES À CONNAÎTRE

HG Hauteur de relevage (en m), dénivelé entre l'arrivée **A** et la côte de rejet **R**

FEA Fil d'Eau d'Arrivée (en cm), profondeur entre **TN** et **A**

L Longueur de refoulement (en m)

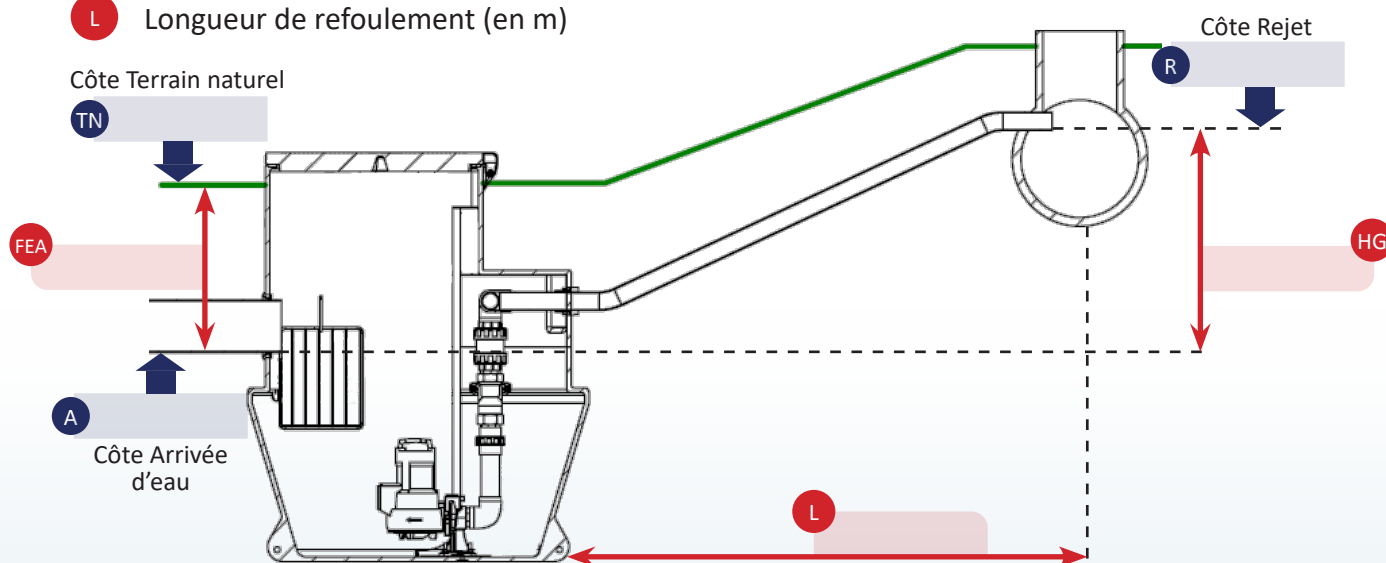

INSTALLATION ☐ Maison(s)/Nb ☐ Logement(s)/Nb ☐ Bureaux ☐ Restaurants ☐ Autres

DÉBIT Nombre de EH Débit demandé (m³/h)

TYPE D'EAUX ☐ Eaux chargées (WC) ☐ Eaux usées (Sans WC) ☐ Eaux pluviales ☐ Eaux industrielles, pH.....

DIAMÈTRE TUYAU D'ARRIVÉE Regard de vannage ☐ Oui ☐ Non

POMPE(S) ☐ 1 pompe ☐ 2 pompes

TENSION ☐ Mono 230 V ☐ Tri 400 V

COFFRET DE COMMANDE INSTALLATION ☐ Intérieur ☐ Extérieur

Distance entre le coffret et la station de relevage (en m) ☐ Inférieure à 3 m ☐

Site d'installation ☐ En espace vert ☐ Sous chaussée/trottoir ☐ Nappe phréatique

DEMANDES PARTICULIÈRES

DIMENSIONNEZ
VOTRE STATION EN
QUELQUES CLICS

