



## CAL 425 - HM

**Livré monté prêt à poser**

**SORTIE  
D'HABITATION**

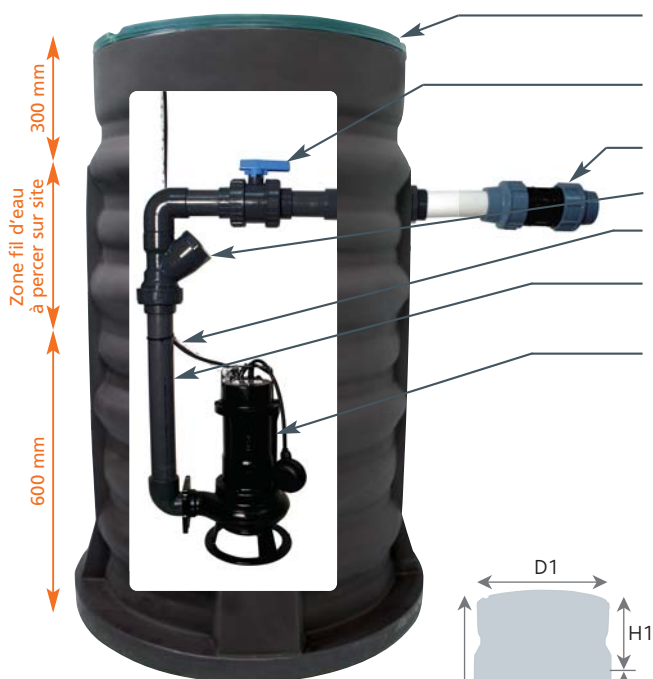


D1 = 660 mm  
D2 = 800 mm  
H = 1200 mm  
H1 = 400 mm  
H2 = 800 mm

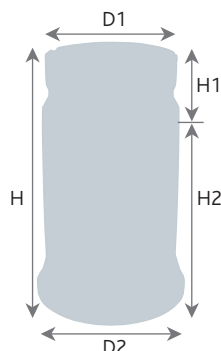

### Composition :

- 1 cuve enterrable en polyéthylène très résistant. Hauteur 1 200 mm. Volume **425 litres**.
- 1 vanne d'arrêt (avec raccord union) en PVC Ø 63 pour la maintenance.
- 1 raccord de sortie à compression Ø 63.
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø63.
- 1 corde de soutien en nylon Ø 8 mm.
- Tuyauterie rigide (intérieur) et tuyauterie souple (extérieur) en PVC Ø 63.
- 1 pompe de relevage en fonte spéciale eaux chargées (roue vortex) livrée avec 10 m de câble + 1 fiche mâle montée + 1 flotteur pour marche/arrêt.

**Livrés séparés :** 2 joints à lèvres Ø 100.  
1 coude mâle/femelle PVC Ø 100.

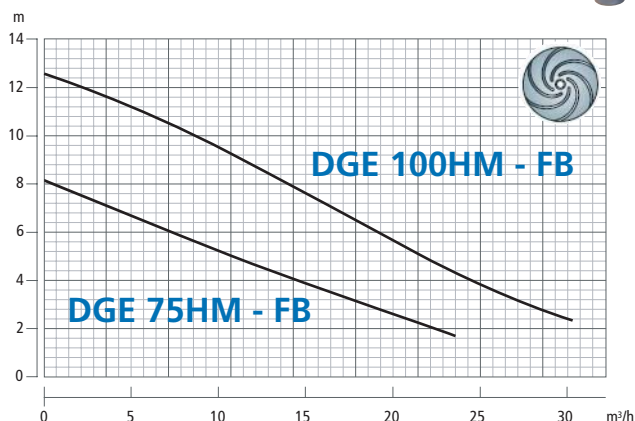

### POSTES POUR TOUTES EAUX Y COMPRIS WC

Pompe type	MOTEUR			Pass. en mm	Kg	m³/h l/min	0	7.2	14.4	18	21.6	28.8
	Tension	kW	Amp.				0	120	240	300	360	480
<b>DGE 75 HM - FB</b>	230	0.55	3.8	<b>40</b>	14	H m	8.1	6	4	3.1	2.2	-
<b>DGE 100 HM - FB</b>	230	0.88	6.5	<b>50</b>	19		12.5	10.5	7.9	6.4	5.1	2.7

Poste livré avec la pompe DGE 75HM-FB **Référence : CAL 425 - 75HM**  
 Poste livré avec la pompe DGE 100HM-FB **Référence : CAL 425 - 100HM**

### Options :

**Pied d'assise :** Comprenant 1 pied d'assise + 1 vanne et 1 clapet à boule PVC DN50  
 Barres de guidage en inox 304 - Chaîne inox 316  
 Montage de l'ensemble - ajouter **PA** à la référence du poste

**Alarme :** Comprenant 1 coffret alarme trop plein 9 volts CATP 9V  
 + 1 flotteur boulet + 1 presse étoupe  
 Ensemble livré monté avec flotteur 10m - **Référence : ALV9 10**



Exemple : **CAL 425 - 75HMPA**

**Réhausse :** Réhausse hauteur 250 mm - **Référence : RC 250**



Distributeur :

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
 Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)